


Aan:  
TenneT TSO  
Postbus 718  
6800 AS ARNHEM



Assen, 9 november 2021  
Ons kenmerk 202102323-00967995  
Behandeld door Team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Besluit tot positieve afwijzing - Hoogspanningsverbinding Meppel-Steenwijk 110kV - verwijderen ooievaarsnesten

Geachte heer/mevrouw,

Op 22 juli 2021 heeft Duvekot rentmeesters, namens TenneT TSO B.V. (TenneT), een aanvraag gedaan voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb). De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van vier ooievaarsnesten van de hoogspanningsverbinding Meppel-Steenwijk 110kV, in hoogspanningsmasten 3, 4, 8 en 9 (zie figuur 1).

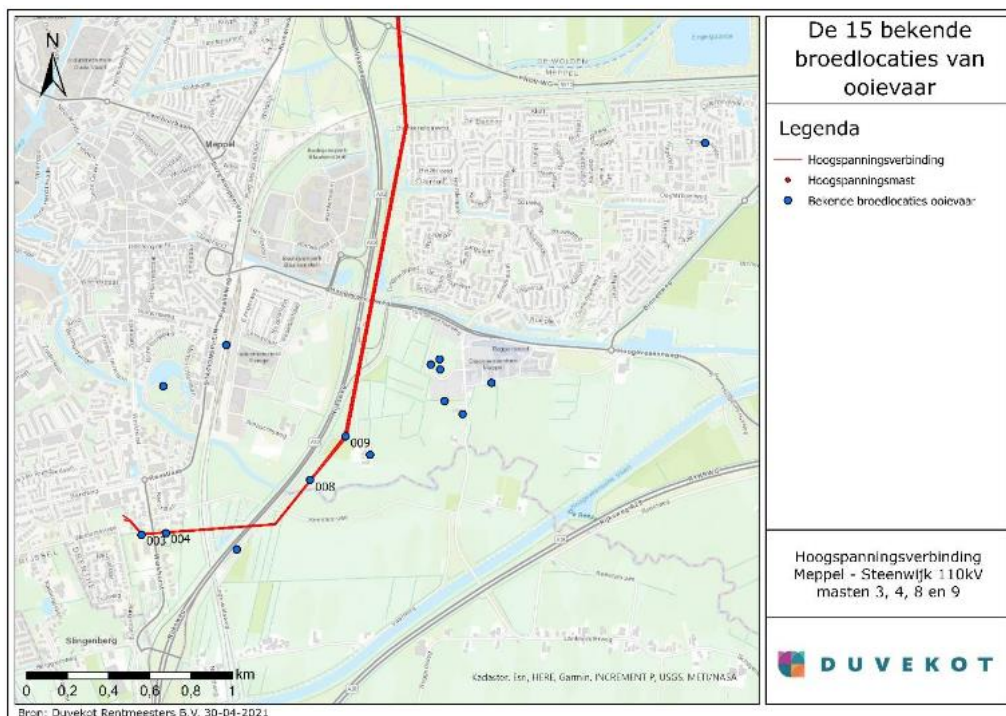

Figuur1: locaties van de bekende broedlocaties op de hoogspanningsverbinding en de directe omgeving.

TenneT heeft een ontheffing aangevraagd voor de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1 lid 2 van de Wnb.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten hebben op basis van onderstaande motivering besloten de aanvraag voor een ontheffing voor bovengenoemde activiteit en locatie positief te weigeren. Indien u de activiteit buiten het broedseizoen, en op de door u aangegeven werkwijze, uitvoert conform deze beschikking is er geen ontheffing nodig voor deze activiteit. Wanneer u de werkzaamheden op een andere wijze of op een andere locatie dan in de aanvraag en de aanvullende informatie benoemd, uitvoert, dan dient u opnieuw te toetsen of er een ontheffing benodigd is.

Hieronder geven wij aan hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

### **Overwegingen**

TenneT heeft aangegeven voornemens te zijn om vier ooievaarsnesten van de hoogspanningsverbinding te verwijderen. Dit is noodzakelijk om de veiligheid en leveringszekerheid van de hoogspanningsverbinding te garanderen. De takken van de nesten, maar ook de ontlasting van de ooievaars en de ooievaars zelf kunnen kortsluiting veroorzaken. Hierdoor ontstaat stroomuitval in de omgeving van Steenwijk en is er daarnaast ook een veiligheidsrisico. Overslag kan plaatsvinden via het nest of de ooievaars zelf, tussen de spanningvoerende delen en de mast. De elektriciteit zoekt dan een weg naar de aarde waardoor een veiligheidsrisico voor mens en dier ontstaat als deze zich in de buurt van de hoogspanningsmast bevindt.

In 2021 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezige nesten en is tevens de directe omgeving onderzocht op mogelijk alternatieve nestlocaties. Het is niet mogelijk en niet wenselijk om in de masten zelf nieuwe nestgelegenheden aan te bieden voor de ooievaars. Ook het plaatsen van ooievaarspalen in de directe omgeving van de hoogspanningsverbinding is niet wenselijk. Hierdoor is de kans groot dat ook de masten weer aantrekkelijk zullen worden voor de ooievaars. In de omgeving van de hoogspanningsverbinding zijn echter voldoende alternatieve locaties beschikbaar in de vorm van oude open populieren en nog niet bezette nestpalen (zie figuur 6.1 en 6.2 in het *Activiteitenplan*, Duvekot, 10 september 2021 ).

Volgens de gegevens van SOVON is de staat van instandhouding van de ooievaar in Nederland gunstig. De aantallen nemen elk jaar toe en ook de verspreiding wordt ruimer. In de provincie Drenthe en specifiek rondom Meppel komt de ooievaar veelvuldig voor ([www.sovon.nl](http://www.sovon.nl)).

### **Conclusie**

De nesten worden buiten het broedseizoen verwijderd. Omdat er voldoende alternatieve nestmogelijkheden in de omgeving zijn en de ooievaars hiernaar kunnen uitwijken, zijn negatieve effecten op staat van instandhouding van de ooievaar niet te verwachten. Gelet op voorgaande is de jaarrondbescherming van het nest van de ooievaar in dit specifieke geval niet noodzakelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,  
namens dezen,



A. Venekamp,  
Teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift aan:

- Duvekot Rentmeesters (digitaal)

**Bezwaar**

*Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit definitieve besluit, kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure zie <http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften>.*