


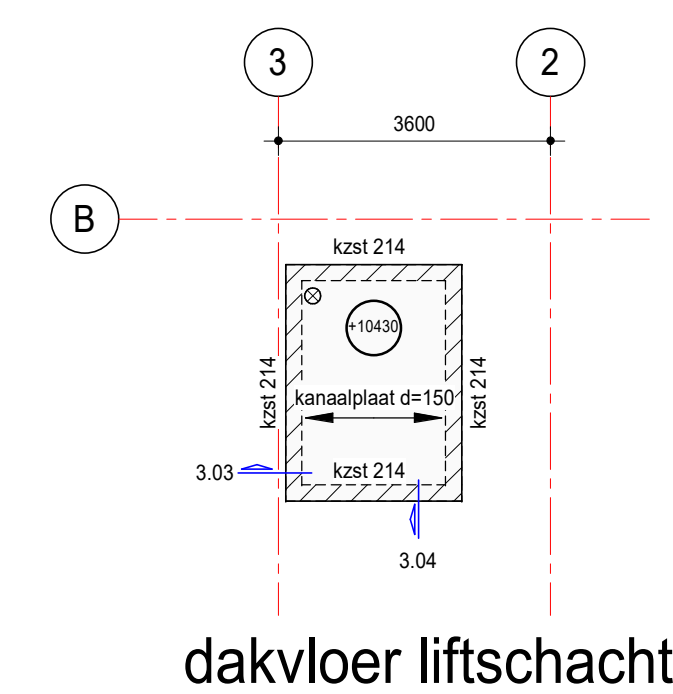

- kwaliteit kalkzandsteen: CS12 gelyind (tenzij anders vermeld)
- kalkzandsteen bij alle aansluitingen verandt uitvoeren
- opleglengthe binnenlateien = 1,5 x hoogte latei (tenzij anders vermeld, minimale opleglengthe 150mm)
- stalen lateien in contact met buitenlucht thermisch verzinken
- versterkte stroken in breedplaatvloeren worden niet aangegeven

- bouwwerkzaamheid = klasse A (wonen en huishoudelijk gebruik)
- gevolgtklasse CC2a
- belastingen conform NEN-EN 1990, NEN-EN 1991
- maatvoering in mm, tenzij anders vermeld
- maatvoering gebaseerd op tekening architect
- voor onbrekende maatvoering zie tekening architect
- maatvoering controleren

BELASTINGEN (incl. e.g. vloer / daklaag)			
verdiepingsvloer	q_k (kN/m ²)	verdiepingsvloer	q_k (kN/m ²)
■ afwerklaag ($d_s=70$)	1,40	■ scheidingswanden	1,20
permanente belasting:	1,40	■ opgelegde belasting	1,75
		opgelegde belasting:	2,95 ($q_k = 0,40$; $q_{k1} = 0,50$; $q_{k2} = 0,30$)

daalster	$\rho_{\text{d}} \text{ (N/m}^2\text{)}$	daalster	$\rho_{\text{d}} \text{ (N/m}^2\text{)}$
■ afwerking	1,00	■ opgelegde belasting	1,00
permanente belasting:	1,00	opgelegde belasting:	1,00 ($\psi_1 = +0,00$; $\psi_2 = +0,00$; $\psi_3 = +0,00$)
daakconstructie	$\rho_{\text{d}} \text{ (N/m}^2\text{)}$	daakconstructie	$\rho_{\text{d}} \text{ (N/m}^2\text{)}$
■ dakconstructie	0,65	■ sneeuw	0,00 ($\psi_1 = -0,00$; $\psi_2 = -0,00$; $\psi_3 = -0,00$)
	...	■ sneeuwopheffing	0,00 ($\psi_1 = -0,00$; $\psi_2 = -0,00$; $\psi_3 = -0,00$)

LIJNLASTEN	p_1 (N/m ²)	q_1 (N/m ²)
■ q1	3,00	—
■ q2	35,00	—

RENVOOI STAALCONSTRUCTIE

■ STAALKWALITEIT SFBTHO:	S355	■ LASDIKTE:	volgens detailberekening
■ STAALKWALITEIT KOKERS (CF):	S235 (koudgewalmd, tenzij anders vermeld)	■ BOUTKWALITEIT:	8.8 (tenzij anders vermeld)
■ STAALKWALITEIT OVERIGE KOKERS/BUZEN:	S355 (aamgewalmd, tenzij anders vermeld)	■ ANKERKWALITEIT:	4.6 (voor in te sloten ankers)
■ STAALKWALITEIT OVERIGE WALSPROFIELLEN:	S235 (tenzij anders vermeld)		8.8 (voor boor- en lijnankers)

- staalconstructie ondersabelen met krimparme mortel K70
- er mogen geen gebogen draadenden toegepast worden als kolomanker
- detailberekening staalconstructie vlg's leverancier (in details aangegeven bouten/plaatsdikten etc. zijn indicatief)
- detailrijke stabiliteitsvoorzieningen uitvoering niet aangegeven

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE

■ ONDERDEEL BETONCONSTRUCTIE	■ STERKTEKLASSE	■ MK (MAATGEVEND)	■ DEKKING (c_{exp}):	BOVEN	ONDER	BUITEN	BINNEN
opstort breedplaat	C20/25	XC1	15	--	--	--	--

BASISIRANDE TOEGANGSNUMMERS VAN STAVENNETTEN (niet anders aangegeven op tekening)				AANMERKING			
STAVENKLEUR		GROED		STAVENKLEUR		GROED	
C20/25	50a	70a		C35/45	50a	70a	
C25/30	40a	60a		C40/50	32a	45a	
C28/35	40a	55a		C45/55	28a	39a	
C30/37	38a	54a		C50/60	27a	32a	

STAVENKLEUR VOOR STAVEN MET EEN DUKKEDIEPTTE VAN 100 mm

NIET GEGROEIDE NIET TE VERBODEN VOOR ALLE ANDERE

BEWAKING VAN DE SPANNING EN DE TEMPERATUUR

DE TOEGANGSNUMMERS VAN DE STAVEN

■ OVERDEKKINGSVERBODEN (25%)
 ■ BETONSTAAL: B500
 ■ TOEGEPASTE NORMEN: NEN-EN 1992-1-1 en NEN-EN 206-1
 ■ TEKENAFSPRAKEN:

bovenwarping 1e laag
 bovenwarping 2e laag
 bovenwarping 2e laag
 bovenstaal

L = 10m, maar > 70mm

- OPMERKINGEN
- t.b.v. de betondekking: betonnen dekkingsblokjes toepassen!
lijnvormige dichte - of lijnvormige kunststof afstandhouders zijn niet toegestaan!

