


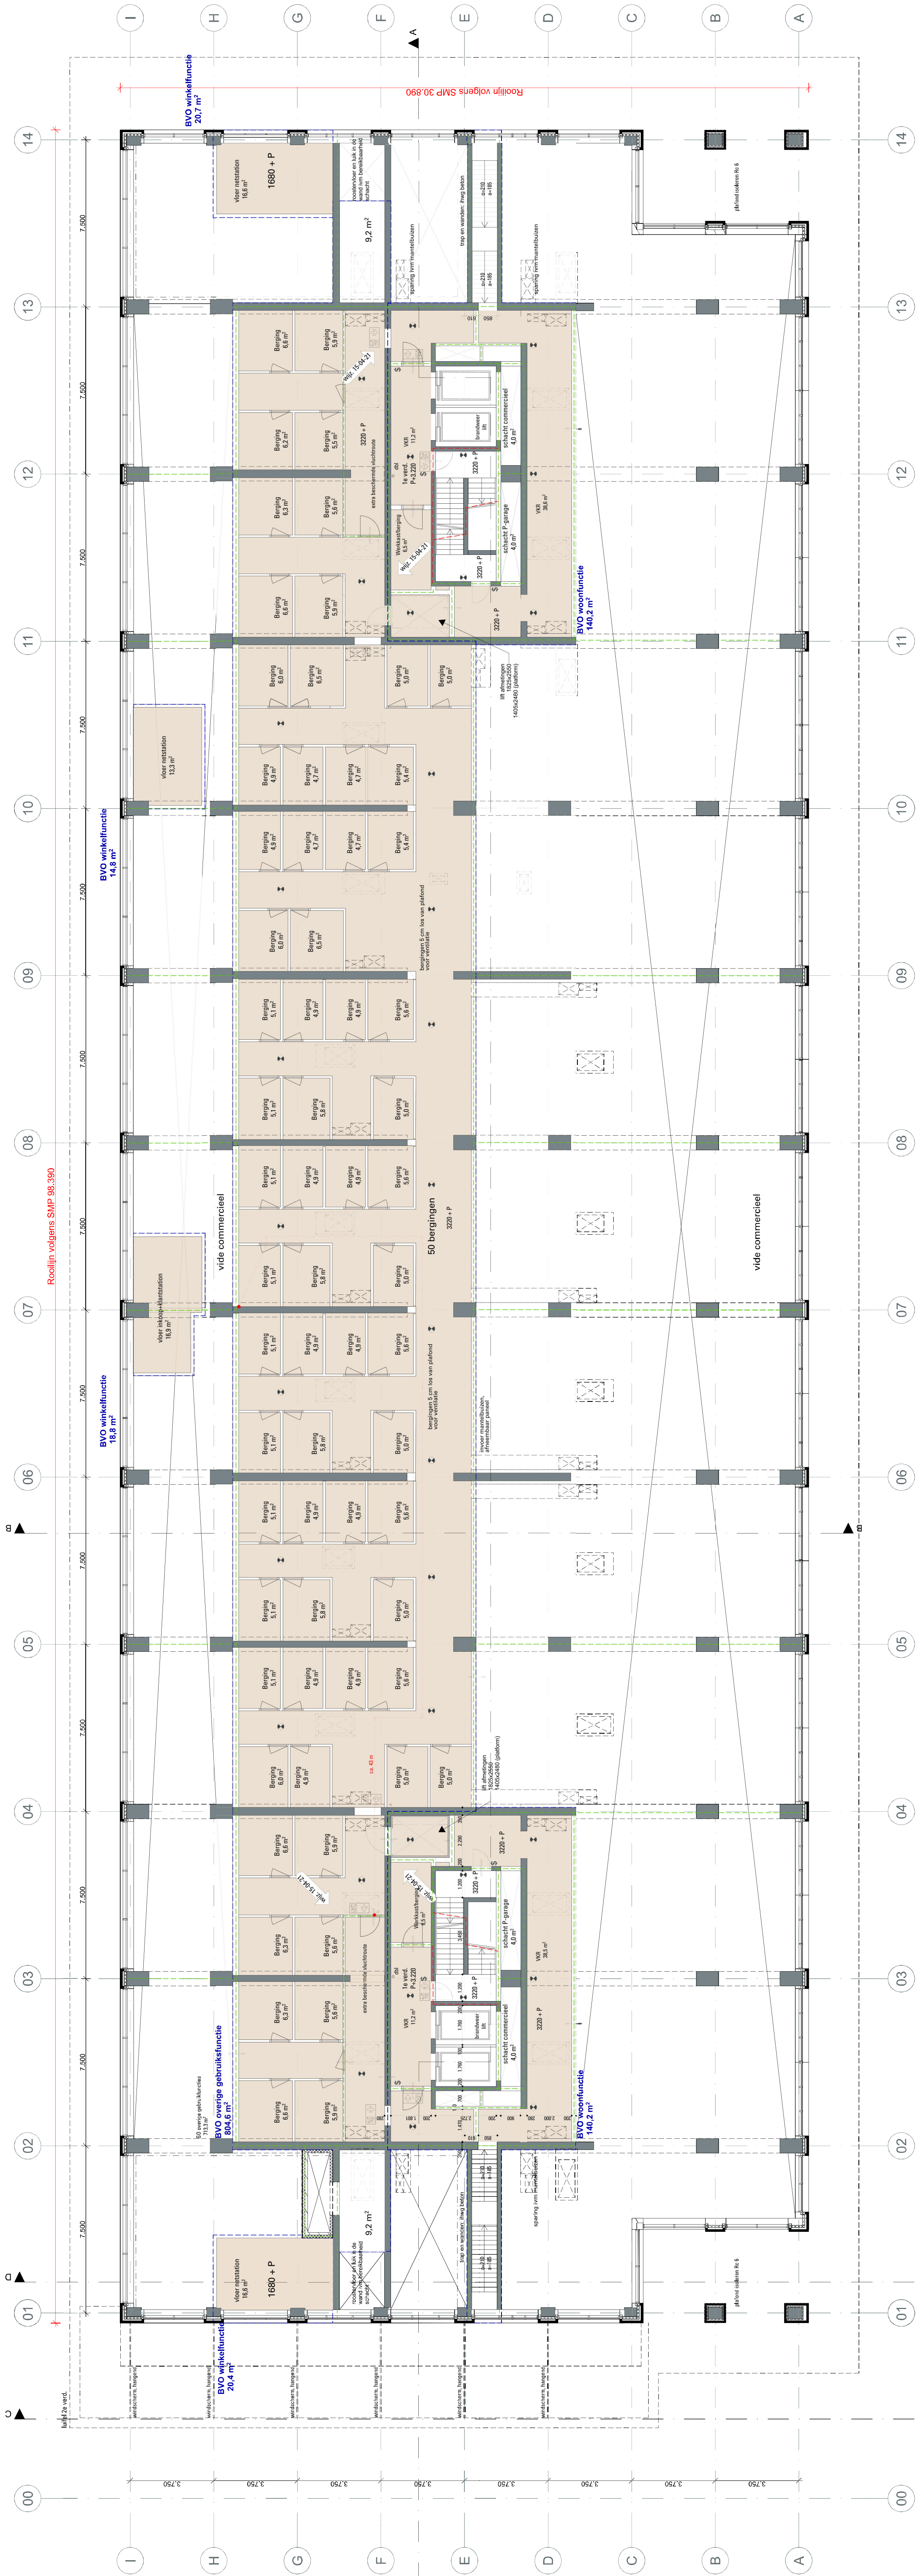

- [illegible]

2. Gezondheid

- Geluidwering uitwendig, inwendig, geluidsabsorptie in verkeersruimte conform rapport Cauberg Huygen.
- Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778.
- Harnelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details.
- Weren van ratten en muizen conform eisen bouwbesluit.

3. Bruikbaarhe

- Toegankelijkheidsaspect: Alle gebruikers kunnen erin en uit inspelende toegankelijkheidsaspect, met uitzondering van een deel op de 1e verdieping, zoals aangegeven op tekening.
- Toegankelijkheid conform NEN 2580 (niet in Vloer van toegankelijkheidsplan heeft toegankelijkheid van max 20mm met aansluitende vloer, terien, hellingsgraad is flt. bt 4,2).
- Gebruiksfunctie, bestemming, veiligheidsbelang is conform report Cauberg Huisgen.
- In de woningen waar de toegangsprocedure is toegestaan conform report Cauberg Huisgen is de grensoverdoordracht niet toegestaan.
- Volgens het plan wordt de toegangsprocedure niet overzichts genomen.
- Alle sturen naar P.A. badkamers en toiletten hebben een minimale diepte van 60cm.
- Vrije doorgang vanaf hoefdenote tot toegang verpleijfsmuur heeft een minimale hoogte 2300mm.
- Vrije doorgang naar buitenruimte heeft een minimale hoogte 2300mm.

4. Energiezuinigheid en Milieu

- Rc gewd min 4,5 m2kW
- Rc dak min 6,0 m2kW
- Rc vloer min 3,5 m2kW
- Rc cirewarmte ruimte min 4,5 m2kW
- U-gren, raam min 1,40 m2kW
- U-gren, deuren min 1,80 m2kW
- Lichtstichtheid OpVlo = 0,42 dnk/m² voor commerciële functies.
- Voor ramen bij woonfuncties aandacht voor naar- en kerdichting; luchtdichtheidsklasse 4 uit NEN 12707
- berekening milieubelasting volgens rapport Cauberg Hugen

5. Installaties

- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1.
- Het aansluitpunt van de verzamelleiding van vetvangputten is te bereiken vanaf maaiveld top de galerijen, zie ook Huygen

6. Veiligheid en hinder tijdens bouw

- zie bouwplaatstekening en bouwveiligheidsplan Neoo.

7. Overig

- Voor zover nu bekend zijn er geen kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen mbt gelijkwaardige oplossingen nodig.

- Rapport Cauberg Huyven voor deglithreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPc / MPG / brandveiligheid / brandovslag / geluidwering gevel / geluidwering inter / galm / installatiegeluid
- Documenten Huyven voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld/Geobest voor constructie en bouwput/funderingsadvies
- Bouwveiligheidsplan incl bouwplaatstekening en VerG rapport beschikbaar in het document van Nieuw

1. Veiligheid


- Begrijping in geweld en lasterweringen conform NEN 3589
- Elgido bij afstand hoek-asen < 1 m, in alle andere gevallen EW20 (lager dan 20m) en EW60 (hoger dan 20m)
- Verplichtingsbegrijping ter voorkoming van doornalen en doornalende bevolvingen conform NEN 3589
- 6702 bij nieuwavschillen hoger dan 1000mm
- Inbraakwerendheid van, volgens NEN 5807, bepaalde, bereikbare gebouwen hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid
- Voorwaarden ter voorkoming van veel voorkomende criminaliteit worden toegepast.

- [illegible]

- Brandveiligheidsparagrafe conform Rapport Daalderhof Huygen
- Brandcompartimenten bereikbaar via een aanvalroute voor de brandweer
- Brandscherm 80 minuten brandwerend. Breedte van brandscherm 6,8 m. Schermen sluiten bij brand, aangestuurd door BMS.
- Brandomsluitende en -ontsluitende. Elk brandcompartiment is een detectiezone. Aanvullende brandomsluitende en -ontsluitende.
- Brandontsluiting op de eerste verdieping en op de eerste/basale/hoofdentree bnp.
- Brandontsluiting op de eerste verdieping en op de eerste/basale/hoofdentree bnp.
- P-garage en vluchtroute uitvoeren met noodverlichting en vluchtrouteaanduiding.
- Per toegang een droge buisleiding, van maximaal naar de kelder.

- Nabij de ingangen is een hydrant aanwezig. Aan de oostzijde van het gebouw moet een hydrant geplaatst worden.
- Per brandweeringang een flitslicht.

- brandblusmiddelen voor winkel- en bijeenkomstfunctie worden in gebruiksfase bepaald obv rapport Cauberg Huygen
- handblussers worden in de Pgarage en Fietsenstalling bij de uitgang van het brandcompartiment geplaatst

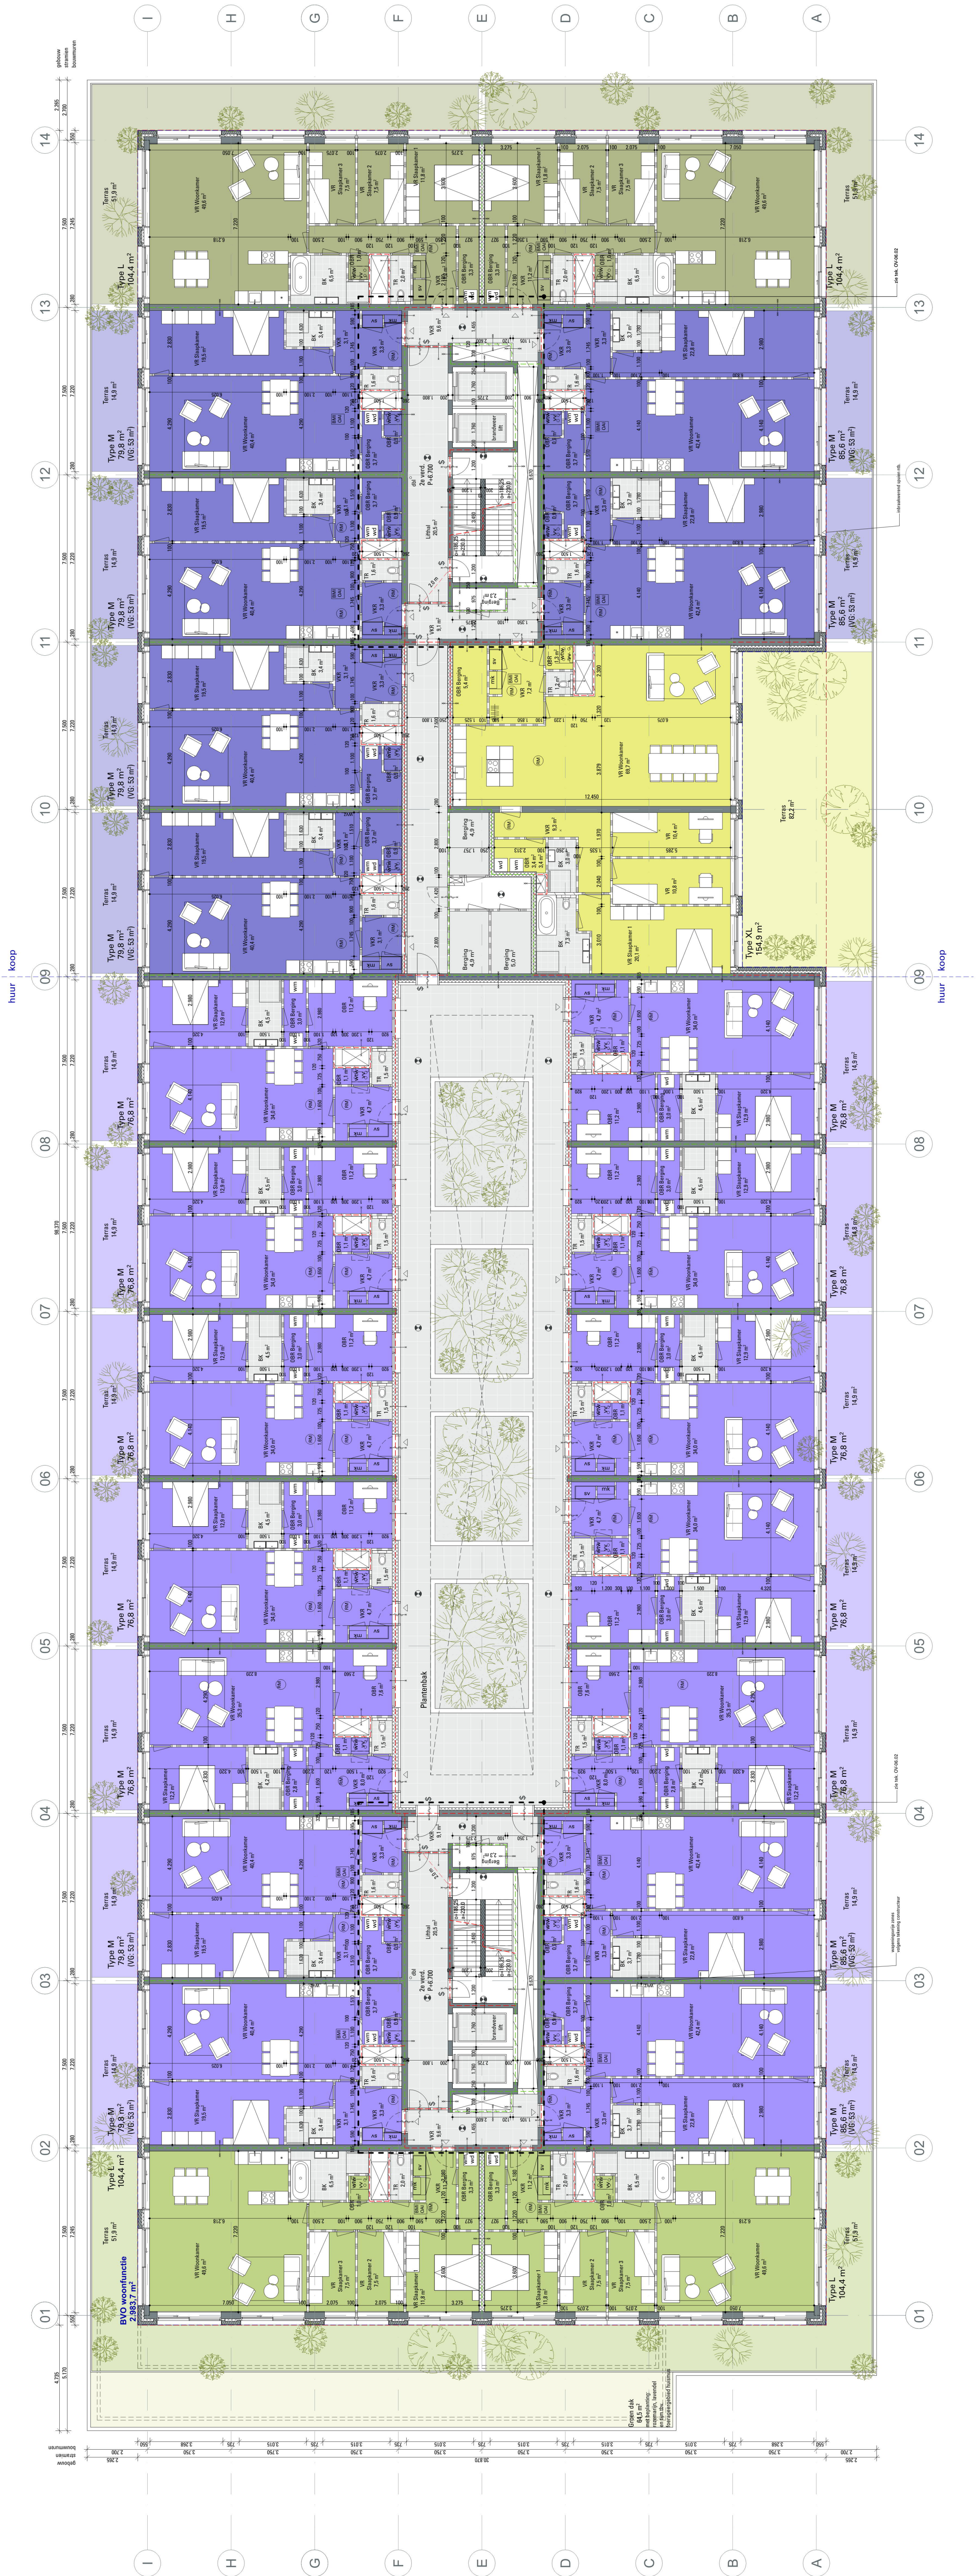

RENVOO

- Rapport Cauberg Huygen voor daglichtreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG / brandveiligheid / brandoverslag / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zornveld/Geobest voor constructie en bouwputonderzoeken
- Bouwveiligheidsplan en bouwplaattekening en VenG rapport beschikbaar in het document van Neco.

1. Veiligheid

- Verlooptijd: 12 maanden
 Vrijstelling: 100%
 Toelichting: Het doel van de actie is om de algemene kwaliteit van de 20m en 25m te verbeteren en het aantal onnodige oproepen te verminderen. Het doel van de actie is om de algemene kwaliteit van de 20m en 25m te verbeteren en het aantal onnodige oproepen te verminderen. Het doel van de actie is om de algemene kwaliteit van de 20m en 25m te verbeteren en het aantal onnodige oproepen te verminderen.

Brandveiligheid parkeergarage conform Rapport Cauberg Huygen

- [illegible]

-brandblusmiddelen voor winkel- en bijeenkomstfunctie worden in gebruiksfase bepaald obv rapport Cauberg Huygen

- ## 2. Gezondheid
- Geluidwering uitwendig, inwendig, geluidsabsorptie in verkeersruimte conform rapport Cauberg Huygen.
 - Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778.
 - Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details.

3. Bruikbaarheid

- [illegible]

4. Energiezuinigheid en Milieu

- Rc gevel min 4,5 m2K/W
- Rc dak min 6,0 m2K/W
- Rc vloer min 3,5 m2K/W
- Rc onverwarmde ruimte min 4,5 m2K/W
- U gem. raam min 1,40 m2K/W
- ZTA-waarde glas 0,6
- Lucht dichtheid Qv10 = 0,42 dm3/s.m2 voor
- Voor ramen bij woonfuncties aandacht voor berekening milieubelasting volgens rapport

5. Installaties

- Vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1.
- Het aansluitpunt van de verzamelleiding van vetvangputten is te bereiken vanaf maaiveld ipv de galerijen, zie ook Huygen

6. Veiligheid en hinder tijdens bouw

- zie bouwplaatstekening en bouwveiligheidsplan Neco.
- ## 7. Overig
- Voor zover nu bekend zijn er geen kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen mbt gelijkwaardige oplossingen nodig.

- betonwand ihw gestort
prefab beton
isolatie


- | | |
|---|---|
|  | lichte scheidingwand |
|  | voorzetwand |
|  | metseelwerk |
|  | hoofd entree: woningen |
|  | overige entrees: fietsenstalling, technische ruimtes, postbezorging, retail en horeca |
| | uitgangen vluchtroute |

- woningtoegangsdeur
 meterkast warm koud
 rookmelder

- | | |
|---|---|
|  | |
| wasmachine / wasdroger | |
| WBDBO 30 min 2-zijdig (bi-bu en bu-bi) | |
| WBDBO 60 min 2-zijdig (bi-bu en bu-bi) | |
| WBDBO 30 min 1-zijdig (bu-bi) | |
| WBDBO 60 min 1-zijdig (bu-bi) | |

- deur, zelfsluitend
 armatuur noodverlichting
 deuren zonder sleutel te openen

- B**  handblusser
 vluchtwegwanduijing
 brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
 warmteterugwinning
 vloerverwarmingsverdelers
 opties voor springen

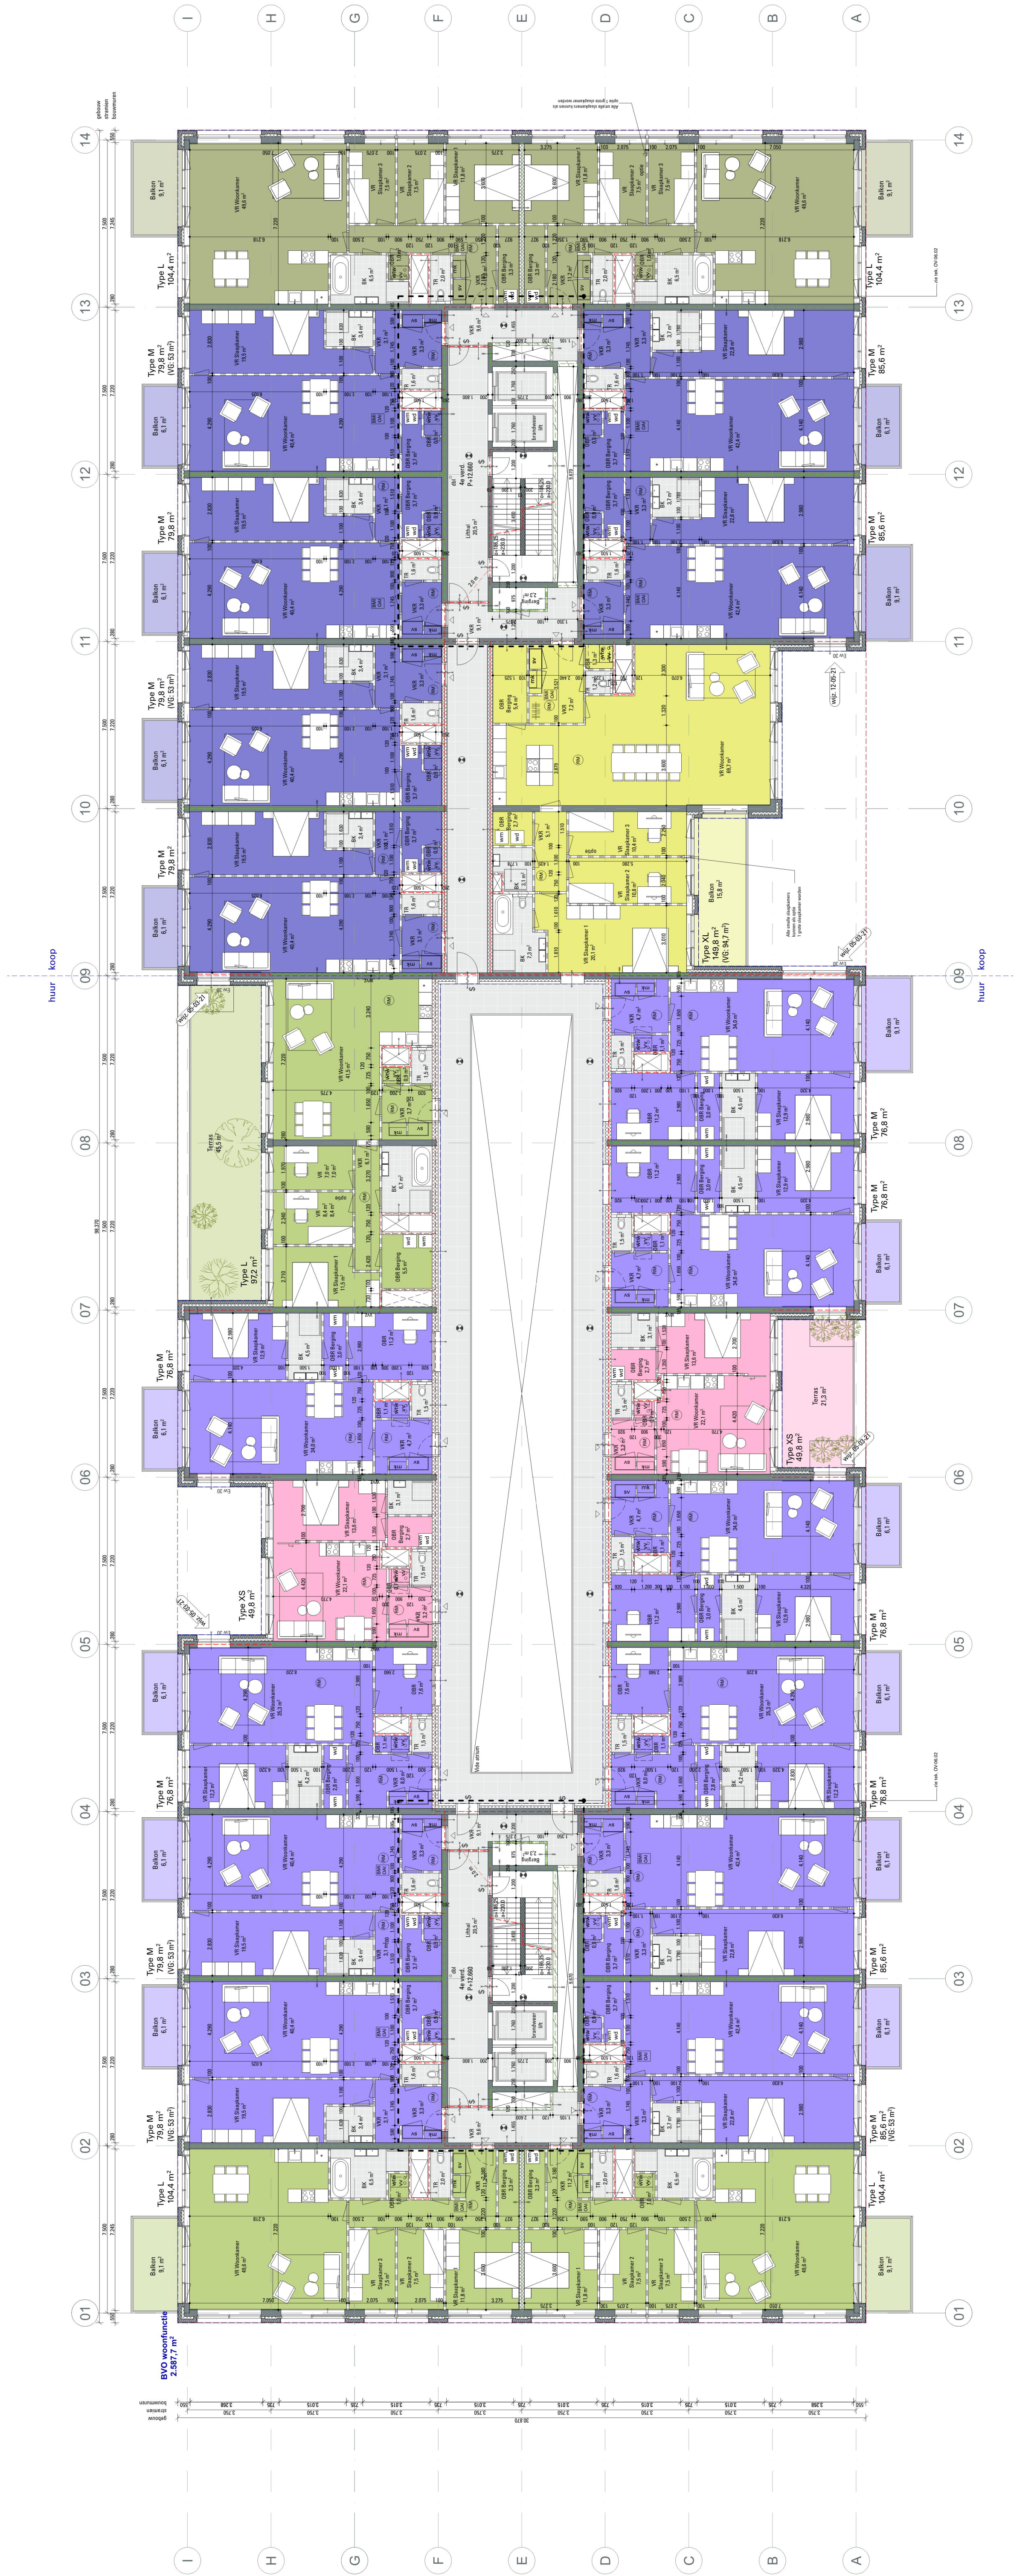

- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG / brandveiligheid / brandoverslag / geluidwerend gevel / geluidwerend intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld/Geobest voor constructie en bouwput/funderingsadvies
- Bouwveiligheidsplan incl bouwplaatstekening en VenG-rapport beschikbaar in het document van Neco.

RENVOOI

1. Veiligheid

- Wet 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705,

- ## 2. Gezondheid
- Geluidwering uitwendig, inwendig, geluidsabsorptie in verkeersruimte conform rapport Cauberg Huygen.
 - Wering vocht en waterdichtheid conform NEN 2778.
 - Hemelwater afvoer volgens tekening Huygen en bouwkundige details.
- Wezen van ratten en muizen conform eisen brandveiligheid

3. Bruikbaarheid

- Toegankelijkheidsdeur: Alle gebouwkundige aspecten in het integrale toegankelijkheidsadvies; met uitzondering van deel op nr. 1 veridiging zoals ingevuld op tekening.
- Toegankelijkheid conform NEN 2580: vloer in vloer van toegankelijkheidsniveau
- Hoogteverschil van max 20mm met aansluitende vloer, terrein, hellingsband of lift, b.t. 427
- Gebouwkundige bezetting, veiligheidsgebied en conform rapport Cuijpers
- In de woningen waar de keldermededeeling is toegestaan conform rapport Cuijpers Huisgen is de gederceerde vloer met een hoogte van maximaal 60 mm over de vloer te plaatsen.
- Voor nr. 20 op toegankelijkheidsgebruiksovername is overzichtsijpe nr. 2.
- Alle deuren naar VR, badkamers en toiletten hebben een minimale draagwijdte van 850mm.
- Vrije dorgang vanaf hoefdenotre tot toegang veiligheidsruimte heeft een minimale hoogte 2300mm.
- Vrije dorgang naar buitenruimte heeft een minimale hoogte 2300m.

4. Energiezuinigheid en Milieu

- Rc gevel min 4,5 m2Kw
 - Rc dak min 0,6 m2Kw
 - Rc vloer min 3,5 m2Kw
 - Rc oververmelde ruimte min 4,5 m2Kw
 - Rc raam min 0,2 m2Kw
 - Rc raam min 0,2 m2Kw
 - Lichtdichtheid 0,10 - 0,42 m2Kw voor commerciële functies, 0,10 = 0,36 dm3/m2 voor woonfuncties
 - Voor ramen bij woonfuncties aandacht voor naar- en kierdichting: lichtdichtheitsklasse 4 uit NEN 12207
- berekening milieubelasting volgens rapport Cauberg Hugen

5. Installaties

- Vervangputten zoals aangegeven plattegrond -1.
- Het aansluitpunt van de verzamelleiding van vervangputten is te bereiken vanaf maaiveld tpv de galerijen, zie ook Huygen

6. Veiligheid en hinder tijdens bouw

- zie bouwplaatstekening en bouwveiligheidsplan Neoo.

7. Overig

- Voor zover nu bekend zijn er geen kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen mbt gelijkwaardige oplossingen nodig.

- brandblusmiddelen voor winkel- en bijeenkomstfunctie worden in gebruiksfase bepaald obv rapport Cauberg Huygen
- handblussers worden in de Pgarage en Fietsenstalling bij de uitgang van het brandcompartiment geplaatst



- Rapport Cauberg Huygen voor daglichttreding / luchtverversing / thermische isolatie / EPC / MPG / brandveiligheid / brandoverlag / geluidverval / geluidwering gevel / geluidwering intern / galm / installatiegeluid
- Documenten Huygen voor installatie W en E
- Documenten Zonneveld/Geobest voor constructie en bouwput/funderingsadvies
- Bouwveiligheidsplan en bouwplaatsstekening en VenG rapport beschikbaar in het document van Nescio

RENVOOI

1. Veiligheid

- | | |
|---|---|
| <p>Elk lid ontvangt twee stemmen. Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen is afhankelijk van de leeftijd van de lid. Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen is afhankelijk van de leeftijd van de lid.</p> <p>Voor de verkiezingen van 2011 is het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen afhankelijk van de leeftijd van de lid. Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen is afhankelijk van de leeftijd van de lid.</p> <p>Voor de verkiezingen van 2011 is het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen afhankelijk van de leeftijd van de lid. Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen is afhankelijk van de leeftijd van de lid.</p> | <p>Elk lid ontvangt twee stemmen. Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen is afhankelijk van de leeftijd van de lid. Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen is afhankelijk van de leeftijd van de lid.</p> <p>Voor de verkiezingen van 2011 is het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen afhankelijk van de leeftijd van de lid. Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen is afhankelijk van de leeftijd van de lid.</p> <p>Voor de verkiezingen van 2011 is het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen afhankelijk van de leeftijd van de lid. Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen is afhankelijk van de leeftijd van de lid.</p> |
|---|---|

- ## 2. Gezondheid

3. Bruikbaarheid

- Toegankelijkheidsniveau NEN 2580 drempelen in vloer van toegankelijkheidsector heeft opgevoerd tot max 20mm met assistentievloer, keramiek, gietvloer of tflk; tot 4,72m.
- In de woningen waar de lifttestmethode is toegepast ontbreekt rapport Cauberg Huzen. De gebruiker wordt verzocht te kijken naar de afmeting van de liftopening.
- VG genoemd onder het Gebruiksoppervlakte. Deze gereduceerde VG is in m² overlicht opgenomen, voor m² per gebruikte ruimtegebruiksoverlating zie overzicht tussn in m²
- Vrije doorgang naar hoedertoren bij toegang verblijfsruimte heeft een minimale hoogte 200mm.
- Vrije doorgang naar buitenruimte heeft een minimale hoogte 230cm.

4. Energiezuinigheid en Milieu

- Rc-gelieve 6,0 m2kW
 Rc-voor min 3,5 m2kW
 Rc overwarme tuinde min 4,5 m2kW
 Rc gem. raam min 1,40 m2kW
 - Uitraaflid glas 0,6
 - ZTAA-waarde 0,10
 - Luchtdichtheid 0,10 - 0,42 dm3/s, m2 voor commerciële functies, 0,10 - 0,38 dm3/s m2 voor woonfuncties
 - Voor ramen bij woonfuncties scheidt voor caud- en Nerdichting: luchtdichtheidsklasse 4 uit NEN 12207
 - berekening milieubelasting volgens rapport Caub- en Nerdichting

5. Installations

- vetvangputten zoals aangegeven plattegrond -1.
- Het aansluitpunt van de verzamelleiding van vetvangputten is te bereiken vanaf maaiveld tpv de galerijen, zie ook Huygen

6. Veiligheid en hinder tijdens bouw

- ### 7. Overig
- Voor zover nu bekend zijn er geen kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen mbt gelijkwaardige oplossingen nodig.

7. Overig

- nodig.

- | | |
|---|---|
|  | betondek |
|  | betonvloer |
|  | beton |
|  | isolatie |
|  | kalkzandsteen |
|  | lichte scheidingwand |
|  | voorzetwand |
|  | metselwerk |
|  | hoofd entree: woningen |
|  | overige entrees: fietsenstalling, technische ruimtes, postbezorging, retail en horeca |
|  | uitgangen |
|  | vluchtroute |

- | | wasmachine / wasdroger |
|---------------------------------------|------------------------|
| WDBO 30 min 2-zijdig (bi-bu en bu-bi) | |
| WDBO 60 min 2-zijdig (bi-bu en bu-bi) | |
| WDBO 30 min 1-zijdig (bu-bi) | |
| WDBO 60 min 1-zijdig (bu-bi) | |

- armatuur noodverlichting

- vluchtweiganduiding
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
warmteterugwinning
vloerverwarmingsverdelers
opties voor sparringen

