


PLAN WAPENING

BETONSTEMPEL					
AANDUING VLOER EN WANDWAPENING		OPBUIGINGEN HOOFDWAPENING		ALGEMEEN BETON	
				STERKTEKLASSE : C30/37	
CONSTR. Dikte				MIEUWKLASSE : XD3,XS3,XA2	
				GROOTSTE KORRELAFMETING : 31,5mm	
				KORREL VERDELINGSZIEB : I	
				CEMENTSOORT : CEM II	
				MIN. CEMENTGEHALTE : 340kg/m³	
				CONSISTENTIEKLASSE : S2	
				WATER - CEMENTFACTOR : 0,45	
				STAALSOORT : B500B	
				BU ONTKISTEN : >= 35N/mm²	
-GOEDE AANHECHTINGSONSTANDIGHEDEN VOOR ALLE STAVEN		-NET GEARCEERDE ZONE GOEDE AANHECHTINGSONSTANDIGHEDEN -GEARCEERDE ZONE SLECHTE AANHECHTINGSONSTANDIGHEDEN		-NET GEARCEERDE ZONE GOEDE AANHECHTINGSONSTANDIGHEDEN -GEARCEERDE ZONE SLECHTE AANHECHTINGSONSTANDIGHEDEN	
STORTRICHTING		STORTRICHTING		STORTRICHTING	
STAAFDIAMETER		VERANKERINGSLENGTE IN mm.		STAAFDIAMETER	
				LASLENGTE IN mm.	
		GOEDE AANHECHTING		GOEDE AANHECHTING	
		SLECHTE AANHECHTING		SLECHTE AANHECHTING	
Øk		290		310	
Ø8		360		380	
Ø10		430		460	
Ø12		820		870	
Ø16		1020		1080	
Ø20		1280		1350	
Ø25		1640		1730	
Ø32		2230		2340	
Ø40					
2 GERUNDELDE STAVEN : 14 x LASLENGTE					
3 GERUNDELDE STAVEN : 17 x LASLENGTE					

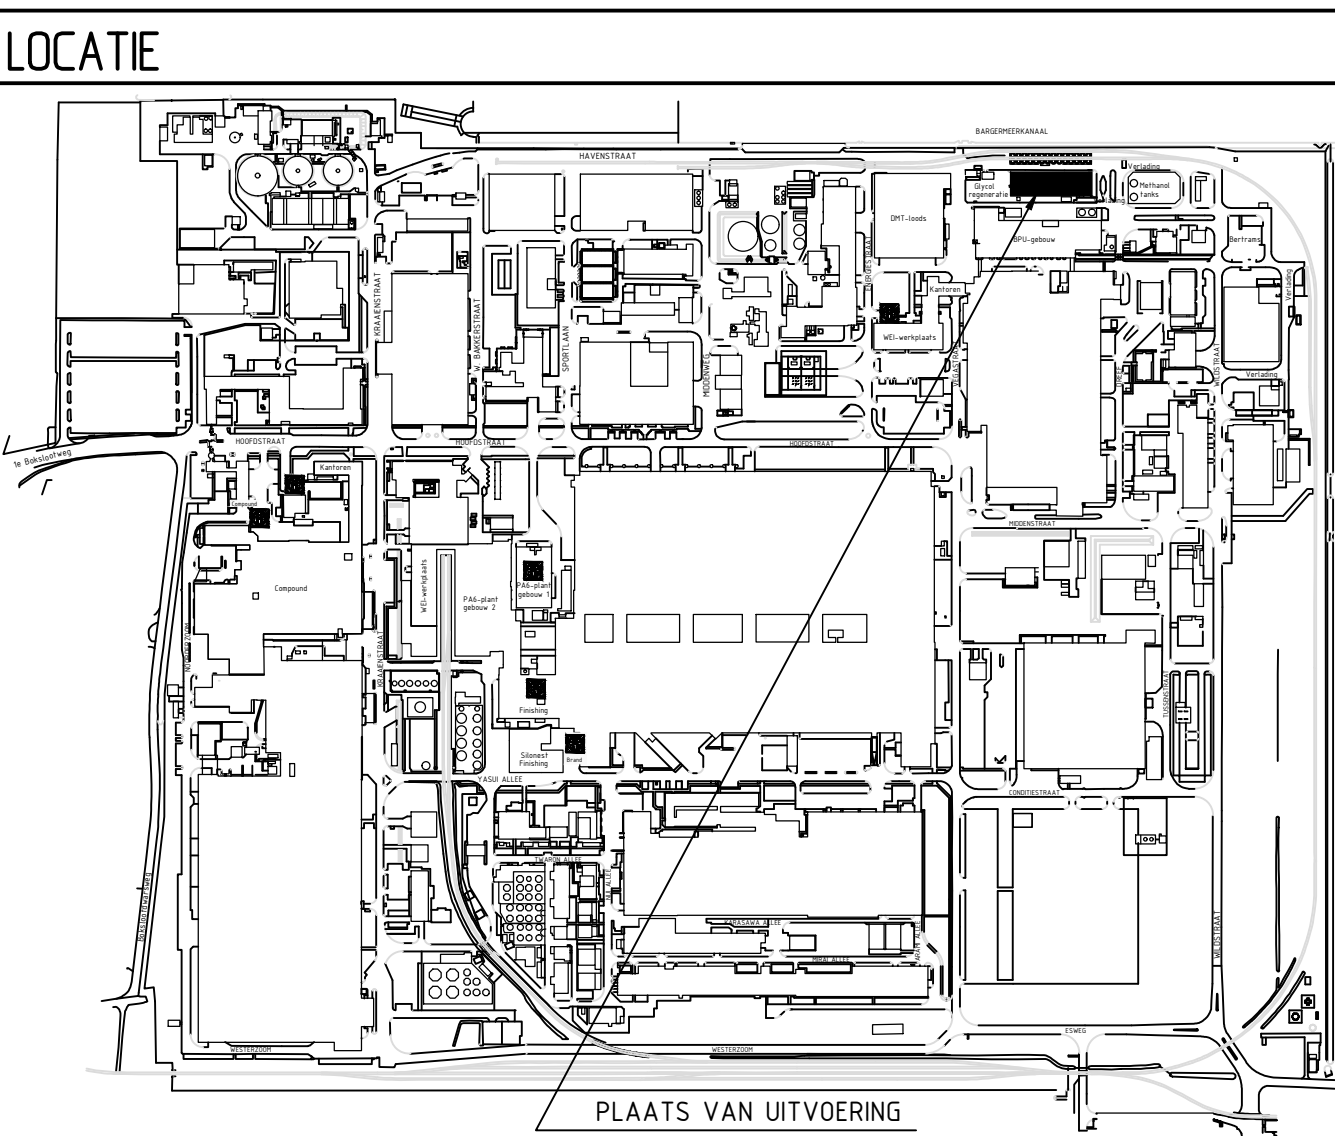

ALGEMENE OPMERKINGEN:


- CL. = CENTERLIJN
- UITVOERING CONFORM PGS29
- UITVOERING CONFORM EEMUA183
- HRSP. = HAARSPELD
- LG. = LENGTE
- VAR. = VARIABELE

GEHELE BINNENZIJDE VAN DE PUT VOORZIEN VAN EEN COATING OM DEZE MINIMAAL VLOEISTOFKEREND TE MAKEN. DE NIEUWE TANKFUNDATIE VOOR AT03 UITVOEREN VOLGENS CUR 65

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

NIEUW BETON

- BIJBEHORENDE TEKENINGEN/DOCUMENTEN:**
- HV14626-D-C001 BEST. SITU. GLYCOLTANKENPARK 14B SLOOP TEKENING. PLAN EN DOORSNEDEN
 - HV14626-D-C002 GLYCOLTANKENPARK 14B NIEUWE SITUATIE STEKKEN PLAN NIEUWE SITUATIE
 - HV14626-D-C003 GLYCOLTANKENPARK 14B DOORSNEDEN NIEUWE SITUATIE
 - HV14626-D-C004 GLYCOLTANKENPARK 14B PLAN WAPENING
 - HV14626-D-C005 GLYCOLTANKENPARK 14B DOORSNEDEN WAPENING
 - HV14626-D-C006 GLYCOLTANKENPARK 14B KEERWANDEN VOOR NIEUWE TERP TANK AT03
 - HV14626-D-C007 GLYCOLTANKENPARK 14B PLAN ANKERS NIEUWE BETON OPSTORTINGEN
 - HV14626-D-C008 GLYCOLTANKENPARK 14B STALEN PIJPEN SUPPORTS
 - HV14626-C-C001 WEIGHT CALCULATION COMPARISON FOUNDATION FOR TANK AT03-AT09
 - HV14626-B-C001 BASIS OF DESIGN RENOVATION TANK PIT 14

2	VOOR COMMENTAAR	22-11-2021				
1	VOOR COMMENTAAR	12-11-2021				
0	VOOR COMMENTAAR	08-10-2021				
Rev.	Description	Date	Drawn by	Check by	Appr. by	
Title : AT03 REPLACEMENT + RENOVATION TANKPIT						
GLYCOLTANKENPARK 14B						
PLAN WAPENING						
Vicoma Project No.:		Client:		Client Order No.:		Site/Unit:
HV14626		DSM_Engineering_Materials				 EMMEN
Document Number:				Scale:		A1
HV14626-D-C004				1:50		Revision:
						2
Sheet: 1				Of: 1		