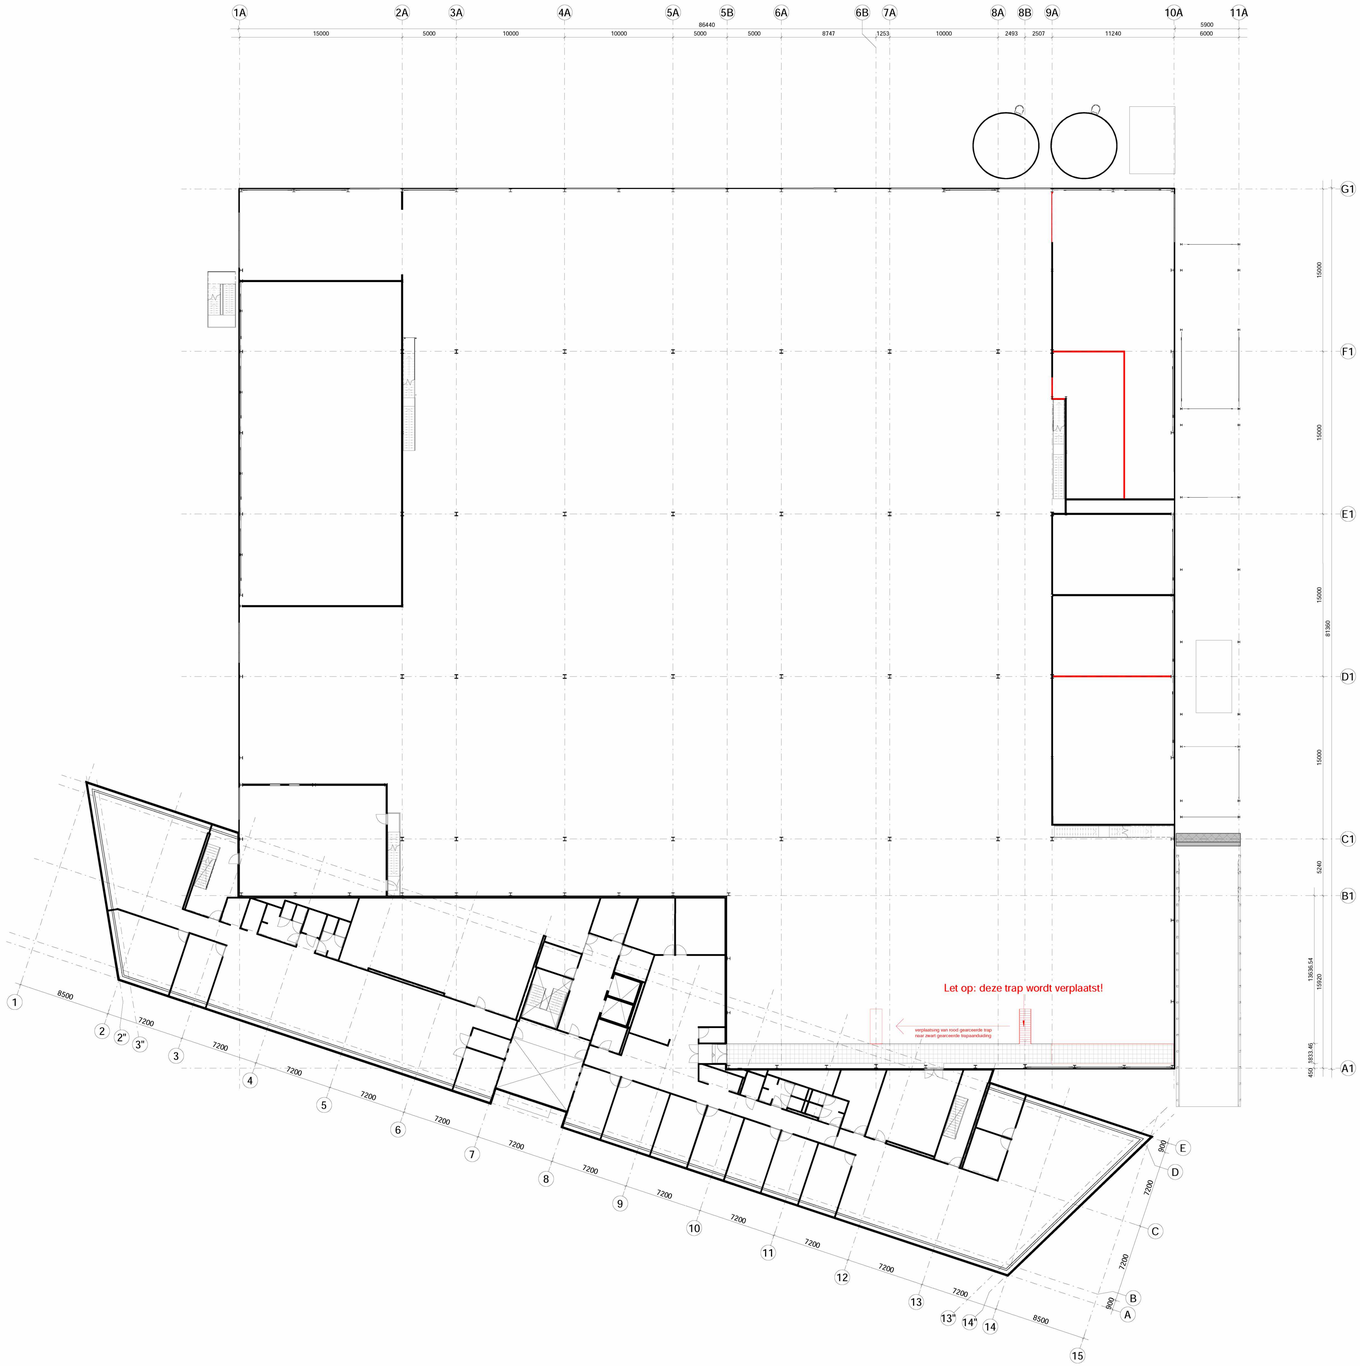

RENVOOI

WANDDIKTES VOLGENS MAATVOERING TEKENING

- bestaande buitenwanden
- bestaande constructieve wand
- bestaande scheidingswand
- bestaande gevel satchel/spanwi
- bestaande metalstud wand
- bestaande kalkzandsteen
- BW_01_01 cleanroomwand tweezijdig 150mm
- BW_01_02 cleanroomwand tweezijdig 250mm
- BW_01_03 cleanroomwand tweezijdig 450mm
- BW_02 epoxiewand 150mm
- BW_03 _01 kalkzandsteen wand 214mm
- BW_03 _02 kalkzandsteen wand 150mm
- BW_04 lichte scheidingswand 100mm

- dim1000 diagonaal kozijn
- hermetiekatmosfeer/hermetiekatmosfeerpuit
- afvoer afschotrichting
- schacht
- afzuigpunt
- opslagplaats apparaten (indicatief)

BRANDVEILIGHEID

Algemeen
Uitgangspunten brandveiligheid conform rapportage brandveiligheid.
Brand- en rookschedingen volgens rapport brandveiligheid, BRDBO / Sa), Sprinkleremt conform opgave adviseur.

- brandscheiding WBDBO 90min.
- brandscheiding WBDBO 30min.
- brandscheiding WBDBO 20min.
- Pp paniekvalating, deuren in vluchtrichting zonder sleutel of loose voorwerpen te openen
- zelfsluitend
- S a minuten WBDBO, dubbelzijdig brandwerend
- brandsluiting/sproef in kast 30m.

ALGEMEEN

- bestaand * bestaande muren in het werk te controleerst *
- sloop

V&G: GLASBEWASSING/GEVELONDERHOUD

OVERIGE EISEN/REGELGEVING

Algemeen
Constructie conform opgave opgevraagd (bekenningen en bestekomgeest) Uitrieke.
Gebalt ans steentsche eisen conform bouwbesluit + aanvulling van DPS.
Installaties, waarondar HWA, toilezing, verdiciie, luchtbehandeling, rooiberbichting (Tiiie op vloerspeperslaiies) conform opgave DPS.

Peiniaiies en specificaiies dieren minimaal te inrichten aan vigerende regelgeiving en normen en teiens aan Uitgangspuiiendocumenl / UIRS van de opdiechtgiiener.

Peilmaiien op tekening zijn aangegeeen tov bovenkant afgewerkte begane grond vloer tenzij anders aangegeeen, inclusief vloerafwerking.

Afschedding bij woe personen bestemde vloee voorzien van niet bewegeiiare afschedding van deuraiiewiij gefiard glas / hekwerk met opijlen (h.o.h. < 100mm.) Hoogte conform Bouwbesluit. Cäss dient te wiidiren aan NEN 3381.

Exterieur
Alle nieuwe kozijnen, deuren en ramen vrichtiren aan weersiandsklasse 2, vrigs NEN 5096 (conform Bouwbesluit).

Kozijnen Uglas = kozijn = max. 1,90 W/m².K (kessand)

Interieur
Hoogte aeruchtd dmnpaiis binnenbiauwe en hoofdbiaugangen : 0,02m.
Deuiekozijnen (incl. schachtbeegiangen) uiteoeren in vlakke stompe aluminium, tenzij anders aangegeeen.
Laboratoria en cleanroom uitgeoeerd in opiieiiemeiiten. Voorzien aan gezeefiiceerde glazen kuiiiiiiuiien.
Kozijnen in brand en rookschedingen uiteoeren in staal, deuren uiteoeren als kuiiiiiiuiiren met glzeuiiing, staal m n.b. RAL kleur leeuiiiiit Staiin kozijnen, waar nodig zijn deuren uitgeoeerd met ooitstrijel.
Alle deuren in de brandschiedingen worden zelfsluitend uitgeoeerd, al dan niet aangeraiiden op een kiieiiimagneet aangeiiuiiard door de brandmeldcentrale.

Alle (vluchtdeuren zijn zonder sleutel of loose voorwerpen te openen.
Uitgangen aan de trappenhuizen naar vuuiaeiid worden voorzien aan paniekstaiiingen conform NEN-EN 1125
Dubbele deuren voorzien aan deuiiaaiid en aan sluiiviijiiende regeiiaar.
Rang: en sluiiwerk in RVS uitoeeiiig.

Overig
Alle deuren en materialen zie kleur- en materiaalstaat.
Alle buiiiiiiuiiken aan de binnenwanden zijn beschermd met aluminium aanrij - inbiiaaqprofiel over de geheie hoogte van de ciiiiiii