

## BRENDVEILIGHEID

**Afgaven**

Opgangspunten brandveiligheid conform rapportage brandveiligheid.  
Breed- en noodgevallen volgens opstart brandveiligheid, (902)80 / 54). Spreekmoment conform opgave adviseur.

**Brandmelder**

- brandmelding WEDCO 30Wes.
- brandmelding WEDCO 30Wes.
- brandmelding WEDCO 20Wes.

**Pt**

- personeelsleden, deuren in verlichtingssysteem zonder sleutel of losse overbrengen te openen
- zelfsluitend

**30**

- x minimum WEDCO, dubbelzijdig brandveilig

**30x**

- brandmeldingspost in kast 30x.

ALGEMEEN

— bestaand \* bestaande maten in het werk is controleerd \*

— sloop

V&G: GLASBEWASSING/GEVELONDERHOUD

## OVERIGE EISEN/REGELGEVING

**Afgaven**  
Contractanten conform opgave (toegestuurde tekeningen en bestekken) (bepalen).  
Geen af- en afschakeling en/of andere toewakeling + aanmelding van OVS.  
Bepalen van de werkdagen (HMA, lichte, verlichting, bestelbepaling, rookverbod (flau op afgevoerd) conform opgave OVS.

**Probleem**  
Probleem en specificaties dienen minimaal te voldoen aan volgende regeling(en) en moeten in tevens aan Uitvoeringsdocumenten / OVS van de opdrachtgever.

**Opmerking**  
Opmerking op tekening(en) te tekeningen/bepalingen afgeweken (bepalen) grond voor terug te nemen aangevraagd, inclusief afwijkingen.


**Afwijking**  
Afwijking voor personen betreft vooraf aan te bevestigde afwijking van doorboring geluid + techniek met spijk (0,5 + 100mm) hoogte conform OVS. Goed te weten aan NEN 3650.

**Externe**  
Externe milieu knippen, duwen en/of andere veldaan + weerstandsbeveiliging 2, vln NEN 3056 (conform Bestektoelichting).

**Hiermee** verschilt de meeste binnenruimte en hoofdhoogten: 1,80m  
 Deelgenen (niet schrijftingel) uitvoeren in vlakke stroom afsluiten, niet anders angaard  
 Deelgenen in de ruimte uitvoeren in systeem meten. Voorzien van gespecialiseerd glas bekledend  
 Keukjes in brand en brandgevoel uitvoeren in staat, door uitvoeren als kadaster met glaswand, staat in b.t.b.  
 Aan de rechter hand staat, maar nodig in staat door uitgevoerd met glaswand, staat in b.t.b.  
 Aan de linker in de brandgevoel uitvoeren in staat, door uitvoeren als kadaster met glaswand, staat in b.t.b.  
 Angaard door de brandgevoel uitvoeren in staat, door uitvoeren als kadaster met glaswand, staat in b.t.b.

**Als beschikbare** zijn zonder afscheid of twee wonen met open  
 Uitgang met de topgevoel naar massaal worden voorzien van parkaatsingen onder NEN EN 1125  
 Ofde twee worden met de brandgevoel in niet schrijftingel uitvoeren  
 Hier en uitgang in b.t.b. uitvoeren.

**Overs**  
 Voor twee en uitgang in b.t.b. uitvoeren.  
 Als buitenruimte met de brandgevoel zijn beschied met aluminium aang, uitvoerd met de hoogte hoort van de uitgang met open.

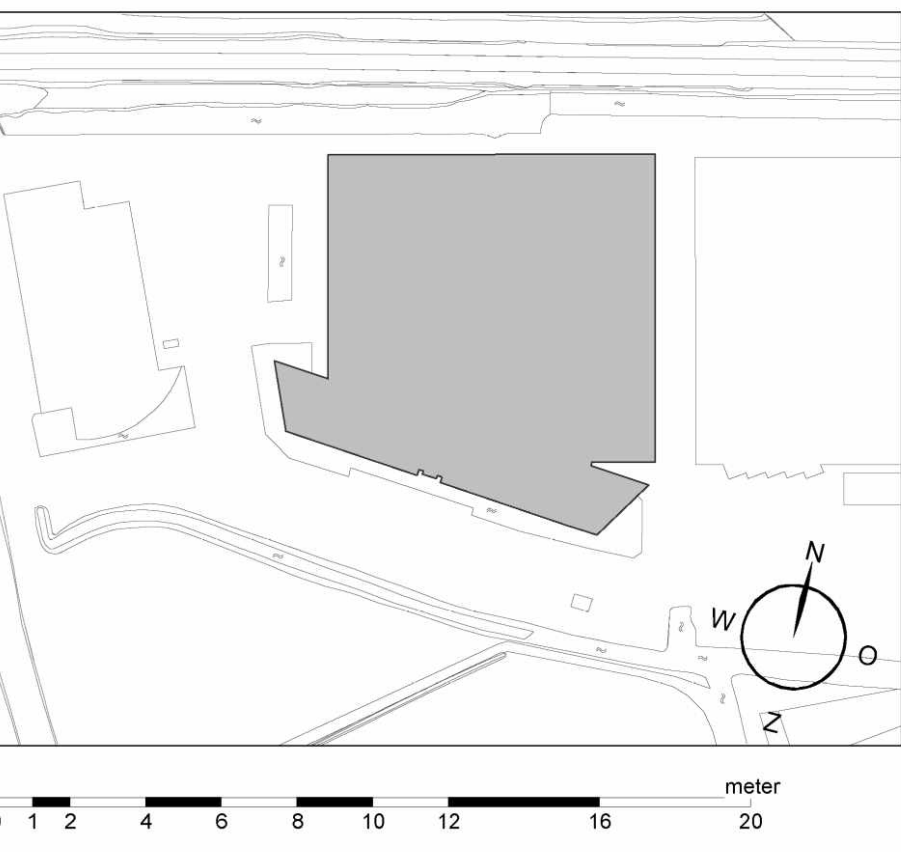

Approved Use

Check that:

Check that

CPI index

DPS Engineering B.V.  
Pollux Project - Sassenheim

**BOD-1-103**  
Plattegrond Parkeerdak  
Omgevingsvergunning

Werknummer	621.137.21	Status	Definitief
Schaal	1:100	Eerste editie	18-02-2022
Formaat	A0	Laatste editie	24-02-2022
Getekend	OY	Gecontroleerd	

