

BRANDVEILIGHEID
<p>Algemeen: Uitgangspunten brandveiligheid conform rapportage brandveiligheid.</p>

- transductiesnelheid 100000 bit/min.
- transductiesnelheid 10000 bit/min.
- transductiesnelheid 1000 bit/min.


 perikolatie, down in vlechteling zonder sleutel of knoei worden opgevoerd
 zelfkollid


 1 minuten 10000, dubbelzijdig transductie


 transductiesnelheid in kort 20m.

ALGEMEEN

_____ bestaand * bestaande maten in het werk te controleren *

Y&G: GLASBEWASSING(GEVEL)ONDERHOUD	

OVERIGE INZAKEGEGEVING

Aanpak

Concreet conform regerings richtlijnen en beleidslijn 1 (tabel).

Geduld en aandacht voor concrete inzetbaarheid = aandacht van DPO.

Instellings, waarden HRA, richting, richting, lichaamsbehandeling, voorlichting (Duo op voorsperveld) conform regerings DPO.

Productie en informatie direct intern te vinden naar eigenlijke richtlijnen en normen en kennis aan: bijdragen tot de realisatie van de DPO van de organisatie.

Peilpunt op specifiek zijn: gegevens van de concrete afgeleide legende (dus ook terug) worden aangetrokken, inclusief voorbeelden.


Afbeelding bij personen bestaande over normen met in beweging afbeelding van de ontwikkeling van de organisatie.

Catégorie
Alle nieuwe kruijzen, deuren en ramen voldoen aan weerstandklasse 2, vlg. NEN 5013 (conform Bouwbesluit).

Interieur
Houten verschilderde panelen en houtblokken <0,32m
Decoratie (incl. schachtroosters) uitroten in vlakke staal, tenzij anders aangegeven.
Laboratoria en cleanroom uitroten in speciale materialen. Voorzien van geïsoleerde glas kaders.
Koppelen in brand en rookschade uitroten in staal, deuren uitroten als kaders met glas, staal in 3.1.
RM, kleur kwaliteits hout, waar nodig in staal worden steunen met valstapen.

Alle ijdelheidsvrees zijn zonder risico of forse voorwerpen te openen.
Uitgangen van de trappenhuizen naar maximaal worden vonden van paniekokklagen conform NEN-EN 1125
Oude deuren voorzien van deursluit en van sluitingsregelaar.
Ismo-metastabiliteit

Overig
Voor kleuren en materialen zie Meer- en materiaaltest.
Alle buitenboeken van de binnenwanden zijn beschermd met aluminium aanrij- / itbouwsprofiel over de gehele hoogte van de zichtbare wand.
Voor vloer, wand en plafondafwerkingen zie RCI 1-800 Afwerkingsspecificaties.

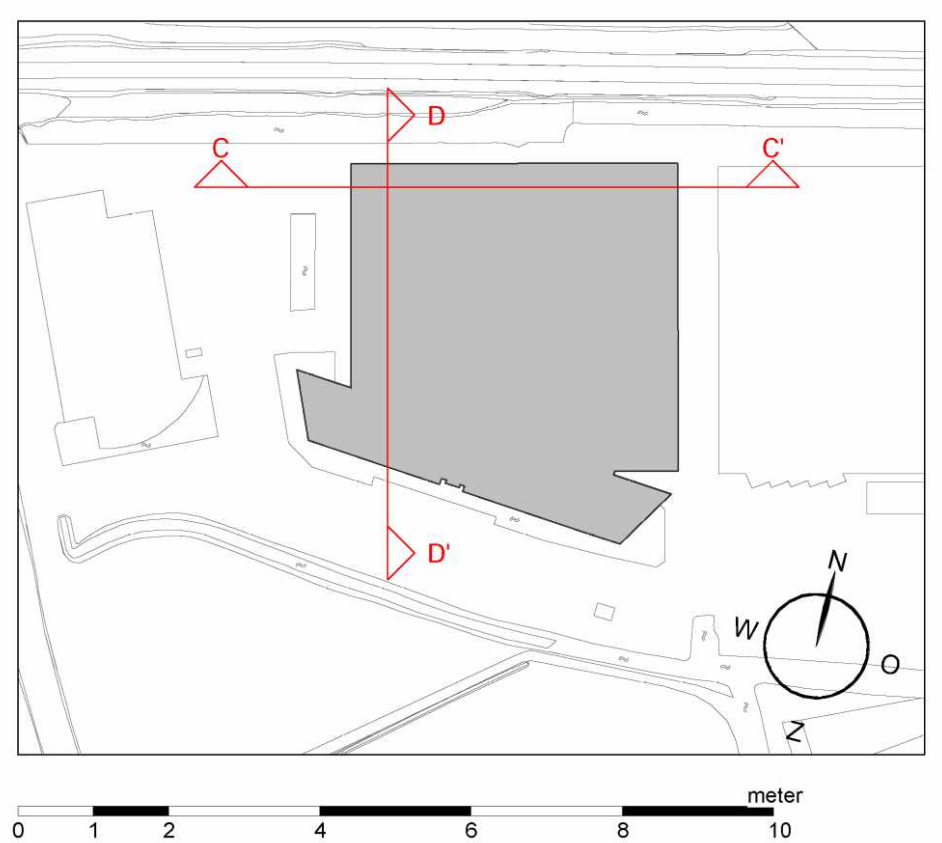

DPS Engineering B.V.
Pollux Project - Sassenheim
BOD-1-302
Doorsneden C-C' en D-D'
Omgevingsvergunning

Werknummer	621.137.21	Status	Definitief
Schaal	1:100	Eerste editie	18-02-2022
Formaat	A0 841x1600	Laatste editie	24-02-2022
Getekend	OY	Gecontroleerd	