



# Kennisgevingsformulier Mestbassins Hinderwet

17-2-88

Er wordt uddaan  
aan alle kisten



## Algemeen

Het Besluit mestbassins Hinderwet zal naar verwachting begin 1988 na publikatie in het Staatsblad van kracht worden. Op 19 maart 1987 is het besluit voor inspraak in de Staatscourant gepubliceerd.

Voor mestbassins die na 1 juni 1987 tot stand worden gebracht, maar vóór de inwerkingtreding van dit besluit, mag op het besluit worden geanticipeerd. Een dergelijk bassin kan met dit kennisgevingsformulier worden gemeld, indien wordt voldaan aan het concept 'Besluit mestbassins Hinderwet'.

Gemeenten en de meeste leveranciers van mestbassins zullen in het algemeen behulpzaam willen zijn met het invullen van dit formulier. Het kennisgevingsformulier moet één maand voor het tijdstip waarop het bassin tot stand wordt gebracht, worden verstuurd. Van dit formulier kan gebruik worden gemaakt totdat het Besluit mestbassins Hinderwet in werking treedt. Daarna kan van het tot stand brengen van een mestbassin kennis worden gegeven met een ander, maar soortgelijk, formulier.

Bij de kennisgeving moet een verklaring zijn bijgevoegd waaruit blijkt dat de constructie van het bassin in overeenstemming is met de publikatie "Bouwtechnische richtlijnen Mestbassins". Deze publikatie is uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw en Visserij gezamenlijk. Indien deze publikatie niet in uw bezit is kunt u deze ook opvragen bij de gemeente, bij Infotiek van het Ministerie van Landbouw en Visserij (tel. 070 - 793911), of bij de Centrale Directie Voorlichting en Externe betrekkingen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Bureau Persoonlijke Voorlichting (tel. 070 - 262221). De verklaring moet zowel zijn bijgevoegd voor meststlo's als voor foliebassins en moet worden verstrekt door de installateur van het bassin. Indien het afdekken van het bassin op grond van het besluit verplicht is, moet de verklaring tevens op de afdekking betrekking hebben. De verklaring kan verschillend van inhoud zijn. De verklaring kan inhouden dat het bassin wordt uitgevoerd overeenkomstig een bestek waarin verwezen wordt naar een kwaliteitsverklaringsregeling van een door een door de Raad van Certificatie erkend instituut, zoals het Keuringsinstituut voor Waterleiding Artikelen (KIWA). Daarnaast is het mogelijk dat het bassin wordt uitgevoerd naar een bestek dat een dergelijke goedkeuring niet heeft. In dat geval moet de verklaring voldoende gegevens bevatten voor een beoordeling of het gekozen ontwerp voldoet aan de "Bouwtechnische richtlijnen mestbassins".

Het kennisgevingsformulier en de verklaring dat het bassin wordt uitgevoerd conform de publikatie "Bouwtechnische richtlijnen mestbassins" moeten worden toegezonden aan de gemeente, de regionale inspecteur voor de milieuhygiëne en het districtshoofd van de Arbeidsinspectie. Van de regionale inspecteurs en de districtshoofden is een adressenlijst bijgevoegd.

## Begrippen

Onder een **woning van derden bij een veehouderij** wordt verstaan een woning van derden die behoort tot een inrichting bestemd tot het bedrijfsmatig houden van mestkalveren, meststieren, varkens, paarden, dieren om te pelzen, pluimvee of konijnen of een woning van derden die behoort tot een inrichting waar melkrundvee wordt gehouden.

Onder **woning** wordt verstaan een gebouw of een deel van een gebouw dat voor bewoning is bestemd.


In meerdere vragen wordt '**gezamenlijke inhoud**' en '**gezamenlijke oppervlakte**' van de bassins genoemd. Hiermee wordt bedoeld de inhoud of oppervlakte van het bassin dat gemeld wordt, vermeerderd met de inhoud of oppervlakte van de overige aanwezige bassins die na 1 juni 1987 zijn geplaatst.

Een **gevoelig** object is een gebouw of een deel van een gebouw dat bestemd is voor het verblijf van personen of een object voor verblijfs- of dagrecreatie.


Een voor **verzuring gevoelig gebied** is kort gezegd een natuurterrein op een voor verzuring gevoelige grondsoort. Wanneer exact sprake is van een voor verzuring gevoelig gebied kunt u vinden in de tekst van het besluit.

Ook de gemeente kan u informeren of er een voor verzuring gevoelig gebied in de nabijheid van de plaats van het bassin gelegen is.

# INSPECTIE PER PROVINCIE

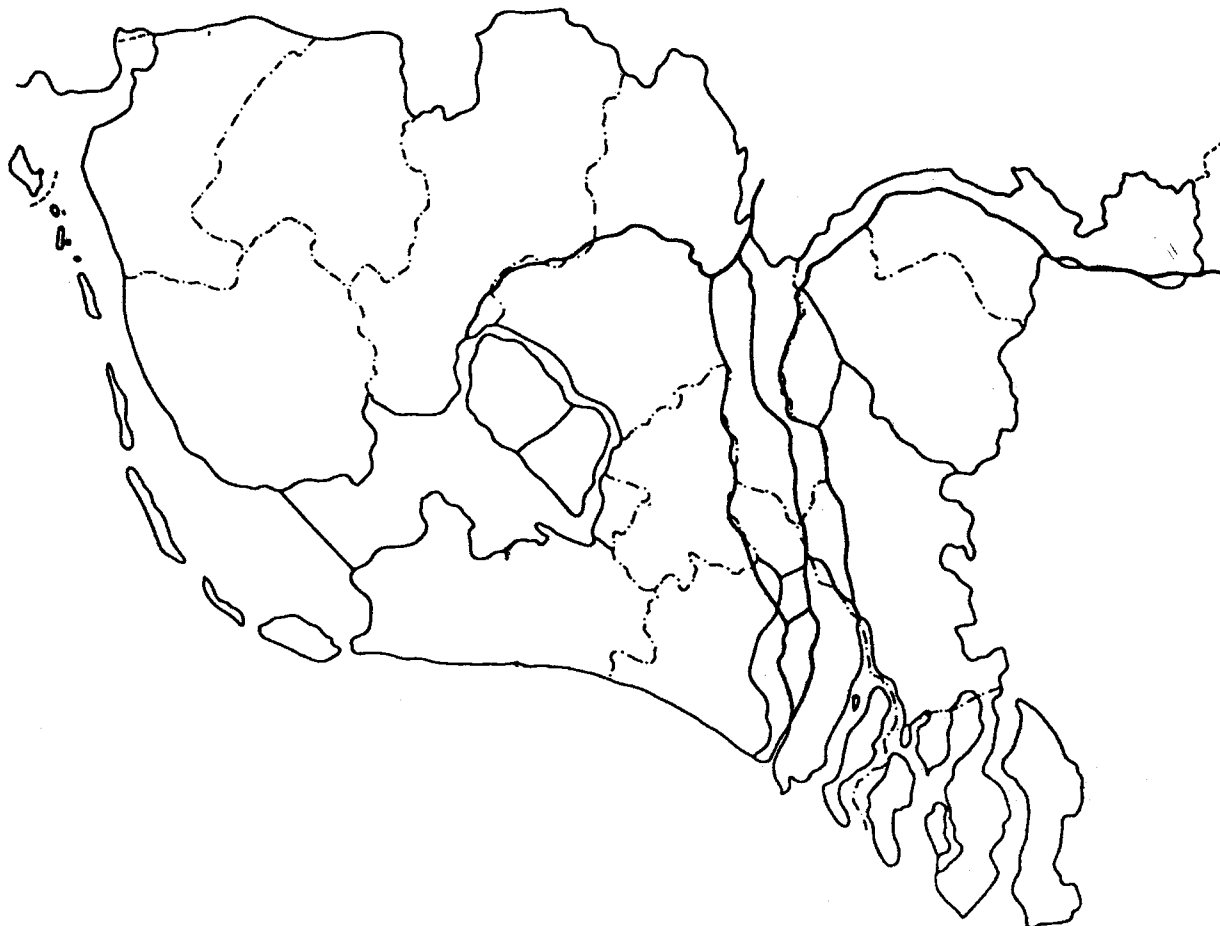

# 10 DISTRICTEN VAN DE ARBEIDSINSPECTIE

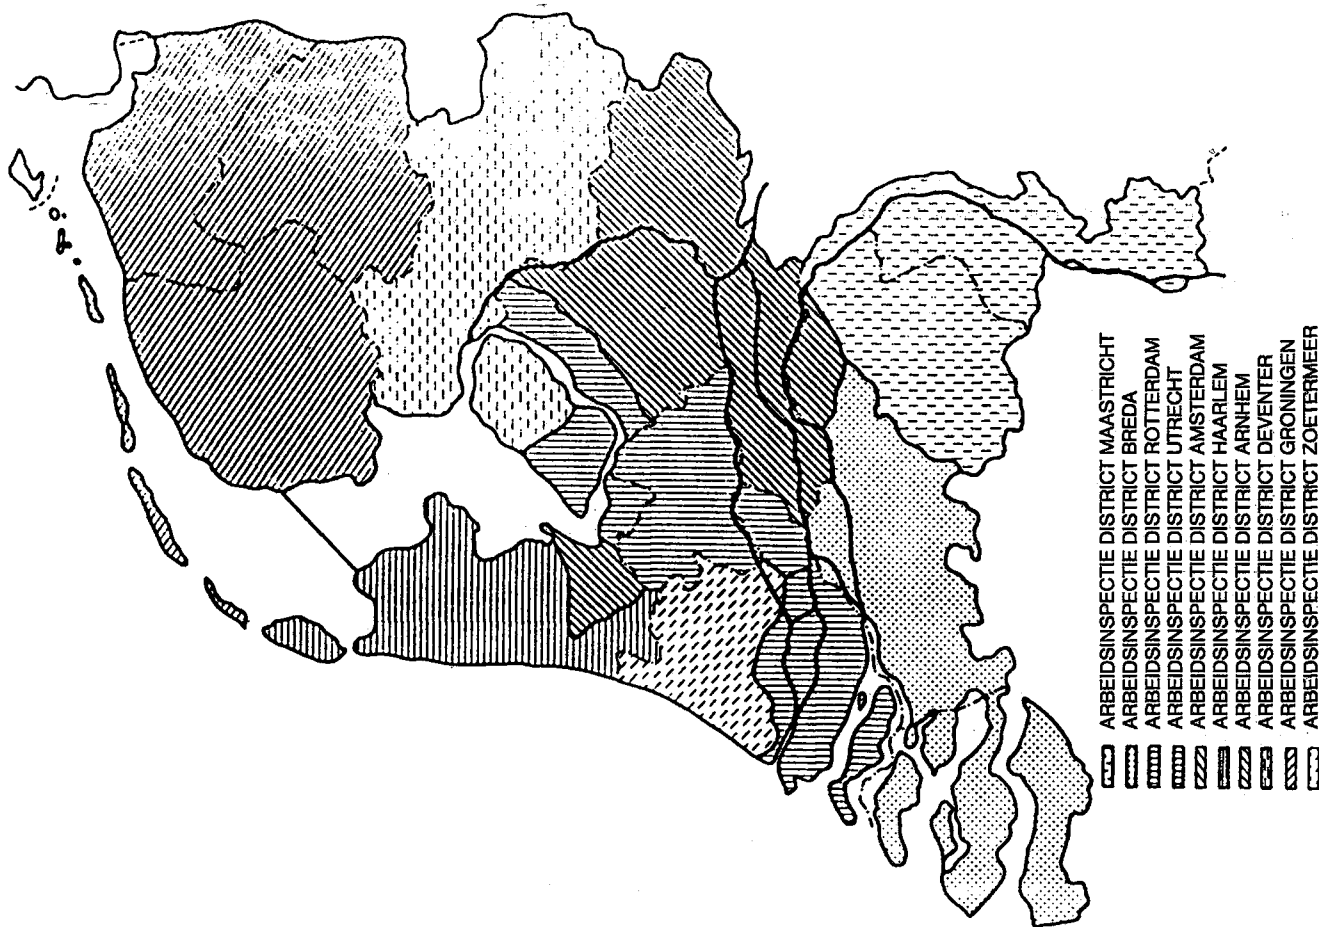



**Adressen Regionale inspecties van de Volksgezondheid  
voor de Milieuhygiëne**

- 1 Insp. Groningen, Friesland en Drenthe  
Postbus 30020  
9700 RM Groningen
- 2 Insp. Overijssel, Zuidelijke  
IJsselmeerpolders en gemeente Dronten  
Postbus 10057  
8000 GB Zwolle
- 3 Insp. Gelderland  
Postbus 9013  
6800 DR Arnhem
- 4 Insp. Noord-Holland  
Postbus 5088  
2000 GB Haarlem
- 5 Insp. Zeeland  
Postbus 7073  
4330 GB Middelburg
- 6 Insp. Limburg  
Oude Lindestraat 1  
6411 EH Heerlen
- 7 Insp. Zuid-Holland  
Postbus 1863  
2280 DW Rijswijk
- 8 Insp. Utrecht  
Postbus 129  
3600 AC Maarssen
- 9 Insp. Noord-Brabant  
Postbus 90134  
5200 MA 's-Hertogenbosch

**Adressen Arbeidsinspectie**

- 1e district  
Postbus 300  
6200 AH Maastricht
- 2e district  
Postbus 90109  
4800 HA Breda
- 3e district  
Van Vollenhovenstraat 12  
3016 BH Rotterdam
- 4e district  
Postbus 5  
3500 AA Utrecht
- 5e district  
Westerdoksdiik 24  
1013 AE Amsterdam
- 6e district  
Postbus 173  
2000 AD Haarlem
- 7e district  
Postbus 9036  
6800 EV Arnhem
- 8e district  
Postbus 5011  
7400 GC Deventer
- 9e district  
Postbus 30016  
9700 RM Groningen
- 10e district  
Boerhaavelaan 3  
2713 HA Zoetermeer