



Plafond en leidingkokers minimaal 30 minuten brandwerend, 30 minuten WBDBo., artikel 2.85 Bouwbesluit.
R.M. is gekoppelde Rookmelders 220 Volt volgens artikel 6.21 Bouwbesluit.

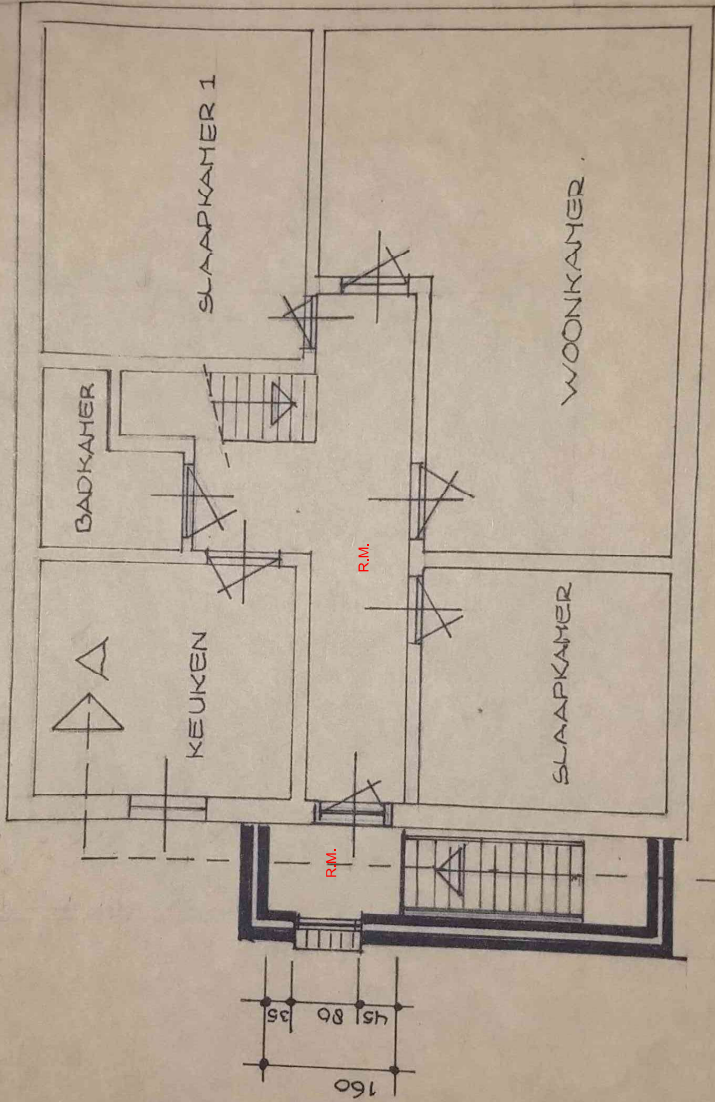

VERDIEPING NIEUW 30A

Voorzien van opmerkingen d.d. 10 oktober 2022