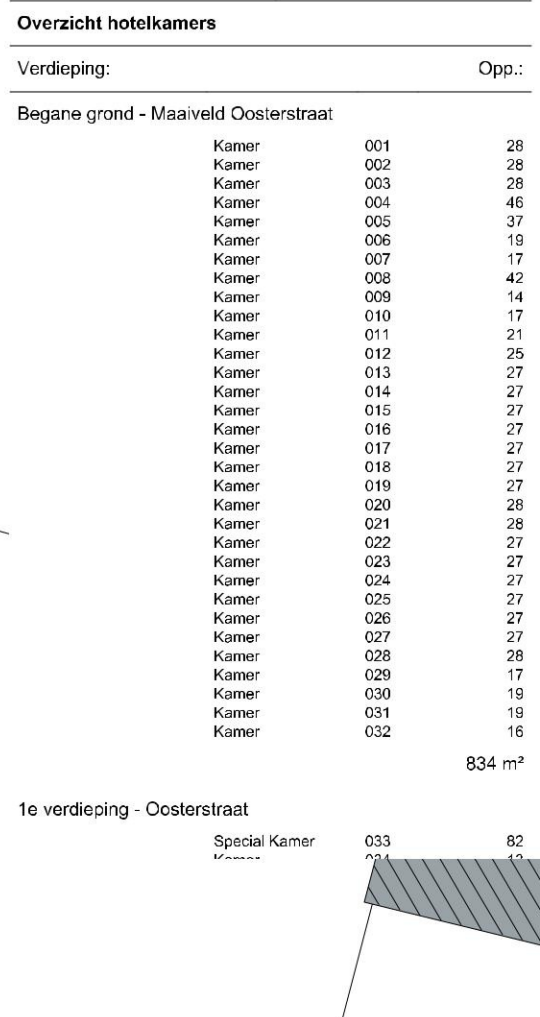


[illegible][illegible]

LEGENDA Oude		actueel tot sep. 1980
	beiland	↗ hiva
	grensmeding op plan	perhoofde
	toewoning beiland	 1980
	subhoofdgang	↘ NO
	batijn	noordvleugel (olden) oudegale constructie
	ruktvleugel	ernee gebouwen
	keuze	★
	Mauw duif en rondom, Gruen 10 tot 1980 P.A.A.	↗ signering
	Natuurruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 U
	Wandruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 D
	Wandruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 U
	Wandruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 D
	Wandruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 U
	Wandruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 D
	Wandruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 U
	Wandruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 D
	Wandruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 U
	Wandruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 D
	Wandruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 U
	Wandruimte, verplegen kind, monument, n.t.b. L.O.1, bewaarder	 D

OVA

Project
Oosterstraat 56

Tekeningnummer
OVA-N-01

Onderwerp
1e Verdieping - Kattendiep (nieuw)

Projectnummer
G200102

Schaal
1:200

Datum
17.03.2021


Ondrachtgever

Formaat
A1

File
G200102_Oosterstraat 56_ACTUEEL_studieglas

Wijzigingen	
Datum	Aard

Postbus 1102 9701 BC Groningen Hoge der A 11 9712 AC Groningen T +31 (0)50 313 40 05	Postbus 25160 3001 HD Rotterdam Aart van Nesselstraat 3012 CA Rotterdam T +31 (0)10 240 90 30	Kamekestraße 20-22 D-50672 Köln T +49 (0)221 168 262 34
info@dezwarthond.nl www.dezwarthond.nl	De Zwarte Hond bv KvK Groningen 02042267	De Zwarte Hond GmbH Amtsgericht Köln HRB 71961

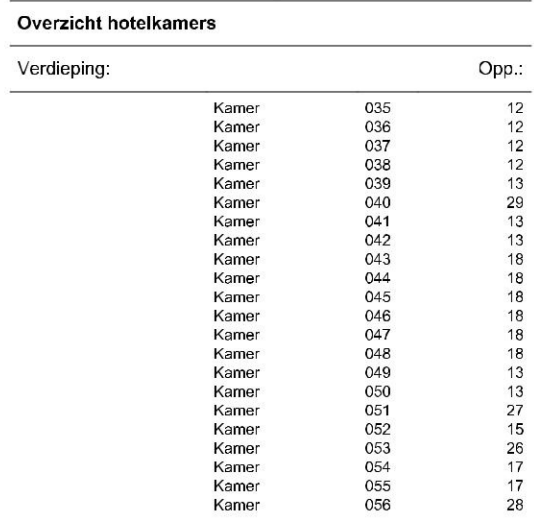

DZHZ
DZHZ
DZHZ
de zwarte hond
architecture urbanism strategy



BENVOC

TOETSINGSKADER
-Gebruiksfuncties: voor
-Gebied: algemeen: voor

BRAND
- Alle brandmaatregelen worden getroffen conform de rapportages van afwaisenaar, welke een integraal geheel

- Brandcompartimentering volgens aangegeven WBOO-lijnen.
- Materialen toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een kolof of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een innende doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet over de dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
- De materialen voldoen aan onderstaande eisen inzake bijdrage tot brandveiligheid conform het bouwbekrit.

- Oepervlees gereedat aan bakplaat: Klasse B, max. vervuiling door geen rikois i.s.v. brandoverslag bestemd voor de afvalverwerking
- Te versen (doel) bakplaat niet brandgevaarlijk, vgl. NEN 6063
- Oepervlees bereinigd, zonder en plakjes in andere beschermde vuurdoornen Klasse B
- Versing (bijvoorbeeld), waarvoor de afvalverwerking NEN 1010: 1988
- Oepervlees bakplaat in extra beschermde vuurdoornen Klasse C
- Bekleedbaar vlak in overig niet brandgevaarlijk, vgl. NEN 6063
- Roestvrijstaal in een benutten (naar) conform NEN 12501-1
- Overige constructiedelen gemaakt van staal, vgl. NEN 12501-1
- Nieuw en integraal vervaardigd, vgl. NEN 1010: 1988
- Nieuw en integraal vervaardigd, te voldoen aan NEN 1413
- Oepervlees bakplaat, vgl. NEN 6063
- Oepervlees bakplaat, vgl. NEN 2575
- Afslankverwerking van oepervlees bakplaat, vgl. NEN 6063
- Vuurdoornen te openen zonder sloop en / of anderszins ook vervoeren
- Vuurdoornen en oepervlees bakplaat in afvalzakken, in kleur als vuil.
- Luchtdicht deuren gesloten, vgl. NEN 1010: 1988

GELUID

- Alle geluidsmaatregelen worden getroffen conform de rapportages van abtWassenaar, welke een integraal geheel vormen met het bouwkundig tekennwerk.
- Geluidseisen volgens NEN 5077 en het bouwbesluit
- Een uitwendige schiedingsconstructie van een verrijfsgebied heeft: een bepaalde karakteristieke geluidwerendheid $R_{w,ext}$ minuscule jaren 20, dB

ISOLATIE THERMISCH
Isolatiesoorten volgens NTA 8800 en het Bouwbesluit. Uitgangspunten ten bate van comfort en energiezuinigheid.
Nieuw: Verbouw:
- Gevels Rc = 4,7 - Gevels Rc = 1,3
- Begane grond vloer Rc = 3,7 - Begane grond vloer Rc = 2,5

OVERIG BOUWBSLUIT

- Daglicht, ventilatie, EPC en oppervlakken conform bouwbesluit, zie rapporten abtVasenaar.
- Wateropname materialen vloer en wand in sanitaire ruimten voldoen aan art. 3.23 van het bouwbesluit. Toiletten en douches met betegelen tot aan plafond.
- Trappen voldoen aan art. 2.32 en 2.36 van het bouwbesluit.

[illegible]

Peil = bk afgeverkte bg-vloer = 7,22m + NAP

LEGENDA BRUW			
	60 WSD20		vluchtweg aanzwijzing
	30 WSD20		brandmeldtoets
	30 WTRD		brandmeld(perseel) (fibruw)
			brandmeldzegel + singelrings (fibruw)
B30	30 WSD20 (kegelgave)		automatische brandmelder
	glas + kegel = 30 WSD20		glas op kloofmagneet
	glas + kegel = 30 WSD20		glas + peristuland
			schakelen 60m WSD20

[illegible]

OVA

project
Dosterstraat 56

Deelname
OVA-N-02

Onderwerp
1e Verdieping - Oosterstraat (nieuw)

Projectnummer
G200102

Michael
000

.200

datum
7.03.2021

Opdrachtgever



voor Va:

ormaa

200102 Oosterstraat 56 ACTUEEL studieglass

Wijzigingen
datum **Aard**

Postbus 1102	Postbus 25160	
701 BC Groningen	3001 HD Rotterdam	Kamekestraße 20-22
Logo dier A 11	Aart van der Meent	D-50672 Köln
712 AC Groningen	3012 CA Rotterdam	T +49 (0)221 168 262 34
+31 (0)50 313 40 05	T +31 (0)10 240 90 30	
info@dezwarthond.nl	De Zwarte Hond bv	De Zwarte Hond GmbH
www.dezwarthond.nl	KvK Groningen 02042267	Amtsgericht Köln HRB 71

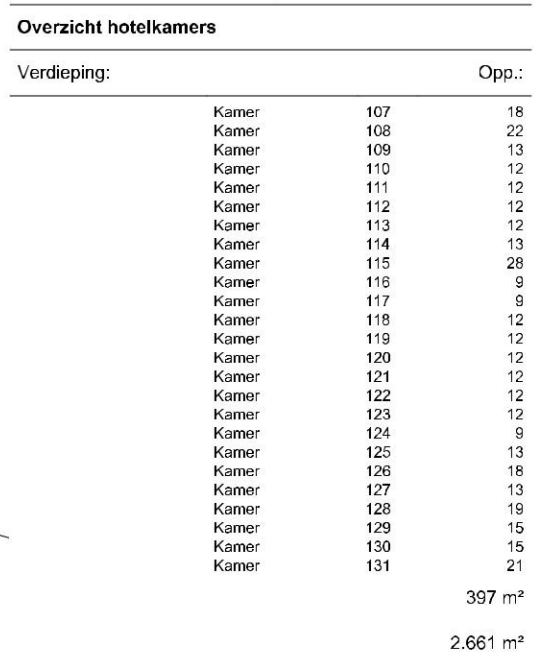

5aai giet klasse D.
 Ten te passen de bekleding mag niet te plakkerig zijn, vgl. NEN 6953.
 5b De afgevoerde binnenvloeren worden in andere bestemmingen gebruikt: klasse B.
 5c Overige binnenvloeren in wonen en panden: klasse D.
 5d Betonvloeren in extra bestemmingen: klasse C.
 5e Betonvloeren in wonen: klasse D.
 5f Roodpavement in een bebouwd landschap conform NEN 15974-1.
 5g Overige roestvloeren: geclassificeerd naar de afvoer: klasse C2.
 6a Niet- en transportvrijstaande conform bouwregel in NEN 1010 / NEN 1028 / 6008.
 6b Transportvrijstaande onder andere:
 6b1 Brandbestendig volgens bouwregel in NEN 2535.
 6b2 Diefstalbestendig volgens bouwregel in NEN 2575.
 6c Een afweertoezicht voor rookgas B brandbestendig volgens NEN 6002.
 6d Vuurdoelken tot op een zwaarte van 1 of 2 andere toegevoerd.
 6e Brandbestendig in poederbeton opgetrokken in microsilica, vgl. NEN 618.
 6f Lichtscherm onder gevelkleed in wonen.

ISOLATIE THERMISCH
Isolatie vloeren volgens NTA 8800 en het Bouwbesluit. Uitgangspunten ten bate van comfort en energiezuinigheid:

Nieuw:	Verbouw:
- Caisieis Rc = 4,7	- Caisieis Rc = 1,3
- Begane grond vloer Rc = 3,7	- Begane grond vloer Rc = 2,5
- Daken Rc = 6,3	- Daken Rc = 2,0

- De hoogte van de vloeren en de wandplaatvloeren volgens: (aan uit. 2,16 cm 2,20 van het bouwbesluit).
- Hellingbasen voldoen aan 2.42 (cm 2,45 van het bouwbesluit).
- Ventilatievoorziening volgens NEN 1087 en het bouwbesluit.
- Constructies en brandwerendheid hoofdconstructie volgens: opbouw constructie.
- Installaties en rookafvoer volgens opbouw volgens de VvS-voorschriften.
- De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 (aangegeven door: ministeriële regeling).
- De drinkwaterinstallatie moet voldoen aan NEN 1006 (aangegeven door: ministeriële regeling).
- Bescherming tegen vallen en rookplaatvloeren, art. 3.88 en 3.70 van het bouwbesluit.

PEIL
Peil = bk afgewende bg-voer = 7,22m* NAP

LEGENDA OVERIG

 bestand

 geen onderdeel van plan

 hwa

 herenstation/ver

OVA

Wijzigingen	
Datum	Aard