


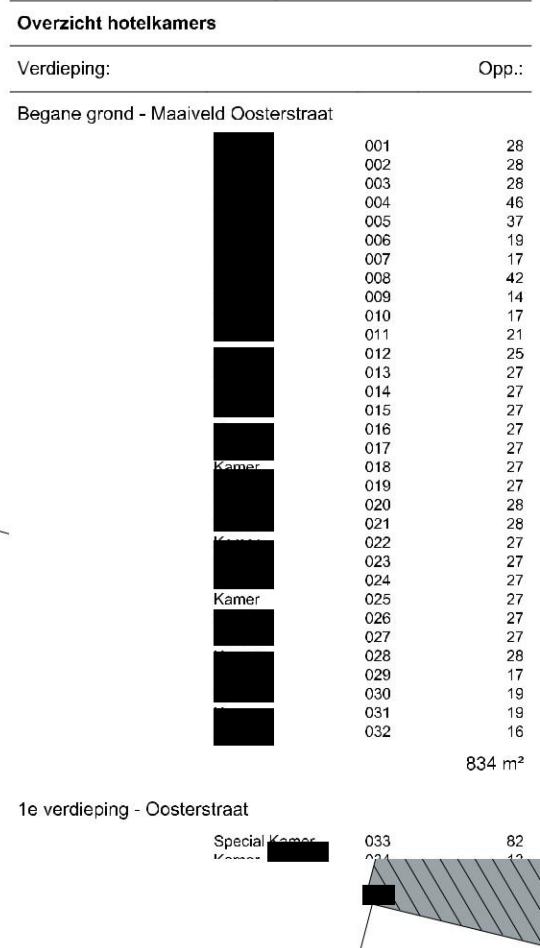

BENVOC

TOETSINGSKADER
-Gebruikfuncties: volg
-Gehoele aspect: voort

[illegible]

GELUID

- Alle geluidsmaatregelen worden getroffen conform de rapportages van abWassenaar, welke een integraal geheel vormen met het bouwplan en toelichting.
- Geluidseisen volgens NEN 5077 en het bouwbesluit
- Een overdekte schiedingsconstructie van een verfijsgebied heeft een bepaalde karakteristieke geluidswering van minimaal van 20 dB.

ISOLATIE THERMISCH
Isolatie olsen volgens NTA 8800 en het Bouwbesluit. Uitgangspunten ten bate van comfort en energiezuinigheid.

Nieuw:	Verbouw:
- Gemidd. Rc = 4,7	- Gemidd. Rc = 1,3
- Begane grond vloer Rc = 3,7	- Begane grond vloer Rc = 2,5
- Daken Rc = 6,3	- Daken Rc = 2,0

[illegible]

Peil = bk afgeverkte bg-vloer = 7.22m+ NAP

LEGENDA BRAND

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|
|  | 60 WBSGO |  | vluchtweg aanduiding |
| | 30 WBSGO |  | brandreücecontrole |
|  | 30 WTRD |  | brandwiel(pas)wiel (bouw) |
| B30 | 30 WBSGO (keuzig geval) |  | brandluchtschapel + slankgigle (bouw) |
|  | deur + glas + kozijn = 60 WBSGO |  | automatische brandmelder |
|  | deur + glas + kozijn = 30 WBSGO |  | deur op kleefmagneet |
|  | deur = model overal |  | verhuurders 60 wse WBSGO |

LEGEND: OVERVIEW

- [illegible]

OVA

Project

Oosterstraat 56

Tekeningnummer

OVA-N-01

Onderwerp

1e Verdieping - Kattendiep (nieuw)

Projectnummer

G200102

Schaal

Datum

— — — — —



Formaat


A1

File

Nijzigheden

Datum XXXXXXXXXX

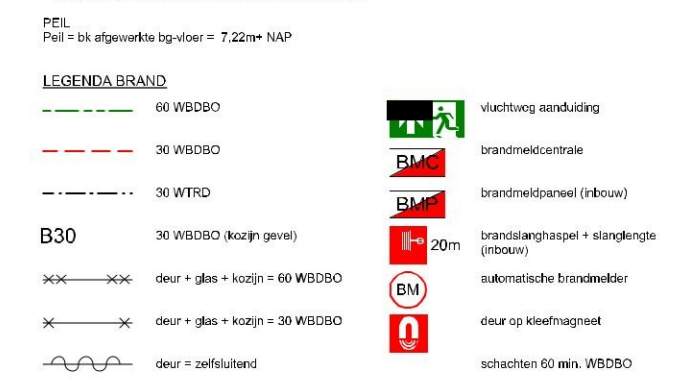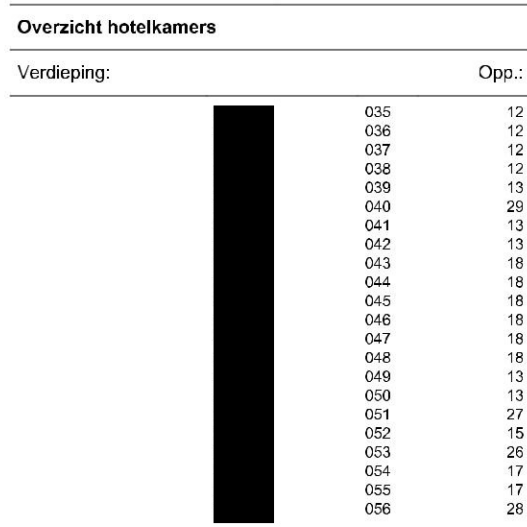

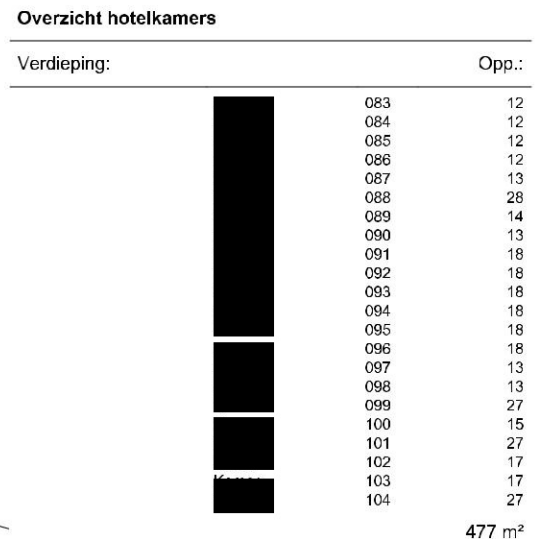

GELOID
- Alle geluidsmaatregelen worden getroffen conform de rapportages van abtWissenaa, welke een integraal geheel vormen met het bouwkundig tekennwerk.
- Geluidseisen volgens NEN 5077 en het bouwbesluit
- Een uitstekende schiedingsconstructie van een verbindingsgebied heeft een bepaalde karakteristieke geluidwerende

- Dicht, verlijst, EPC en oppervlakken conform bouwbesluit, zie rapporten stb/Vassenaar,
- Waterdampremmende materialen vloer en wand in sanitaire ruimten voldoen aan art. 3.23 van het bouwbesluit. Toiletten douches en urinoirs betegelen tot aan plafond.
- Trappen voldoen aan art. 2.32 en 2.36 van het bouwbesluit.
- Intrafoonstelsels voldoen aan vermeldingsklasse 2, volgens NEN 5066 en art. 2.130 van het bouwbesluit.
- De hoogte van balsemdak en vloerplafonds voldoen aan art. 2.16 t/m 2.20 van het bouwbesluit.

Peil = bk afgeleverde bg-voet = 7.22m+ NAP

LEGENDA OVERIG



Project

Tekeningnummer
OVA-N-04

Projectnummer
G200102

Datum
17.03.2021

File
G200102_Oosterstraat 56_ACTUEEL_studieglass

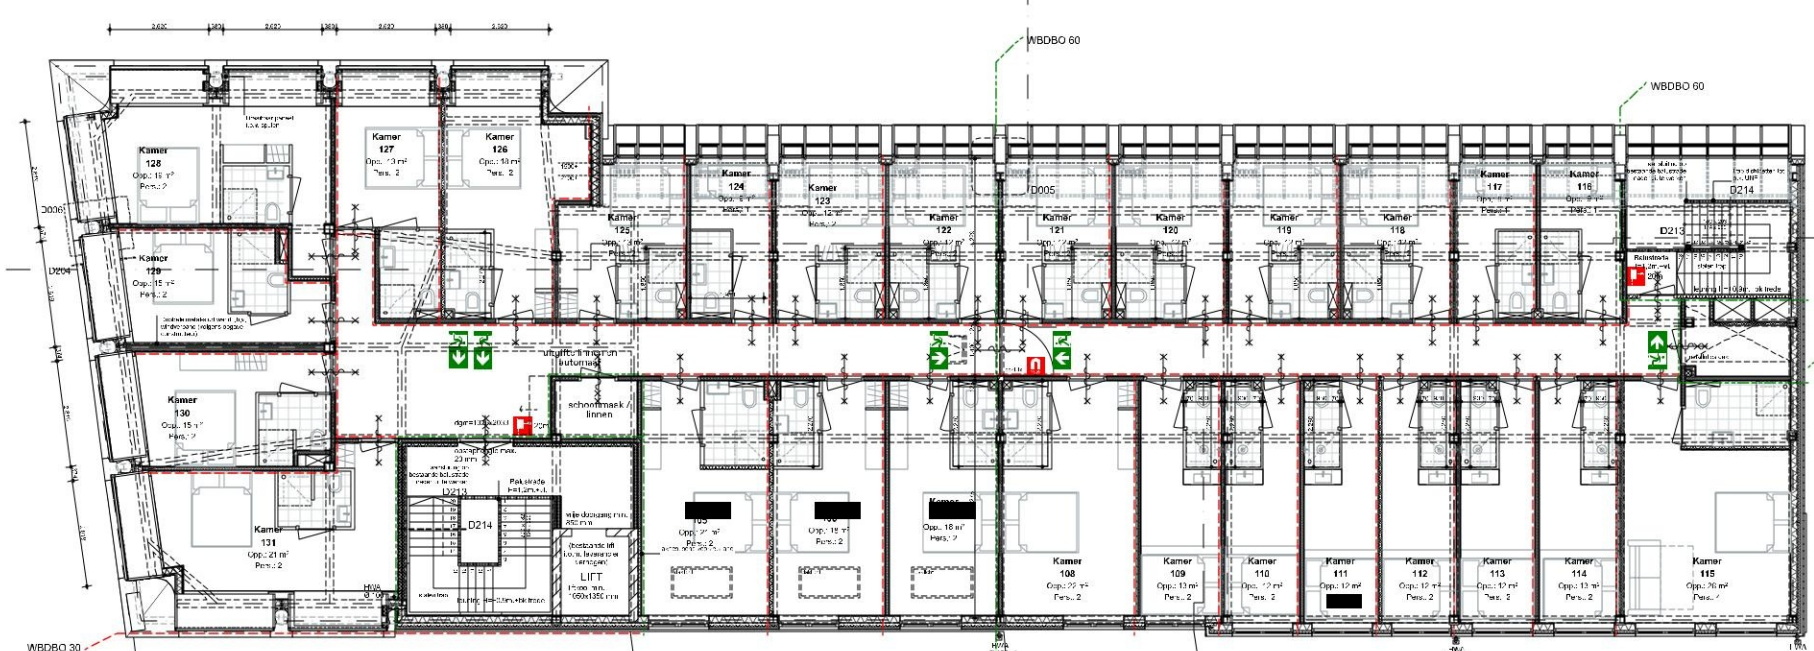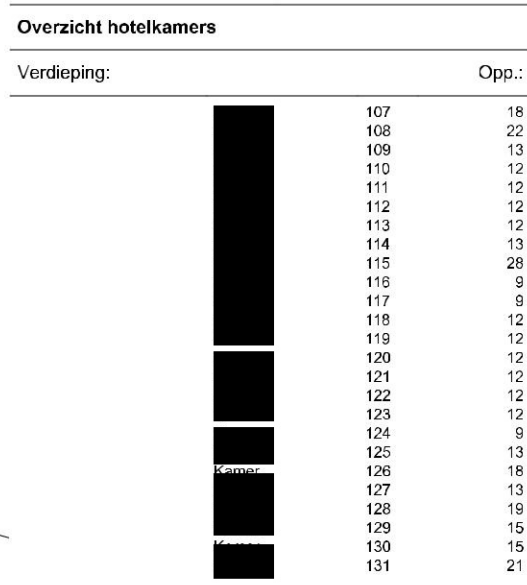

ISOLATIE-THERMISCH
Isolatie eisen volgens NTA 8800 en het Bouwbesluit. Uitgangspunten ten bate van comfort en energiezuinigheid:
Nieuw:
- Gevels Rc = 4,7
- Begane grond vloer Rc = 3,7
- Daken Rc = 6,3
Verbouw:
- Gevels Rc = 1,3
- Begane grond vloer Rc = 2,5
- Daken Rc = 2,0

PEIL
Peil = b.t. afgevoerde bg-voer = 7.22m* NAP

LEGENDA BRAND	
	60 WISDO
	30 WISDO
	30 WITSD
B30	30 WISDO (kozijl gevel)
 — 	deur + glas + kozijn = 60 WISDO
—	deur + glas + kozijn = 30 WISDO
	vlootweg aanduiding
	brandmeldcentrale
	brandmeldtoets (Hobas)
	brandalarmgastpet + stangkops (Hobas)
	automatische brandmelder
	deur op kleefmontage

[illegible]**OVA**

Tekeningnummer
OVA-N-05

Projectnummer
G200102

Datum
17.03.2021

Formaat
A1

Wijzigingen	
Datum	Aard