



Staalconstructie op peil, fundering

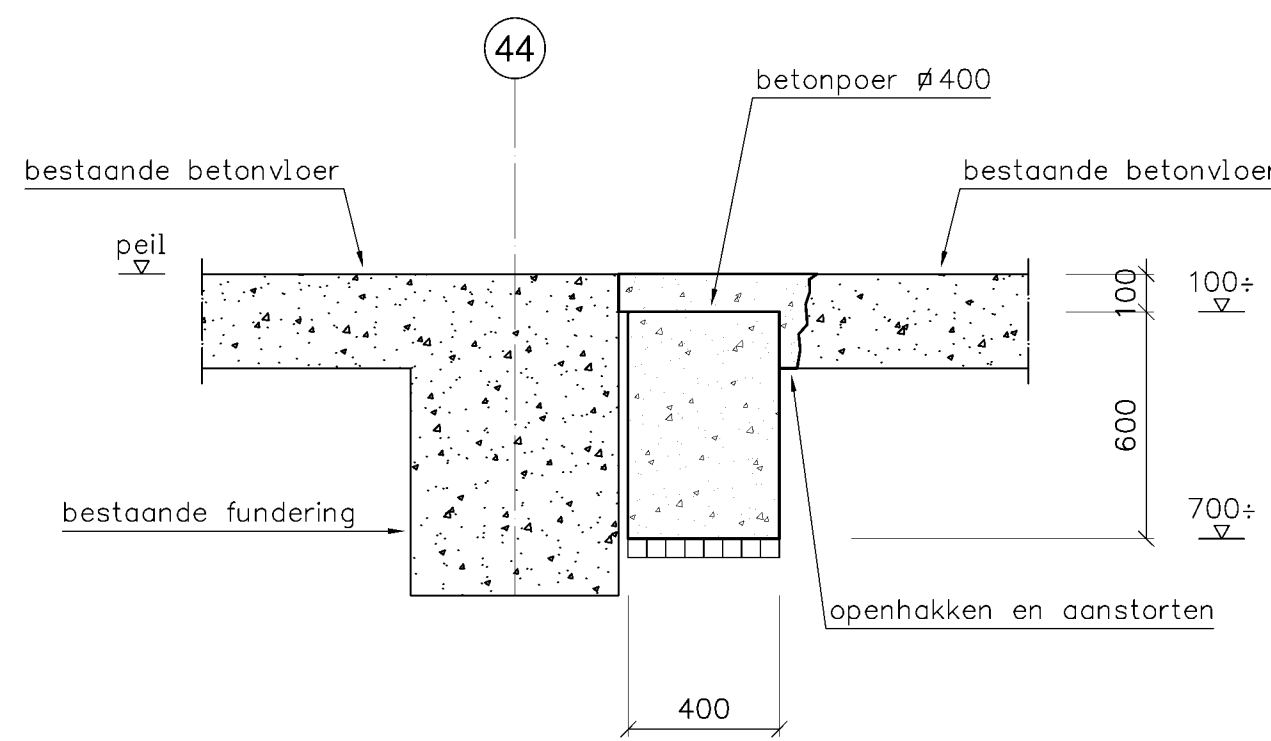


Doorsnede A

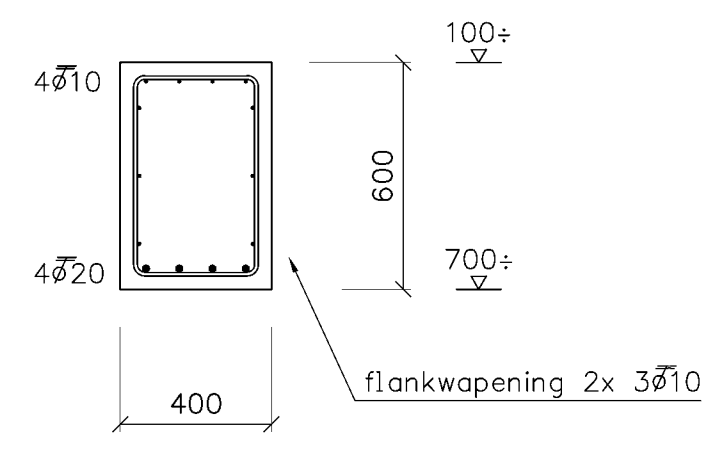

Wapening betonpoeren (3x)

Beugels Ø10-150 toepassen

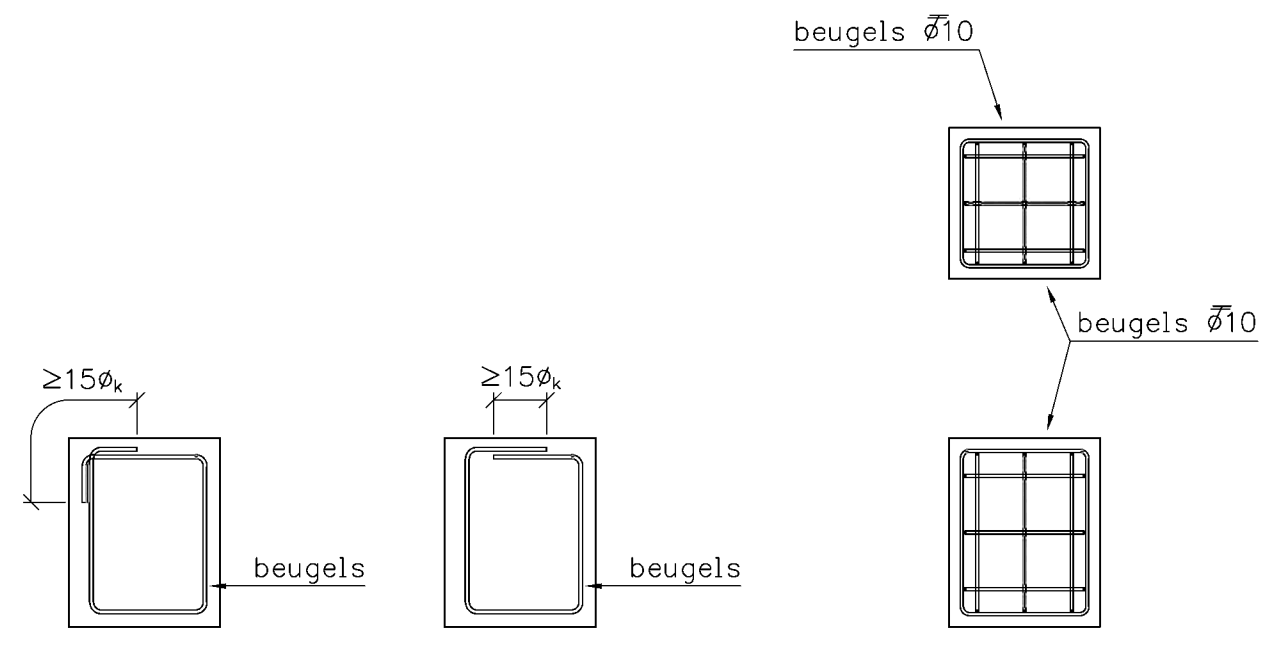



Laslengte beugels

Wapening betonpoer

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

RENVOOI BETON
Betonkwaliteit C20/25
Betonstaalkwaliteit B500B
Laslengte minimaal 40 x staafdiameter Øs
Milieuklasse betonpoeren XC3
Beugels Ø10-150 toepassen
Dekking betonpoeren rondom 35mm
Werkvloeren 50mm beton C12/15 of gelijkwaardig
Indien geen werkvloer, repack of harde isolatie wordt toegepast rekening houden met extra dekking (hogere balk of dikkere vloer)
LET OP: per stortfase moeten alle relevante milieuklassen opgegeven worden bij het bestellen van het betonmengsel

project		Nieuwbouw constructie voor dakinstallatie aan de Wielewaalweg 1-3 te Klundert		datum		30-06-2023	
opdrachtgever		IKO Insulations B.V. Wielewaalweg 3, 4791 PD Klundert Tel 0168-331 400		revisiedatum		-	
<div>Den Hollander</div> <div> BOUWADVIES EN ONTWERP</div>		onderdeel		getekend		gecontroleerd	
						-	
				formaat		A1	
				schaal		1:20/50	
				projectnaam		CONSTRUCTIE	
				werflocatie		DH22-193	
				schets		E301	
				revisie		-	
		Kerkring 17 Postbus 139 Tel: 0168 - 403041 E-mail: Internet:		4791 HG Klundert 4790 AC Klundert Fax: 0168 - 403165 info@dhbouwadvies.nl www.dhbouwadvies.nl			