












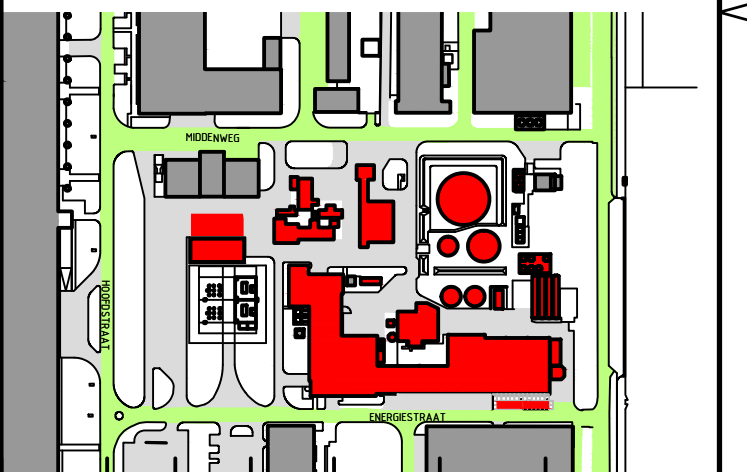



-  Hoofdingang brandweer
-  Overige ingangen
-  NFPA-Gevarendiamant
-  Optische rookmelder
-  Brandmeldcentrale
-  P = Poederblusser  
K = Koolsneeuwblusser
-  Brandslanghaspel
-  Vesda systeem
-  Elektrische hoogspanning
-  Identificatie gevaarlijke stof
-  Lage temperatuur of bevrozing
-  Brandwerende scheiding ten minste 20 min.
-  Brandwerende scheiding ten minste 120 min.



016	AV	01	15	PPD	Rev 01-15
fact. no.	build.	ext.	doc. type	abbr.	project no.
scale	L	2019-06-14	PvT	Eng	
	M	2023-07-03	MATHIJSSSEN	GMN	
	N	2023-11-13	PvT	GGE	
dimensions in mm	-	1992-11-02	E. Bos	FDEC	
	rev.	date	by	dept	ckd

title: Bereikbaarheidskaart  
Energiegebouw Begane grond

fact./build. :  
project:

 **GETEC**  
PARK.EMMEN

size | doc. no. | sh. |

**A3- 1.417.421** | 1 | 1

Filename: 3XXM101-dwg 2019-06-14 09:40