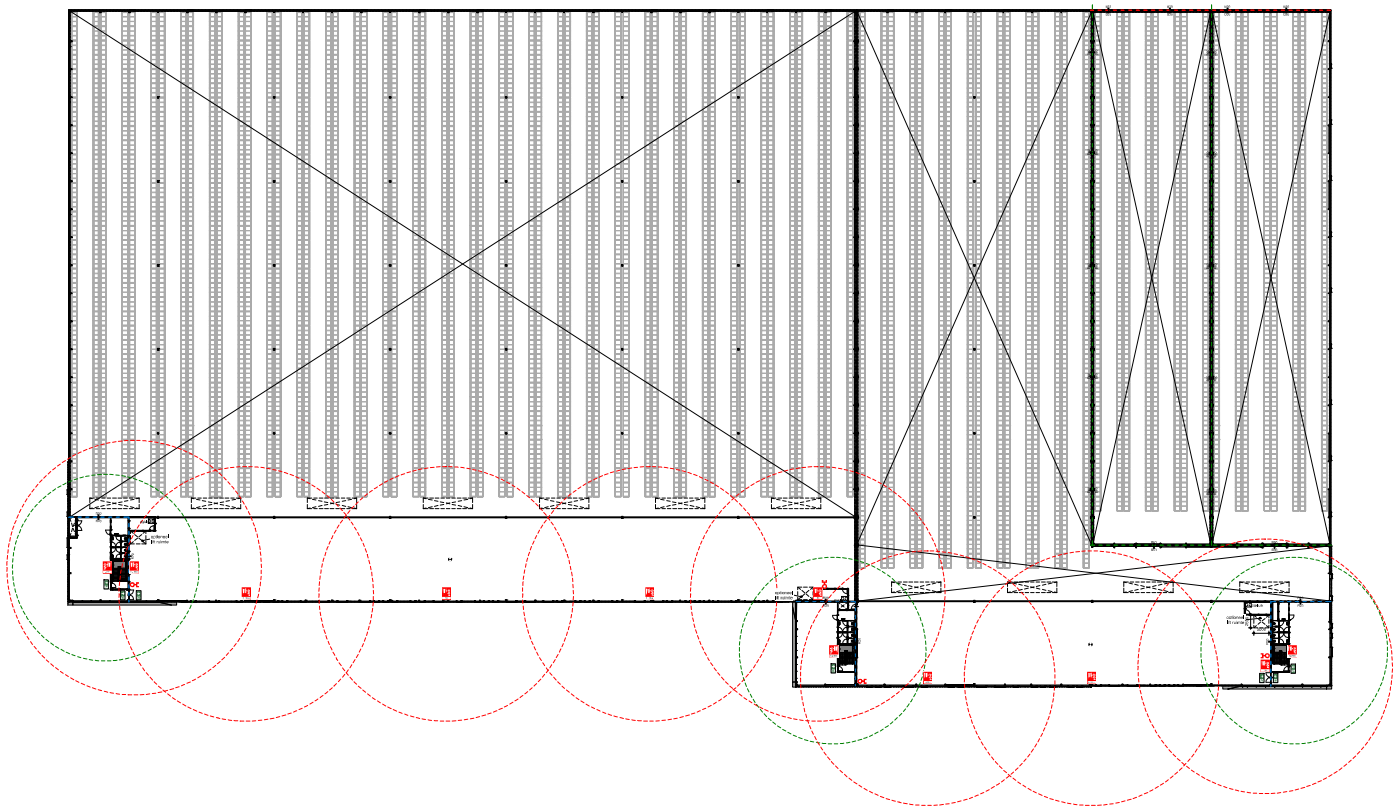

RENVOOI

Brandslanghaspel. Statische druk minimaal 400 kPa en een capaciteit van 1,0 m³/uur bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels. Debietgroep 20, 30 of 60 l/m.

De voorbeschrijving werkt binnen 10 seconden na het uitvallen van de voedingsspanning van alle alarmsystemen. Binnen 60 min. na de storing van de voedingsspanning van het brandalarmsysteem moet de installatie voor minimaal 30 min. weer op de juiste wijze functioneren.

Uitgebreide installatiebeschrijving volgens NEN 5077, NEN-EN-ISO 7010 en artikel 3.27 lid 5 uit het BESLUIT, 1998. Brandcompartiment.

Voorziening waarmee kunnen gebruik te maken van een bluswater van een bluswater- of door de ondertekend van een sluitmiddel met afsluiters te kan worden gesloten (vaak gecombineerd met meetapparatuur).

Brandalarmpaneel. Een aangesloten op sprinklersystemen, minimaal 60 min 1 uur.

Wijziging

22 mm brandwerend volgens NEN 6060 scheidend tussen brandcompartiment volgens NEN 6072.

Brandwerendheid 30 minuten WBBBC.

Brandwerendheid 60 minuten WBBBC.

mies
ARCHITECTUUR

projectnummer: 22-2208
tekeningnummer: T00_01_01
opdrachtgever: ProData Real Estate
contactpersoon: [redacted]

projectnaam: Nieuwbouw Distributie Centrum Etten-Leur
tekeningomschrijving: Omgevingsplanning 3e verd

gewijzigd: 13-05-2025
schaal: -
formaat: 1470x1040mm
fase: TBP - Technisch ontwerp

wijziging A
wijziging B
wijziging C
wijziging D
wijziging E
wijziging F
wijziging G
wijziging H

[redacted]
mies.nl