


Toetsing daglichttoetreding volgens NEN 2057 (2011)

Datum
Project
Kenmerk
Betreft

30 maart 2020
Project Q
17153
Blok A, 85 m² noord

bouwbesluit functie	Verblijfsgebied		verblijfsruimte			
	% vloeropp.		m ²			
Woonfunctie	10,0%		0,50			

Verblijfsruimte	bg			A _{e,tot} m ²	A _{e,tot} m ²	eis m ²	Beoordeling
	opp m ²	kozijn	aantal				
woonkamer / keuken	39,6	A0	1	3,62	→ 7,58	0,50	Voldoet
		A1	1	2,43			
		A2	1	1,53			
		A2	1	1,53			
slaapkamer	15,4			→ 1,53	0,50	Voldoet	
woning	55,0				9,11	5,50	Voldoet

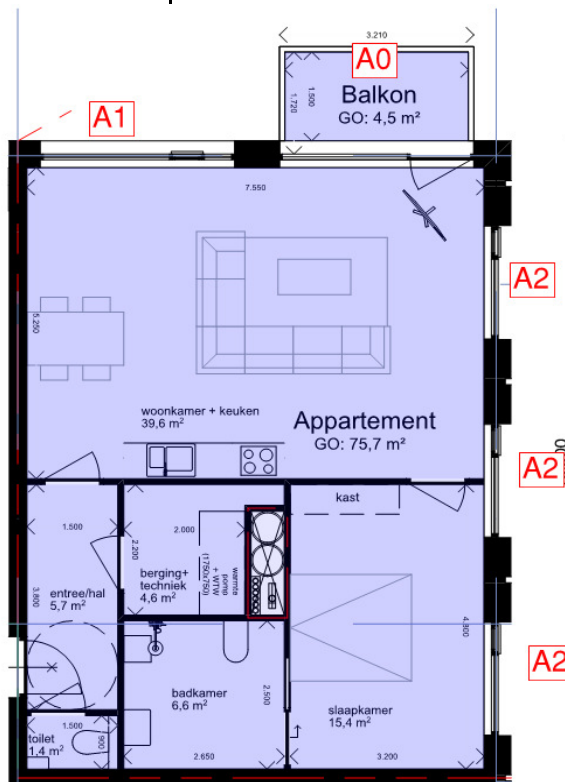


bepaling equivalente daglichtoppervlakte per kozijn

Datum
Project
Kenmerk
Onderdeel


30 maart 2020
Project Q
17153
kozijnstaat

kozijn	opp m ²	belemmering α			overstek β			ϵ °	c_b	A_{netto} m ²	A_{bruto} m ²	c_u	$A_{e,tot}$ m ²
		sector	h_a m	l_a m	α °	h_b m	l_b m						

A0	4,83		20	0,80	0,44	29	90	0,75				1,00	3,62
----	------	--	----	------	------	----	----	------	--	--	--	------	------

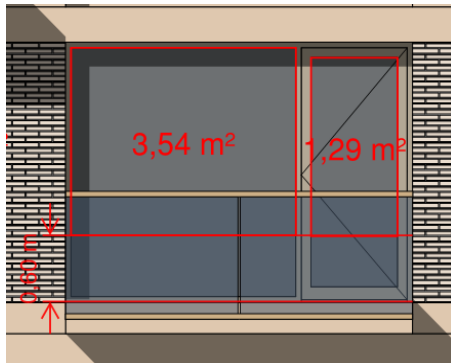

A1	4,77		20	1,21	2,04	59	90	0,51				1,00	2,43
----	------	--	----	------	------	----	----	------	--	--	--	------	------

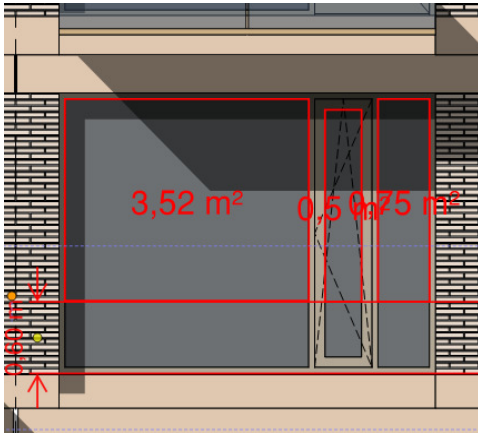

A2	2,73		45	0,80	0,44	29	90	0,56				1,00	1,53
----	------	--	----	------	------	----	----	------	--	--	--	------	------

