


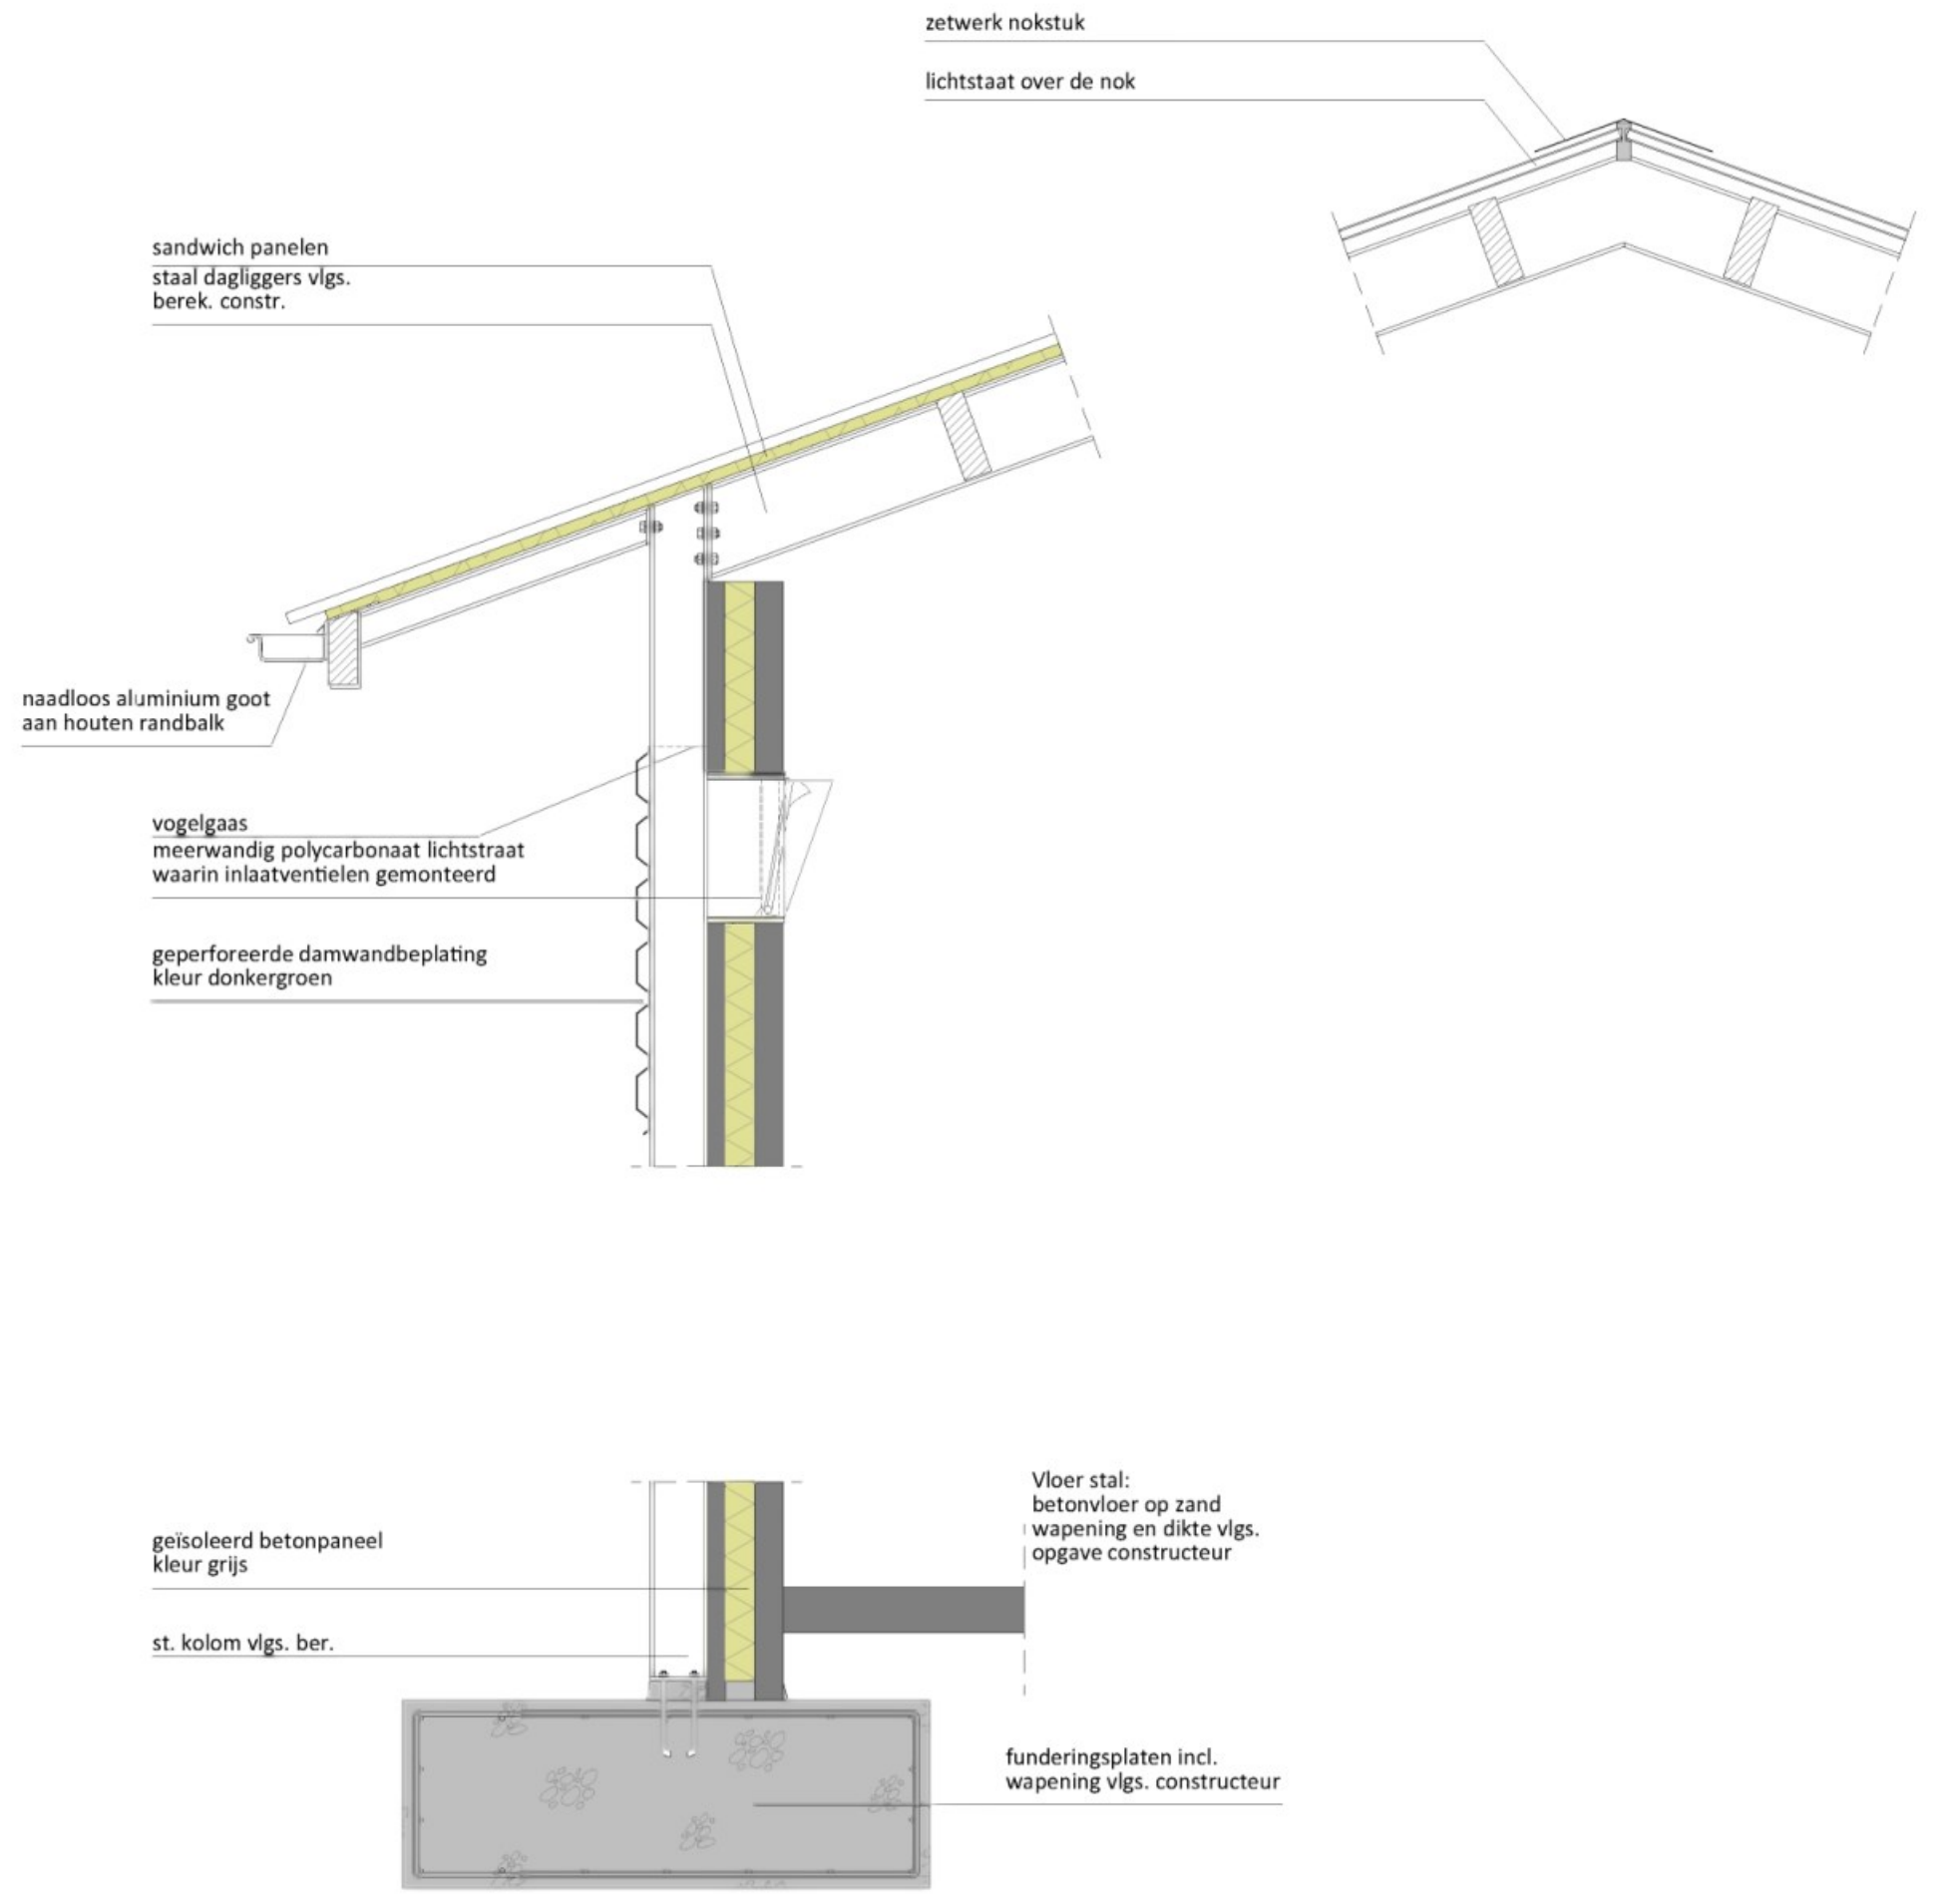

De in de brandbeschrijving aangegeven constructieonderdelen dienen zelfstandig te worden uitgevoerd (zelfstandige brandwerende deuren).

De brandbeschrijvingen dienen ook de Axi R- en te voldoen:

Voor opvoering dient definitieve afstemming plaats te vinden m.b.t. locatie en aantal aanwezige bluswaterbronnen waarbij naast de standaard bluswatervoorzieningen een minimum capaciteit van 50m³/uw gereedschap dient te worden;

Wanden, vloeren en plafonds, waarvan de eize brandwerendheid zijn ingedeeld, moeten ook voor de eize aansluitingen en de aansluitingen en voor wat betreft de doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen een brandwerendheidsbeoordeling conform ISO 8839 publicatie nadergevoerd worden; overeenkomende met die van deze wanden, vloeren en plafonds, dan wel daaraan geen afbreuk doet.

Alle constructieonderdelen die een brandprestatie dienen te bezitten zoals op tekening is aangegeven dienen doordien van een certificaat te worden aangekond.

Alle deuren en hekken dienen geproped te kunnen worden zonder sleutel of los voornemen.

