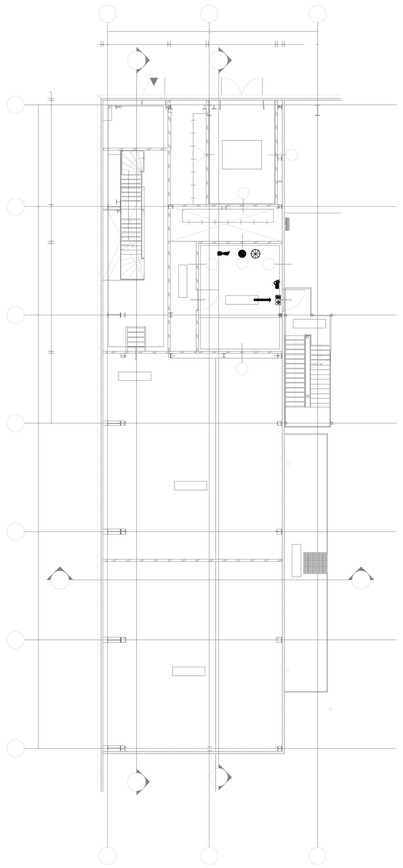

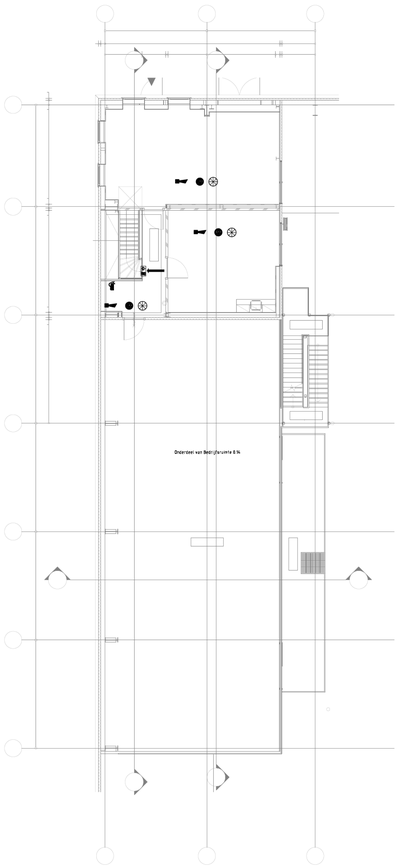


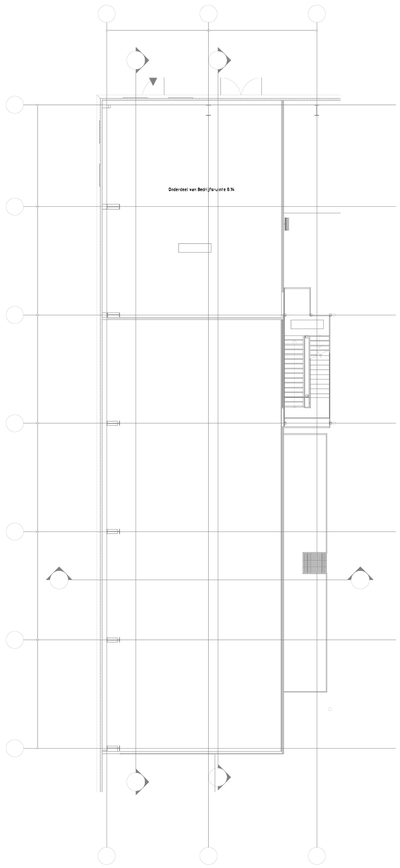




Lijst van veiligheidssymbolen

| Symbool | Omschrijving |
|---|---|
| | Ruimte voorzien van brandmelding conform NEN2535 |
| | Ruimte voorzien van ontruiming conform NEN2575 |
| | Ontruimingspaneel (OP) |
| | Brandweerpaneel (BWP) |
| | Flitslicht |
| | Handbrandmelder |
| | Ruimte voorzien van noodverlichting conform NEN1838 en NEN-EN50172 |
| | RDR schakelaar |
| | Sleutelklus |
| | Routing vluchtweg |
| | Vluchtweg Pictogram |
| | Handblus toestel |
| | Zelfsluitend en brandwerend bij een deur |
| | Brandhaspel |

Gebouw is voorzien van handblusmiddelen, aantal en positie nader te bepalen in uitvoering.

Noodstroom:
Ontruimingsinstallatie, noodstroom door middel van eigen interne accu's volgens NEN2575.
Noodverlichting, noodstroom door middel van eigen interne accu's. Autonomie: 60 minuten.
Brandmeldinstallatie, noodstroom door middel van eigen interne accu's volgens NEN2535.

**mgev ng verg nn ng**

Eerste verdieping en tussenvloeren
Veiligheidsinstallatie

17-01-2024
A0
1:100

16-01-2024

HUYGEN
INSTALLATIE ADVISEURS

V 0