
Aan : Gemeente Drechterland
Van : XXXXXXXXXX
Datum : 16 februari 2023
Betreft : toelichting energiebesparende maatregelen Koggeweg 17, 1606 ML Venhuizen,
EX.17.4458 NvdB

FA1 Energiezuinige warmteopwekking toepassen

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Ik ga dit in de toekomst uitvoeren.

FA2 Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van de buitentemperatuur

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Ik ga dit in de toekomst uitvoeren.

FA3 Warmteverlies door uitgaande ventilatielucht naar de buitenlucht voorkomen

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

FA4 Warmteverlies door uitgaande ventilatielucht van de luchtwasser naar de buitenlucht beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

FA5 Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Alternatief uitgevoerd.

FA6 Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen


- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

FB1 Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

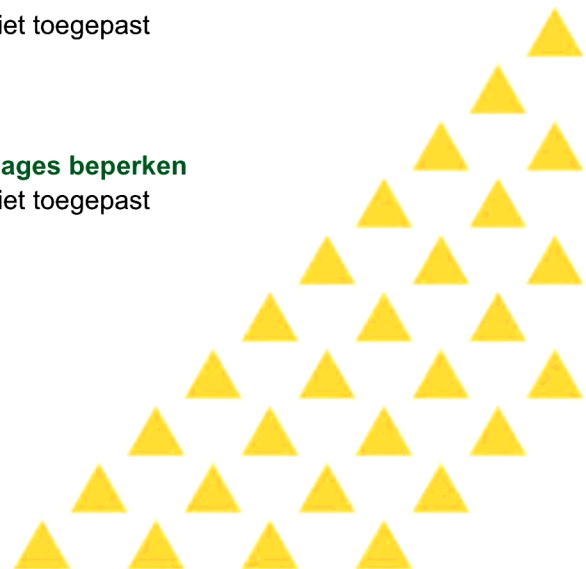

FE1 Vollasturen draaistroommotoren beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

FE2 Energiezuinige motoren toepassen

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Motoren met een vermogen minder dan 375 kW en meer dan 4 kW en met rendementsklasse IE1, IE2 of langer zijn aanwezig.

FF1 Energieverbruik van pompen beperken door vermogen vraag gestuurd te regelen

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Variabel debiet is niet inpasbaar in de installatie.

PA1 Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

GA1 Warmteverlies door lekkages in ventilatiekanaal bij een varkenshouderij beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

GA2 Warmteverlies via vloer van een dierenverblijf beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Vloeren worden niet verwarmd.

GA3 Warmteverlies via buitenmuur van verwarmde dierenverblijven beperken


- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

GA4 Warmteverlies via schuin dak beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Schuine daken zijn geïsoleerd.

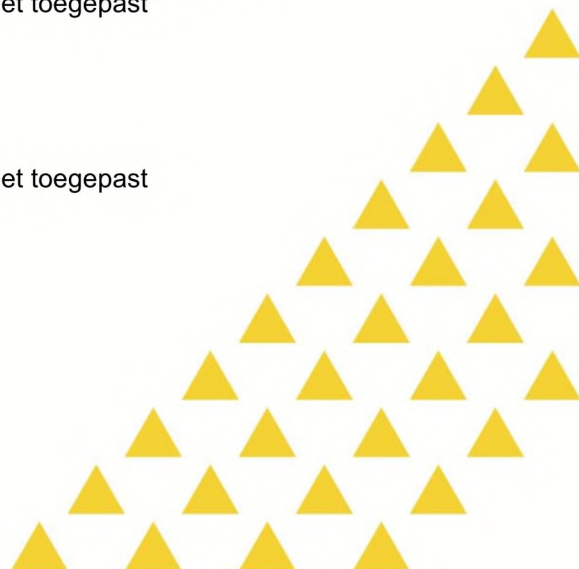

GA5 Warmte- en/of koudeverlies via transportdeur voor laden en lossen beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Aardgasverbruik is minder dan 1 miljoen m3 per jaar.

GA6 Warmte- en/of koudeverlies via openstaande deuren in de gevels beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Deuren worden handmatig bediend.

GB1 Debiet van ventilator beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Alternatief uitgevoerd.

GB2 Onnodig aanstaan van ventilatie voorkomen

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

GB3 Warmteverlies ventilatiekanalen beperken in ruimten waar geen warmteafgifte nodig is

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

GC1 Aanstaan van infraroodlampen (IR-lampen) beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

GC2 Temperatuur per ruimte naregelen

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

GC3 Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken


- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Aardgasverbruik 170.000 m3 per jaar.

GD1 Geïnstalleerd vermogen verlichting in dierverblijven beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Ik ga dit in de toekomst uitvoeren.

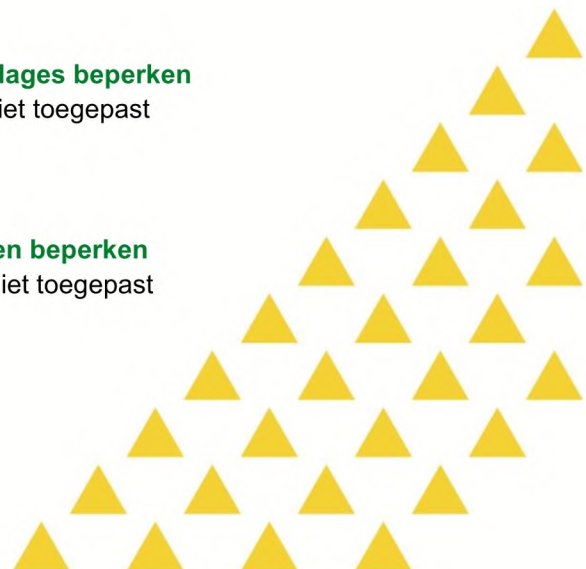

GD2 Bedrijfshal: Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Ik ga dit in de toekomst uitvoeren.

GD3 Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Ik ga dit in de toekomst uitvoeren.

GD4 Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Ik ga dit in de toekomst uitvoeren.

GD5 Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: De buitenverlichting kan in de nacht maximaal 6 uur worden uitgeschakeld.

GD6 Onnodig branden van reclameverlichting voorkomen

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

GD7 Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtwegaanduiding beperken

- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting:

GD8 Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken


- wel toegepast gedeeltelijk toegepast niet toegepast
 n.v.t.

Toelichting: Alternatief uitgevoerd.

Verder nog uit te voeren maatregelen

Aanschaf zonnepanelen 330.000 kW per jaar

Aanschaf energie managementsysteem

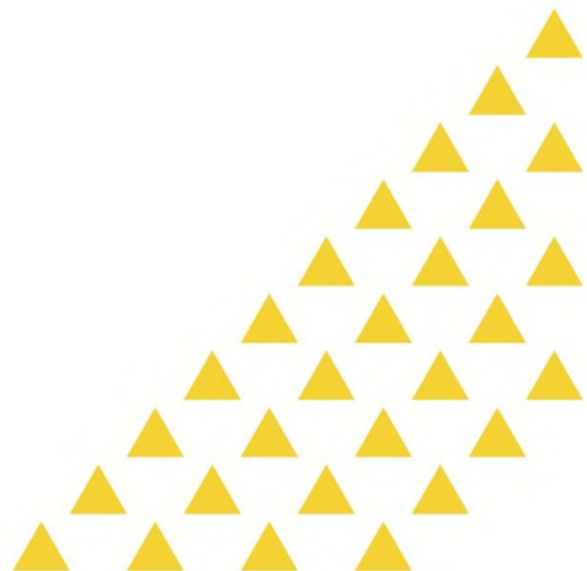

Noot

**In dit document zijn gedeeltes onleesbaar gemaakt
op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:**

- Art. 5.1 lid 2 onderdeel e Woo (naam)