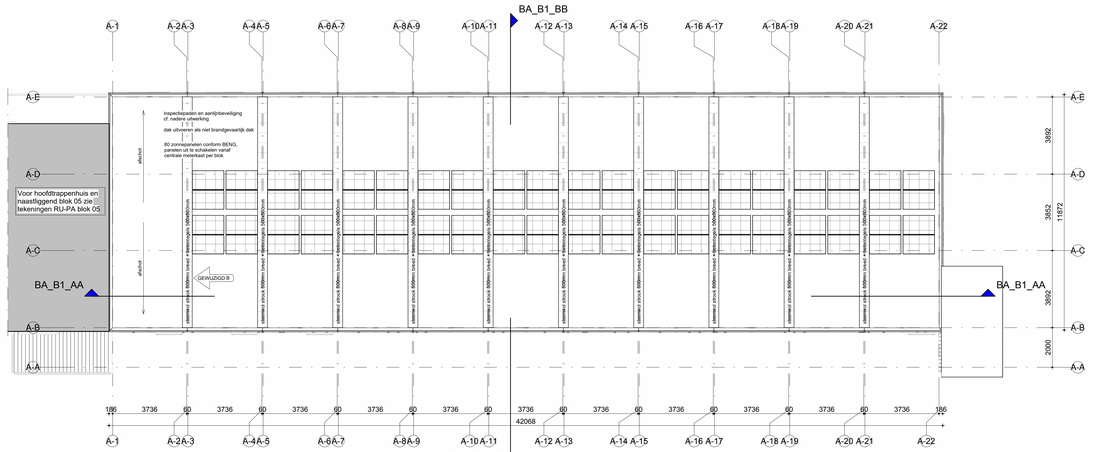

vierde verdieping

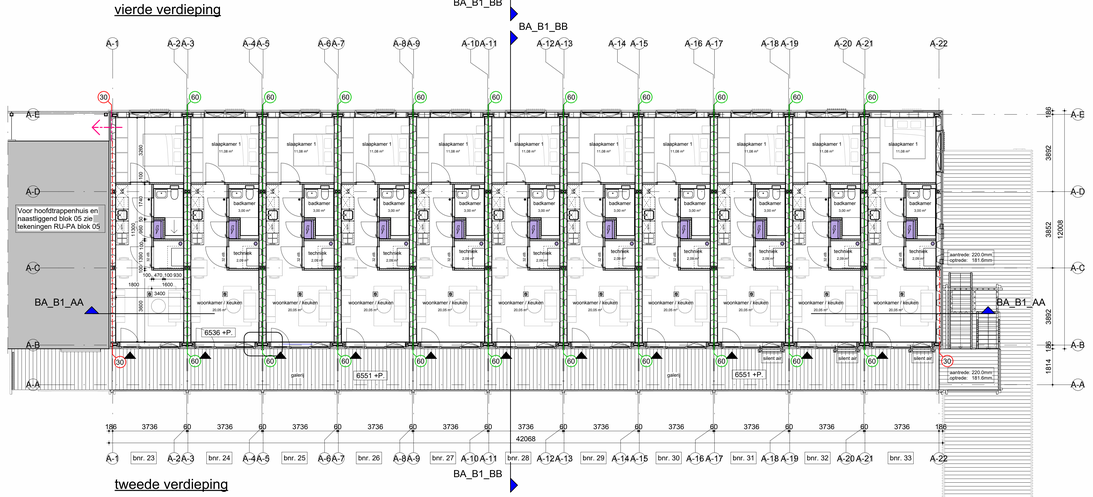

tweede verdieping

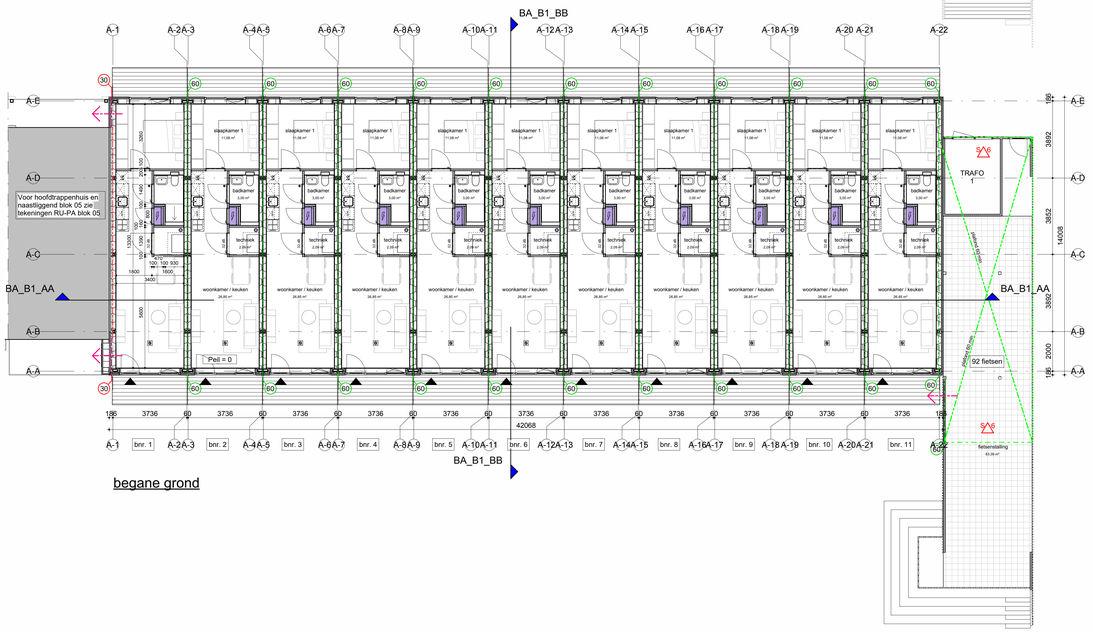

begane grond

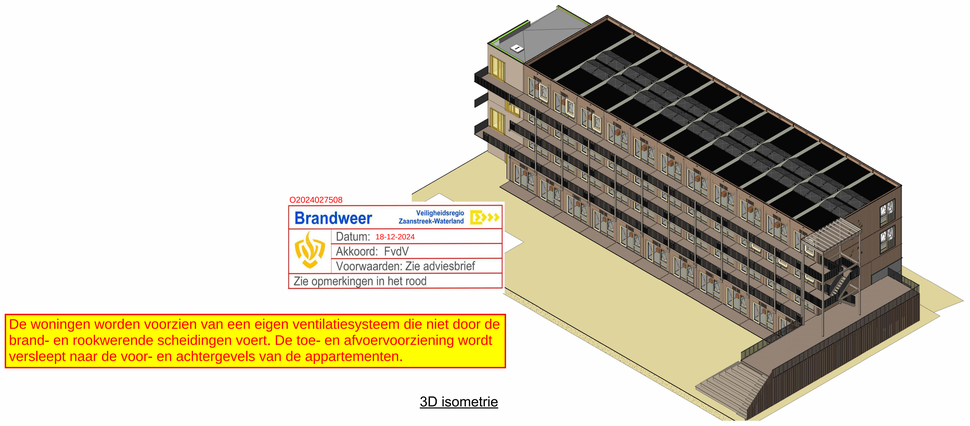

O2024027508

Brandweer Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum: 18-12-2024
Akkoord: FvdV
Voorwaarden: Zie adviesbrief
Zie opmerkingen in het rood

De woningen worden voorzien van een eigen ventilatiesysteem die niet door de brand- en rookwerende scheidingen voert. De toe- en afvoervoorziening wordt versleept naar de voor- en achtergevels van de appartementen.

3D isometrie

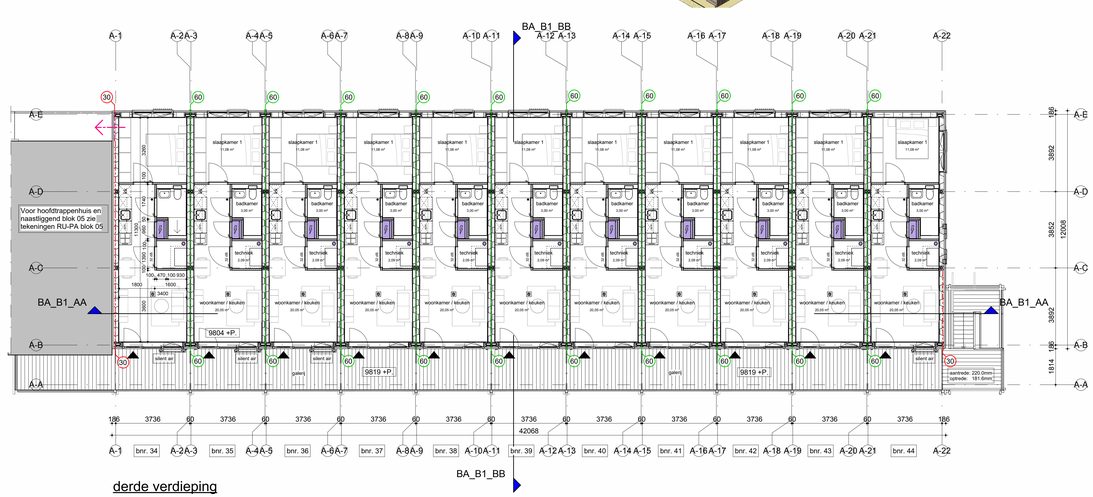

derde verdieping

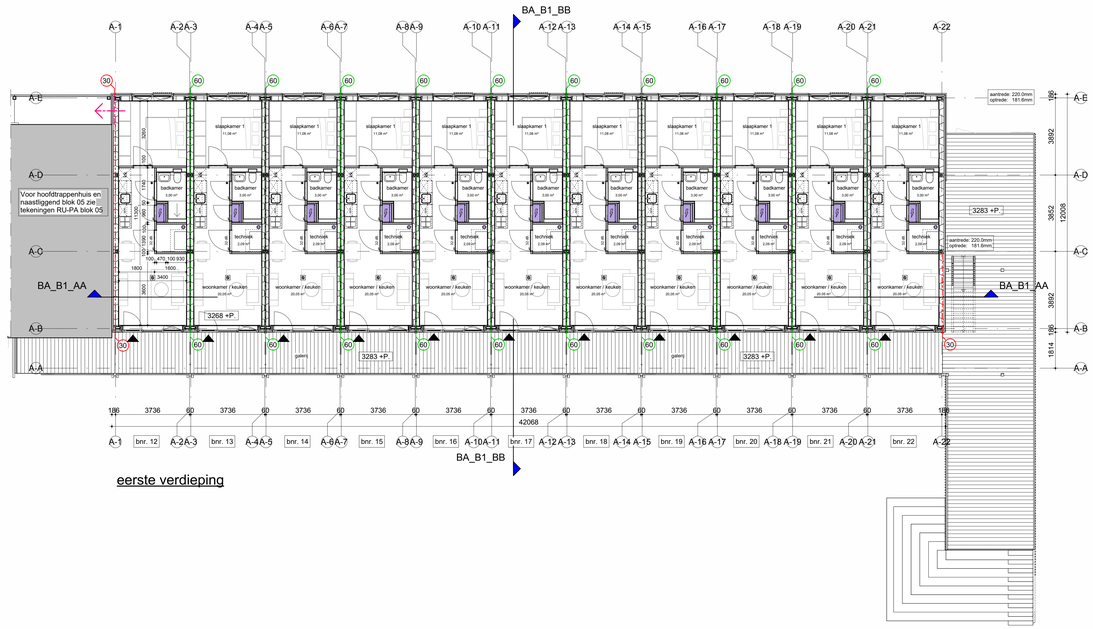

eerste verdieping

RENVOOI

GEWIJZIGD B

Algemeen

Kleuren en materialen volgens kleur- en materiaalstaat

Definitieve hoogte maaiveld volgens nadere uitwerking

Constructieve voorzieningen volgens opgave constructeur
De hoofddraagconstructie bezit een brandweerstand m.b.t. bezwijken van 90 minuten
Trappen en galerijen (vluchtwegen) bezitten een brandweerstand m.b.t. bezwijken van 30 minuten

Bouwkeringen en hekwerken: min. (mm) 1000+ vloer.
Afschieding t.p.v. een bewegbaar raam: min. (mm) 1300 + vloer
Constructieve eisen iborvalbeveiligingen volgens opgave constructeur

Beglazing volgens NEN 2608 en NEN 3569. eisen constructieve sterkte volgens opgave constructeur

Brandveiligheid volgens Bouwbesluit (en de daarin verwezen NEN-normen):
Niet-ontvlambare rookmelders in de woningen volgens NEN 2555
Aanvullende voorzieningen conform rapport brandveiligheidsadviseur.

Trappen volgens Bouwbesluit
Afschieding/leuning van min. (mm) 800+, gemeten boven de voorkant van een trede/rak (volgens Bouwbesluit)

Dakbevestigingsvoorzieningen conform gelijkende eisen n.t.b. i.o.m. leverancier

Wateropname materialen vloer, wanden en plafonds in sanitaire ruimtes conform Bouwbesluit

De detailering is ongedetterwerend uitgevoerd

Inbraakweerendheid volgens Bouwbesluit (NEN 5087 / NEN 5096)
Beréikbare geveldelen voldoen aan inbraakweerendheidsklasse 2

Elektriciteitsvoorzieningen n.t.b., minimaal conform NEN 1010
Riolering volgens NEN 3215
Ventilatievoorzieningen volgens Bouwbesluit en NEN1006
Warmteafgiftevoorziening volgens Bouwbesluit
Meterkasten woningen volgens NEN 2768
Ventilatie volgens Bouwbesluit en NEN 1087, alle verblijfsruimtes zijn in de gevel voorzien van te openen delen (spuivoorziening), conform rapport.
Geluidwerende voorzieningen conform rapport.
Thermische eigenschappen en luchtdoorlatendheid cf. BENG-berekening

Overige berekeningen (de rapportage Neeman: Integrale advisering Bouwbesluit Sportpark Poelenburg Zaandam, 15 november 2024

RENVOOI

Materialen bouwkundig

- gevelmetselwerk
- spouwisolatie
- HSB wand
- scheidingswand
- scheidingswand, zwaar
- scheidingswand, hydro
- kalkzandsteen
- vezelcementplaat
- ihweg beton
- vloertegels 500x500mm
- vloertegels afm n.t.b.

Symbolen bouwkundig

- meterkast
- warmtepomp
- mv-box
- mogelijke opstelplaats wasmachine
- mogelijke opstelplaats droger
- keuken opstelplaats
- hwa hemelwaterafvoer rond 100mm
- noodoverstort, conform opgaaf constructeur, afstemmen op metselwerk
- entree
- dorpel
- bovenlicht glas
- bovenlicht paneel
- zelfsluitende deur
- 30 min WBDBO
- 30 min WBDBO / zelfsluitend
- 60 min WBDBO
- 60 min WBDBO / zelfsluitend
- 20 minuten WBDBO (NEN 6068 of NEN-EN 13501-2)
- 30 minuten WBDBO - R200 (beide richtingen)
- 60 minuten WBDBO - R200 (beide richtingen)
- 30 minuten WBDBO - R200 (richting aangegeven met pijl)
- 30 minuten WBDBO EW (pijl geeft richting WBDBO aan)
- toilet
- fontein
- wastafel
- douchehoek
- rookmelder conform NEN 2555
- ruimte voor mogelijke inrichting conform NEN 1838
- bovenlicht paneel spiegelschuimbloeien 8 liter schuim
- doorvoeren meterkasten brandwerend uitvoeren, 60 min WBDBO



homes factory

fase	OMGEVINGSVERGUNNING
project	Poelenburg
opdrachtgever	HOMES FACTORY
code	
onderdeel	
omschrijving	plattegronden blok 1
onderwerp	
projectnummer	ZAA313
tekeningnummer	O-01
schaal	1 : 100
formaat	A0+
datum	15-11-2024
wijziging	B

ARCHITECTUUR | STEDENBOUW
RESEARCH | ENGINEERING

Landgoed de Olmenhorst
Lisserweg 487d
2165 AS Lisserbroek

Vestiging Oost
Oude Kraan 72
6811 LL Arnhem

+31 (0)252 - 41 47 77
info@faro.nl | www.faro.nl