




Begane grondvloer

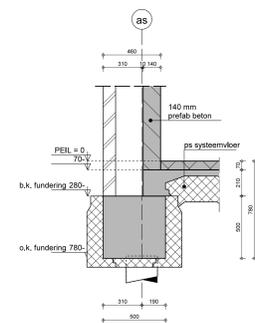


detail 0-1

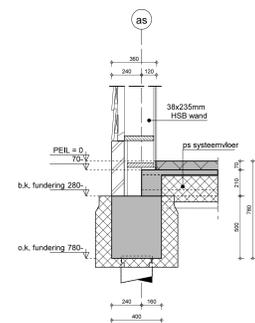

detail 0-2

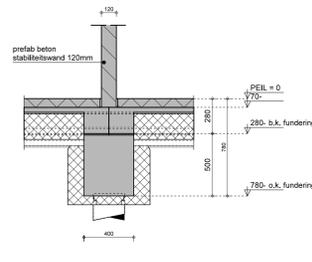

detail 0-3

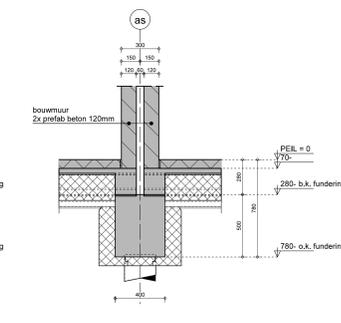

detail 0-4

Renvooi			
houdruwteit	= constructief C18 minimaal	zbl	= zelfdragende betonlaag
ankers	= 4.6	zblt	= aansluitende betonlaag
bouwen	= 8.8	blw	= betonlaag in wandelement
stabiele wand	= S25/SR tenzij anders aangegeven	stl	= stalen laai
staal in vochtig milieu	= thermische verzinken	gvlr	= geveldlager
dragende wanden	= kalkzandsteen lijnwerk CS12 tenzij anders aangegeven	vs	= versterkte strook in vloer
		mwwap	= metaalwerkbesparing afges advies
		.....	= koppelpenning Ø16
		.....x	= opwaaianker

Begane grondvloer			
ok fundering	vloer	mk = meeterkast	versteekte wandlast gebaseerd op wanden met een gewicht < 2.0 kN/m²
		kl = kruipruik	grotere belastingen als lijstlast rekenen
		ls = leidinggoot	toelaatbare bijkomende doorbuiging wbj < 0.002 * L

perceel	A 22-05-2023	B 14-02-2024	C 14-03-2024	D 13-11-2024
---------	--------------	--------------	--------------	--------------

project	14 woningen Zuidende 83 te Vestraan
opdrachtgever	KPO Ontwikkeling
omschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning Begane grondvloer type E en F (4 geschakelde woningen)

Wageningen 12  
 1151 EG Broek in Waterland  
 tel. 020-4031391  
 www.w3architecten.nl  
 email w3@wadman.nl

schaal 1:50  
 getekend JPB  
 datum 11-04-2023

18107  
 EF-TP-01