




Begane grondvloer

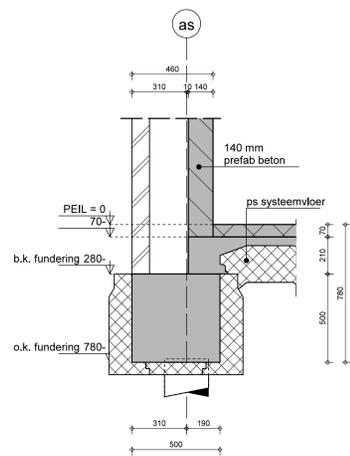


detail 0-1

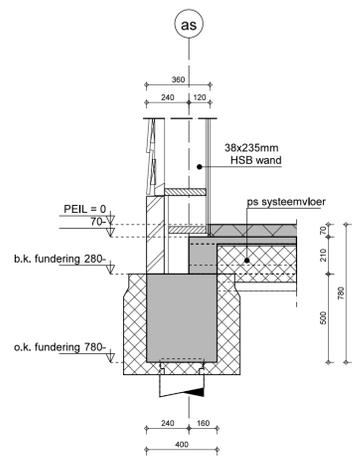

detail 0-2

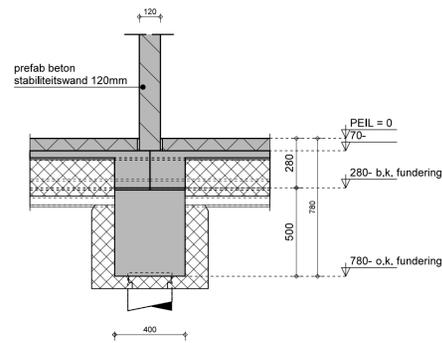

detail 0-3

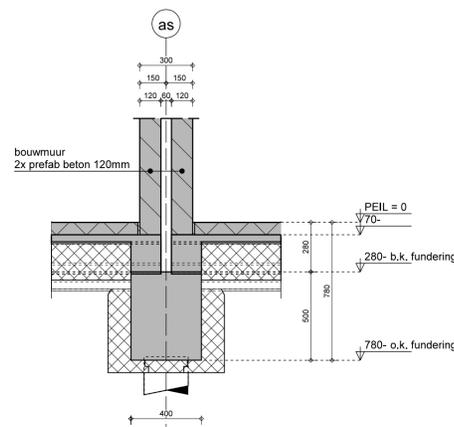

detail 0-4

Renvooi			
houtkwaliteit	= constructief C18 minimaal	zdbl	= zelfdragende betonlately
ankers	= 4,6	swbl	= samenwerkende betonlately
bouten	= 8,8	blw	= betonlately in wandelement
staalkwaliteit	= S235JR tenzij anders aangegeven	stl	= stalen lately
staal in vochtig milieu	= thermische verzinken	gvldr	= geveldrager
dragende wanden	= kalkzandsteen lijnwerk CS12 tenzij anders aangegeven	vs	= versterkte strook in vloer
		mwwap	= metselwerkwapening volgens advies
			= koppelwapening Ø16
			= opwaalanker

Begane grondvloer				
	b.k. ruwe vloer	mk	= meterkast	verdeelde wandlast gebaseerd op wanden met een gewicht < 2,0 kN/m1 grotere belastingen als lijnlast rekenen toelaatbare bijkomende doorbuiging wbj <= 0,002 * L
	vloer-dikte	krl	= kruipruik	
		ls	= leidingschacht	

gewijzigd	A 22-05-2023	B 14-02-2024	C 14-03-2024	D 13-11-2024
project	14 woningen Zuidende 83 te Westzaan			
opdrachtgever	KPO Ontwikkeling			
omschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning Begane grondvloer 5 woningen			

Wagengouw 12
 1151 EG Broek in Waterland
 tel. 020-4031391
 www.w3architecten.nl
 email.w3@wadman.nl

nrs/bak-4
 schaal 1:50
 getekend JKB datum 11-04-2023
 werk 18107 tekening EF-TP-04