



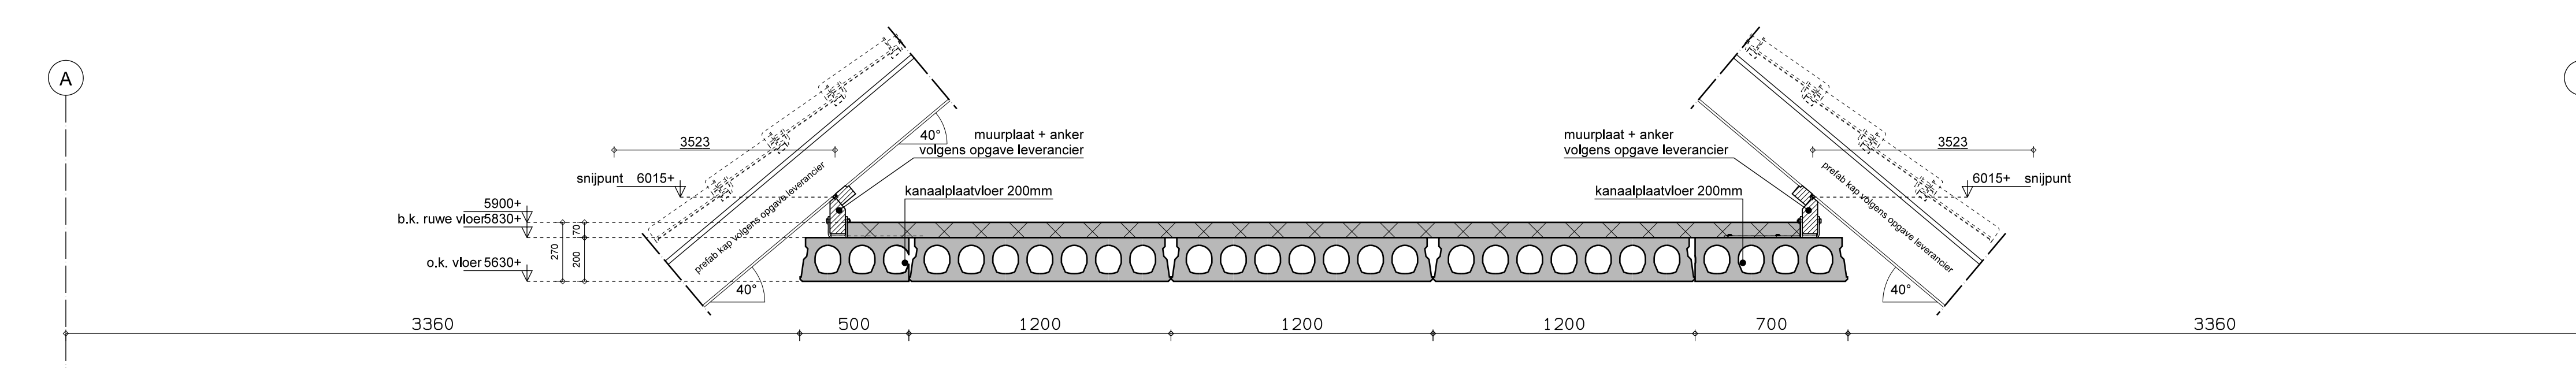

detail 2-1

detail 2-2

detail 2-3

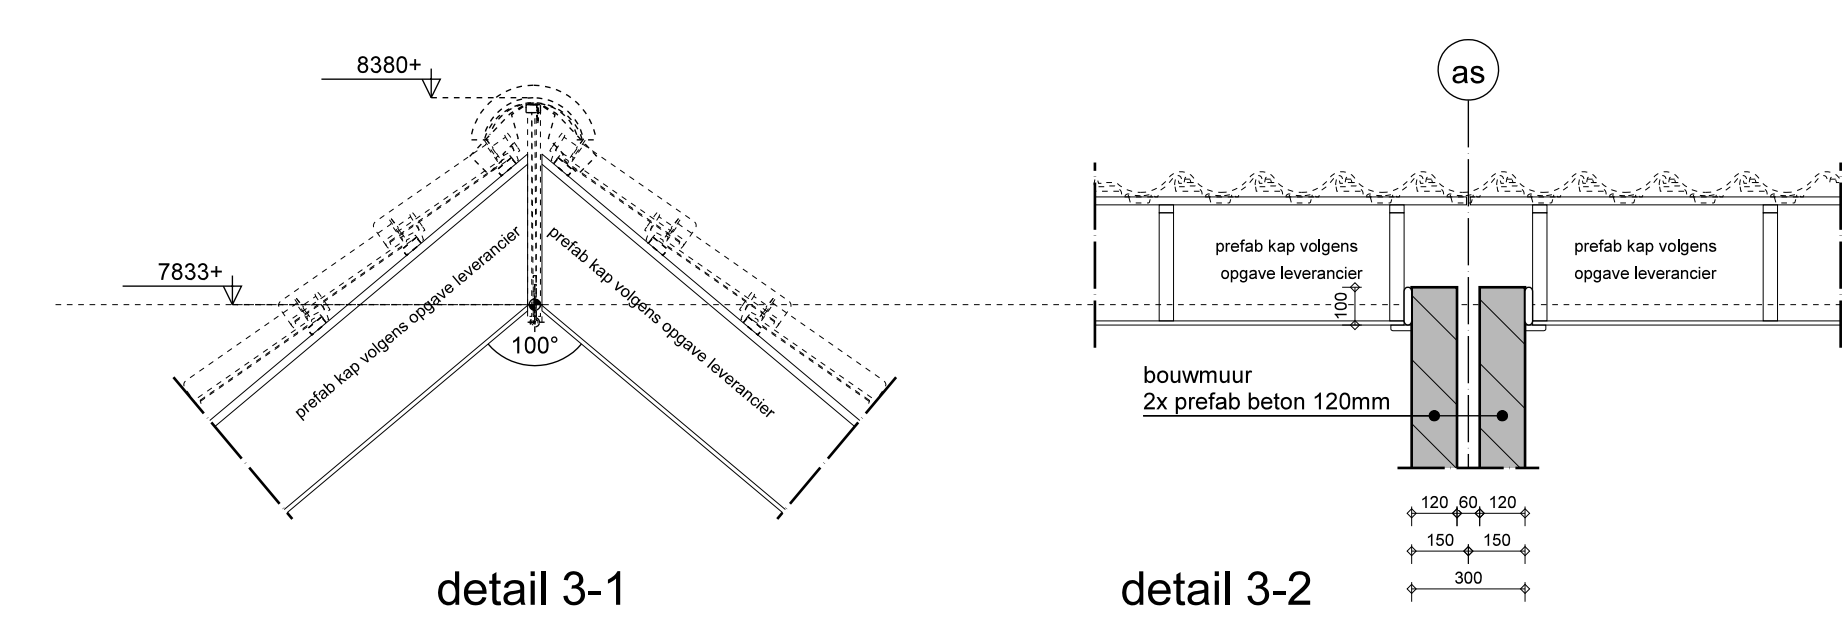

Renvooi			
houfkaalt	= constructief C16 minimaal	ztbl	= zelfdragende betontrali
ankers	= 4,8	swbl	= samenwerkende betontrali
bouten	= 8,8	blw	= betontrali in wandelement
staalwafel	= S235JR tenzij anders aangegeven	stl	= stalen balk
staal in vochtig milieu	= thermische verschuif	gvdrl	= geventileerd
dragende wanden	= kalkzandsteen firmwerk CS12 tenzij anders aangegeven	vs	= versterkte vloer in vloer
		mewap	= metselwerkexpansie vlgms advies
			koppelaapening Ø16
			opwaaiender

Verdiepingsvloer

bk.ruwe vloer vloer-dikte

⊗ puntlast op vloer

kwaliteit opstort

verdeelde wandlast gebaseerd op wanden met een gewicht < 2.0 kN/m¹
 grotere belastingen als 1-puntlast rekenen

toelaatbare bijkomende doorbuiging $w_{bij} \leq 0.002 \cdot L$

gevelzijde	A 22-05-2023	B 14-02-2024	C 14-03-2024	D 13-11-2024
------------	--------------	--------------	--------------	--------------

project	14 woningen Zuidende 83 te Westzaan
opdrachtgever	KPO Ontwikkeling
omschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning 2e verdiepingvloer type E en F (4 geschakelde woningen)

	Wageningen 12	ref.	blak-4
	1151 EG Broek in Waterland	schaal	1:50-20
	tel. 020-4031391	getekend	JKB datum 11-04-2023