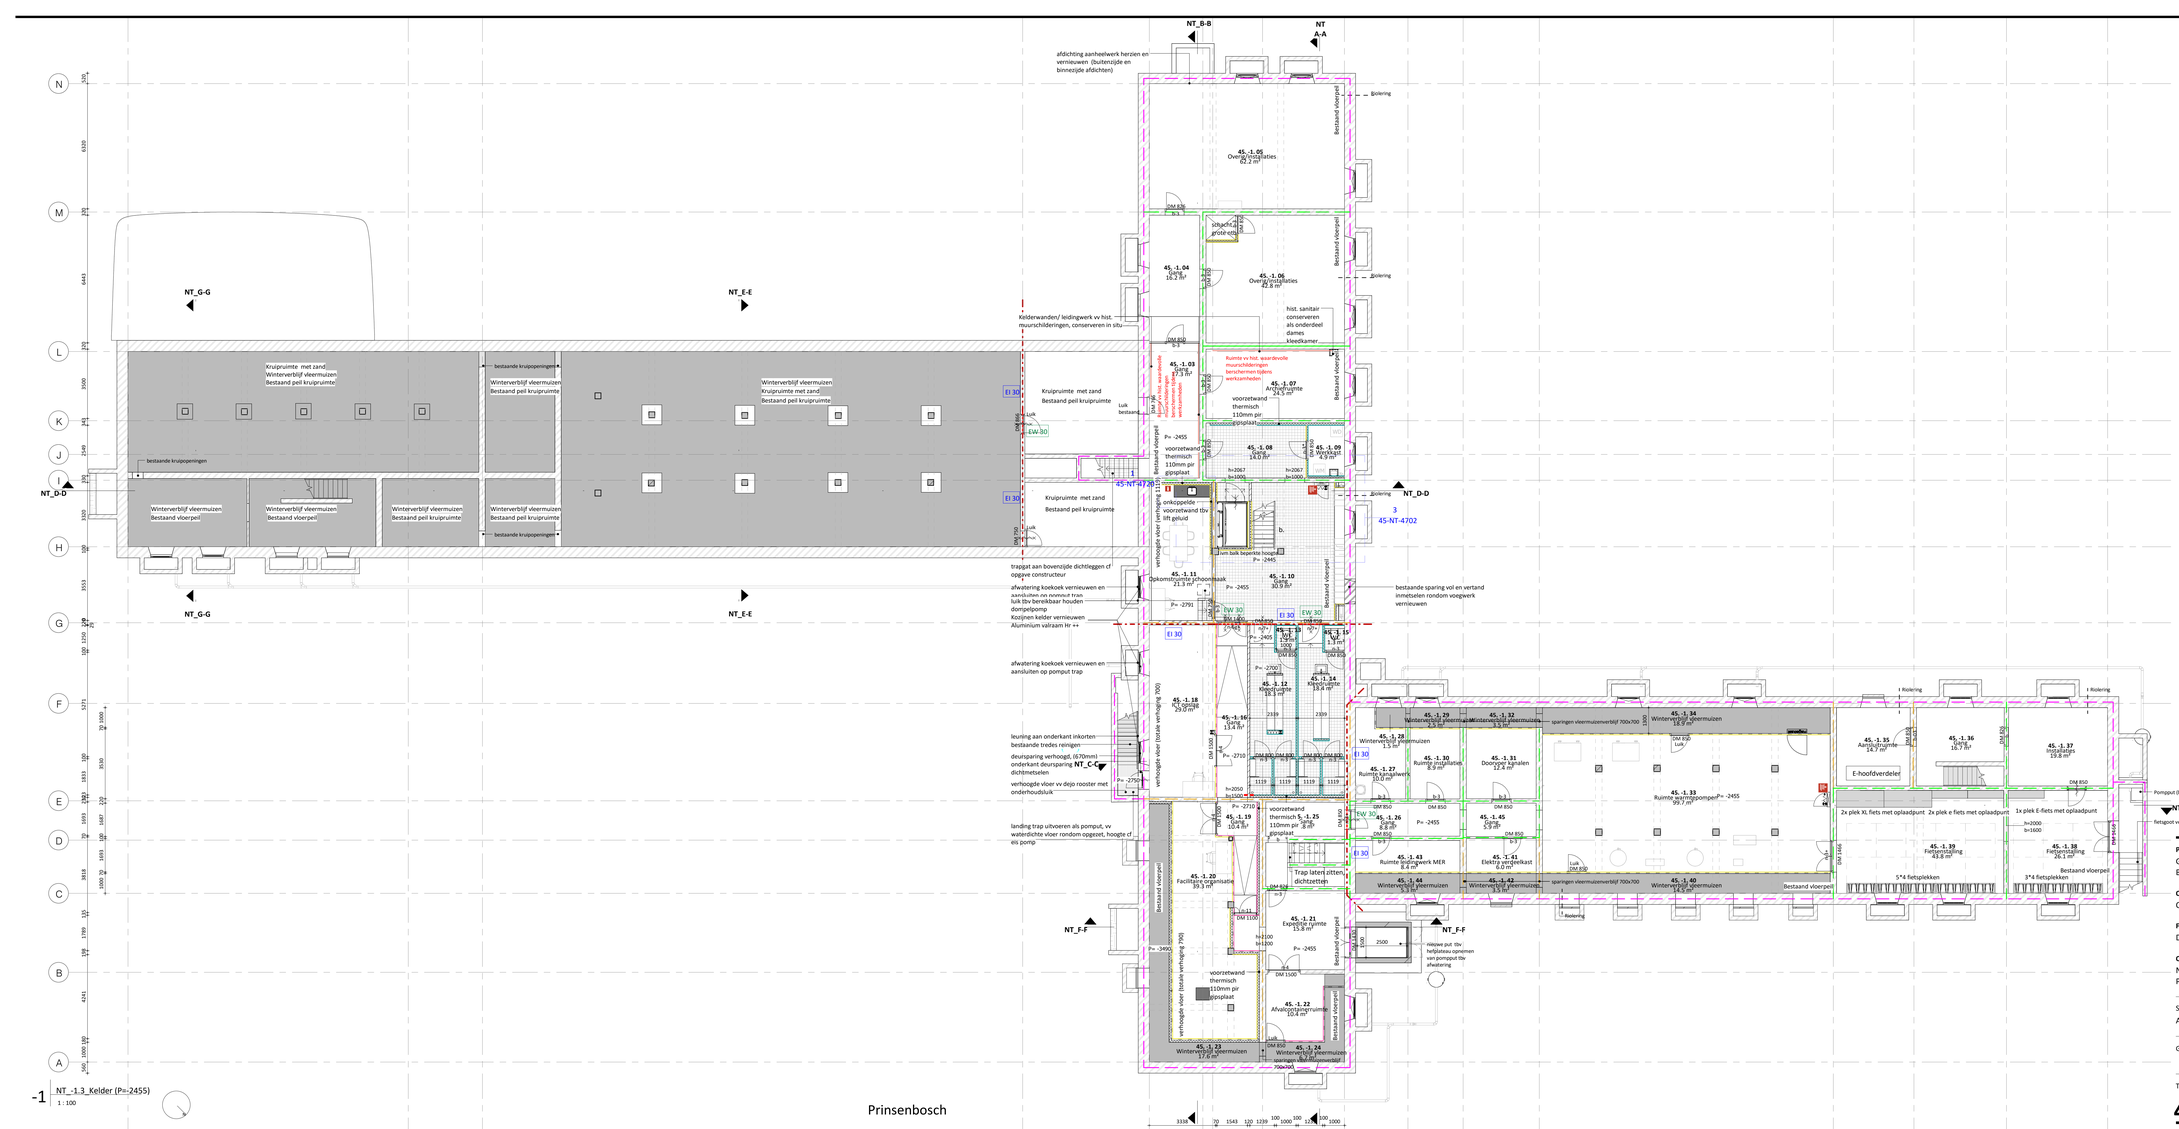

RENVOOI

ARCERINGEN, AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

- beton
- metselwerk bestaand
- metselwerk nieuw
- metal stud nieuw
- voorzetwand nieuw
- topgewerk natte ruimtes
- opstelplaats spoelbak
- printer
- papiertrak
- b. — balustrade/dorpelbeveiliging cf. § 4.3.1 Bbl 2024
- dm900 — dagmaat deur
- hoofdentree
- subentree
- vp = ventilatie pan vleermuizenruimte
- iv = inwikkgroening vleermuizen
- brandalarmpaneel i.c50m
- dreagbare blusmiddelen 5 kg CO_2, 6 liter schuim of 6 kg poeder
- he — hichtering
- db — bagleidng R_w = 35 dB
- zone met verhoogd vloerniveau
- Bestaande butenmuren met prestaties waterdichtheid
- Bestaande binnenmuren met prestaties waterdichtheid - tot 1 m
- Bestaande binnenmuren met prestaties waterdichtheid - gehele hoogte
- WBDBO 30 minuten, EW 30
- WBDBO 30 minuten, EI 30
- WBDBO 30 minuten, vlamscherm
- Achterhout
- Knauf 4 plaat
- Knauf diamondplaat
- Waterwaste bepleting

Waar hybrito omschreven staat, knauf diamondplaat toepassen

45.0.14 Gang 7.3 m²

gebouwnummer, verdieping, ruimte kamertype oppervlakte

RENVOOI BBL - OMGEVINGSVERGUNNING

Wateropname en vochtwering cf. § 4.3.5 Bbl 2024.
Toiletruimte en badruimte tot plafondhoogte betegelen.

Ventilatievoorziening volgens opgave bouwfysisch adviseur.
Spuivoorziening volgens opgave bouwfysisch adviseur.
Daglichtopeningen volgens opgave bouwfysisch adviseur.

Brandveiligheid en brandmeldinstallatie cf. opgave brandveiligheidsadviseur.
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie conform NEN2535 en Programma van Eisen BMI/OAI
ledere pantry vv Bludeken

Energiezuinigheid cf. § 4.4.1 Bbl 2024

Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doorvallen, en/of doorvalbeveiliging cf. NEN 6702 bij niveauverschillen hoger dan 1m.

Geluidwering cf. § 4.3.1 Bbl 2024.

Dimensionering riolering volgens NEN 3215.

Installaties volgens opgave installatie-adviseur.

Inbraakwerendheid cf. § 4.2.16 Bbl 2024; minimale weerstandsklasse 2.

Bescherming tegen ratten en muizen cf. § 4.3.9 Bbl 2024.

Constructie conform tekeningen en berekeningen constructeur. Constructies en hun onderlinge aansluitingen uitvoeren cf. voorbeelden in NPR 2652.

Trappen cf. § 4.2.4 Bbl 2024.

Opgegeven m^2 van de ruimten berekend op 1,5m+ vloerpeil.

Deuren opnieuw throutes zijn in de vluchtrichting zonder sleutel te openen (brandcilinder of een kleem magneet die vrijgegeven wordt door de BMI

Aanduiding deuren:
1 Vlakke deur, brandwerend, db-waarde Rw ≥ 32dB
Aanduiding deuren, waterdichtheid:
2 Vlakke deur, waterdicht conform Rw ≥ 39dB
3 Vlakke deur
4 Vlakke deur, db-waarde Rw ≥ 32dB
5 Vlakke deur, db-waarde Rw ≥ 39dB
6 Vlakke deur, brandwerend 30min.
7 Vlakke deur, brandwerend 30min. db-waarde Rw ≥ 32dB
8 Deur met zijlicht, brandwerend 30min
9 Deur met zijlicht
10 Halfhage deur
11 Stalen deur
12 Houten deur historisch getoogd en vv schrotjes
13 Met beglazing
14 Zelfsluitend
15 Nieuwe onderdorpel, hotsmite

Project	**Project nr.**
GVL, Gilze light Bouwnummer 45	1738
Opdrachtgever	
COA	
Fase	
Definitief Ontwerp +	
Onderwerp	
Nieuwe toestand Plattegrond Kelder	
Schaal	Formaat
As indicated	A1 verlengd
Datum	
25-10-2024	
Gewijzigd	
Tekening nr.	
45-NT-4099	

Toussaintkade 52
2513 CL Den Haag
070 - 361 53 63
www.braaksma-roos.nl
BRAAKSMA & ROOS ARCHITECTENBUREAU