

Bijlage: Antwoordnota zienswijzen onderhoudslegger 2025

(Reacties op zienswijzen leggerwijzigingen 2025)

Inleiding

De legger voor de waterstaatswerken (oppervlaktewaterlichamen, waterkeringen, ondersteunende kunstwerken en bergingsgebieden) wordt periodiek geactualiseerd.

De leggerwijzigingen uit de periode april 2024 tot en met maart 2025 zijn nu opgenomen in de actualisatie van de legger.

Het dagelijks bestuur heeft de concept-legger ter inzage gelegd van 28 april tot en met 9 juni 2025.

Tijdens de ter inzagelegging zijn ca. 45 telefoontjes binnengekomen, de meeste vragen konden meteen worden behandeld. Na ambtelijke behandeling van de vragen resteren 7 zienswijzen die in deze antwoordnota aan de orde komen.

Deze antwoordnota beschrijft de zienswijzen, de beantwoording en het bestuursbesluit.

Conform het advies van de Unie van Waterschappen (Uniebrief van 21 maart 2013 -66534 LB/WFN1304312) worden vanuit privacy redenen de namen van indieners niet in deze antwoordnota genoemd.

De volgende zienswijzen zijn ingediend:

1	Percelen WVGooMoo550 en NWD02N00037 (Zaaknummer 889582)	2
2	Gemeente Tytsjerksteradiel meerdere perceelnummers (zaaknummer 876462)	3
3	Hindeloopen, perceel HDLo2C000345 (zaaknummer 886282).....	4
4	Regionale kering DWK0122524 (zaaknummer 907831)	5
5	Meester Lokstraat, Ravenswoud (zaaknummer 881273).....	6
6	Gemeente Leeuwarden, diverse percelen (zaaknummer 906084)	6
7	Oosthem, perceel NLD01J00465 (zaaknummer 909023)	7

Zienswijzen, beantwoording en bestuursbesluit

1 Percelen WVGooMoo550 en NWD02N00037 (Zaaknummer 889582)

Zienswijze (samengevat)

Volgens Indiener zijn in het gebied langs de Linde, wat gelegen is juist ten noorden van de Noordwoldervaart, in de jaren 2023/2024 omvangrijke werken uitgevoerd waardoor de waterhuishoudkundige situatie volledig is gewijzigd. Deze wijzigingen zijn niet of niet correct verwerkt bij de herziening van de legger. Het is voor een goede gang van zaken gewenst dat dit alsnog gebeurt.

Beantwoording zienswijze

In dit gebied heeft de Provincie in het kader van Gebiedsontwikkeling Beekdal Linde de waterhuishouding aangepast. Wetterskip Fryslân had op het moment van de ter inzage legging nog niet alle revisietekeningen in haar bezit. Daarom is op dit moment de legger hier nog niet op aangepast. Inmiddels zijn de revisiegegevens ontvangen en zullen deze worden verwerkt in de legger. Deze grote aanpassing wordt meegenomen in de jaarlijkse actualisatie van de wijzigingen op de legger. De eerstvolgende procedure is in 2026. Vooruitlopend hierop zal de situatie rondom de percelen WVGooMoo550 en NWD02N00037 worden aangepast, zodat voor indiener er geen onduidelijkheden meer zijn.



Bestuursbesluit

De zienswijze wordt deels gehonoreerd. Dat betekent dat de legger rondom de percelen WVGooMoo550 en NWD02N00037 wordt aangepast. De resterende wijzigingen als gevolg van de Gebiedsontwikkeling Beekdal Linde worden in procedure gebracht in 2026.

2 Gemeente Tytsjerksteradiel meerdere perceelnummers (zaaknummer 876462)

Zienswijze (samengevat)

Indiener geeft aan dat verschillende wateren nog niet correct op de legger staan. Indiener is van mening dat hoewel de afspraken rond stedelijk water nog lopen en daarom nog niet in de legger verwerkt zijn, een deel van de wateren niet in de bebouwde kom ligt en daarom verwerkt kunnen worden op de legger. Indiener geeft aan dat de gemeente momenteel hinder ondervindt van het feit dat sommige wateren nog niet correct op de legger staan.

Beantwoording zienswijze

De bestuurlijke afspraken over de overdracht van het stedelijk water zijn nog niet afgerond. Onderdeel daarvan is dat de legger wordt bijgewerkt. Daarvoor dienen eerst de beleidsregels voor water in bebouwd gebied vastgesteld te worden. Deze zullen voor vaststelling nog worden gedeeld met de gemeenten. Daarna wordt op basis van die beleidsregels per kern het soort water aangewezen in de legger. Hier kan het waterschap niet op vooruit lopen. Bij een eerdere leggerwijziging is juist door het wel meenemen van die wateren veel onduidelijkheid ontstaan. Daarom zijn de wateren die het betreft niet meegenomen in deze en de voorgaande leggerwijziging.

In eerdere gesprekken met de gemeente over de overdracht van stedelijk water is van een aantal watergangen buiten het bebouwd gebied aangegeven dat deze mogelijk als hoofdwater aangewezen kunnen worden. Het mogelijk aanwijzen als hoofdwater komt voort uit de beleidsregels voor de integrale legger, waarin staat aangegeven dat het waterschap een hoofdwater kan aanwijzen bij riooloverstorten met een piekafvoer groter dan 50 l/s (zie hieronder). In de overdracht van stedelijk water zijn hier verder nog geen concrete afspraken over gemaakt met de gemeente, anders dan dat deze watergangen, ondersteunend aan de gesprekken, alvast ter verduidelijking op een kaart weergegeven zijn.

De intentie is om deze wateren aan te wijzen als hoofdwater. Op verschillende locaties zijn deze wateren inmiddels al als hoofdwater in de legger opgenomen, maar op verschillende locaties nog niet, waaronder deze. Voor deze locaties moet nog een aantal zaken vastgesteld worden:

- Klopt het tracé? (Voert de overstort daadwerkelijk via deze sloot af?)
- Is de sloot geschikt en onderhoudbaar?
 - Heeft de sloot voldoende dimensie?
 - Is er een onderhoudspad beschikbaar om de sloot te kunnen onderhouden?
 - Moeten er dammen worden aangelegd?
 - Moet er worden gesnoeid?
 - Zijn er afspraken met bewoners nodig?

Als bovenstaande allemaal duidelijk is, , dan kan het water als hoofdwater in de legger worden aangewezen. Wanneer dit niet het geval is, dan zijn er nog werkzaamheden nodig om de wateren aan te kunnen wijzen als hoofdwater. In dat geval is voor de verschillende locaties een afweging nodig van prioriteit ten opzichte van beschikbare middelen. Dit zal in overleg met de gemeente plaatsvinden.

Inmiddels is Wetterskip Fryslân gestart met de inventarisatie. Wetterskip Fryslân hoopt deze inventarisatie en de beoordeling in 2025 af te ronden.

Indiener benoemt een situatie waar zonder vergunning is gedempt, waarbij de sloten niet op de legger staan. Het verbod in de Waterschapsverordening om zonder vergunning te dempen, geldt voor elk oppervlaktewaterlichaam in het beheergebied van het waterschap. Of de betreffende sloot op de legger staat, is daarbij niet bepalend.

Bestuursbesluit

Zodra de beleidsregels legger bebouwd gebied vastgesteld zijn, zal op grond daarvan de legger worden geactualiseerd.


Daarnaast worden de komende tijd wateren in het landelijk gebied, die mogelijk aangewezen kunnen worden als hoofdwater, beoordeeld en waar mogelijk bij een volgende leggerwijziging in de legger opgenomen. Waar dit nog niet mogelijk is, wordt in de beoordeling meegenomen wat nog nodig is om deze wateren in de legger op te kunnen nemen. Wetterskip Fryslân hoopt deze inventarisatie en de beoordeling in 2025 af te ronden.

3 Hindeloopen, perceel HDLo2Coo0345 (zaaknummer 886282)

Zienswijze (samengevat)

Indiener vindt het onterecht aangewezen te zijn als onderhoudsplichtige voor de sloot grenzend aan perceel HDLo2Coo0345. Deze sloot werd op initiatief van de naast gelegen grondeigenaar op zijn eigen grond aangelegd (HDLo2Coo0346). De eigenaar van dit perceel is ook eigenaar van de watergang en is derhalve verantwoordelijk en onderhoudsplichtig. De watergang is geheel gegraven op het perceel HDLo2Coo0346 vanuit de erfgrans van perceel HDLo2Coo0345. De groenstrook grenzend aan de watergang is en blijft in eigendom van de indiener van deze zienwijze.

Gezien het bovenstaande vindt indiener niet verantwoordelijk te zijn voor de watergang en het daarbij behorende onderhoud.

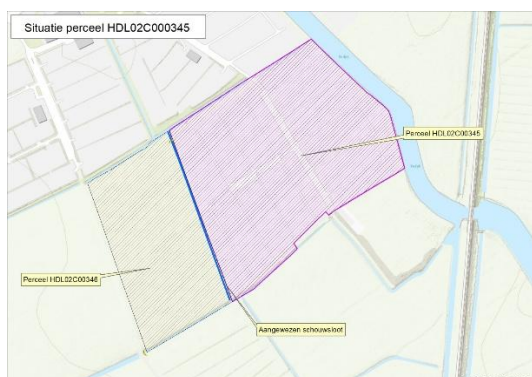

Beantwoording zienswijze

Medewerkers van Wetterskip Fryslân hebben de situatie nogmaals bekeken. Het blijkt dat er geen sprake is van derdenbelang. Dit betekent dat de betreffende sloot niet onder de categorie schouwwater, maar onder de categorie overig water valt.


Bestuursbesluit

De zienswijze wordt gehonoreerd. Er is geen sprake van derdenbelang. Dat betekent dat de leggerkaart wordt aangepast waarbij de sloot als overig water wordt aangegeven.

4 Regionale kering DWK0122524 (zaaknummer 907831)

Zienswijze (samengevat)

Indiener is van mening dat de voorgenomen wijziging is gebaseerd op de huidige situatie waarbij het achterland voldoende hoog is. Echter met het ontwerpplan zal de leggerwijziging voor zowel de gemeente als het waterschap een verslechtering zijn doordat de ligging van de waterkering op een lager wegdek wordt gelegd. Indiener verwijst naar de verleende omgevingsvergunning wateractiviteit op deze locatie (zaaknummer: WF-679471

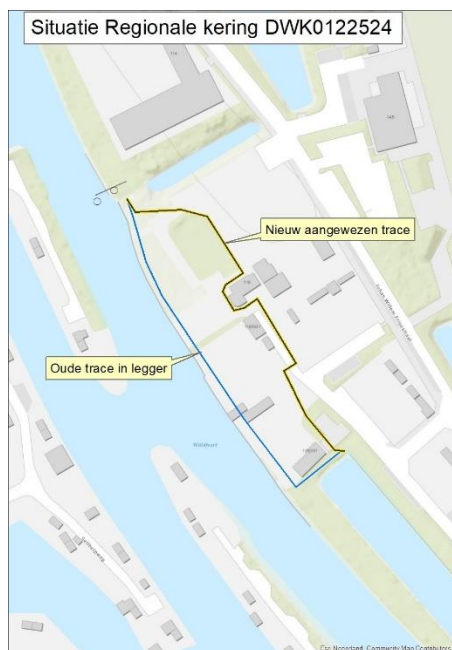

Beantwoording zienswijze

Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de situatie inderdaad verslechterd met deze wijziging. Wij zullen daarom de wijziging terugdraaien en de oude situatie in de legger handhaven.


Bestuursbesluit

De zienswijze wordt gehonoreerd. Dit betekent dat de wijziging niet wordt doorgevoerd, maar de oude situatie in de legger blijft gelden.

5 Meester Lokstraat, Ravenswoud (zaaknummer 881273)

Zienswijze (samengevat)

Indiener heeft in het verleden contact gehad met de rayonbeheerder over de sloot voor zijn huis langs. Hij wil dat deze sloot/greppel ook aangewezen wordt als schouwwater op de legger.

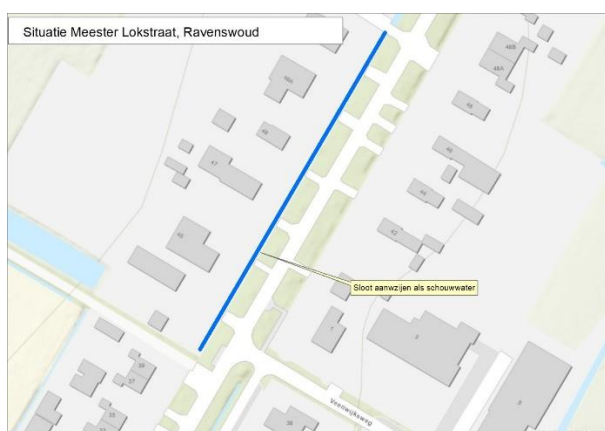

Beantwoording zienswijze

De sloot valt in het bebouwd gebied. In 2016 heeft Wetterskip Fryslân het waterbeheer in het bebouwd gebied overgenomen van de gemeenten. Voordat de legger kan worden aangepast in dit gebied dienen eerst de beleidsregels voor water in bebouwd gebied vastgesteld te worden. Op dit moment is het Wetterskip nog bezig met het opstellen van deze regels. Na vaststelling van de beleidsregels voor de legger in het bebouwd gebied wordt de situatie opnieuw beoordeelt en wordt de legger, indien nodig, aangepast.

Bestuursbesluit

De zienswijze wordt niet gehonoreerd. Na vaststelling van de beleidsregels voor de legger in het bebouwd gebied wordt de situatie opnieuw beoordeelt en wordt de legger, indien nodig, aangepast.

6 Gemeente Leeuwarden, diverse percelen (zaaknummer 906084)

Zienswijze (samengevat)

Indiener heeft op kaart aangegeven dat de situatie in de toekomstige wijk Middelsee op enkele plekken is gewijzigd.

Beantwoording zienswijze

Het gebied is nog in ontwikkeling. Het betreft de aanleg van een nieuwe woonwijk. In de toekomst zal dit vallen onder de categorie bebouwd gebied. Na het verwerken van de revisies en de vaststelling van de beleidsregels voor de legger in bebouwd gebied, wordt de legger aangepast. Het is nu nog te vroeg om de legger deels aan te passen.


Bestuursbesluit

De zienswijze wordt niet gehonoreerd. Pas na het gereedkomen van de woonwijk, de vaststelling van de beleidsregels voor de legger van het bebouwd gebied en het verwerken van de revisies wordt de legger aangepast.

7 Oosthem, perceel NLD01J00465 (zaaknummer 909023)

Zienswijze (samengevat)

Indiener geeft aan niet in staat te zijn om onderhoud te plegen. Indiener zegt ook geen eigenaar te zijn van het perceel achter zijn huis.

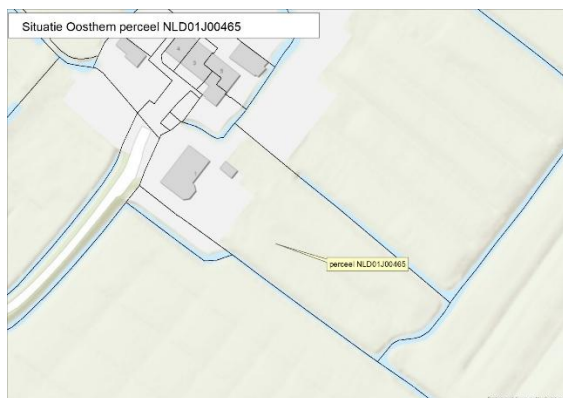

Beantwoording zienswijze

Er is sprake van derdenbelang. De onderhoudsplicht wordt toegewezen aan de eigenaren aan weerszijden van schouwwateren; ieder voor de halve breedte. Volgens onze informatie van het kadaster is indiener eigenaar van het perceel.

Indien een perceel (deels) wordt verpacht/verhuurd dan is het aan de eigenaar om de pachter/huurder in kennis te stellen van de onderhoudsplicht.

Er is een aantal malen geprobeerd om met indiener telefonisch in contact te komen om uitleg te geven. Helaas is dit niet gelukt.

Bestuursbesluit

De zienswijze wordt niet gehonoreerd. Er is hier sprake van derdenbelang waardoor het aanwijzen van de sloot als schouwwater legitiem is. In de beleidsregels staat dat eigenaren aan weerszijden van schouwwateren ieder voor de halve breedte verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de watergang.

De leggerwijzigingen 2024 zijn met inachtneming van de uitkomsten in de Antwoordnota vastgesteld op 16 juli 2024, te Leeuwarden.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

L.M.B.C. Kroon
Dijkgraaf

E. Van der Kuil
Interim Secretaris-directeur

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?