



Groningen 15 oktober 2025
Ons kenmerk 12083
Contactpersoon
Uw aanvraag van 28 augustus 2025
Uw kenmerk 20250828 01084

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer of mevrouw,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het leggen van een middenspanningskabeltracé tussen Lauwersoog en Ulrum. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteit?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal voorschriften, zorgplichten en uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Algemeen

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert¹ over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert¹ over de afronding van de activiteit;
3. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
4. voor zover de activiteit middels een boring plaatsvindt, bij opbarsting of kwelvorming, het waterschap onmiddellijk wordt geïnformeerd en maatregelen worden getroffen om de opbarsting of kwelvorming direct en zoveel mogelijk teniet te doen;

Kabels leggen (primaire waterkering)

5. materiaal en materieel niet worden opgeslagen op de waterkering;

¹ Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijlvest.nl



6. aangezien die plaatsvindt in de periode van 1 oktober tot 1 april, direct voorafgaand aan de activiteit en daarnaast, omdat de activiteit langer duurt dan een week, wekelijks wordt gerapporteerd aan het waterschap over de waterveiligheid. De rapportage bevat in elk geval de weersverwachting, de buitenwaterstandsverwachting omdat de activiteit plaatsvindt in of nabij een primaire waterkering en een opgave van de te nemen beheersmaatregelen;
7. ingeval van het aanvullen van een ontgraving:
 - a. de door ontgraving vrijgekomen grond, mits geschikt, wordt teruggeplaatst in de oorspronkelijke laagopbouw in lagen van maximaal 0,3 meter waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht tot minimaal dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende (ongeroerde) grond;
 - b. een tekort aan materialen wordt aangevuld door materiaal van tenminste gelijke kwaliteit;
 - c. het profiel van de waterkering wordt afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving;
 - d. de bekleding van de waterkering wordt hersteld;
 - e. in geval van grasbekleding:
 - 1^o. de grasmat wordt aangelegd door het leggen van graszoden of bij een gebrek daaraan wordt ingezaaid met een geschikt graszaadmengsel;
 - 2^o. een geschikt weefseldoek wordt aangebracht als de grasbekleding tussen 1 oktober en 1 april nog onvoldoende erosiebestendig is.
8. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het profiel van de waterkering wordt hersteld;
9. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;
10. de activiteit onmiddellijk wordt opgeschort als de buitenwaterstandsverwachting in Delfzijl 3 meter ten opzichte van NAP of hoger is of als de stormvloedwaarschuwingsdienst een waarschuwing heeft gegeven voor hoog water op zee. Als de activiteit al in uitvoering is, wordt het werkterrein zo snel mogelijk in stormbestendige staat gebracht;

Kabels leggen (primaire oppervlaktewaterlichamen)

11. de afstand van de kabel of leiding tot duikers tenminste een halve meter bedraagt;
12. de afstand van de kabel of leiding tot kunstwerken anders dan duikers, inclusief eventueel aanwezige fundering, tenminste vijf meter bedraagt tenzij de kabel of leiding ten behoeve van het betreffende kunstwerk wordt aangelegd;
13. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;
14. kabels bij het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam tenminste 1,5 meter onder de vaste bodem worden gelegd;
15. de afstand tussen ontgraving en insteek van het oppervlaktewaterlichaam tenminste 1,5 meter bedraagt;
16. drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden door een parallel aan het oppervlaktewaterlichaam aan te leggen kabel of leiding, waar nodig door de initiatiefnemer worden verlegd of aangepast;
17. ingeval het waterschap vaarwegbeheerder is, dat kabels en leidingen bij het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam met toepassing van een adequate techniek worden aangelegd.



Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023², zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.12 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);
- Titel 3.3, §3.3.8 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels).

Let op, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2, van de Waterschapsverordening worden aanvullende voorschriften gesteld. Dit doen we, zoals overwogen in hoofdstuk 3 en middels de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4 van de omgevingsvergunning.

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteit uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 17 oktober tot en met 27 november 2025 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief en de omgevingsvergunning is verstuurd aan:

Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

² <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>




OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 15 oktober 2025

Ons kenmerk: 12083

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 28 augustus 2025 van namens _____ een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het leggen van een middenspanningskabeltracé tussen Lauwersoog en Ulrum, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.

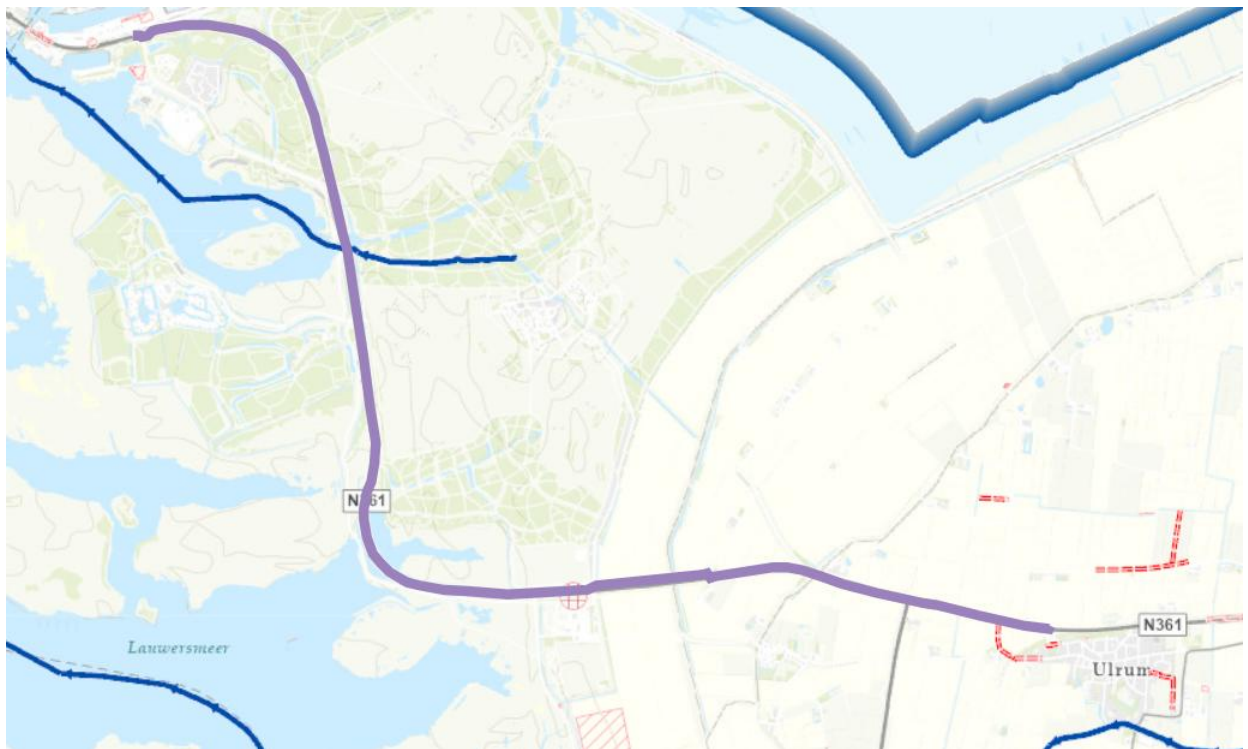

Figuur 1: De paarse lijn geeft de locatie van het middenspanningskabeltracé weer.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het kenmerk 12083. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20250828 01084;
- [Enexis Netbeheer/Hanab Projects] PIMS Lauwersoog, tek.nr. SO00225001927, d.d. 27-8-2025;
- [Hanab Distribution] Kustweg t.h.v. HM paal 38,7 Lauwersoog – Opstelling, tek.nr. GB250078-01, d.d. 17-07-2025;
- [Hanab Distribution] Kustweg t.h.v. HM paal 36,2 Lauwersoog – Opstelling, tek.nr. GB250078-01, d.d. 17-07-2025;
- [Hanab Distribution] Kustweg t.h.v. HM paal 35,0 Lauwersoog – Opstelling, tek.nr. GB250078-03, d.d. 17-07-2025;



- [Hanab Distribution] Kustweg t.h.v. HM paal 31,5 Lauwersoog – Opstelling, tek.nr. GB250078-04, d.d. 17-07-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM paal 31,1 Lauwersoog – Opstelling, tek.nr. GB250078-05, d.d. 17-07-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM paal 30,3 Lauwersoog – Opstelling, tek.nr. GB250078-06, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Westpolder 2 te Lauwersoog – Opstelling, tek.nr. GB250078-07, d.d. 17-07-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM paal 29,2 Lauwersoog – Opstelling, tek.nr. GB250078-08, d.d. 17-07-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM paal 29,1 Lauwersoog – Opstelling, tek.nr. GB250078-09, d.d. 17-07-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM paal 28,9 Lauwersoog – Opstelling, tek.nr. GB250078-10, d.d. 17-07-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg Menneweersterweg Vierhuizen – Opstelling + walk over, tek.nr. GB250078-11, d.d. 16-07-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM 27,9 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-12, d.d. 16-07-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg Elensterweg Ulrum – Opstelling + walk over, tek.nr. GB250078-13, d.d. 16-07-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM 27,4 Lauwersoog – Opstelling, tek.nr. GB250078-14, d.d. 17-07-2025;
- [Hanab Distribution] Spoorstraat 68 Ulrum – Opstelling, tek.nr. GB250078-15, d.d. 16-07-2025;
- [Hanab Distribution] Kustweg t.h.v. HM paal 38,7 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-01, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM 36,2 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-02, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM paal 35,1 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-03, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM paal 35,1 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-03, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM paal 35,1 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-03, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM paal 31,1 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-05, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM paal 30,3 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-06, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Westpolder 2 te Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-07, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM 29,2 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-08, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM 29,1 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-09, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM 28,9 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-10, d.d. 22-08-2025;



- [Hanab Distribution] Marneweg Menneweersterweg Vierhuizen – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-11, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM 27,9 Vierhuizen – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-12, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg Elensterweg Ulrum – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-13, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Marneweg t.h.v. HM paal 27,4 Lauwersoog – Gestuurde boring + walk over, tek.nr. GB250078-14, d.d. 22-08-2025;
- [Hanab Distribution] Spoorstraat 68 Ulrum – Gestuurde boring + gyro, tek.nr. GB250078-15, d.d. 22-08-2025.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de activiteit ten doel heeft het leggen van een nieuw middenspanningskabeltracé;
- de beoogde werkzaamheden gedeeltelijk plaatsvinden in beperkingengebieden II en III van de primaire waterkering waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;



- de beoogde werkzaamheden gedeeltelijk plaatsvinden in beperkingengebieden I en II van de primaire oppervlaktewaterlichamen 'Tocht van Lauwersoog', 'Nieuwe Robbengat', 'Tocht langs het Kaapje', 'Riet van de Zuider Delimitanten', 'Midhuistertocht', 'Elenstertocht' en 'Ulrumertocht' waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- de activiteit slechts een verwaarloosbare impact heeft op de stabiliteit van de primaire waterkering;
- het initiatief niet leidt tot een negatieve beoordeling van de toetsing van de veiligheid van de waterkering;
- het werkterrein binnen een acceptabele termijn in passende of stormbestendige staat kan worden gebracht;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder belang heeft bij de instandhouding van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan _____ (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het aanleggen van een middenspanningskabeltracé tussen Lauwersoog en Ulrum.
- II. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op van zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
- III. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening.
- IV. De onderhoudsplichtige is de vergunninghouder en de onderhoudsverplichting rust op het bij de vergunde activiteit gerealiseerde middenspanningskabeltracé.

Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften

In aanvulling op van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

1. Het aanbrengen van bovengrondse obstakels binnen de verschillende beperkingengebieden is niet toegestaan.





Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u door nemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 oktober tot en met 27 november 2025 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat het besluit is verstuurd. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.



U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.





Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 15 oktober 2025

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid