Renvooi silo's

Nr	Aant	Benaming	Inhoud
S1	8	Mengvoedersilo	30m³
S2	6	Bijgeeduktensilo	50m³
S3	2	Voormenger	50m³
S4	1	Tussenopslag zuivere dunne fractie	50m³
S5			
S6			

Renvooi Tanks

Nr	Aant	Benaming	Inpomp	Opvoer pomp	In bodem	Overloop	Liter
T1	1	Dieselolietank	x	x	x		1000
T2	1	Spuiwatertank					50m³
T3	2	Salpeterzuur			x	x	200
T4	1	Reinigingsversterker RO			x	x	200
T5	1	Smeerolie zeefbandpers			x	x	200
T6	1	Antischuimer			x	x	1m³
T7	1	Flocculant flotatie			x	x	1m³
T8							
T9							
T10							

Renvooi Diversen

Symb	Aant	Benaming
Z	1	Zuurvat 4m³
	1	Afzuigunit spuiwater
	Div.	Draagbaar blustoestel
	1	Afzuigunit concentraat
	1	Afzuigunit water omgekeerde osmose

Renvooi motoren

Nr	Aant	Benaming	kW
1	1	Opvoerband	1.0
2	1	Verreiker	80.0
3	2	Menger	4.0
4	1	Menger	3.0
5	1	Mengen	2.0
6	1	Flotatieunit	-/-
7	1	Zeefbandpers	25.0
8	1	Omgekeerde osmose	30.0
9	1	Koudverkoeling	5.0
10	4	Voerpomp	5,0
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Renvooi Ventilatoren

Symb	Aant	Benaming	kW
	38	Ventilator	4.0
	20	Meetsmoorunit	0.02
	1	Muurventilator	2.5

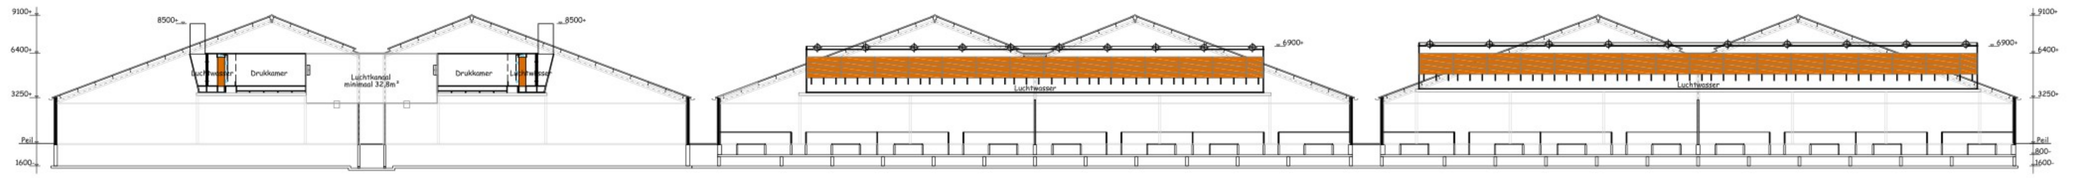

Doorsnede A-A
1:200

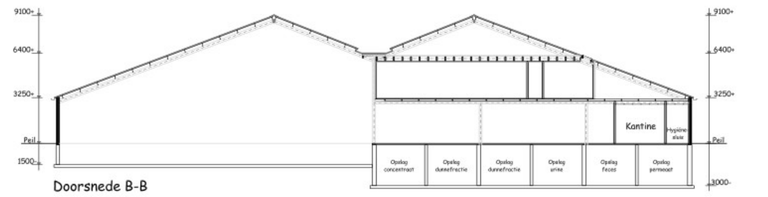

Doorsnede B-B
1:200

Doorsnede put met opvoerband dikkere fractie t.b.v. schuifsysteem
1:200

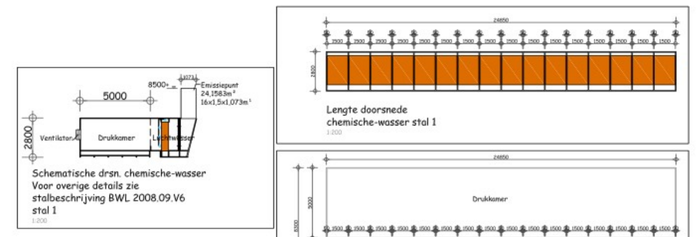



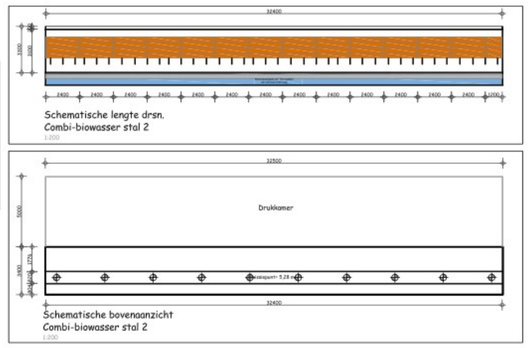



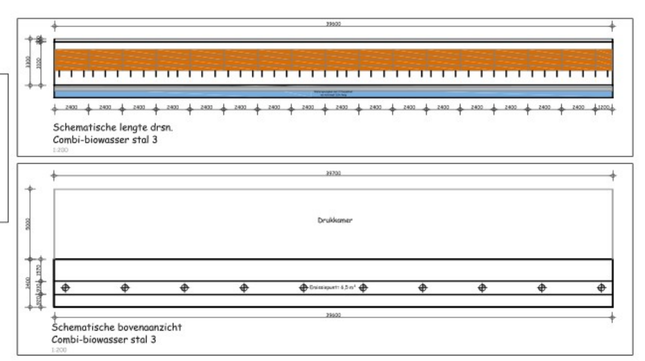

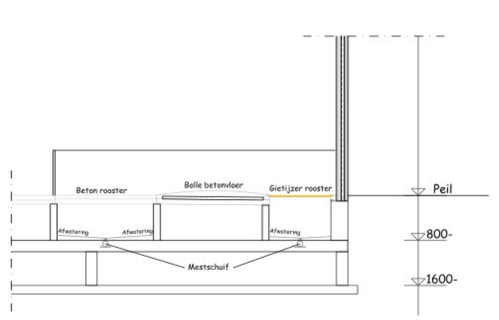

Schematische doorsnede
Mestschuif

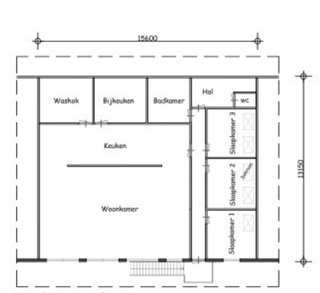

Woonhuis op verdieping

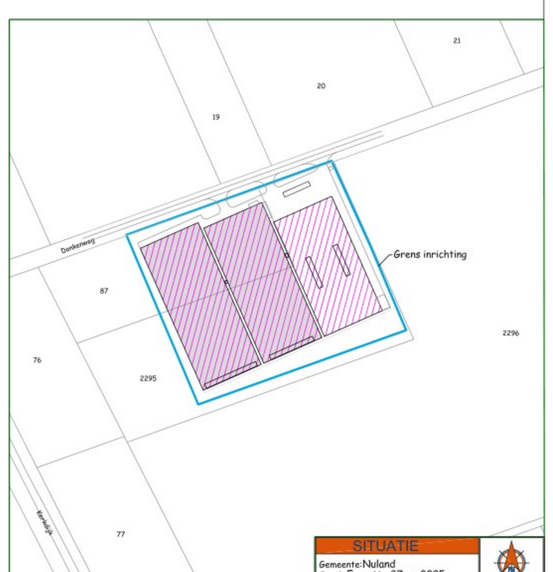

Detail behorende bij stal 1
BWL 2008.09.V6
Chemisch luchtwassysteem 95% voor kraamzeugen, gespeende biggen, guste en drogende zeugen, dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen).

ALGEMEEN

Korte omschrijving van het chilisysteem
Bij het chemisch luchtwassysteem wordt de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem. Bij het beschreven systeem bestaat de ventilatie uit een filterpakt van het type deeltelmeen, het filterelement is een kokosvlieffilter, waarover minimaal een de 20 natuurlijk de aangezuurde waterkwaliteit gedurende 1 minuut wordt gegoten). De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een dragenbergel de ventilatie.
Bij het chemisch luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de waterkwaliteit, waarna de gevangde ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur aan de waterkwaliteit, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuiwater wordt afgevoerd.

Essen van de uitvoering
Chemisch luchtwassysteem
Een chemische luchtwassyst ten de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen behandelen. Op de afvoerleidening van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden aangegeven.

Het spuidebiet en het aantal draaiuren van de circulatiepomp dient centraal geregistreerd te worden. Deze registratie dient plaats te vinden middels een urenteller en grijfes waterpeilmeter die zijn aangebracht in een verzegelde kast.

Ventilatiehefd
Het ventilatiehefd is de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid door het systeem wordt geblazen. Het ventilatiehefd wordt bepaald door het aantal en het type ventilatoren. Het ventilatiehefd is afhankelijk van de dieren in de afdeling. Het ventilatiehefd wordt uitgedrukt in m³/uur per dier.
Het chemische luchtwassysteem zal de afvoerlucht van de afdeling(en) moeten behandelen. Op de afvoerleidening van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden aangegeven.

Het spuidebiet en het aantal draaiuren van de circulatiepomp dient centraal geregistreerd te worden. Deze registratie dient plaats te vinden middels een urenteller en grijfes waterpeilmeter die zijn aangebracht in een verzegelde kast.

Ventilatiehefd
Het ventilatiehefd is de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid door het systeem wordt geblazen. Het ventilatiehefd wordt bepaald door het aantal en het type ventilatoren. Het ventilatiehefd is afhankelijk van de dieren in de afdeling. Het ventilatiehefd wordt uitgedrukt in m³/uur per dier.
Het chemische luchtwassysteem zal de afvoerlucht van de afdeling(en) moeten behandelen. Op de afvoerleidening van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden aangegeven.
Het spuidebiet en het aantal draaiuren van de circulatiepomp dient centraal geregistreerd te worden. Deze registratie dient plaats te vinden middels een urenteller en grijfes waterpeilmeter die zijn aangebracht in een verzegelde kast.
Ventilatiehefd
Het ventilatiehefd is de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid door het systeem wordt geblazen. Het ventilatiehefd wordt bepaald door het aantal en het type ventilatoren. Het ventilatiehefd is afhankelijk van de dieren in de afdeling. Het ventilatiehefd wordt uitgedrukt in m³/uur per dier.
Het chemische luchtwassysteem zal de afvoerlucht van de afdeling(en) moeten behandelen. Op de afvoerleidening van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden aangegeven.
Het spuidebiet en het aantal draaiuren van de circulatiepomp dient centraal geregistreerd te worden. Deze registratie dient plaats te vinden middels een urenteller en grijfes waterpeilmeter die zijn aangebracht in een verzegelde kast.
Ventilatiehefd
Het ventilatiehefd is de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid door het systeem wordt geblazen. Het ventilatiehefd wordt bepaald door het aantal en het type ventilatoren. Het ventilatiehefd is afhankelijk van de dieren in de afdeling. Het ventilatiehefd wordt uitgedrukt in m³/uur per dier.

Detail behorende bij stal 2 en 3
op BWL 2009.12.V5
Gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie met watergordijn en biologische wasser, voor kraamzeugen, gespeende biggen, guste en drogende zeugen, dekberen en vleesvarkens (incl. opfokberen en opfokzeugen) en vleeskalveren tot circa 8 maanden.

ALGEMEEN

Korte omschrijving van het chilisysteem
Bij het gecombineerd luchtwassysteem (2 in 1 unitsysteem) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een ventilatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de ventilatie uit een watergordijn (type gelijkstroom) met daarachter een biologische wasser (1e) en een biologische wasser (2e). Het waterdordijn is opgebouwd uit een filterelement en het type kapselfilter. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement en het type kapselfilter. Het turnvlf van beide wast systemen, waarover continu waterkwaliteit wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een dragenbergel de ventilatie.
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de waterkwaliteit, waarna de gevangde ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur aan de waterkwaliteit, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuidebiet wordt afgevoerd. Het spuidebiet van het waterdordijn is afhankelijk van de ammoniakconcentratie in de afvoerlucht van de afdeling(en). Het spuidebiet van de biologische wasser is afhankelijk van de EC-waarde in de biologische wasser. Het spuidebiet van het waterdordijn wordt bepaald door het aantal en het type kapselfilter. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement en het type kapselfilter. Het turnvlf van beide wast systemen, waarover continu waterkwaliteit wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een dragenbergel de ventilatie.
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de waterkwaliteit, waarna de gevangde ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur aan de waterkwaliteit, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuidebiet wordt afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het waterdordijn en het biologische wasser.
Spuidebiet het volgende: Het spuidebiet van het waterdordijn is afhankelijk van de ammoniakconcentratie in de afvoerlucht van de afdeling(en). Het spuidebiet van de biologische wasser is afhankelijk van de EC-waarde in de biologische wasser. Het spuidebiet van het waterdordijn wordt bepaald door het aantal en het type kapselfilter. De biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement en het type kapselfilter. Het turnvlf van beide wast systemen, waarover continu waterkwaliteit wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een dragenbergel de ventilatie.
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de waterkwaliteit, waarna de gevangde ventilatielucht het systeem verlaat. Door toevoeging van zwavelzuur aan de waterkwaliteit, wordt de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuidebiet wordt afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in het waterdordijn en het biologische wasser.
Spuidebiet het volgende: Het spuidebiet van het waterdordijn is afhankelijk van de ammoniakconcentratie in de afvoerlucht van de afdeling(en). Het spuidebiet van de biologische wasser is afhankelijk van de EC-waarde in de biologische wasser. De capaciteit maximaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser. De capaciteit is minimaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser. De capaciteit is minimaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser. De capaciteit is minimaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser. De capaciteit is minimaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser. De capaciteit is minimaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser. De capaciteit is minimaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser. De capaciteit is minimaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser. De capaciteit is minimaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser. De capaciteit is minimaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser. De capaciteit is minimaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser. De capaciteit is minimaal 4.000 m³ lucht per uur per m² waterdoorsnede/vlak van het filterpakket in de biologische wasser.

Registratie:
Het luchtwassysteem dient te zijn voorzien van een meet- en regelinrichtingwaarin zoals is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Spuiregeling
Het spuien van het waswater uit de gecombineerde wasser moet worden aangestuurd door een automatische regeling op basis van gebruikswater.

Onderwerp:	Omgevingsvergunning Milieu (alternatief)
Adres van de inrichting:	Donkerweg 2 te Nuland
Aard van de inrichting:	Varkenshouderij
Bedrijfsgegevens:	
Bladnummer:	02/02
Schaal:	1:200
Gerekend:	
Datum:	10-06-20025

DRIEWEG ADVIES

BEDRIJFSONTWIKKELING MET DAADKRACHT