





## Besluit

INNAX Duurzame Energie B.V.  
T.a.v.    
Industrielaan 34  
3903 AD VEENENDAAL

**Datum**  
9 december 2025

**Zaaknummer**  
2025-011625

**Onderwerp**  
Wijzigen omgevingsvergunning open  
bodemonergiesysteem

**Inlichtingen bij**  
Provincieloket  
026 359 99 99  
post@gelderland.nl

**Blad**  
1 van 5

### Activiteit

Open bodemonergiesysteem ten behoeve van het open bodemonergiesysteem voor  
Novio Gelria aan de Maanderweg 22 in Ede

### Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Ede, sectie K, perceelnummers 17888 en 18220

Beste 

U heeft een vergunning voor een open bodemonergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie,  
volgens besluit d.d. 20 september 2017 met zaaknummer 2016-015268.

Op 4 september 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens het  
onderhoud van de bronnen op het vuilwaterriool. Het betreft een lozing die tijdelijk en kortdurend  
is en noodzakelijk is voor een goed en duurzaam functionerend open bodemonergiesysteem.  
Daarom stemmen we in met de aangevraagde lozing.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn  
opgenomen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
post@gelderland.nl  
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

 provincie  
**Gelderland**

**Datum**

9 december 2025

**Zaaknummer**

2025-011625

**Blad**

2 van 5

**Besluit**

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan INNAX Duurzame Energie B.V. vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal 500 m<sup>3</sup>/jaar grondwater bij het onderhoud van de bronnen met een maximale capaciteit van 55 m<sup>3</sup>/uur.
- Dat de lozing plaatsvindt op het vuilwaterriool.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 4 september 2017 met zaaknummer 2016-015268.

**De bijlage is onderdeel van dit besluit**

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman  
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

**Bijlage**

- Bijlage 1 –Voorschriften

**Datum**

9 december 2025

**Zaaknummer**

2025-011625

**Blad**

3 van 5

**Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op [www.gelderland.nl/bezwaren](http://www.gelderland.nl/bezwaren) en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## Bijlage 1 Voorschriften


U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhouden van de bronnen mag op het vuilwaterriool geloosd worden met een maximaal debiet van 55 m<sup>3</sup>/uur per bron, met een totale lozing van maximaal 500 m<sup>3</sup>/jaar.
2. Het te lozen grondwater bevat maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen. Indien niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat deze concentratie niet zal worden overschreden, wordt op aangeven van het bevoegd gezag het grondwater bemonsterd en onderzocht op de concentratie onopgeloste stoffen.
3. De lozing op het vuilwaterriool moet plaatsvinden via een, op het lozingsdebiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie welke zich bevindt tussen het onttrekkingspunt en het lozingspunt. Het te lozen water moet op een doelmatige wijze op een locatie na het passeren van de zandvanger/bezinkinstallatie kunnen worden bemonsterd.
4. De lozing op het vuilwaterriool voor het onderhoud van de bronnen vindt plaats op het lozingspunt zoals aangegeven in figuur 1.
5. De installatie dient voorzien te zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m<sup>3</sup>/uur als in l/s).
6. Bij regenval bij de projectlocatie (bron: <https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/verwachtingen>) mag niet geloosd worden op het riool.
7. De start van de lozing op het vuilwaterriool dient twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld te worden aan de provincie via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).
8. De beëindiging van de lozing op het vuilwaterriool dient binnen vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld te worden aan de provincie via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

**Datum**  
9 december 2025

**Zaaknummer**  
2025-011625

**Blad**  
5 van 5

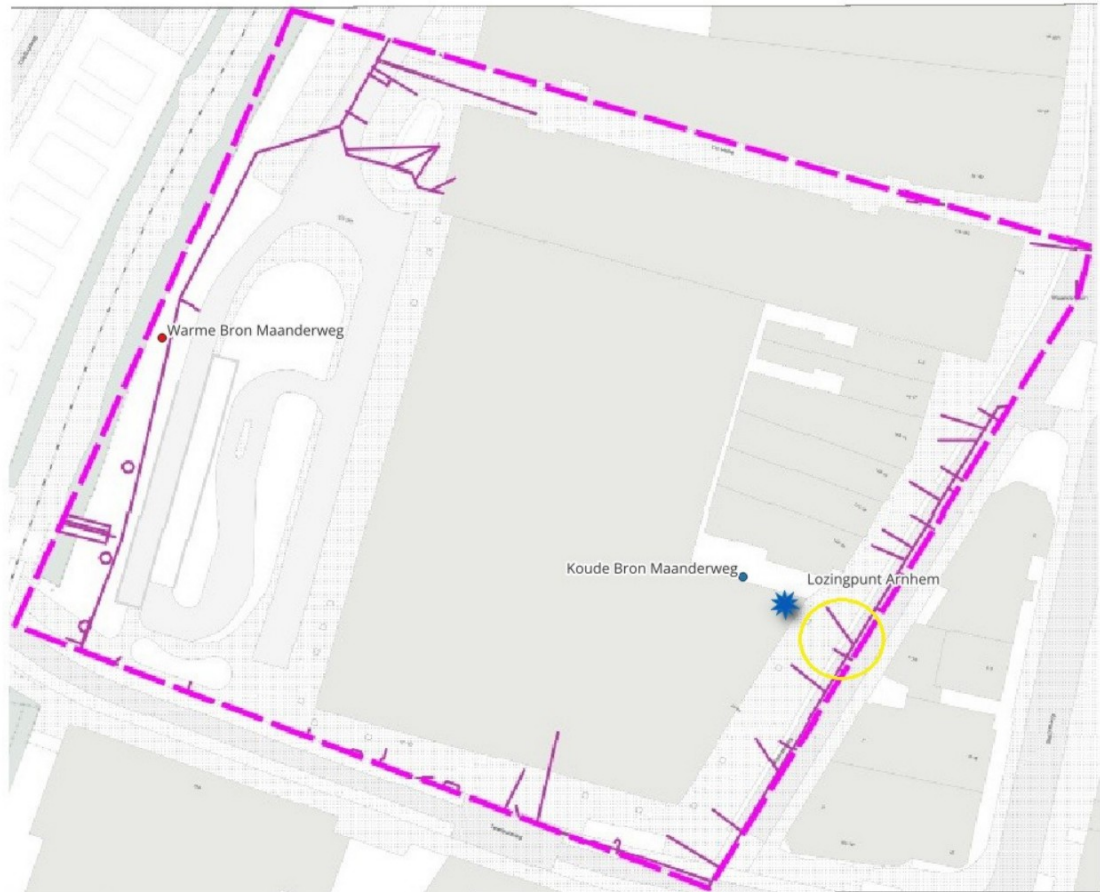

*Figuur 1 Lozingspunt (geel omcirkeld)*