VOORGEVEL (NOORD)

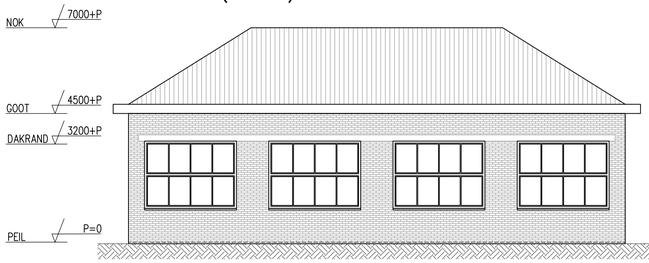

LINKER ZIJGEVEL (OOST)

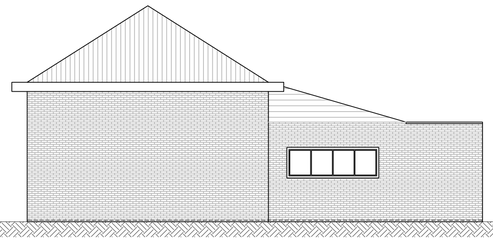

ACHTERGEVEL (ZUID)

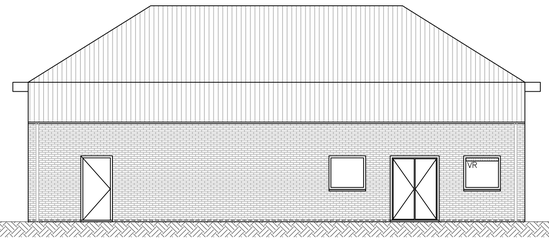

RECHTER ZIJGEVEL (WEST)

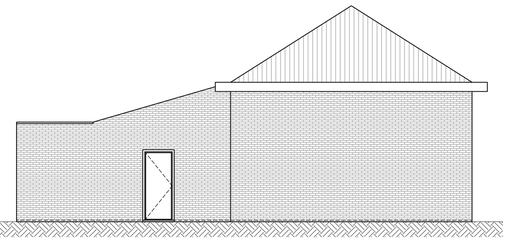

DOORSNEDE A–A



Constructie

HBL	balklaag 59x156mm hoh 610mm + 18mm underlayment
LG	2x 59x156mm, balken onderling verlijmen + schroeven
HSB	stijlen minimaal 38x120mm hoh 610mm + één zijde 12mm osb Tpv hoekaansluitingenen naast geveloeningen dubbele stijlen + HSB-trekanker 290x50mm + 1M12 in betonvloer Beplating hoh 150mm vernagelen op alle stijlen en regels Nieuwe HSB-wand verankeren aan bestaand metselwerk
BV	betonvloer 120mm + vorstrand 300x400mm, C20/25 XC3 Wapening volgens detail, dekking vloer 30mm, dekking balk 35mm Betonvloer opleggen op bestaande fundering

Riolering volgens NEN 3215

Afschot tussen 5–20mm/m
Riolering met neerslaand vet 20mm/m

Ø40	Lekwater Condensafvoer Overstort trechter
Ø50	Handwasbak Wastafel Douche zonder opstand Bidet
Ø75	Wasmachine Vaatwasmachine Urinoir Keuken schoorsteen Uitstortgootsteen
Ø110	Watercloset Ontluchting
Ø125	Verzamelleiding vuil water Verzamelleiding schoon water

LEGENDA

- Bestaand
- Cementdekvloer / Isolatie RC±3,7 / Betonvloer
- Metselwerk / Spouw / Dampopen folie / HSB 38x120mm hoh 610mm / Harde isolatie RC±4,7 / Dampdichte folie / OSB / Gipskarton
- EPDM / Underlayment / balklaag 59x156mm hoh 610mm / Harde isolatie RC±6,3 / Rachels / Gipskarton
- Wateropname gemiddeld ≤0,01 kg/(m².s½)
- VW Vaatwasser
- KT Kooktoestel
- VR Ventilatierooster
- PB Paniek beslag, knopcilinder
- Vluchtrichting rechtdoor of naar benden
- Normale uitgang die ook als nooduitgang gebruikt kan worden
- Noodverlichting
- Brandblusser
- Blusdeken

FUNDERING & RIOLERING

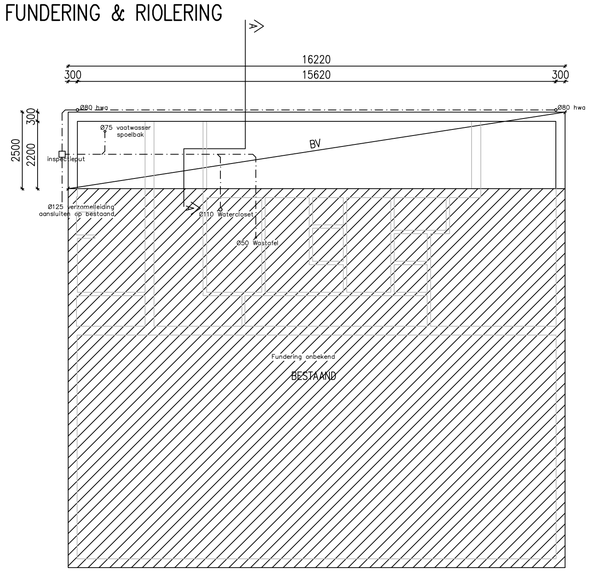

BEGANEGROND

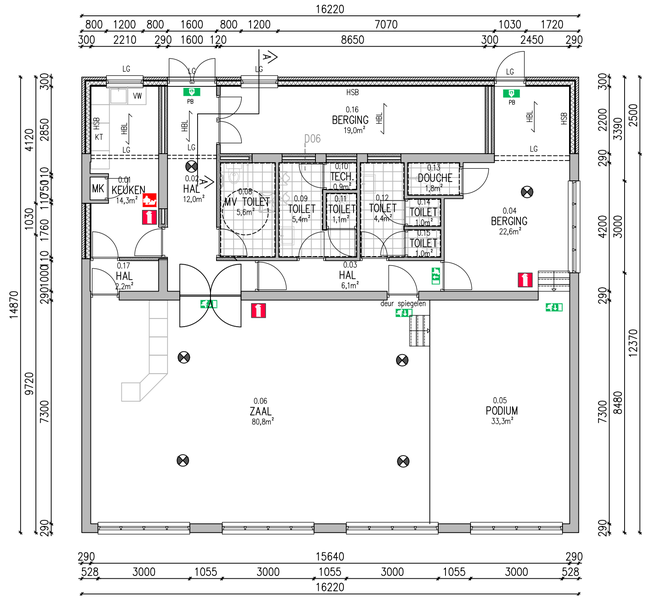

OMSCHRIJVING

Gebruiksfunctie
Bijeenkomstfunctie

Inhoud volgens NEN 2580

Oppervlakte perceel	766,2 m2
Oppervlakte bebouwing	241,2 m2
Bruto vloeroppervlak	241,2 m2
Bruto inhoud	1086,6m3

Omschrijving van de materialen en kleuren

	Materiaal	Kleur
Gevels	metselwerk	rood/bruin
Voegwerk	cement	grijs
Kozijnen	hout	wit
Deuren	hout	zwart
Dakbedekking	pannen	oranje
Dakgoten	PVC	grijs
Boeidelen	hout	wit

Drinkwatervoorzieningen volgens NEN 1006
Elektra volgens NEN 1010
Brandveiligheid volgens NEN 6068
Meterkast volgens NEN 2768
Brandmeldinstallatie volgens NEN 2555
(RM) (gekoppelde) rookmelder(s)
Inbraakwerendheid volgens NEN 5096; klasse 2
Waterdichtheid volgens NEN 2778
Geluidwering volgens NEN 5077
Gevel een minimale geluidwering van 20 dB
Installaties binnen geluidwering van 30 dB
Installaties buiten geluidwering van 40 dB
Geluidwering tussen functies 52 dB
Geluidwering van ruimtes binnen dezelfde woonfunctie 32 dB

Geen gevelopeningen groter dan 1cm² ivm muisdichtheid

Bezettingsgraad

klasse	Gebruiksfunctie gebouw	vloeroppervlakte (VO) aan verblijfsgebied per persoon	gebruiksoppervlakte (GO, GBO) per persoon
B2	school, sport (mede voor bezoekers)	1,3 m2 tot 3,3 m2	2 m2 tot 5 m2

Maximale bezetting 150 personen

Hoogteverschil naar het aansluitend terrein ≤0.02meter conform artikel 4.182 BBL

Alle maten dienen in het werk te worden nagemeten
Constructie volgens opgaven constructeur

PROJECTGEGEVENS

LAMMINSVLIET
ARCHITECTUUR & INTERIEUR
Lamminsvliet
[redacted]
www.lamminsvliet.nl

opdrachtgever	Gemeente Sluis	Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg
project	Dorpshuis	Schoolpad 1 4528 EM Sint kruis
betreft	Nieuwe situatie	

uitgaven	A	B	C	D	D	E
datum	07–11–25	27–11–25				
getekend	GvT	GvT				

projectnummer	fase	formaat	schaal	tekeningnr.
24101	DO	A1	1:100	03

Bestandnaam
Macintosh HD:/Users/Geoffrey/Documents/Werk/24101

QR