




Besluit

Waterschap Rijn en IJssel
T.a.v. 
Postbus 148
7000 AC DOETINCHEM

Datum

10 december 2025

Zaaknummer

2025-014762

Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open bodemenergiesysteem

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 5

Activiteit

Open bodemenergiesysteem ten behoeve van het open bodemenergiesysteem voor kantoor Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem

Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Doetinchem, sectie A, perceelnummer 9966

Beste mevrouw/meneer,

U heeft een vergunning voor een open bodemenergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie, volgens besluit d.d. 12 juni 2008 met zaaknummer 2007-022689.

Op 17 november 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens het onderhoud van de bronnen op de bodem. Het betreft een lozing die tijdelijk en kortdurend is en noodzakelijk is voor een goed en duurzaam functionerend open bodemenergiesysteem. Daarom stemmen we in met de aangevraagde lozing.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn opgenomen.

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

10 december 2025

Zaaknummer

2025-014762

Blad

2 van 5

- Aan Waterschap Rijn en IJssel vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal 800 m³/jaar grondwater bij het onderhoud van de bronnen met een maximale capaciteit van 40 m³/uur.
- Dat de lozing voor het onderhoud plaatsvindt op de bodem.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 12 juni 2008 met zaaknummer 2007-022689.

Onderdelen aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Een vergunningaanvraag met aanvraagnummer 20251117 01485 000, ingediend op 17 november 2025, ingediend door Waterschap Rijn en IJssel;
- Een tekening 'Trace leidingwerk bekabeling W-801', ingediend door Waterschap Rijn en IJssel.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

Bijlage

- Bijlage 1 –Voorschriften

Datum

10 december 2025

Zaaknummer

2025-014762

Blad

3 van 5

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Datum

10 december 2025

Zaaknummer

2025-014762

Blad

4 van 5

Bijlage 1 Voorschriften


U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhoud van de bronnen mag op de bodem geloosd worden met een maximaal debiet van 40 m³/uur per bron, met een totale lozing van maximaal 800 m³/jaar.
2. De lozing op de bodem mag plaatsvinden op de wadi (zoals weergegeven in figuur 1) binnen het kadastrale perceel van het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel (gemeente Doetinchem, sectie A, perceelnummer 9966).
3. De installatie moet voorzien zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m³/uur als in l/s).
4. De start van de lozing moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.
5. De beëindiging van de lozing moet uiterlijk vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.

Datum
10 december 2025

Zaaknummer
2025-014762

Blad
5 van 5

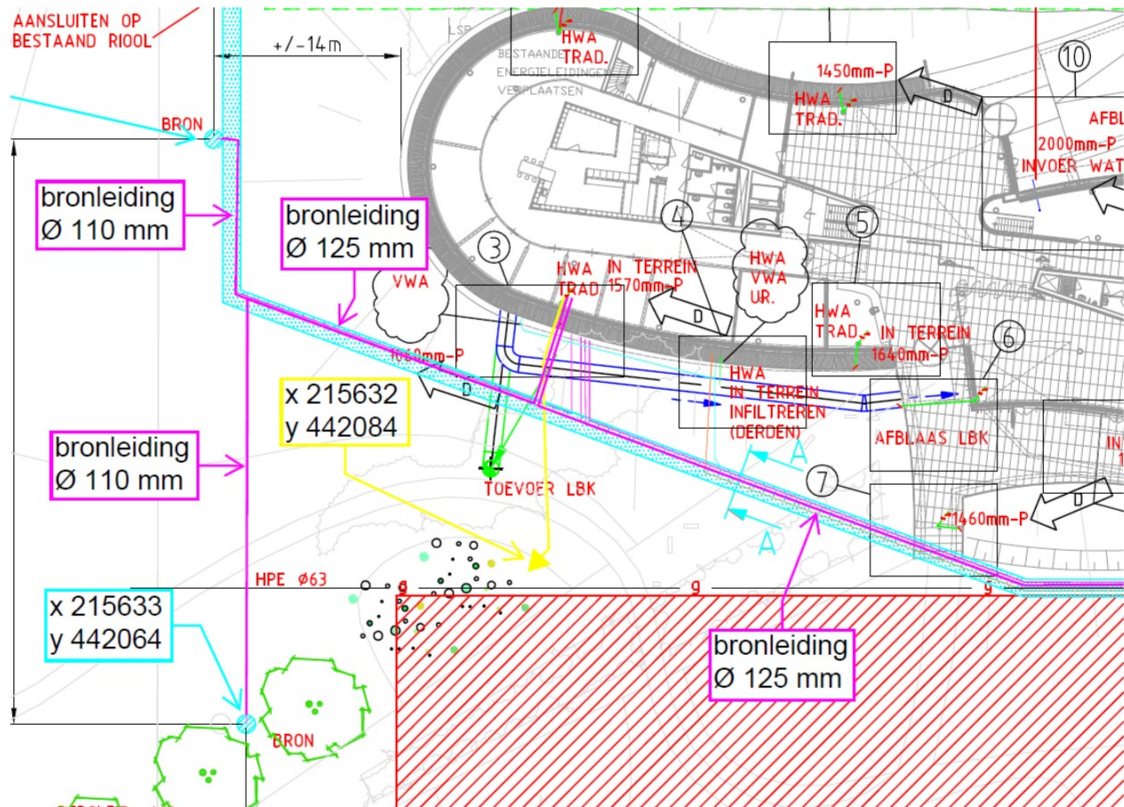

Figuur 1 Locatie lozingspunt op wadi (gele lijn)