


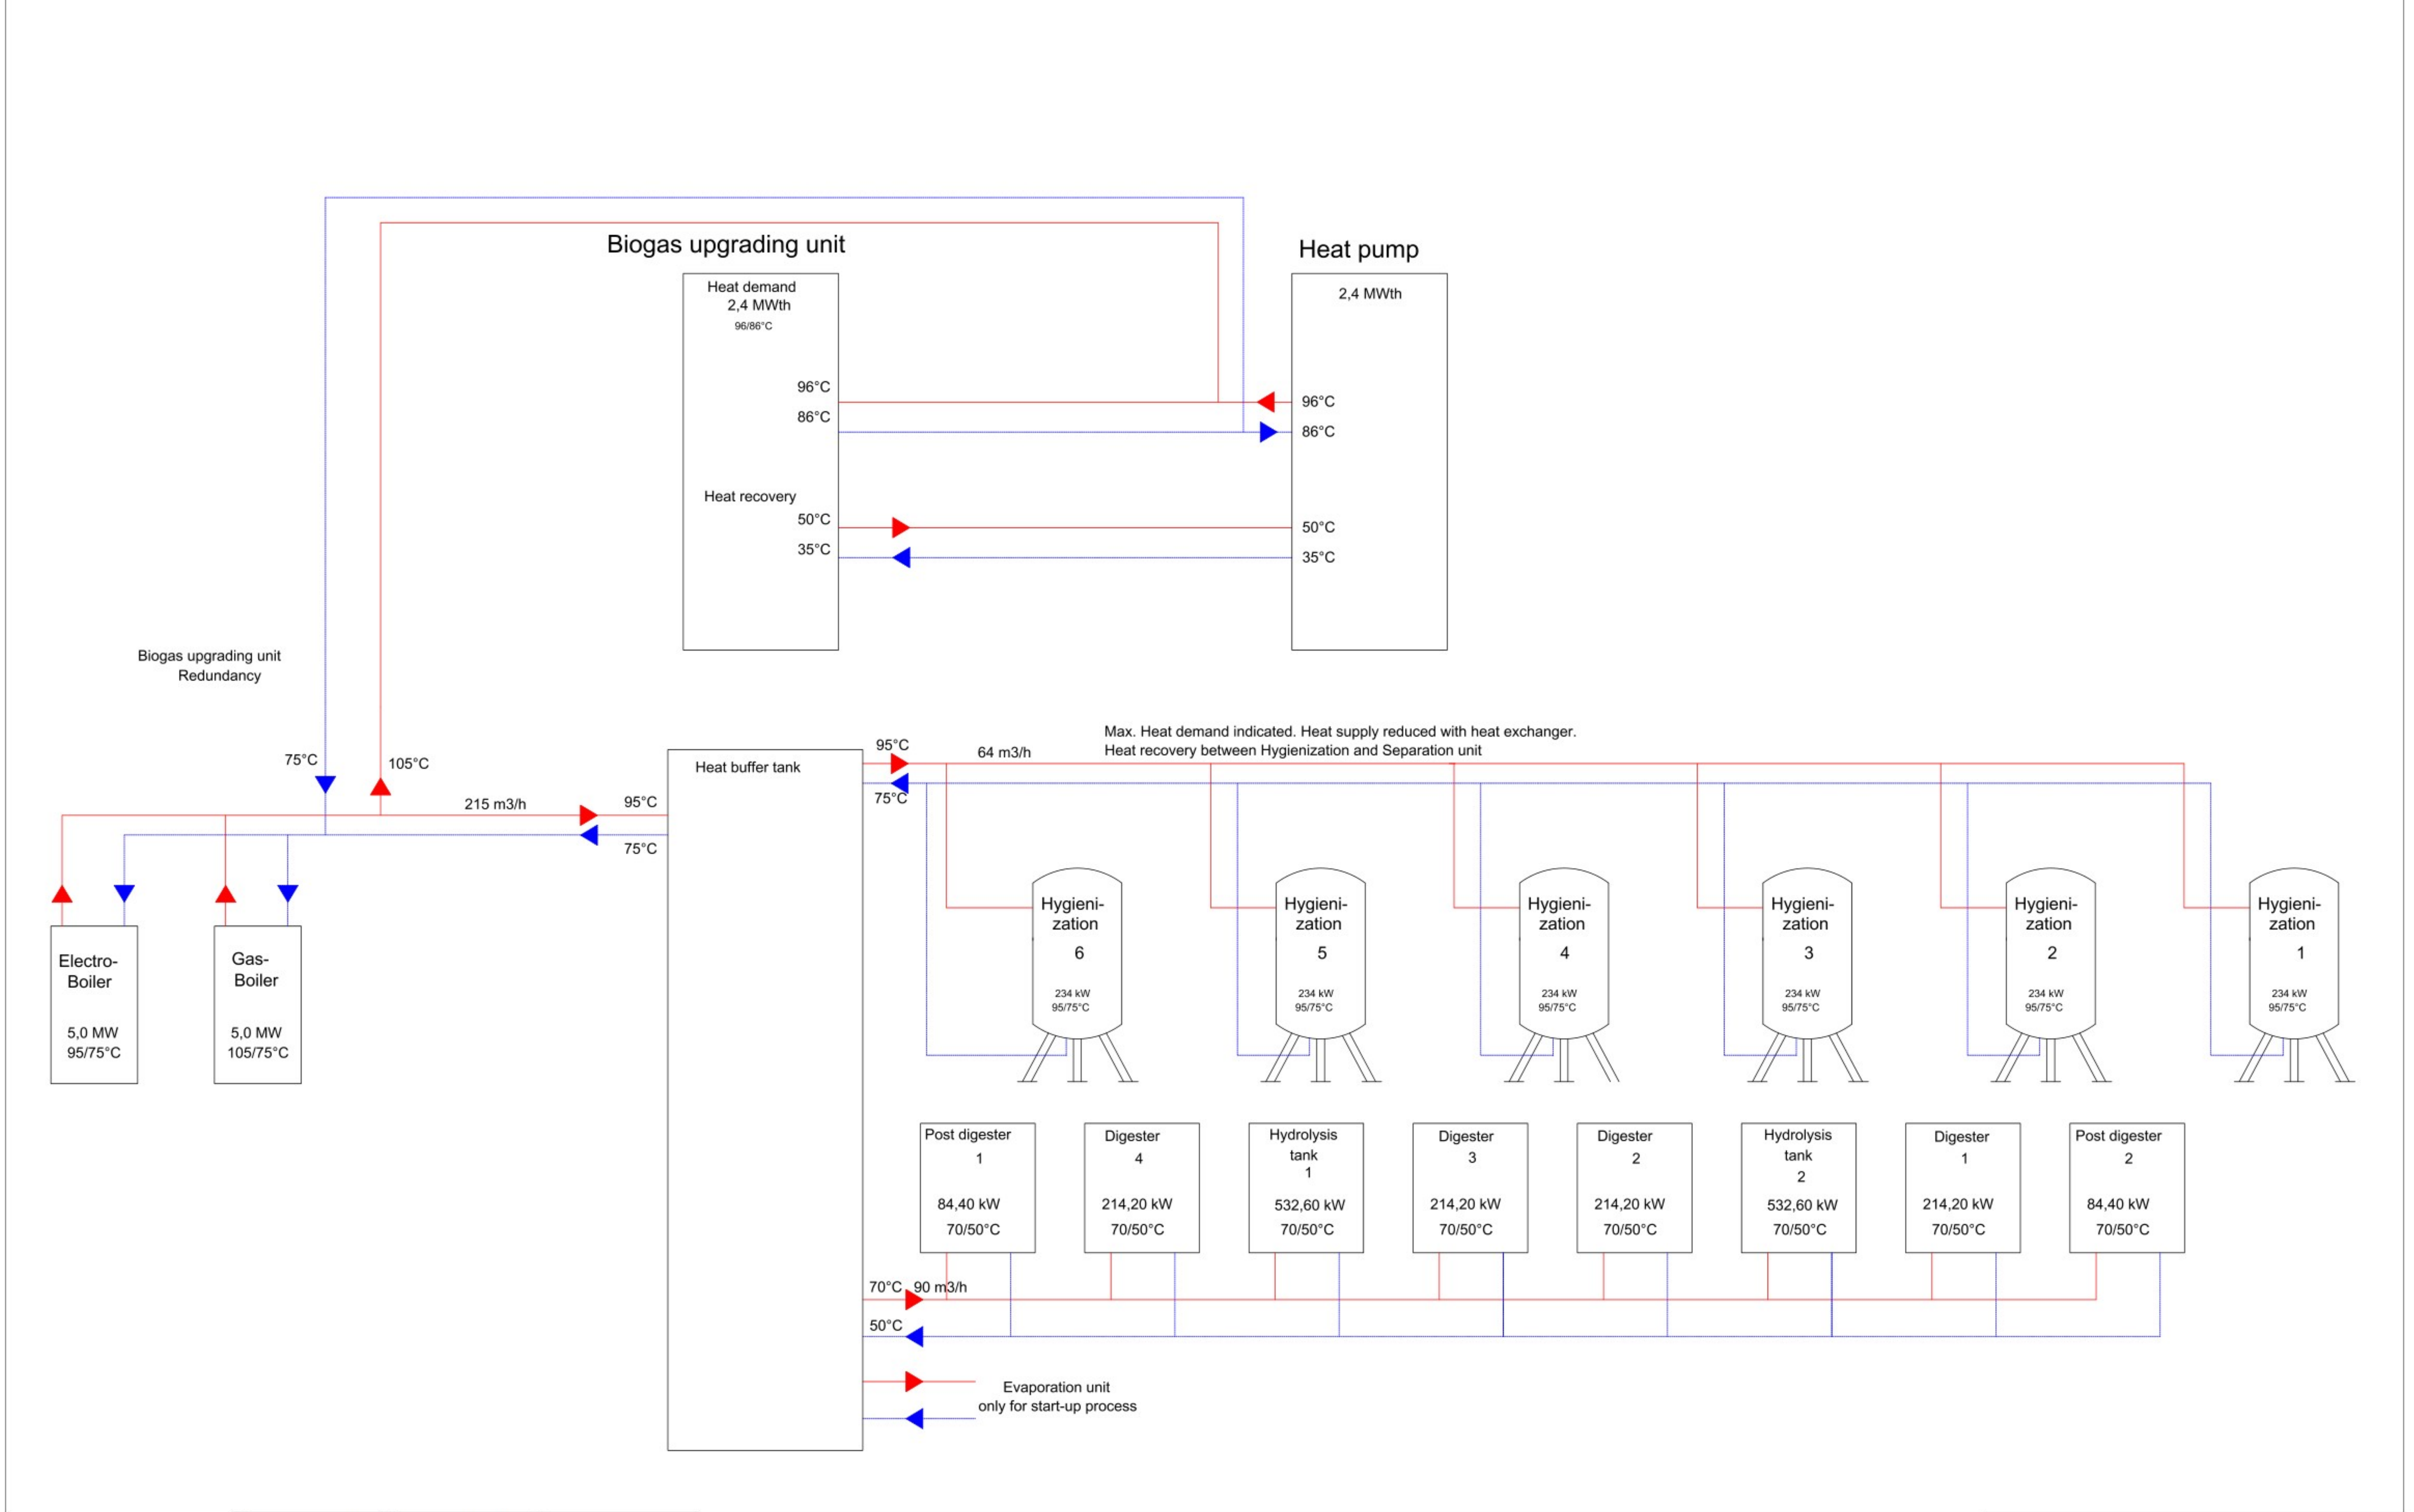

	Average consumed heat demand	Average consumed power demand	Installed power
	MWh/ year	MWh/ year	MW
Biogas plant	9.452	6.920	
Digestate treatment	4.976	2.742	
Gas upgrading installations	21.024	10.372	
Heat generators	-	35.452	
Total	35.452	55.486	10.587

Project BGP Leeuwarden – Verwarmingssysteem			
Planning			
mele		mele Biogas GmbH Eggesiner Straße 9c 17358 Torgelow	Tel.: 03976 / 434390 Fax: 03976 / 434399 www.mele.de
Client	BioLNG ECL B.V.	Auteur	18.04.2024
Tekening	Verwarmingssysteem – Stroomschema	Designer	
Subject		School	
Status:		Formaat	A1
Project-Nr		Nr	
Wij behouden alle rechten op dit technische document voor, zelfs in het geval van het versieren van een octrooi of registratie van een gebruiksmode. Dit technische document mag niet worden gekopieerd of ter beschikking worden gesteld zonder voorafgaande toestemming, noch mag het op een andere manier worden verspreid door de ontvanger of derden. Overtreffingen leiden tot schadevergoeding en kunnen strafrechtelijke gevolgen hebben.			

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen