


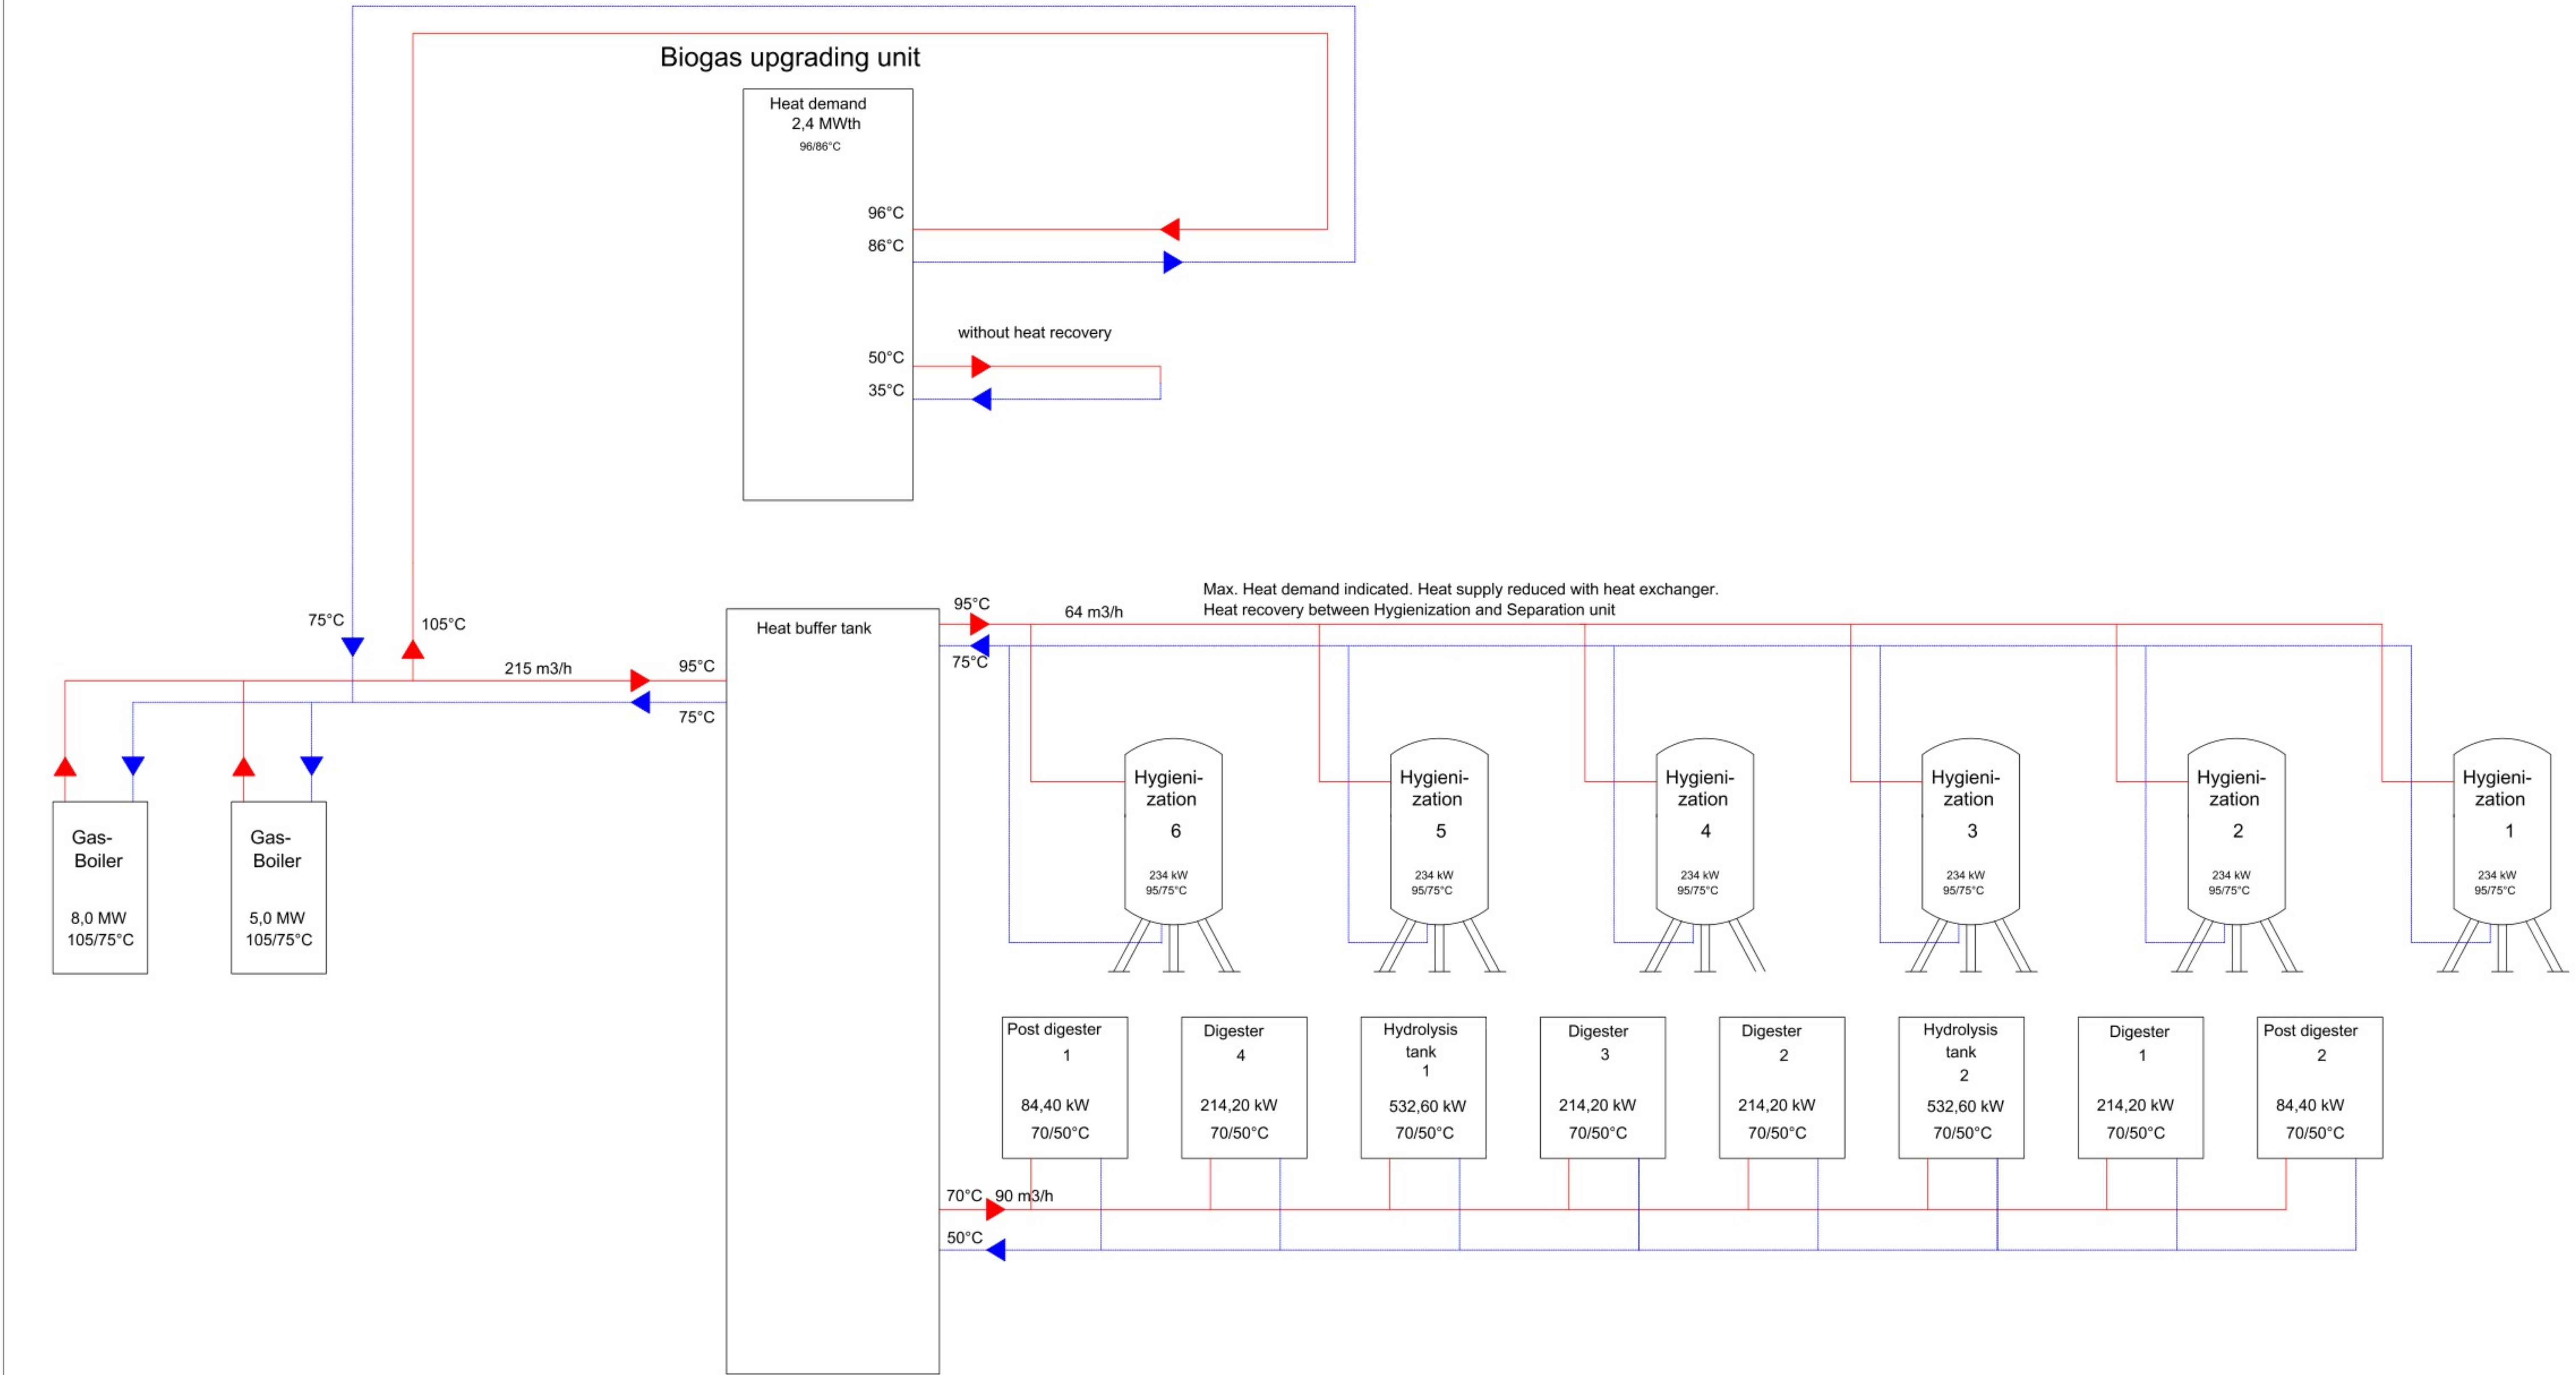

	Average consumed heat demand MWh/ year	Average consumed power demand MWh/ year	Installed power MW	Average demand for natural gas m³/ year
Biogas plant	9.452	6.920	3.709	-
Digestate treatment	4.976	2.742		-
Gas upgrading installations	21.024	10.372		-
Heat generators	-	-		4.431.465
Total	35.452	20.034	3.709	4.431.465*

* The demand was calculated for low calorific gas and a calorific value of 8 kWh/m³ was assumed

Project BGP Leeuwarden – Verwarmingssysteem			
Planning			
mele		mele Biogas GmbH Eggesiner Straße 9c 17358 Torgelow	Tel.: 03976 / 434390 Fax: 03976 / 434399 www.mele.de
Client	BioLNG ECL B.V.	Auteur	18.04.2024
Tekening	Verwarmingssysteem – Stroomschema	Design	J
Subject		Schae	
Status		Formaat	A1
Project-Nr		Nr	
Wij behouden alle rechten op dit technische document voor, zelfs in het geval van het verspreiden van een octrooi of registratie van een gebruiksmode. Dit technische document mag niet worden gekopieerd of ter beschikking worden gesteld zonder voorafgaande toestemming, noch mag het op een andere manier worden verspreid door de afnemer of derden. Overtrekken leiden tot schadevergoeding en kunnen strafrechtelijke gevolgen hebben.			

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen