Uittredepunt boring

24.80m

95 meter boring

A NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
NTL: 10kV 1x630 AL
NTL: 10kV 1x630 AL
Z NTL: 10kV 1x630 AL

2.50m

2.50m

2.50m

Proefsleuf 27

Uittredepunt boring

93 meter Gestuurde boringen

A NTL: 10kV 1x630 AL
NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
NTL: 10kV 1x630 AL
NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
NTL: 10kV 1x630 AL
Z NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11

A Best: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1
Best: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1
Best: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1
Z NTL: 10kV 1x630 AL

NTL: Aardpen

Uittredepunt boring

Proefsleuf 28

Meffen 30cm uit elkaar leggen
NTL: MS VM _NK_2.5B 070X04.1
NTL: MS VM _NK_2.5B 070X04.1
NTL: MS VM _NK_2.5B 070X04.1

NTP: MS-station met OV SLEIHTENHORSTERWEG 12A MS1.0 108 KZ3

MSR Dennengroen RAL 6009 leveren plaatsen

NTL: Aardpen

NTL: MS VM _NK_2.5B 070X04.1
NTL: MS VM _NK_2.5B 070X04.1
NTL: MS VM _NK_2.5B 070X04.1

Meffen 30cm uit elkaar leggen

Meffen 30cm uit elkaar
1m 10m uit de bocht en de boring leggen

A NTL: 10kV 1x400 TKF
NTL: 10kV 1x400 TKF
Z NTL: 10kV 1x400 TKF

A NTL: 10kV 1x400 TKF _NK_2.5B 070X04.1
NTL: 10kV 1x400 TKF _NK_2.5B 070X04.1
NTL: 10kV 1x400 TKF _NK_2.5B 070X04.1
UTN: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1
UTN: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1
Z NTL: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1

A Best: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1
Best: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1
Z Best: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1

A UTN: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1
NTL: 10kV 1x400 TKF
UTN: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1
UTN: 10KV 1x630Al XLPE _NK_2.5B 070X04.1
NTL: 10kV 1x400 TKF
NTL: 10kV 1x400 TKF
NTL: AARDE 25 CU
NTL: 10kV 1x630 AL
Z NTL: 10kV 1x630 AL

Onderstation	Rijkerk	Voeder	ref 2 m2.5B							
Distributie/trafo/Feltafdeler	1 trafo 8p 10 kV	1 trafo 1 LS	ls veld	ls-ov	ls-ov	ls-ov	ls-ov	ls-ov	HS-ov	
Veld	Soort	Type	Naam	Nummer	Kabeltyp	Opmerking				
1	1	F	Trafo 250 kVA							
2	1	C	OS NORDEN	8004	NK_2.5B 050x51					
3	1	C	BUNTWAL 9 EDT	8004	NK_2.5B 050x51					
4	1	C	HENRY NOORMENSTRAAT 1, 6 MS	8004						

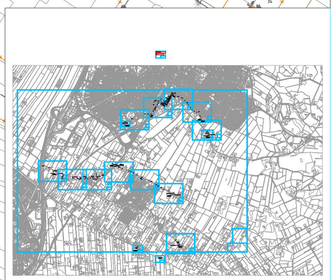

Verklaring E & OV

Aarde
LS 230V, 400V of 600V
1kV, 6kV, 10kV of 20kV
LS+OV of OV
Mastelbuis

Diepteligging Kabels: Speelvrije Grond
Aanvoerhuisaat: = 0,5 meter
Laagspanningskabel: 0.60(1) + 0,7 meter
Middenspanningskabel: 1+ (3kV) + 0,7 - 0,5 meter

LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
LS/MS/IBS (UTN/IBS/TVL)
Mastelbuis/Zinker/Persing/Boring
Telecom
LS (Bestaand)
MS (Bestaand)

NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
IBSS Buitendienst/te stellen
UTN Uit te nemen
OTL Om te leggen
TVV Te verwijderen
NTV Nu te verleggen
TVL Te Verlaten
IBS In bedrijf te stellen

MS Station
MS Station met OV
LS kast
LS OV kast
Mof
Kabel op rol
Kwelscherm
Nutsaansluiting
Krimpkap
Eindsluiting
Bestaande lichtmast
Aarde

TPG AM Nijkerk Nijkerkerveen

Beheerkaart :	
Datum	: 4-4-2023
Status	: Voorbereiding
Schaal	: 1:500
Discipline	: E-MS/G-LD/G-HD/Telecom
Blad nr:	11/18 Format: A0
Gem.	: [redacted] Datum: 13-04-2026
CS nr:	
Wijk A :	Datum: Per.:
Wijk B :	Datum: Per.:
Wijk C :	Datum: Per.:
Regio/Randmeren, Veluwe,G&V - IPR	
Engineer : [redacted] Tel. nr.: 06 [redacted]	Case nr: 0281039

Liander
onderdeel van alliander