


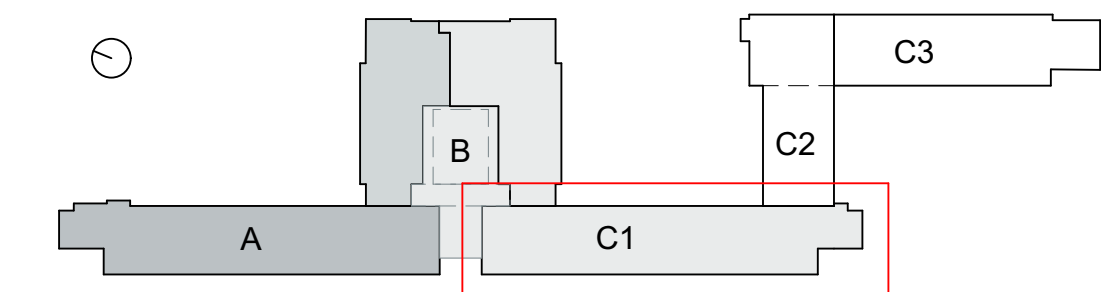
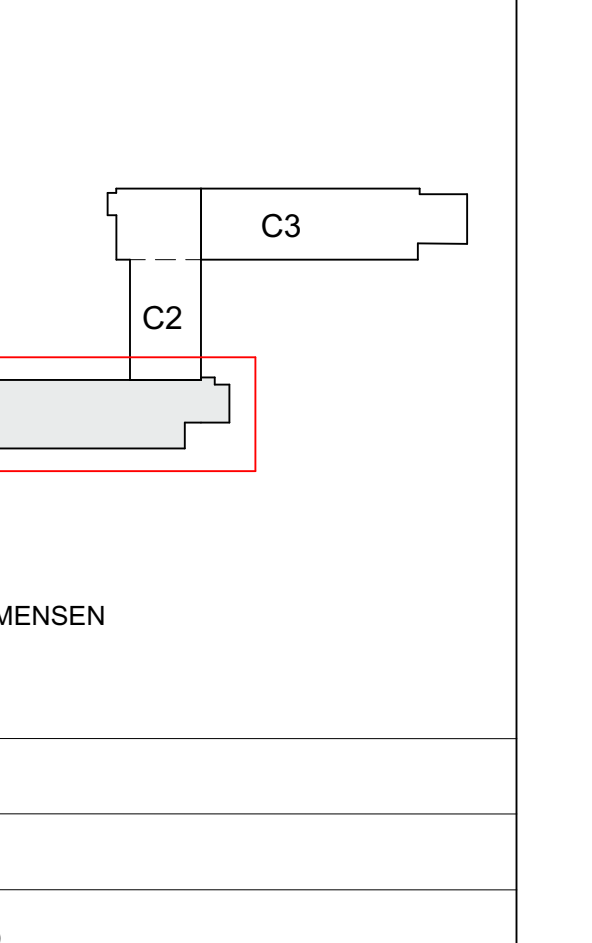
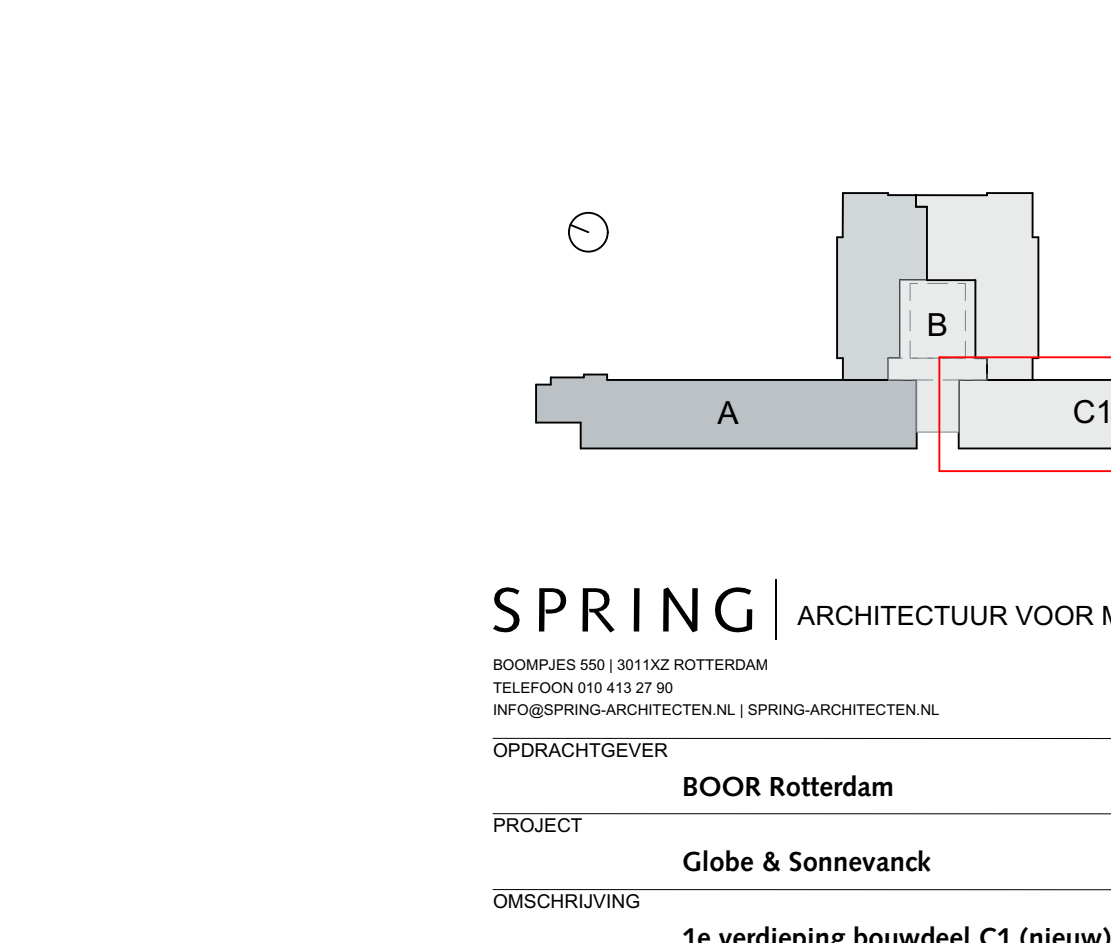
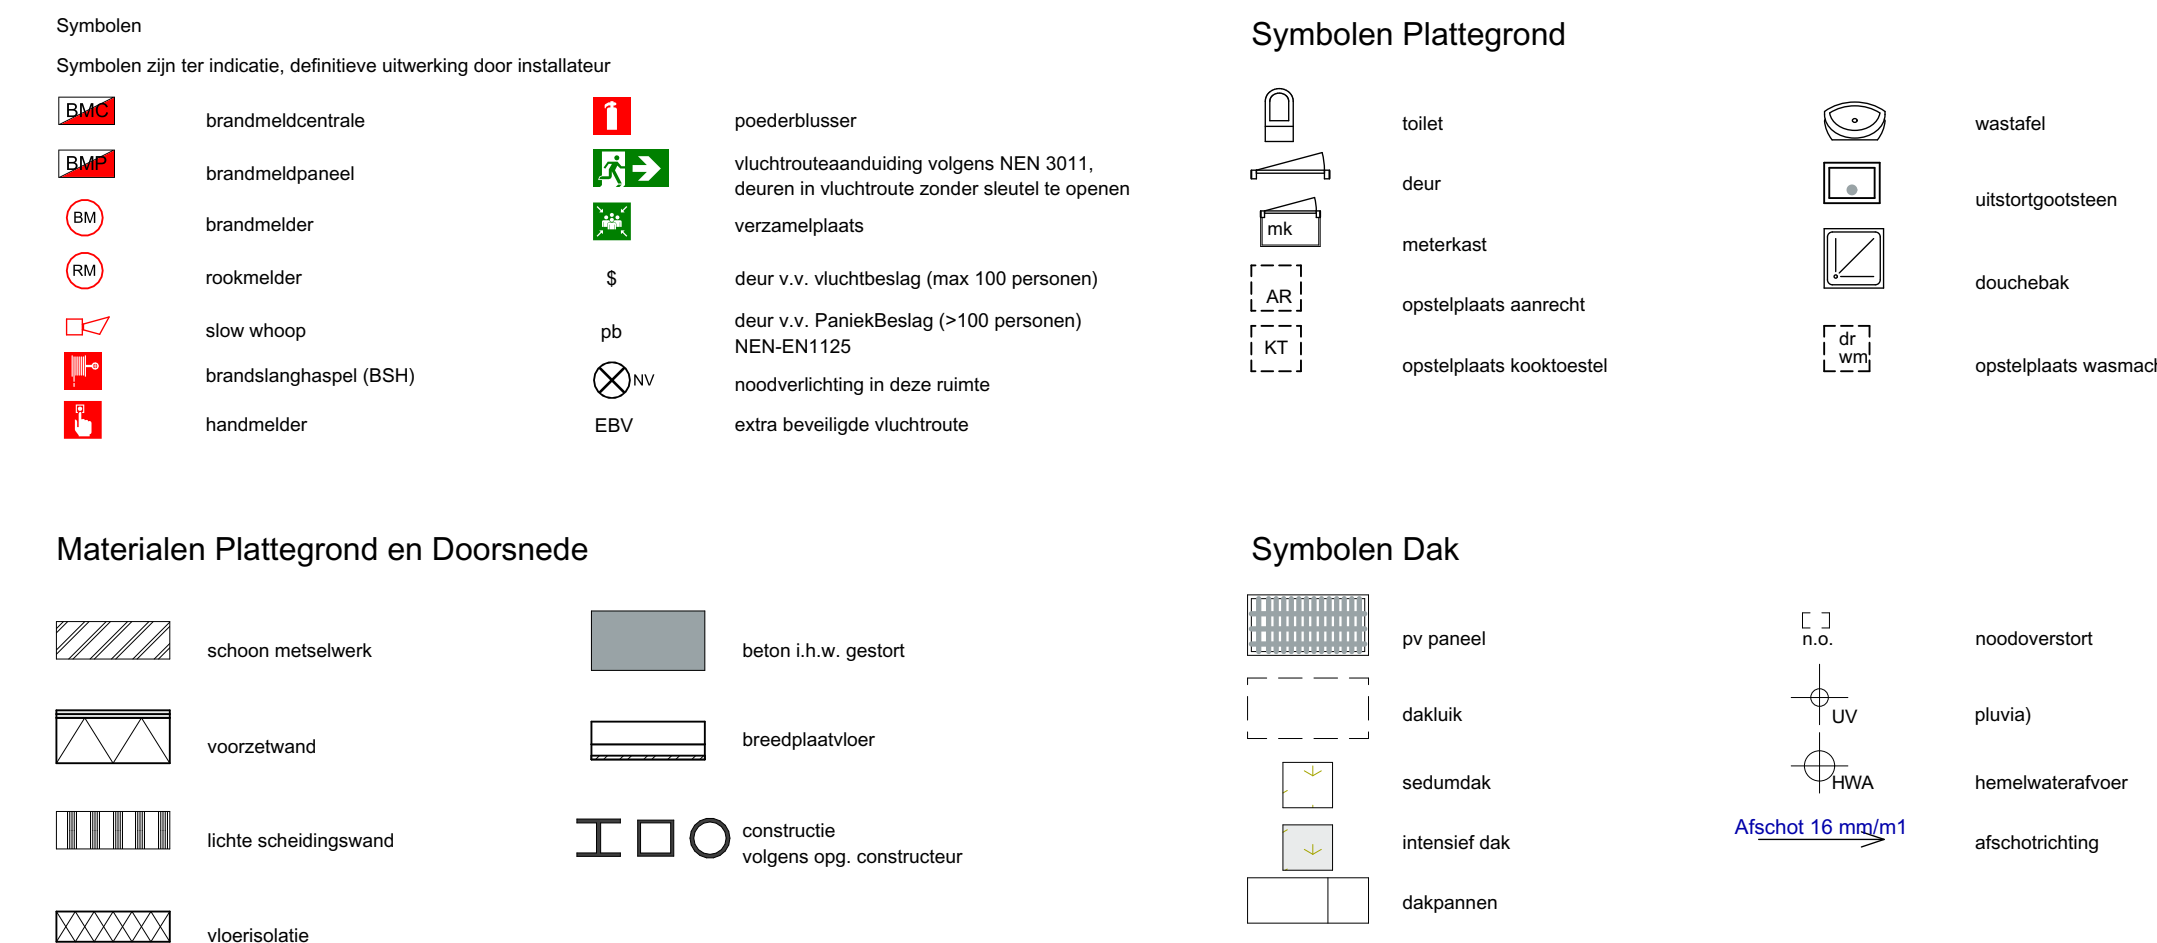
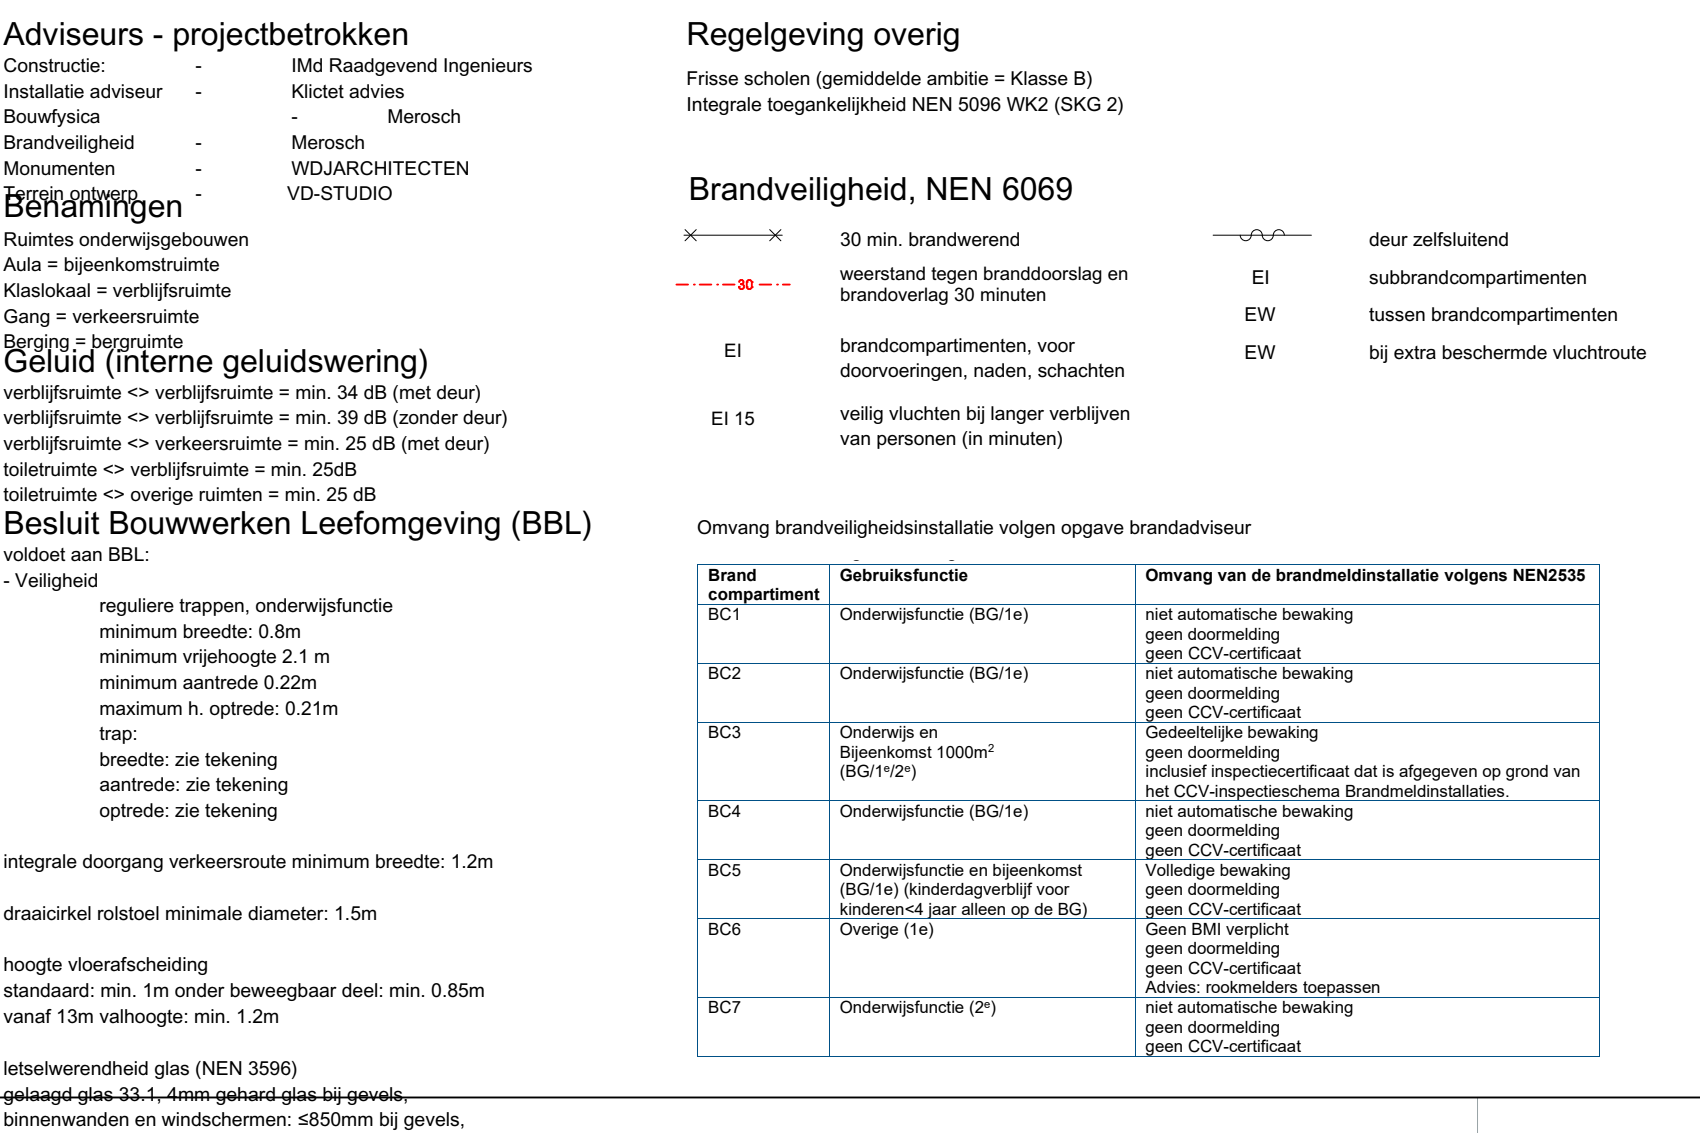
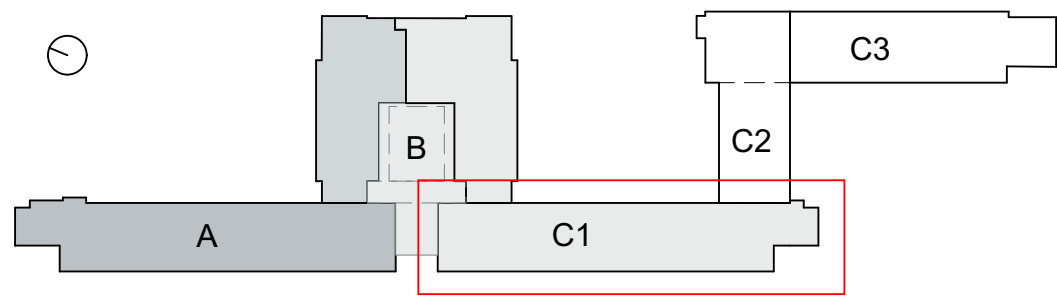
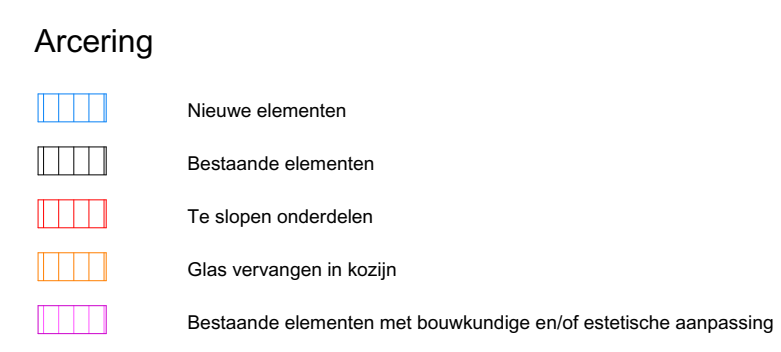
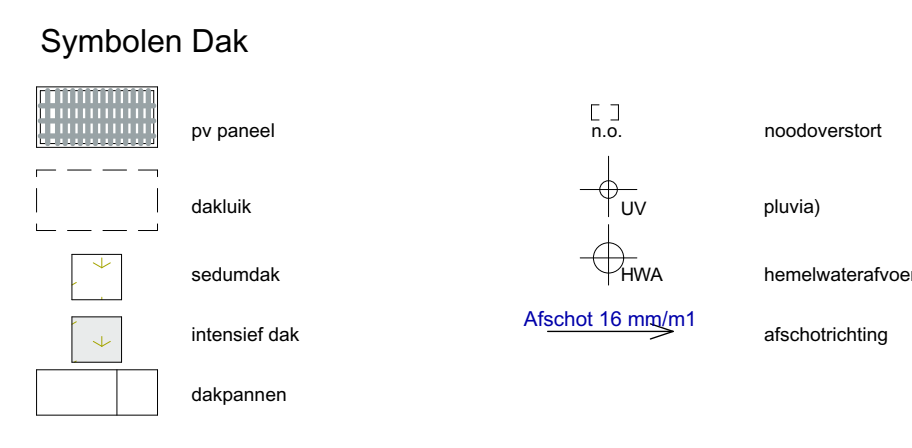
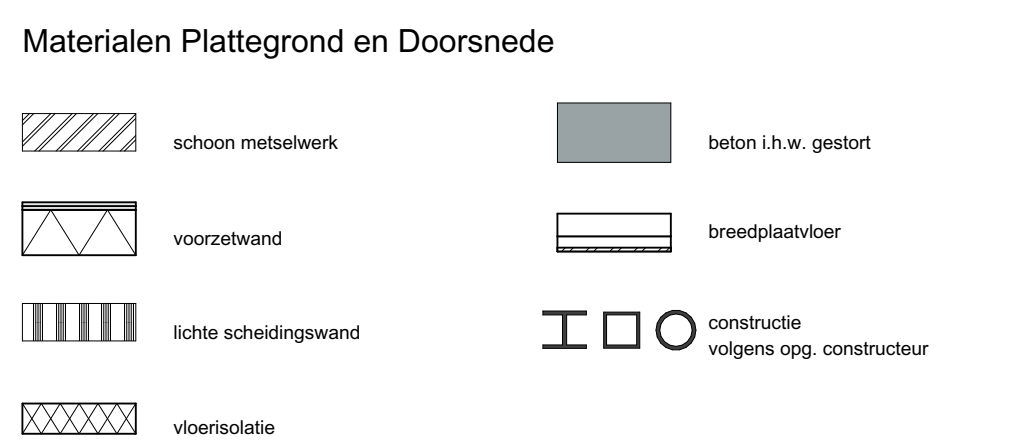


3717_B4-0006-Cl_beganne grond beworfeld Cl (view).2

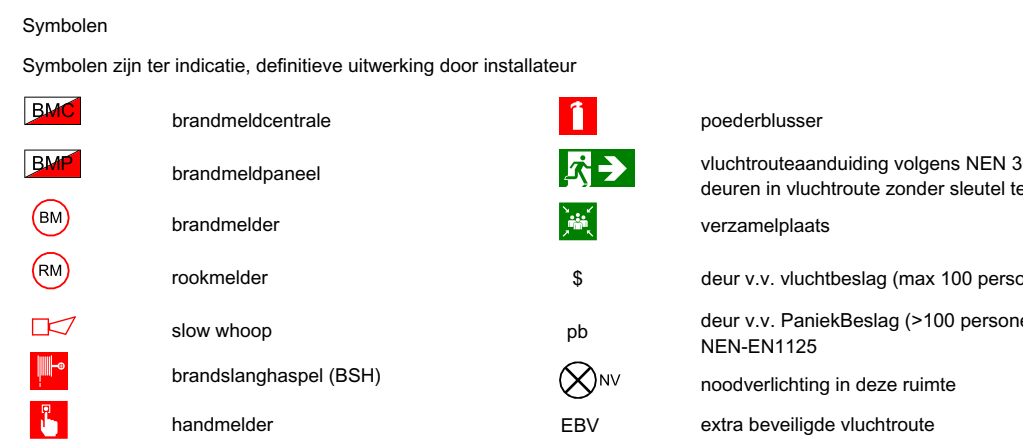

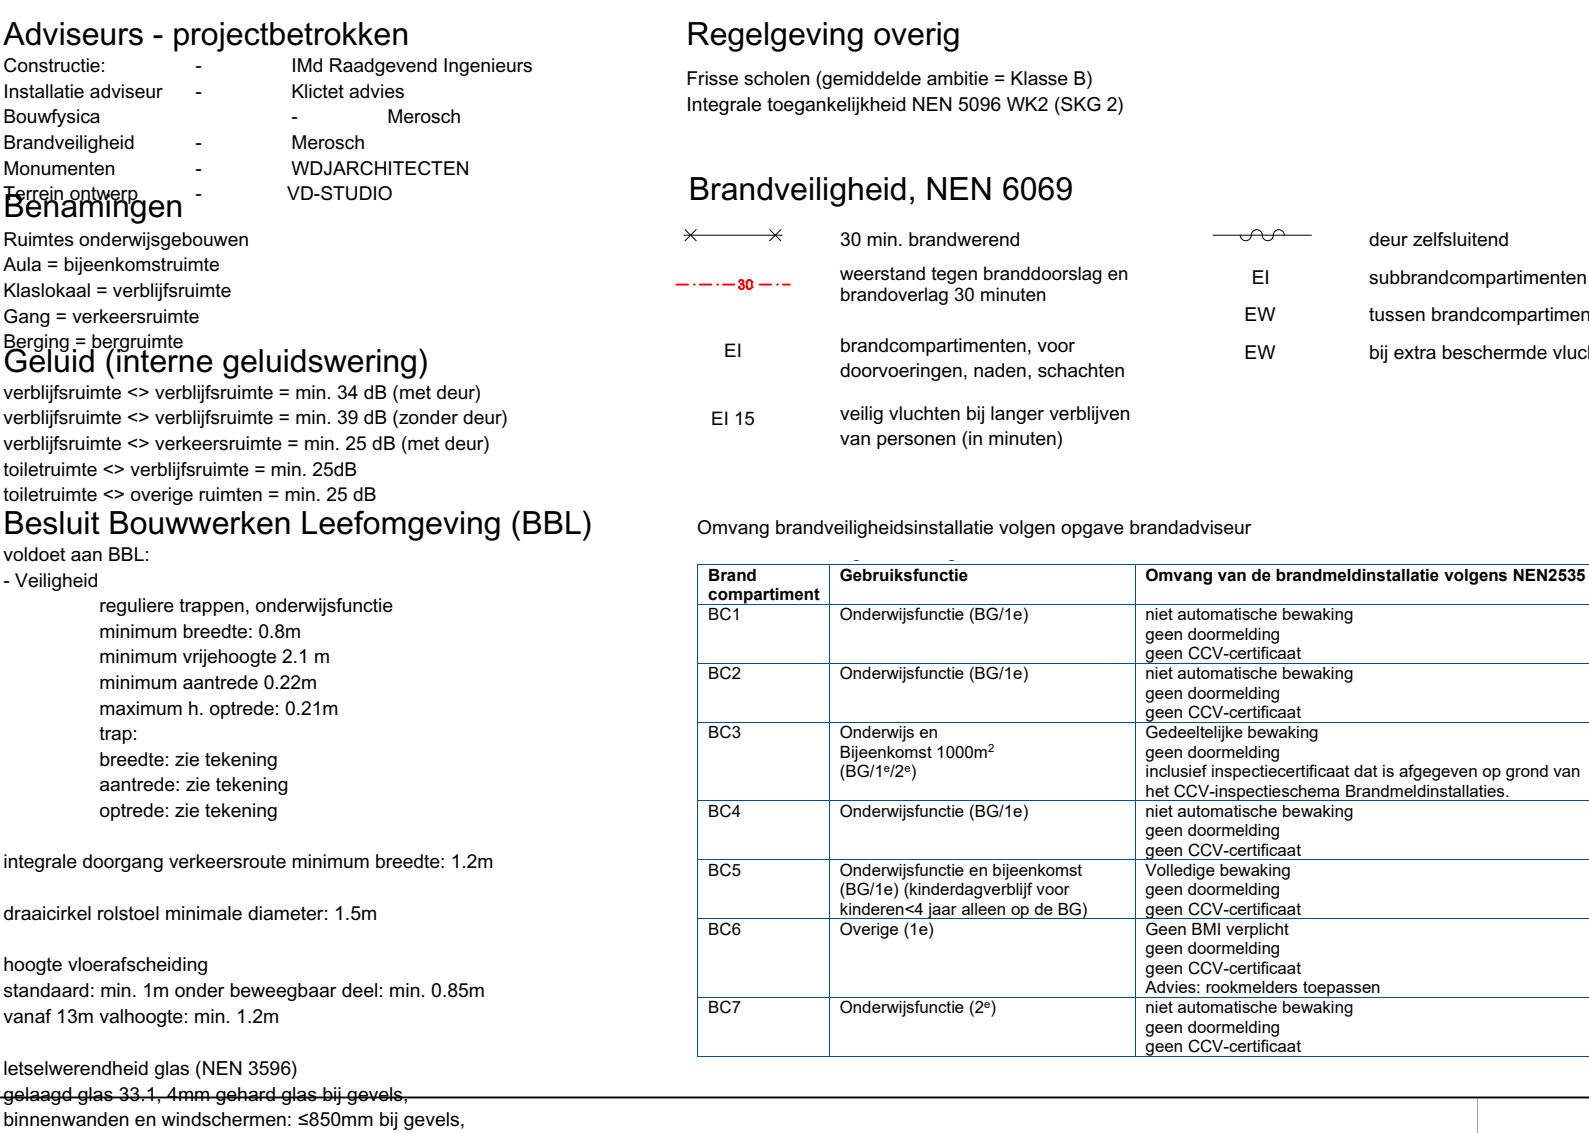

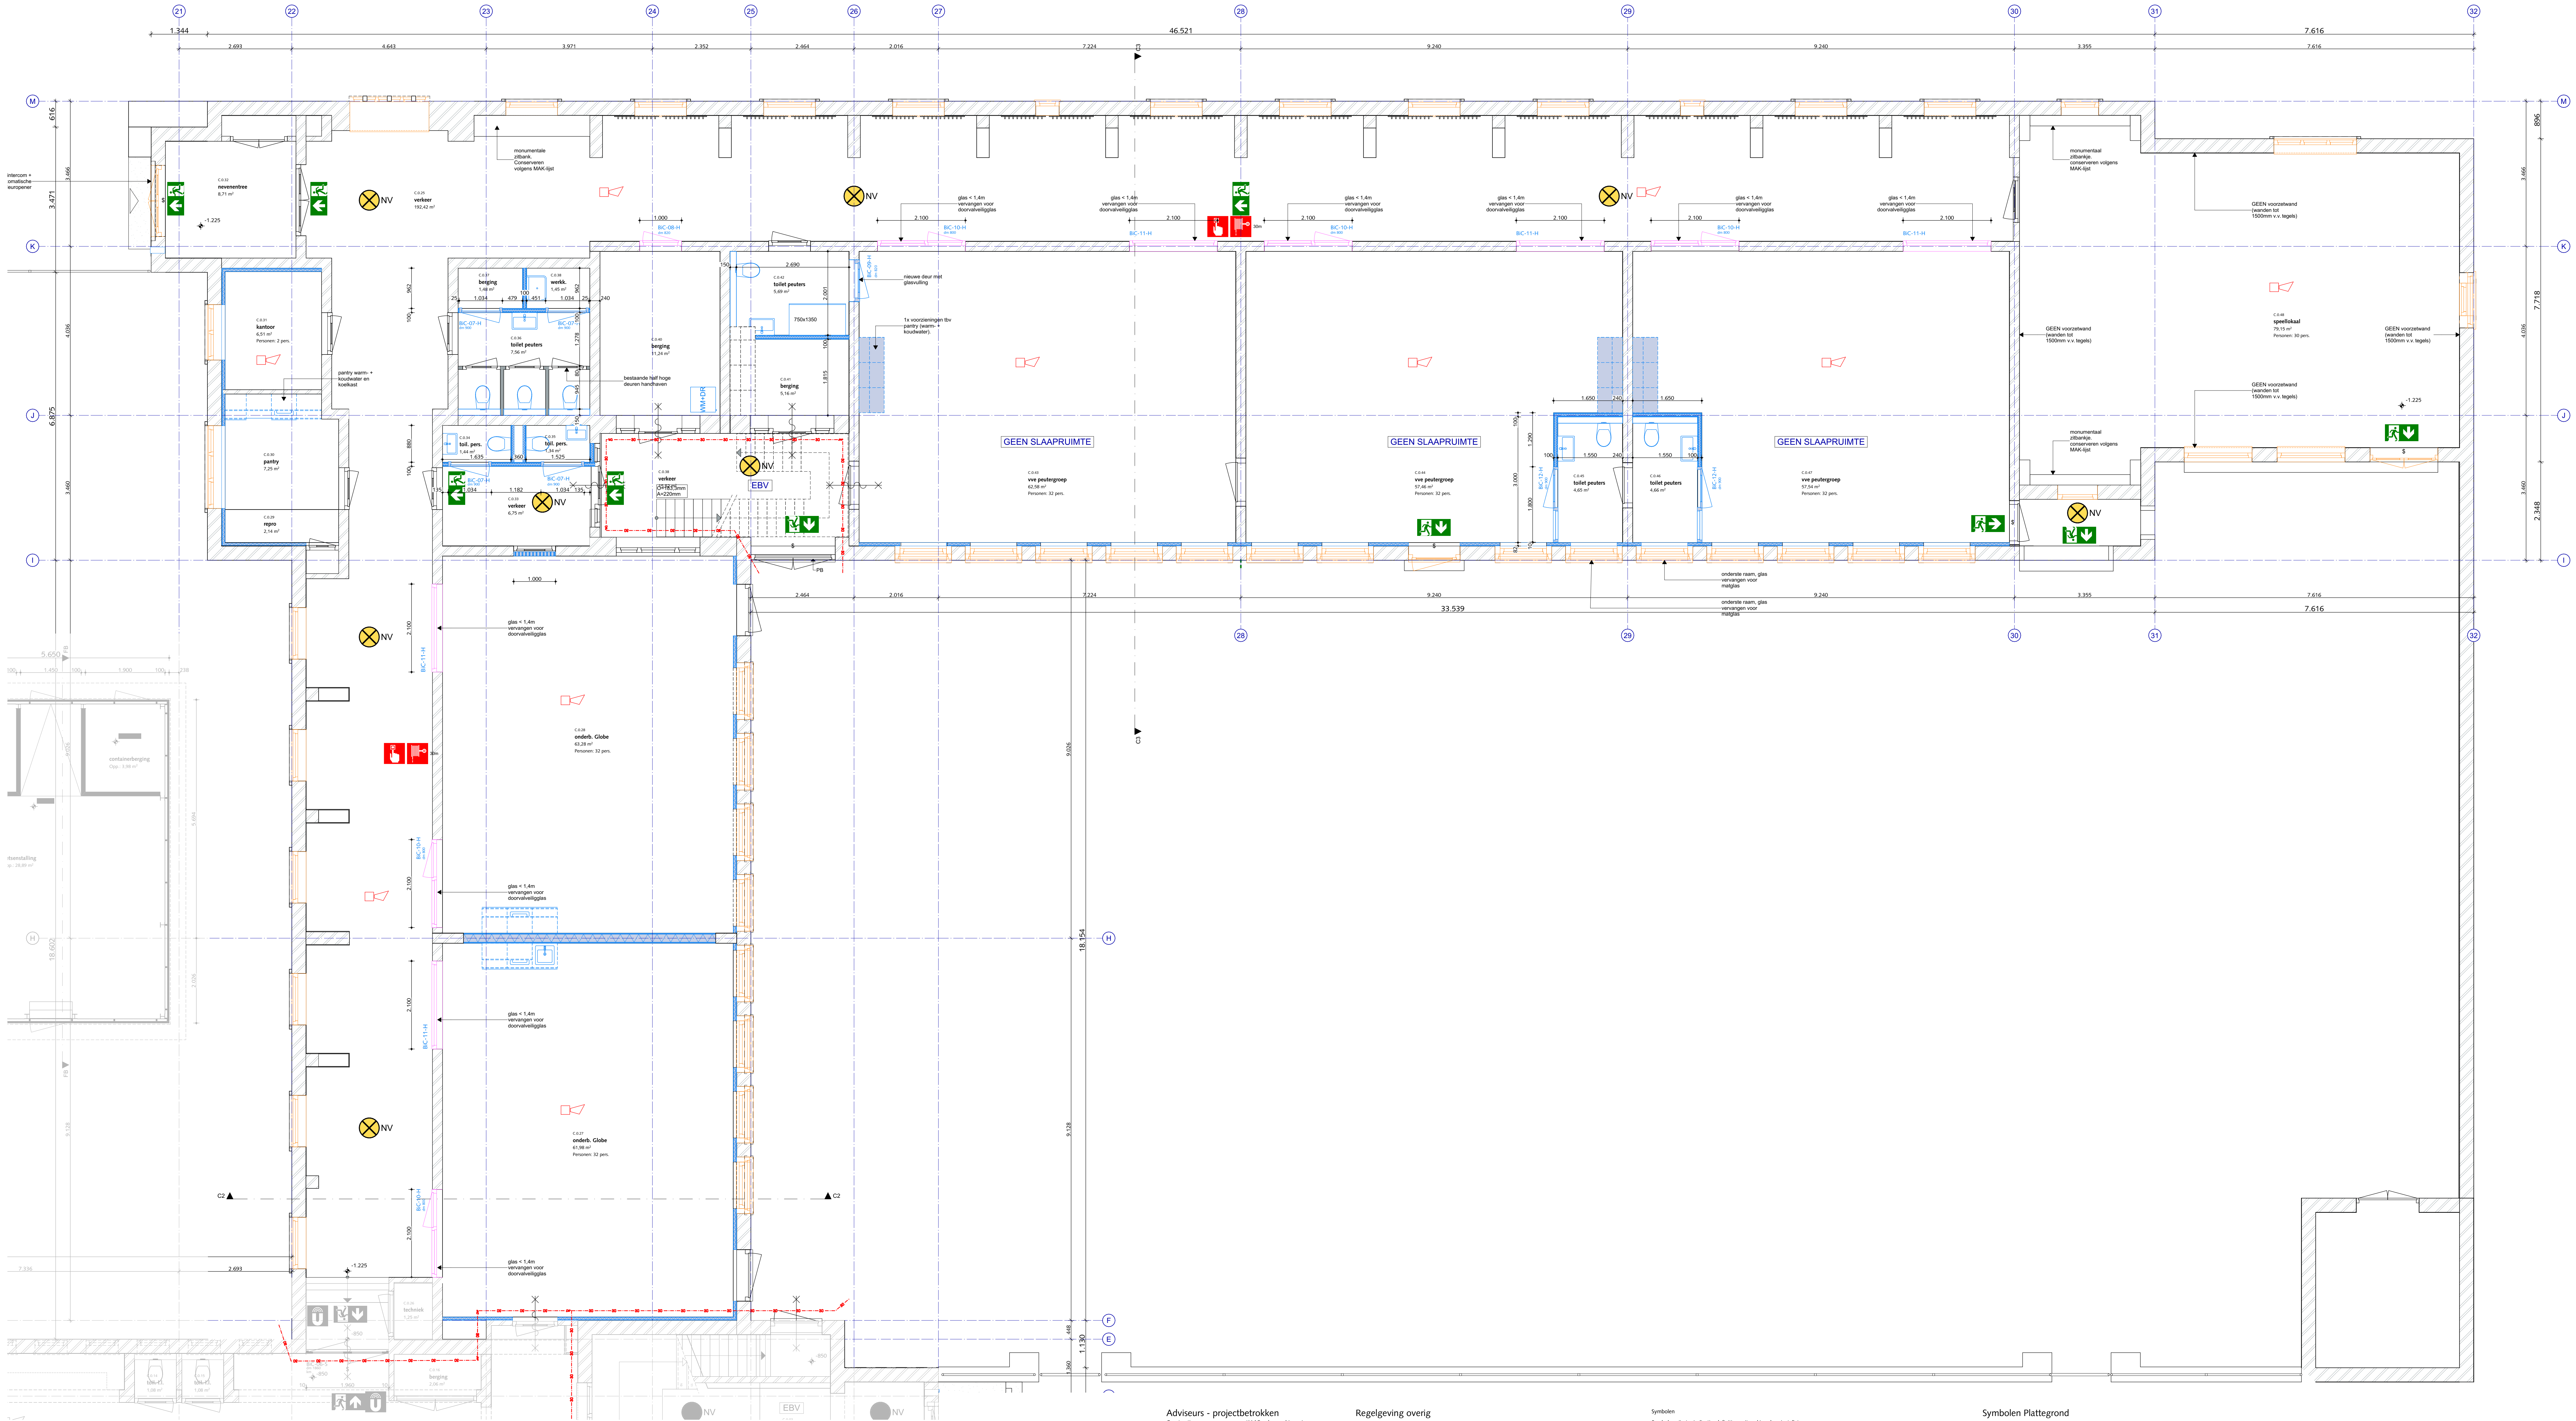

Adviseurs - projectbetrokken

- Constructie: B&B Bouwgroep
- Installatie: B&B Bouwgroep
- Brandveiligheid: B&B Bouwgroep
- Beveiliging: B&B Bouwgroep
- Interieur: B&B Bouwgroep
- Verlichting: B&B Bouwgroep
- WV: B&B Bouwgroep

Benamingen

Ruimtes onderverdeling:

- A: Atrium
- B: Bureauroosters
- C: Cadeauboek
- D: Diner
- E: Entree
- F: Foyer
- G: Garage
- H: Huis
- I: Inkom
- J: Jacht
- K: Keuken
- L: Lucht
- M: Midden
- N: Nieuw
- O: Oude
- P: Park
- Q: Quade
- R: Rijk
- S: Snel
- T: Tien
- U: Uite
- V: Van
- W: Wijk
- X: Xij
- Y: Yij
- Z: Zij

Celuid (interne geluidswering)

verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 34 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 35 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 36 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 37 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 38 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 39 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 40 dB (met deur)

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 34 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 35 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 36 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 37 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 38 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 39 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 40 dB (met deur)

Omgeving brandveiligheidsmaatregelen volgen: openbare brandveiligheid

verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 34 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 35 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 36 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 37 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 38 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 39 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 40 dB (met deur)

Verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 34 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 35 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 36 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 37 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 38 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 39 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 40 dB (met deur)

Verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 34 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 35 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 36 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 37 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 38 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 39 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 40 dB (met deur)

Verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 34 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 35 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 36 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 37 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 38 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 39 dB (met deur)
verdelingsruimte < verdelingsruimte = min. 40 dB (met deur)

Regelgeving overig

Frans schied (geen)deels: artikel 1, Klasse B
Hagel: brandveiligheid NEN 2006: 2010 (2)

Brandveiligheid, NEN 6069

30 min. brandveiligheid

weerstand tegen brandbelasting en brandveiligheid 30 minuten

weerstand tegen brandbelasting en brandveiligheid 30 minuten

weerstand tegen brandbelasting en brandveiligheid 30 minuten

weerstand tegen brandbelasting en brandveiligheid 30 minuten

weerstand tegen brandbelasting en brandveiligheid 30 minuten

Symbolen

Symbolen zijn ter indicatie, definitieve uitwerking door installateur

brandmelder

brandmelder

brandmelder

brandmelder

brandmelder

brandmelder

brandmelder

Symbolen Plattegrond

Symbolen zijn ter indicatie, definitieve uitwerking door installateur

brandmelder

brandmelder

brandmelder

brandmelder

brandmelder

brandmelder

brandmelder

Symbolen Dak

Symbolen zijn ter indicatie, definitieve uitwerking door installateur

brandmelder

brandmelder


brandmelder

brandmelder

brandmelder

brandmelder

brandmelder

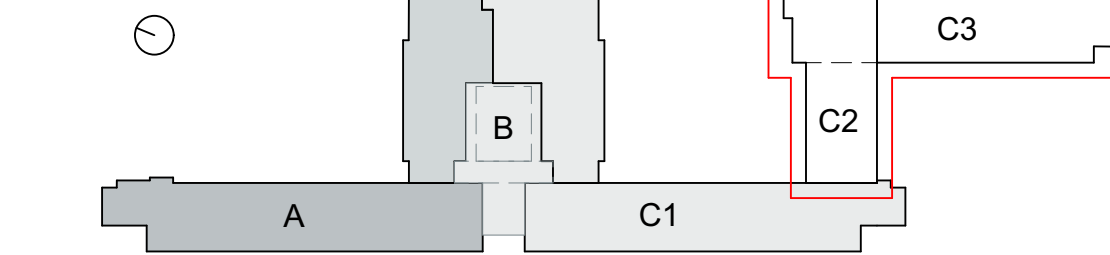



SPRING | ARCHITECTUUR VOOR MENSEN

BOOR Rotterdam

PROJECT: Globe + Sonnevand

OPDRACHTGEVER: BOOR Rotterdam

FASE: Bouwdeel C Nieuw
SCHAA: 1:50
ARBEID: 21-01-2026
STATUS: Definitief
TEKENING: BA-100N-C23

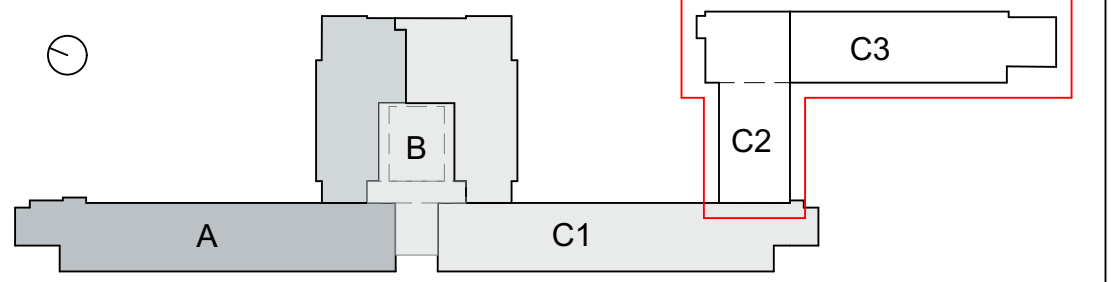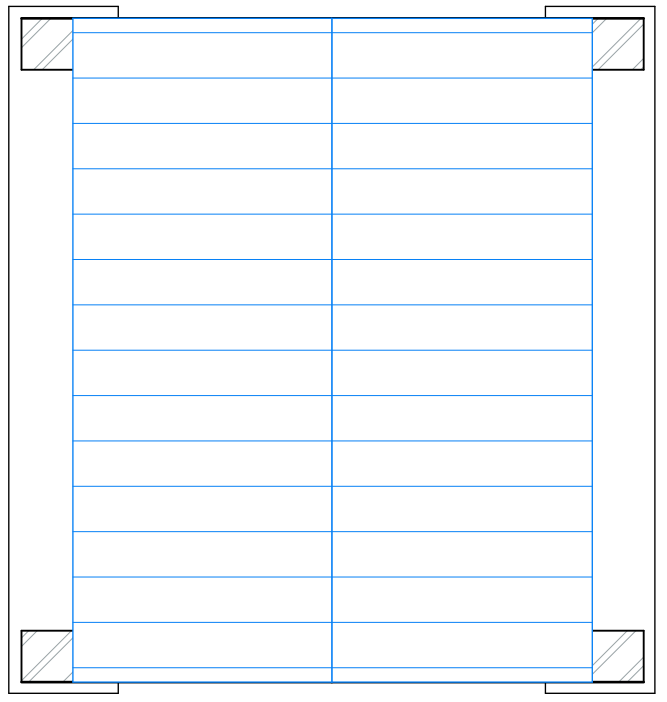

PRING		ARCHITECTUUR VOOR MENSEN	
BOOR 000 DE RIJSTENRODMAN POOR 000 DE RIJSTENRODMAN BOOR 000 ARCHITECTUUR.NL PRING-ARCHITECTUUR.NL			
BOOR Rotterdam			
PROJECT			
Globe & Sonnevand			
SCHRIJVING	1e verdieping bouwdeel C2 + C3 (nieuw)		
Bouwdeel C nieuw	WERKNUMMER	3737	STATUS Definitief
TIAAL	DATUM	23-02-2026	TEKENING
METING	ADW (#411470)	REVISE	Ba-101N-C23
3737_Ba-101N_C23_1e verdieping bouwdeel C2 + C3 (nieuw)_202302			


[illegible]

Symbole Plattengrond		
	klei	waszati
	duur	uistangpootsteen
	meelsteun	droochteuk
	optieplaats aanrecht	optieplaats waarnachter dro
	optieplaats kockboord	

Symbole Dak		
	pr paneel	noofoverstort
	dakruk	(plank)
	astendak	hantelastendak
	invoert dak	afloechleiding
	oekpannen	

Aanraderen

	Nieuwe elementen
	Bestande elementen
	Ta eigena veranderingen
	Glas vervangen in kuisje
	Bestande elementen met bouwvalligheid en/of esthetische aanpassing

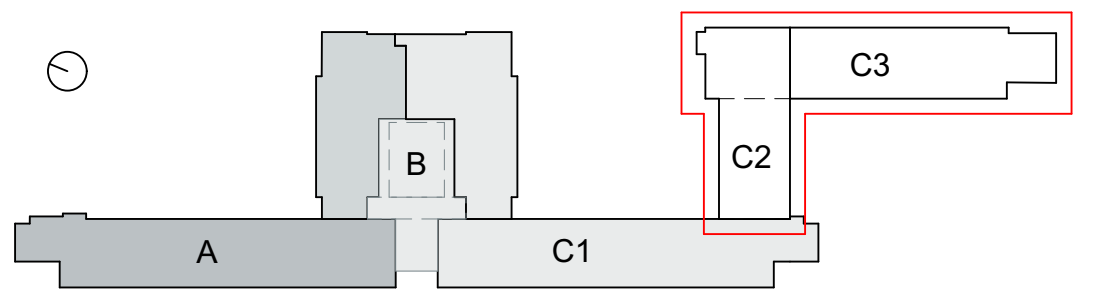

	Nieuwe elementen
	Bestaande elementen
	Te splitsen onderdelen
	Glas vervangen in kozijn
	Bestaande elementen met bouwkundige en/of esthetische aanpassing