


NOV 2023

Aanvraag vergunningsrevisie WABO

DOC Kaas Zuivelpark

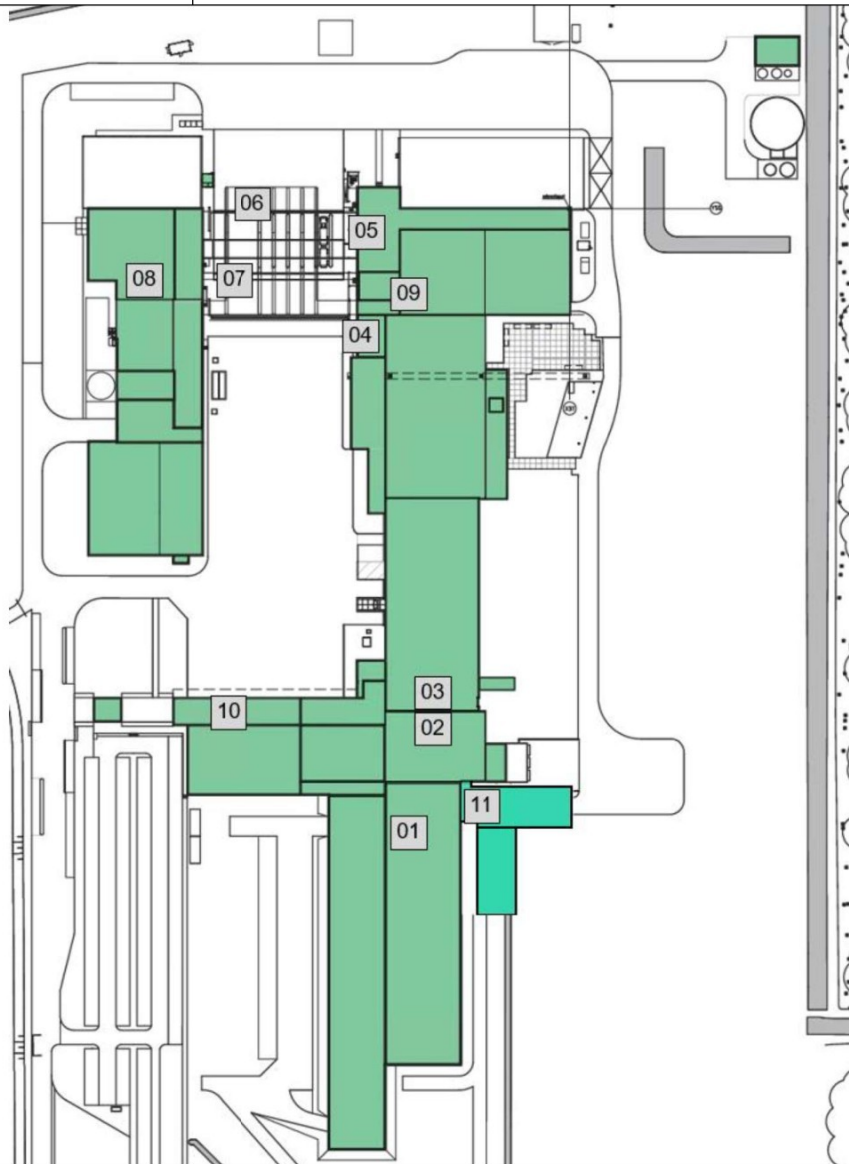

NR	Gebouw/ruimte	Blusgas	Hoeveelheid (kg)	Bouwhoogte (meter)
1	MCC Natuurpakhuis	Argon/stikstof	260	5.4
2	MCC Elten 1 & 2	Argon/stikstof	320	5.4 & 10.2
3	MCC Pekellokaal	Argon/stikstof	160	5.4
4	MCC Kaasmakerij	Argon/stikstof	225	5.4
5	MCC voorfabriek	Argon/stikstof	580	5.4
6	GT	CO2	250	7.2
7	MCC WKC	Argon/stikstof	130	7.2
8	MCC wheyco	CO2	250	5.4
9	Serverruimte noord	Argon/stikstof	65	5.4
10	Serverruimte zuid	Argon/stikstof	100	5.4
11	MCC Rijping en natuurbehandeling	Argon/stikstof	250	5.4

Bijlage 2-15a

Automatisch blussysteem