




## Besluit

Gemeente Duiven  
T.a.v.   
Postbus 6  
9620 AA DUIVEN

### Datum

21 mei 2026

### Zaaknummer

2026-005419

### Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open  
bodemonergiesysteem

### Inlichtingen bij

Provincieloket  
026 359 99 99  
post@gelderland.nl

### Blad

1 van 5

### Activiteit

Open bodemonergiesysteem ten behoeve van het open bodemonergiesysteem voor  
Gemeentehuis Duiven aan de Koning Willem-Alexanderplein 1 in Duiven

### Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Duiven, sectie C, perceelnummer 1593 en sectie E,  
perceelnummer 4861

Beste 

U heeft een vergunning voor een open bodemonergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie,  
volgens besluit d.d. 14 december 2012 met zaaknummer 2012-008674.

Op 24 februari 2026 hebben wij uw verzoek ontvangen voor het opnemen van de bestaande lozing  
van grondwater tijdens het onderhoud van de bronnen op het vuilwaterriool. Het betreft een lozing  
die tijdelijk en kortdurend is en noodzakelijk is voor een goed en duurzaam functionerend open  
bodemonergiesysteem. De lozing is ten tijde van de aanvraag in 2012 afgestemd met de gemeente  
Duiven. Daarom stemmen we in met de verzochte aanpassing.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn  
opgenomen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
post@gelderland.nl  
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751



provincie  
Gelderland

**Datum**

21 mei 2026

**Zaaknummer**

2026-005419

**Blad**

2 van 5

**Besluit**

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan Gemeente Duiven vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal 200 m<sup>3</sup>/jaar grondwater bij het onderhoud van de bronnen met een maximale capaciteit van 40 m<sup>3</sup>/uur.
- Dat de lozing plaatsvindt op het vuilwaterriool.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 14 december 2012 met zaaknummer 2012-008674.

**De bijlage is onderdeel van dit besluit**

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Janine van der Zijl  
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

**Datum**

21 mei 2026

**Zaaknummer**

2026-005419

**Blad**

3 van 5

**Bijlage**

- Bijlage 1 –Voorschriften

**Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op [www.gelderland.nl/bezwaren](http://www.gelderland.nl/bezwaren) en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## Bijlage 1 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhouden van de bronnen mag op het vuilwaterriool geloosd worden met een maximaal debiet van 40 m<sup>3</sup>/uur per bron, met een totale lozing van maximaal 200 m<sup>3</sup>/jaar.
2. Het te lozen grondwater bevat maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen. Indien niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat deze concentratie niet zal worden overschreden, wordt op aangeven van het bevoegd gezag het grondwater bemonsterd en onderzocht op de concentratie onopgeloste stoffen.
3. De lozing op het vuilwaterriool moet plaatsvinden via een, op het lozingsdebiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie welke zich bevindt tussen het onttrekkingspunt en het lozingspunt. Het te lozen water moet op een doelmatige wijze op een locatie na het passeren van de zandvanger/bezinkinstallatie kunnen worden bemonsterd.
4. De lozing op het vuilwaterriool voor het onderhoud van de bronnen vindt plaats op het lozingspunt zoals aangegeven in figuur 1.
5. De installatie dient voorzien te zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m<sup>3</sup>/uur als in l/s).
6. De start van de lozing op het riool dient twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld te worden aan de provincie via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).
7. De beëindiging van de lozing op het riool dient binnen vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld te worden aan de provincie via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

**Datum**


21 mei 2026

**Zaaknummer**

2026-005419

**Blad**

5 van 5

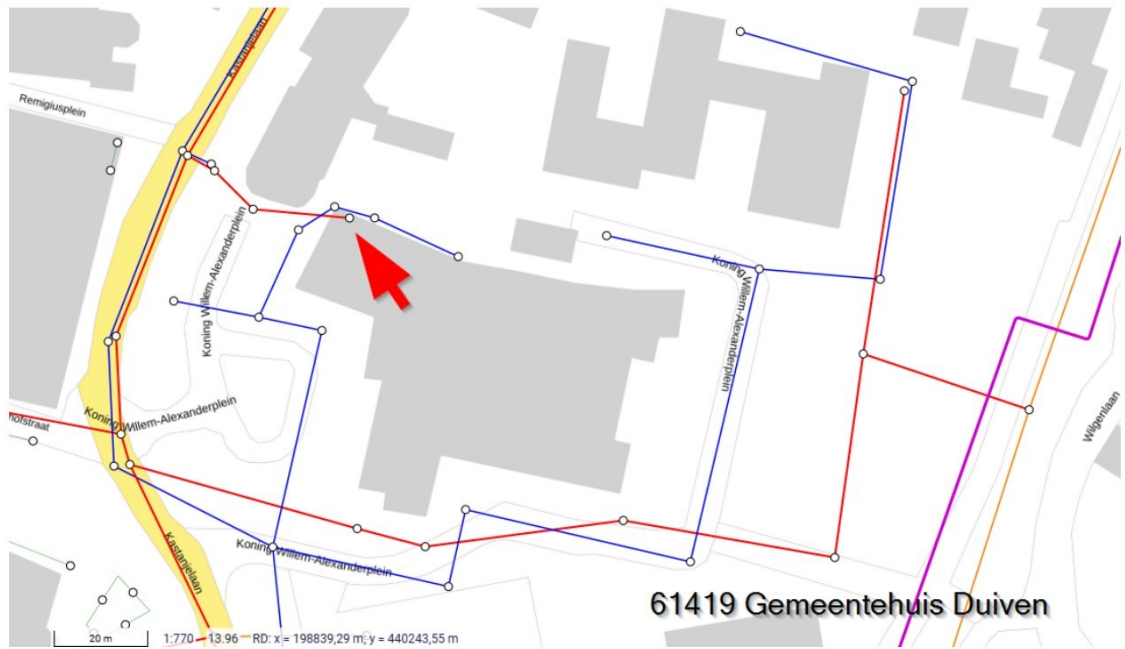

*Figuur 1 Lozingspunt*