


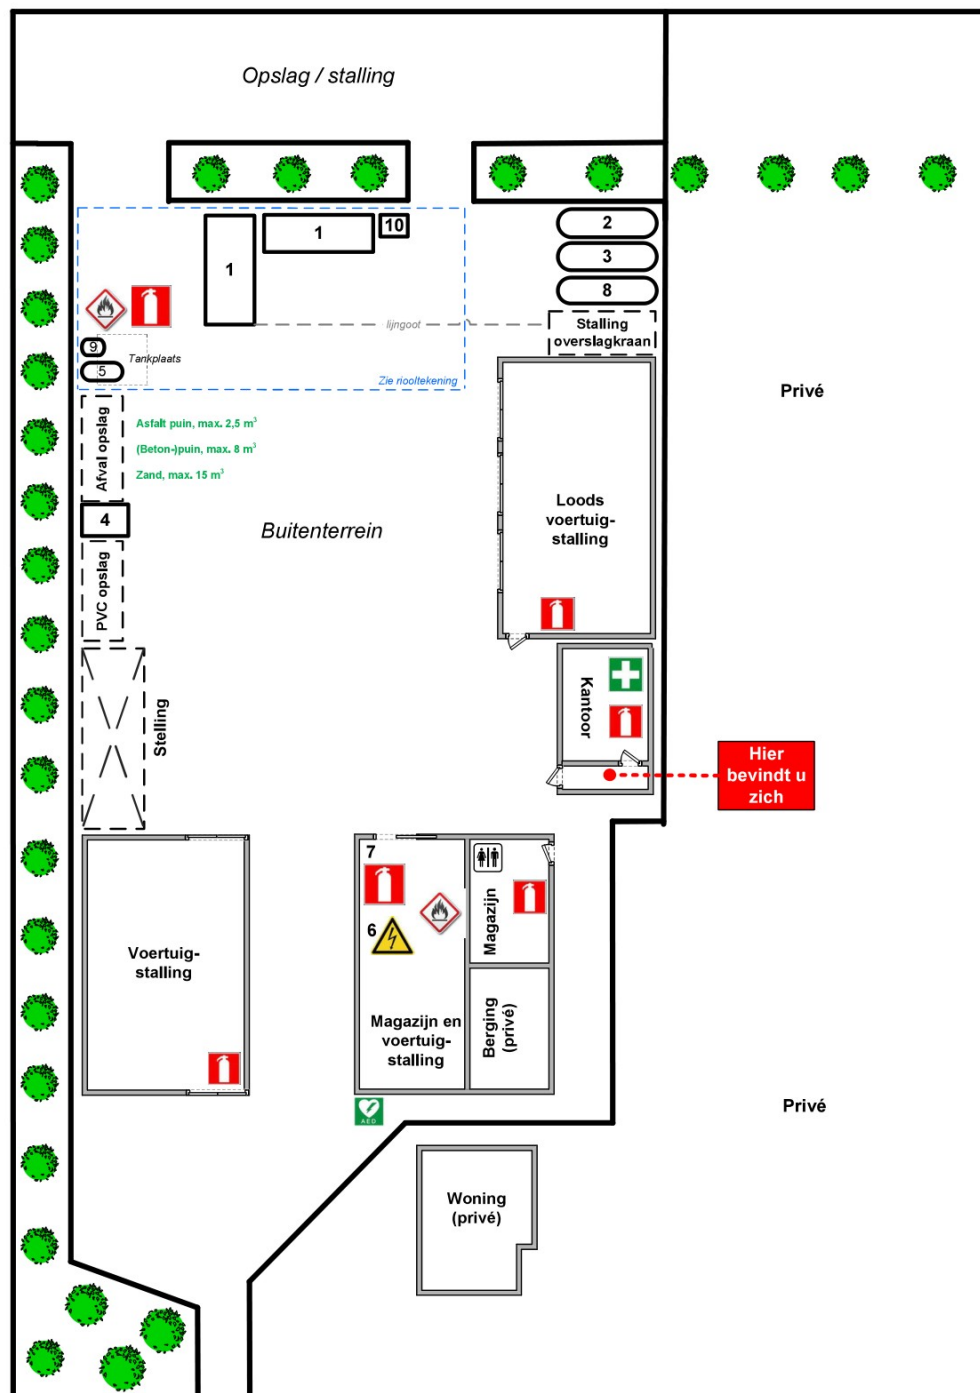

1	Stortkelders RKG slib – totaal 160 m ³
2	Buffertank BP – 15 m ³
3	Buffertank vet – 15 m ³
4	Berging zoutstrooier
5	Dieselolietank – 5.000 liter
6	Elektraschakelaar kantoorunit
7	Leidingwater aansluiting
8	Buffertank vuil water (riool) – 30 m ³
9	Ad-blue tank – 3.000 liter
10	Harkrooster

Bedrijfsnoodplan

Eerste hulpverlening/ongeval/verwonding/persoonlijk letsel

- Voorkom dat er alleen wordt gewerkt op moment er risico volle werkzaamheden worden verricht.
- Zorg voor een mobiele telefoon onder handbereik, dus in broek of jas.
- Bij een ongeval, letsel, verwonding, indien aanwezig, de aanwezigen (en BHV-er) waarschuwen.
- Neem maatregelen om erger of herhaling te voorkomen, eigen veiligheid van de hulpverlener eerst.
- Zet machines e.d. stil.
- De BHV-er zorgt voor het slachtoffer, of indien niet aanwezig, dient u zelf voor het slachtoffer te zorgen.
- Indien nodig belt (de BHV-er) met de arts of ambulance, telefoonnummer 112.
- Ieder ongeval / verwonding moet worden gemeld aan de directie.

Brandbestrijding

- Beginnende brand indien mogelijk blussen met aanwezige blusmiddelen.
- Meldt de brand aan de aanwezigen.
- Indien blussen niet mogelijk is, dan de andere aanwezigen waarschuwen en op veilige afstand gaan staan.
- Zorg ervoor dat de brandweer wordt gebeld en geeft door: het adres, de omvang van de brand, aantal slachtoffers.
- Ter voorkoming van uitbreiding van de brand zo mogelijk ramen en deuren sluiten.
- Indien mogelijk de hoofdafsluiter van het aardgas dichtdraaien / hoofdschakelaar elektra uitschakelen.
- Indien mogelijk waardevolle en brandgevaarlijke objecten uit het pand of van het terrein verwijderen.
- Zorg voor het vrijmaken van ingangen / doorgangen t.b.v. hulpdiensten / brandweer.

Ontruiming

- In geval er moet worden ontruimd geeft de BHV-er leiding aan de ontruiming en geeft verdere instructies en opdrachten.
- Zorg ervoor dat u andere aanwezigen waarschuwt.
- Waar mogelijk waardevolle en brandgevaarlijke objecten uit het pand verwijderen.
- Deuren bij het verlaten van het pand niet op slot draaien.
- Een ieder verzameld zich bij het aangegeven verzamelpunt.

Milieucalamiteit/lozing op het riool/bodemverontreiniging

- Stop zo snel mogelijk het lek, zorg voor een opvangbak / lekbak.
- Sluit zo mogelijk de verbinding naar de sloot / het riool af.
- Waarschuw de aanwezigen.
- Ruim indien mogelijk de (vloei-)stoffen op.

Belangrijke telefoonnummers:

Bedrijf	0527-258845
Algemeen alarmnummer.....	112
Brandweer, politie en ambulance (niet spoed).....	112/0900-8844
Huisartsenpost-Emmeloord.....	0900-3336333
Huisarts H.C. Steensk (Westerkimmer 64 te Marknesse).....	
Tandarts Van Geelen (Kerkstraat 36 te Marknesse).....	038-3866325
Gemeente Noordoost polder - Emmeloord.....	0527-636911

BHV-ers:

