



Akoestisch onderzoek
Industrielawaai
tbv realisatie 126 (tijdelijke) woningen
Wallerstraat Nijkerk
ivm Bronswerk Heat Transfer
Stationsweg 22 Nijkerk

Bezoekadres
Hofstraat 1
7411PD

IBAN
NL13ABNA0822874121

BTW
NL858732622B01

KvK
71480234

Tel:
+31 6 24245546

Projectlocatie:

Wallerstraat Nijkerk

Opdrachtgever:

Beweging 3.0

t.a.v. 

Postbus 1599

3800 BN Amersfoort

Projectnr. en versie: Nijk2025127 v1.1		
Uitgevoerd door: 	Datum: 2-2-2026	Paraaf  : 
Gecontroleerd door: 		

Inhoud

1.	Inleiding	4
2.	Toetsingskader	8
2.1	Vergunningvoorschriften Bronswerk Heat Transfer Stationsweg 22.....	8
2.2	Bruidsschat/Omgevingsplan	8
2.3	Beschouwing grenswaarden	10
3.	Bedrijfsvoering.....	11
3.1	Bedrijfssituatie	11
3.2	Bronnen gespecificeerd.....	11
4.	Berekeningen	12
5.	Resultaten.....	13
5.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) Bronswerk Heat Transfer	13
5.2	Maximale geluidniveaus ($L_{A,MAX}$)	14
6.	Conclusies en aanbevelingen	15

Bijlagen

Bijlage 1:	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage 2:	Berekeningsresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Figuur 1:	Ligging rekenpunten
Figuur 2:	Resultaten $L_{A,r,LT}$
Figuur 3:	Resultaten maximale geluidniveau's maatgevende dagperiode
Figuur 4:	Bodemgebieden
Figuur 5:	Gebouwhoogtes
Figuur 6:	Ligging bronnen

1. Inleiding

In opdracht van Beweging 3.0 heeft Soundforceone B.V. een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd voor het woningbouwplan in Nijkerk.

Planbeschrijving

Als vertreksituatie voorziet de beoogde situatie in de tijdelijke huisvesting van in totaal 126 bewoners van Beweging 3.0, die momenteel gehuisvest zijn de locaties Huize Sint Jozef en De Pol in Nijkerk. Aansluitend wordt de mogelijkheid opgehouden om binnen dit aantal ook bewoners van woonzorglocatie St. Jozef in Hooglanderveen een tijdelijk onderkomen te bieden. Dit vanwege de (ook) op deze woonzorglocatie voorgenomen herstructurering.

Om de tijdelijke huisvesting op het perceel aan de Wallerstraat-Bernhardstraat mogelijk te maken zal een wooncomplex worden gerealiseerd, bestaande uit twee en deels drie bouwlagen. In eerste instantie was voorzien in een bouwplan, dat voorziet in twee bouwlagen en een flauwe kap.

Afgestemd op de vertreksituatie is in het gebouwencomplex in eerste instantie voorzien in 126 éénkamerappartementen. Daarnaast bevinden zich op verschillende plekken in het complex een aantal gezamenlijke huiskamers voor de bewoners en hun bezoekers. Tot slot is in het complex ruimte (circa 130 m² bvo) opgenomen voor maatschappelijk georiënteerde activiteiten en/of organisaties, in dit geval een kinderdagverblijf. Meer betreft het hier de kinderopvang die momenteel bij St. Jozef in Nijkerk zit en dus ook op zoek is naar tijdelijke huisvesting.

Naast het tijdelijk kunnen huisvesten van haar huidige bewoners (éénpersoonshuishoudens) voorziet het initiatief van Beweging 3.0, in lijn met de beoogde (en door de gemeente Nijkerk inmiddels vergunde) situatie op locatie De Pol, in het bieden van tijdelijke huisvesting aan tweepersoonshuishoudens met een minder intensieve zorgvraag danwel tweepersoonshuishoudens waarbinnen één persoon zorgbehoevend is.

Daarnaast voorziet het planconcept van Beweging 3.0 ook vitale huishoudens zonder zorgbehoefte (reguliere) woonruimte aan te bieden. Deze huishoudens kunnen zowel één- als tweepersoonshuishoudens zijn. Om volwaardig aan de beoogde diversiteit aan huishoudens tegemoet te kunnen komen biedt het bouwplan van Beweging 3.0 de mogelijkheid om twee aangrenzende éénkamerappartementen op eenvoudige wijze om te zetten in een tweekamerappartement, en vice versa.

Vanuit de startfase met 126 éénkamerappartementen (100% zorgunits) zal gaandeweg een situatie ontstaan waarbij sprake is van een mix van één- en tweekamerappartementen, geschikt voor één- respectievelijk tweepersoonshuishoudens. Deze mix zal eveneens zichtbaar zijn in wonen met en zonder zorg. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat er altijd sprake zal zijn van een (substantieel) aandeel wonen-met-zorg op deze tijdelijke locatie. Beweging 3.0 gaat ervan uit dat in de periode 2027-2031 de tijdelijke huisvesting volledig gericht is op huishoudens met een zorgbehoefte. Vanaf 2031 is eveneens voorzien in huisvesting van vitale huishoudens, zonder zorgbehoefte. Als optimale mix van wonen met en zonder zorg hanteert Beweging 3.0, afgestemd op het aanwezige (flexibele) aantal appartementen, de volgende verdeling:

- 1/3 wonen met intensieve zorg.
- 1/3 wonen met lichtere zorg.
- 1/3 wonen vitaal zonder zorg.

Binnen deze verdeling staat het aandeel wonen vitaal zonder zorg vast.

Alle appartementen komen ter beschikking als huurwoningen. In lijn met de Woonvisie 2024+ en de Woonzorgvisie 2025 van de gemeente Nijkerk (zie hoofdstuk 4 van deze GoFlo) en afgestemd op het aanwezige (flexibele) aantal appartementen hanteert Beweging 3.0 daarbij de volgende verdeling van wooncategorieën:

- 35% categorie sociaal.
- 10% categorie middelduur - laag.
- 22% categorie middelduur – hoog.
- 33% categorie ongereguleerd.

Omgeving

De woningen komen nabij het bedrijf Bronswerk Heat Transfer te liggen. Dit betekent dat een akoestisch onderzoek nodig is om te bepalen of voldaan wordt aan de grenswaarden uit de vergunning van het bedrijf. Een dergelijk onderzoek naar industrielawaai houdt in dat de geluidrelevante toekomstige bedrijfsvoering (activiteiten) van het bedrijf in kaart moet worden gebracht en berekend moet worden wat de gevelbelasting op de omliggende woningen zal zijn.

Doel

Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting als gevolg van de toekomstige activiteiten op de relevante beoordelingspunten in de omgeving. Daarbij worden onder andere het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T) en de maximale geluidniveaus (L_Amax) berekend. In de onderstaande figuren 1 en 2 is een overzicht gegeven van de locatie van Bronswerk Heat Transfer en de omliggende woningen.

De onderstaande figuur 1 toont een overzicht van de locatie en de omgeving en figuur 2 een tekening van de beoogde situatie inclusief het plan.



Figuur 1. Ligging plan aan Wallerstraat in Nijkerk



Figuur 2: Plattegrond nieuwe situatie (bron: IOM-RO)

2. Toetsingskader

In deze paragraaf is beschreven welke wetgeving van toepassing is en welk toetsingskader gebruikt kan worden. Het betreft een bedrijf wat in 2004 een vergunning met voorschriften voor onder andere geluid heeft gelregen.

2.1 Vergunningvoorschriften Bronswerk Heat Transfer Stationsweg 22

In de beschikking van 30 juni 2004 met kenmerk 11-2003 zijn verschillende voorschriften opgenomen.

In het onderstaande overzicht zijn de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidniveau's opgenomen.

- 6.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van de woningen aan de Bernhardstraat 31 t/m 75, niet meer bedragen dan:
- 55 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 50 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 43 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Figuur 3: Grenswaarden $L_{A,T}$

- 6.1.2. Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van de woningen aan de Bernhardstraat 31 t/m 75, niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 65 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 60 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Figuur 4: Grenswaarden $L_{A,max}$

Uitgangspunt is dat voor de nieuwbouw van Beweging 3.0 dezelfde grenswaarden gaan gelden als voor de bestaande woningen aan de Bernardstraat die al in de vergunning genoemd zijn.

2.2 Bruidsschat/Omgevingsplan

Aangezien voor de vergunning van Bronswerk Heat Transfer is afgeweken van de standaard grenswaarden voor industrielawaai en het hier de realisatie van nieuwe woningen betreft zijn ook de de regels uit het Omgevingsplan opgenomen. In de bruidsschat omgevingsplan geldt het beschermingsniveau op geluidgevoelige gebouwen voor het geluid door één activiteit. Een aantal geluidbronnen blijft buiten beschouwing bij de beoordeling van die activiteit.

Meerdere activiteiten beoordelen als één activiteit

De geluidregels uit de bruidsschat omgevingsplan bieden bescherming tegen het geluid veroorzaakt door één activiteit.

Meerdere activiteiten op een locatie gelden als één activiteit als die activiteiten:

- rechtstreeks met elkaar samenhangen en met elkaar in technisch verband staan, of
- elkaar functioneel ondersteunen.

Buiten beschouwing laten geluidbronnen

Sommige geluidbronnen blijven buiten beschouwing bij beoordelen van het geluid van één activiteit. Het gaat om het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau én het maximale geluidniveau. Een aantal geluidbronnen is alleen bij het bepalen van het maximale geluidniveau uitgesloten.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau

Op basis van artikel 22.70 lid 1 en artikel 22.72 Bruidsschat omgevingsplan blijft bij het bepalen van langtijdgemiddelde beoordelingsniveau én maximale geluidniveau buiten beschouwing:

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

- het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij het gaat om een binnenterrein
- het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- of recreatieactiviteiten
- het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor het primair onderwijs, in de periode vanaf 1 uur voor aanvang van het onderwijs tot 1 uur na beëindiging van het onderwijs
- het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang
- het geluid voor het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden. Dit geldt ook voor het geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden
- het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire terreinen
- het ten gehore brengen van muziek wegens het oefenen door militaire muziekkorpsen in de buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van 2 uur per week op militaire terreinen
- het ten gehore brengen van onversterkte muziek, tenzij en voor zover daarvoor in de gemeentelijke verordening regels staan
- het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 22.3.21 Bruidsschat omgevingsplan, tenzij en voor zover daarvoor in de gemeentelijke verordening regels staan
- het stomen van grond door derden (artikel 22.72 Bruidsschat omgevingsplan)

Maximaal geluidsniveau

Bij het bepalen van het maximale geluidsniveau blijft buiten beschouwing:

bij alle activiteiten:

- het laden en lossen in de dagperiode (artikelen 22.63 lid 4, 22.64 lid 2, 22.65 lid 3 onder a, 22.66 lid 3 onder a Bruidsschat omgevingsplan).

bij het laden en lossen tussen 23.00 en 7.00 uur:

- het aandrijfgeluid van motorvoertuigen (artikel 22.70 lid 3 Bruidsschat omgevingsplan) als:
 - het maximaal geluidniveau niet bereikbaar is door het treffen van maatregelen
 - het bronvermogen van het aandrijfgeluid niet hoger is dan 65 dB(A) op een afstand van 7,5 meter

In het onderstaande tabel zijn de grenswaarden opgenomen zoals ze zijn opgenomen in artikel 22.63 lid 1 van het Omgevingsplan en gelden op een geluidgevoelig gebouw. Hierop zijn ook de bovenstaande uitzonderingen deels van toepassing.

Tabel 1: Grenswaarden op geluidgevoelige gebouwen buiten het industrieterrein

	07:00–19:00	19:00–23:00	23:00–07:00
<i>L_{Ar,LT} op de gevel van gevoelige gebouwen als gevolg van activiteiten</i>	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
<i>L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen als gevolg van activiteiten</i>	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Uitzonderingen voor tijdelijke woningen

Voor tijdelijke woningen (tot 10 jaar) geldt onder de Omgevingswet dat geluidshinder door activiteiten 'aanvaardbaar' moet zijn, waarbij striktere geluidsnormen uit paragraaf 5.1.4.2 van het Bkl niet altijd direct van toepassing zijn. De nadruk ligt op een goede woon- en leefomgeving, waarbij de feitelijke geluidsbelasting en duur van blootstelling worden beoordeeld.

De waarden voor geluid uit paragraaf 22.3.4 bruidsschat zijn niet helemaal van toepassing, maar om toch iets over aanvaardbaarheid te zeggen worden twee toetsingskaders gebruikt, namelijk de standaard grenswaarden van het Omgevingsplan en de grenswaarden uit de bestaande vergunning van Bronswerk Heat Transfer.

2.3 Beschouwing grenswaarden

Voor de bestaande woningen zijn in de vergunning destijds hogere waarden opgenomen dan de standaard grenswaarden die toen, conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) voor industrielawaai van toepassing waren namelijk 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Voor het vastleggen van de vergunningvoorschriften is besloten dat ondanks de verhoogde grenswaarden op de bestaande woningen (en achtertuinen) geen sprake was van een onacceptabele leefkwaliteit.

Deze redenering kan ook gehanteerd worden op het nieuwe plan met daarin de tijdelijke woningen. Als de verhoogde grenswaarden op de bestaande reguliere woningen in de omgeving aanvaardbaar waren zijn ze dat ook op de nieuwe tijdelijke woningen. Op die wijze wordt ook de geluidruimte die het bedrijf heeft op basis van de ontplooidde activiteiten recht aan gedaan. Anderzijds wordt voor de volledigheid in deze rapportage ook getoetst aan de standaard grenswaarden uit het Omgevingsplan. Mocht de gevelbelasting voldoen aan die grenswaarden dan is de leefkwaliteit en de Evenwichtige toedeling van functies op locaties (ETFAL) zeker niet in het geding.

3. Bedrijfsvoering

3.1 Bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie is de maximale situatie die vaker dan 12 keer per jaar, gedurende een geheel etmaal voorkomt. Al deze bedrijfsactiviteiten worden in een 'akoestische dag' gestopt.

De representatieve bedrijfssituatie is gebaseerd op de geluidsruimte die voor Bronswerk Heat Transfer is opgenomen in de vergunning (zie hoofdstuk 2 van deze rapportage).

3.2 Bronnen gespecificeerd

Om de geluidsbelasting van Bronswerk Heat Transfer te kunnen extrapoleren naar de nieuwe woningen nabij het bedrijf is een oppervlaktebron gemodelleerd van 80 dB(A). Hierop is het standaard spectrum voor industrielawaai per octaafband in mindering gebracht om tot het juiste spectrum te komen. Per dagdeel is geluidsbelasting per m² passend gemaakt om de bronkenmerken te verkrijgen die in overeenstemming zijn met de geluidruimte uit de vergunning.

Tabel 1: Intensiteiten en bedrijfstijden bronnen Bronswerk Heat Transfer

Bron	Aantal reductie in dB per periode
	(dag/avond/-nacht)
Oppervlakte bron	19/24/31

In de onderstaande tabel 2 zijn de bronvermogens van de relevante bronnen met betrekking tot de inrichting weergegeven.

Tabel 2: Bronvermogens

Beschrijving	Bronvermogen L _{Wr} in dB(A)*L _{Aeq} /L _{Amax}
Oppervlakte bron*	80/88


* gebaseerd op kentallen

4. Berekeningen

De berekeningen van de geluidsbelasting ter plaatse van de waarneempunten zijn uitgevoerd in overeenstemming met de bijlage IVh van het Meet- en rekenmethode Industrie van de Omgevingsregeling. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het computerprogramma Winhavik 1.0.7.2. In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de invoergegevens van de rekenmodellen.

De waarneempunten op de woningen zijn verdeeld over de verschillende gevels en hebben een waarnemhoogte van 1.8 meter en 4.8 meter boven de (verdiepings)vloer ten opzichte van het lokale maaiveld gekregen.

De harde gebieden zoals wegen en verharding op terrein zijn gemodelleerd met een bodemfactor 0. De overige zachte gebieden zijn gemodelleerd met een bodemfactor 0,8. In de onderstaande figuur 5 is de ligging van de waarneempunten, de ligging van de geluidsbronnen en een overzicht van het rekenmodel weergegeven.

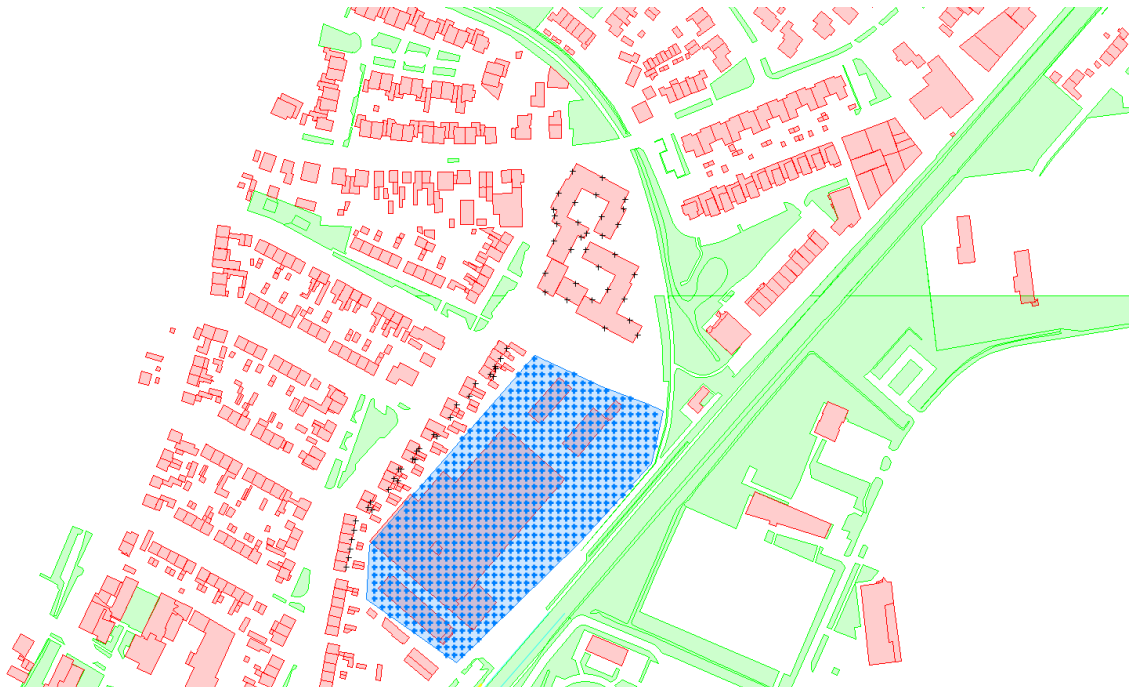


Figuur 5. Overzicht rekenmodel

5. Resultaten

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) Bronswerk Heat Transfer

Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat toetsing aan de grenswaarden van het Omgevingsplan Nijkerk en de vergunningvoorschriften van Bronswerk Heat Transfer plaatsvindt. De meest maatgevende waarneempunten zijn de zuidelijk gelegen woningen binnen het plan. In de onderstaande figuur is de gevelbelasting weergegeven op de nabij gelegen meest maatgevende nieuwe woningen in het plan voor de dagperiode.

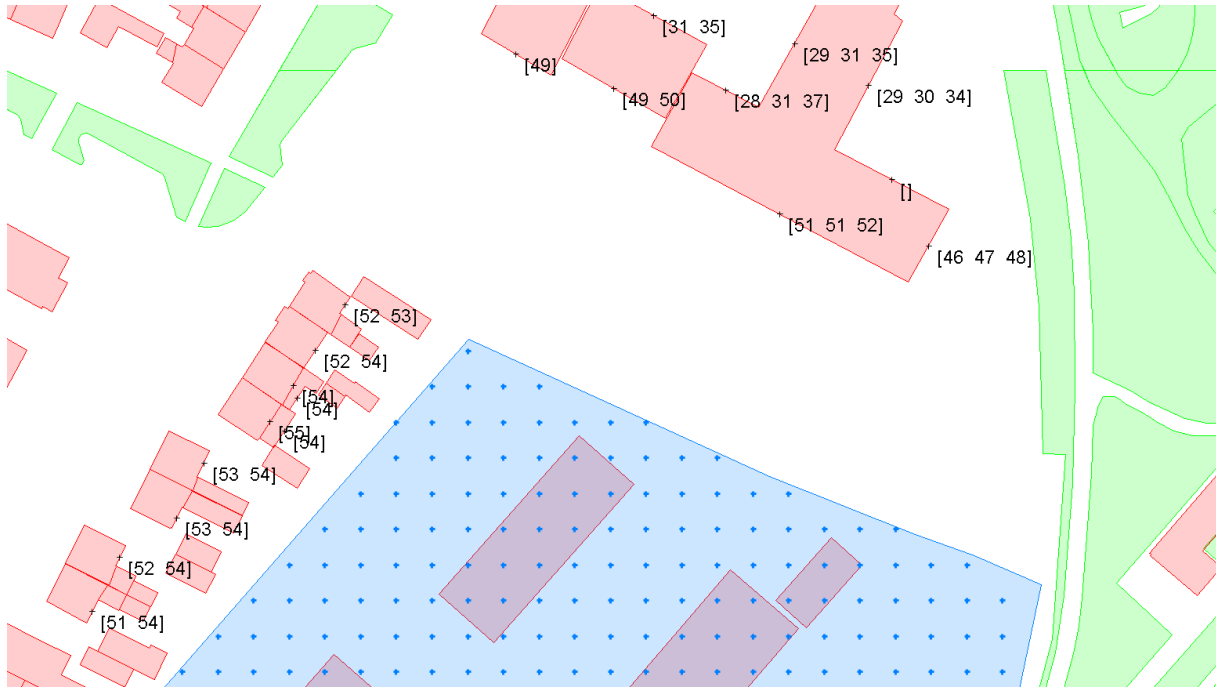

Figuur 6. Resultaten op meest maatgevende nieuwe woningen Wallerstraat $L_{A,LT}$, dagperiode

Uit de bovenstaande figuur blijkt dat de gevelbelasting als gevolg van Bronswerk Heat Transfer in de dag-, avond- en nachtperiode kan voldoen aan de gestelde grenswaarden uit de vergunning als die ook van toepassing verklaard worden op de nieuwe woningen. Ter plaatse van de dichtstbij gelegen woning aan de Wallerstraat bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal 52, 47 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.


In vergelijking met de grenswaarden uit het Omgevingsplan is voor de dag- en avondperiode sprake van een overschrijding van maximaal 2 dB. In de nachtperiode wordt voldaan. Deze overschrijding vindt alleen plaats op de twee zuidelijkst gelegen gevel. Ter plaatse van die gevel zijn 26 woningen (begane grond tot en met 2^e verdieping) gesitueerd. Voor de begane grond en de 1^e verdieping ligt de gevelbelasting in de dag- en avondperiode 1 dB(A) lager en bedraagt respectievelijk 51 en 46 dB(A). De woningen krijgen allen een gevelwering die er voor zorgt dat het binnenniveau straks niet hoger zal zijn dan 33 dB (ook vanwege het railverkeerslawaai als gevolg van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle). Bij een dergelijk binnenniveau zal sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast is het zo dat in het verleden is vastgesteld dat voor de bestaande woningen aan de Bernhardstraat bij 55 dB(A) industrielawaai nog sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daar betreft het woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning. De woningen in het nieuwe plan zijn woningen met een tijdelijke bestemming, die wettelijk gezien al minder beschermd zijn. Kortom een geringe verhoging ten opzichte van de

standaard grenswaarden uit het Omgevingsplan is voor de nieuwe woningen in het plan acceptabel en door het realiseren van meer dan afdoende gevelwering is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Op andere gevels van het plan wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. Daarmee kan tevens worden voldaan aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL).

5.2 Maximale geluidniveaus ($L_{A,MAX}$)

In de onderstaande figuur zijn de maximale geluidsniveaus ter plaatse van de meest maatgevende waarneempunten voor de dagperiode weergegeven als gevolg van Bronswerk Heat Transfer. In figuur 3 (van de bijlage) zijn alle maximale geluidsniveaus weergegeven.

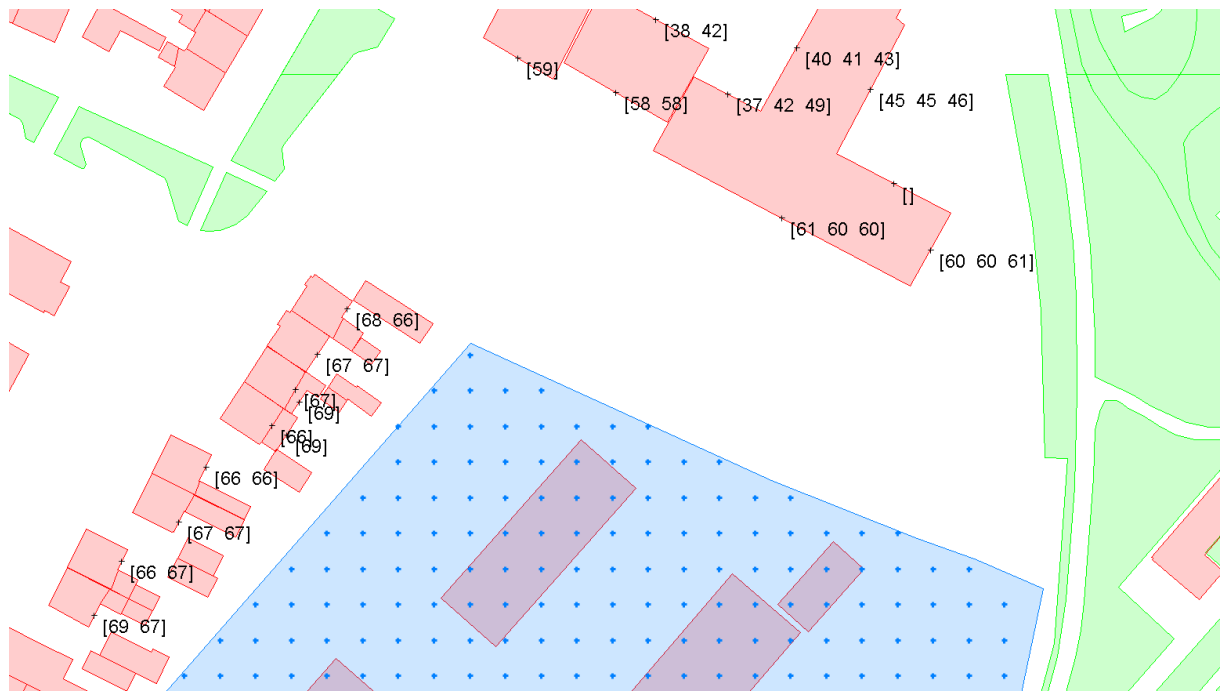

Figuur 7. Resultaten Bronswerk Heat Transfer op de nieuwe woningen Wallerstraat L_{Amax} dagperiode

Ter plaatse van de naastgelegen nieuwe woningen wordt als gevolg van Bronswerk Heat Transfer in de dag-, avond- en nachtperiode voldaan aan de grenswaarden voor maximale geluidsniveaus uit de vergunning en het Omgevingsplan.

6. Conclusies en aanbevelingen

In opdracht van Beweging 3.0 heeft Soundforceone B.V. een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd voor het woningbouwplan in Nijkerk.

De woningen komen nabij het bedrijf Bronswerk Heat Transfer te liggen. Dit betekent dat een akoestisch onderzoek nodig is om te bepalen of voldaan wordt aan de grenswaarden uit de vergunning van het bedrijf. Een dergelijk onderzoek naar industrielawaai houdt in dat de geluidrelevante toekomstige bedrijfsvoering (activiteiten) van het bedrijf in kaart moet worden gebracht en berekend moet worden wat de gevelbelasting op de omliggende woningen zal zijn.

Doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting als gevolg van de toekomstige activiteiten op de relevante beoordelingspunten in de omgeving. Daarbij worden onder andere het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) en de maximale geluidniveaus (L_{Amax}) berekend. In de onderstaande figuren 1 en 2 is een overzicht gegeven van de locatie van Bronswerk Heat Transfer en de omliggende woningen.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Uit de berekeningen is gebleken dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als gevolg van Bronswerk Heat Transfer de grenswaarden van de bestaande vergunning niet overschrijden op de nieuwe woningen in de omgeving in het bedrijf.

In vergelijking met de grenswaarden uit het Omgevingsplan is voor de dag- en avondperiode sprake van een overschrijding van maximaal 2dB. De woningen krijgen allen een gevelwering die er voor zorgt dat het binnenniveau straks niet hoger zal zijn dan 33 dB (ook vanwege het railverkeerslawaaï als gevolg van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle). Bij een dergelijk binnenniveau zal sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast is het zo dat in het verleden is vastgesteld dat voor de bestaande woningen aan de Bernhardstraat bij 55 dB(A) industrielawaai nog sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Daar betreft het woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning. De woningen in het nieuwe plan zijn woningen met een tijdelijke bestemming, die wettelijk gezien al minder beschermd zijn. Kortom een geringe verhoging ten opzichte van de standaard grenswaarden uit het Omgevingsplan is voor de nieuwe woningen in het plan acceptabel en door het realiseren van meer dan afdoende gevelwering is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Op andere gevels van het plan wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. Daarmee kan tevens worden voldaan aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL).

Maximale geluidniveau's

De maximale geluidniveau's, kunnen op basis van de geluidruimte uit de vergunning, in de dag-, avond- en nachtperiode voldoen aan de gestelde grenswaarden.

projectnaam:	Nijkerk Wallerstraat
opdrachtgever:	Beweging 3.0
adviseur:	SF1
databaseversie:	1001
situatie:	Bijlage 1: Invoergegevens Industrielawaai def
uitsnede:	basismodel

<u>beoordeeld als verkeerslawaaï</u>		<u>beoordeeld als railverkeerslawaaï</u>		<u>beoordeeld als industrielawaaï</u>
wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor)	railverkeer	industrie (emplacement)	industrie
1.0.0 (build 2)		1.0.0 (build 2)		OW.1.0
				30-01-2026 17:27
	1		1	1
	0 %		0 %	0 %

rekenmethode:
meteo correctie:
jaargetijde zomer:
opmerking

OW ☒

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1089	3.0	0.0	11		80	
1090	7.3	0.0	24		80	
1123	2.4	0.0	9		80	
1128	2.7	0.0	7		80	
1146	6.6	0.0	22		80	
1155	3.7	0.0	17		80	
1156	9.6	0.0	31		80	
1163	3.5	0.0	24		80	
1164	8.0	0.0	37		80	
1180	2.6	0.0	8		80	
1181	6.8	0.0	28		80	
1182	2.7	0.0	10		80	
1183	7.7	0.0	20		80	
1184	6.9	0.0	19		80	
1185	2.8	0.0	8		80	
1186	6.6	0.0	20		80	
1187	2.8	0.0	10		80	
1188	2.6	0.0	9		80	
1189	2.6	0.0	11		80	
1190	2.3	0.0	15		80	
1191	2.2	0.0	10		80	
1192	7.1	0.0	21		80	
1193	2.6	0.0	16		80	
1194	4.3	0.0	48		80	
1195	2.7	0.0	10		80	
1196	3.1	0.0	13		80	
1197	6.0	0.0	25		80	
1198	3.0	0.0	22		80	
1199	7.2	0.0	19		80	
1200	5.3	0.0	34		80	
1201	2.8	0.0	16		80	
1202	2.9	0.0	7		80	
1203	2.9	0.0	10		80	
1204	6.9	0.0	20		80	
1205	2.8	0.0	12		80	
1206	2.6	0.0	7		80	
1207	6.6	0.0	28		80	
1294	3.0	0.0	39		80	
1295	4.2	0.0	22		80	
1296	4.5	0.0	19		80	
1297	2.7	0.0	18		80	
1298	6.1	0.0	27		80	
1299	6.0	0.0	18		80	
1300	2.9	0.0	23		80	
1301	3.5	0.0	13		80	
1302	5.0	0.0	27		80	
1303	2.6	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1304	2.9	0.0	17		80	
1305	7.2	0.0	27		80	
1306	2.5	0.0	8		80	
1307	12.2	0.0	22		80	
1308	2.5	0.0	14		80	
1309	2.8	0.0	10		80	
1310	2.4	0.0	8		80	
1311	2.4	0.0	8		80	
1314	6.9	0.0	31		80	
1316	2.7	0.0	23		80	
1317	2.8	0.0	32		80	
1318	6.9	0.0	38		80	
1319	6.8	0.0	19		80	
1322	3.7	0.0	16		80	
1323	4.9	0.0	53		80	
1324	2.5	0.0	12		80	
1327	0.0	0.0	12		80	
1328	6.8	0.0	48		80	
1329	2.8	0.0	22		80	
1330	2.8	0.0	17		80	
1331	2.9	0.0	60		80	
1336	6.7	0.0	50		80	
1337	2.4	0.0	8		80	
1338	2.8	0.0	16		80	
1339	12.1	0.0	22		80	
1340	4.2	0.0	13		80	
1343	2.9	0.0	61		80	
1346	2.6	0.0	7		80	
1347	2.6	0.0	16		80	
1348	2.8	0.0	32		80	
1349	6.9	0.0	33		80	
1726	3.0	0.0	8		80	
3028	7.1	0.0	34		80	
3029	3.0	0.0	15		80	
3031	3.2	0.0	18		80	
3033	5.3	0.0	30		80	
3034	7.2	0.0	51		80	
3035	5.2	0.0	4		80	
3036	4.0	0.0	14		80	
3037	4.9	0.0	14		80	
3038	9.7	0.0	102		80	
3039	3.8	0.0	6		80	
3040	3.6	0.0	25		80	
3041	12.7	0.0	61		80	
3042	12.7	0.0	104		80	
3043	3.8	0.0	6		80	
3044	6.5	0.0	27		80	
3045	3.5	0.0	9		80	
3046	6.6	0.0	22		80	
3047	2.8	0.0	14		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9522	6.3	0.0	64		80	
9532	4.6	0.0	42		80	
9539	3.0	0.0	11		80	
9540	6.6	0.0	30		80	
9543	4.4	0.0	18		80	
9548	9.3	0.0	38		80	
9565	3.5	0.0	9		80	
9567	3.5	0.0	11		80	
9568	7.6	0.0	33		80	
9571	3.0	0.0	9		80	
9572	0.0	0.0	10		80	
9575	4.2	0.0	19		80	
9576	7.7	0.0	31		80	
9577	3.3	0.0	12		80	
9578	3.0	0.0	17		80	
9579	4.0	0.0	33		80	
9580	7.6	0.0	26		80	
9581	7.1	0.0	32		80	
9582	3.0	0.0	10		80	
9583	5.9	0.0	30		80	
9585	3.9	0.0	157		80	
9586	7.9	0.0	84		80	
9587	3.5	0.0	10		80	
9588	3.8	0.0	22		80	
9589	4.3	0.0	35		80	
9592	3.0	0.0	10		80	
9593	3.5	0.0	18		80	
9594	7.1	0.0	22		80	
9595	9.7	0.0	44		80	
9596	3.1	0.0	14		80	
9598	3.4	0.0	34		80	
9599	6.6	0.0	33		80	
9600	7.1	0.0	25		80	
9602	5.4	0.0	49		80	
9604	8.4	0.0	33		80	
9605	6.5	0.0	33		80	
9606	8.3	0.0	31		80	
9608	3.2	0.0	17		80	
9610	8.3	0.0	24		80	
9612	3.1	0.0	13		80	
9615	8.3	0.0	34		80	
9616	5.2	0.0	76		80	
9620	4.9	0.0	20		80	
9621	2.6	0.0	26		80	
9624	7.3	0.0	41		80	
9654	3.3	0.0	7		80	
9655	8.3	0.0	34		80	
9656	3.7	0.0	22		80	
9657	8.1	0.0	37		80	
9658	3.6	0.0	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9659	2.2	0.0	11		80	
9660	7.2	0.0	31		80	
9661	2.7	0.0	41		80	
9662	2.5	0.0	14		80	
9663	2.5	0.0	57		80	
9664	8.0	0.0	33		80	
9665	2.6	0.0	18		80	
9666	2.6	0.0	10		80	
9667	7.1	0.0	33		80	
9668	3.7	0.0	21		80	
9669	4.9	0.0	114		80	
9670	8.2	0.0	33		80	
9671	2.8	0.0	13		80	
9672	7.0	0.0	24		80	
9673	3.0	0.0	18		80	
9674	3.1	0.0	17		80	
9675	2.9	0.0	15		80	
9676	7.1	0.0	29		80	
9677	2.5	0.0	30		80	
9678	6.0	0.0	54		80	
9679	17.3	0.0	12		80	
9680	8.1	0.0	33		80	
9681	3.6	0.0	23		80	
9682	7.4	0.0	24		80	
9683	2.9	0.0	9		80	
9684	8.3	0.0	37		80	
9685	14.0	0.0	57		80	
9686	8.1	0.0	95		80	
9687	6.7	0.0	13		80	
9688	4.3	0.0	54		80	
9689	2.5	0.0	14		80	
9695	9.2	0.0	38		80	
9697	4.2	0.0	8		80	
9698	4.2	0.0	8		80	
9702	2.8	0.0	17		80	
9704	6.6	0.0	85		80	
9705	9.6	0.0	43		80	
9712	4.5	0.0	14		80	
9714	2.9	0.0	13		80	
9715	2.7	0.0	29		80	
9716	2.6	0.0	44		80	
9717	2.6	0.0	13		80	
9718	5.7	0.0	29		80	
9719	7.0	0.0	76		80	
9720	9.0	0.0	64		80	
9721	6.7	0.0	40		80	
9722	5.2	0.0	57		80	
9723	2.9	0.0	21		80	
9724	2.9	0.0	15		80	
9725	5.7	0.0	36		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9726	3.2	0.0	14		80	
9727	3.5	0.0	19		80	
9728	3.7	0.0	18		80	
9729	3.2	0.0	13		80	
9730	2.8	0.0	13		80	
9731	2.3	0.0	10		80	
9732	6.3	0.0	21		80	
9733	3.1	0.0	22		80	
9734	2.6	0.0	20		80	
9735	18.9	0.0	15		80	
9736	15.5	0.0	87		80	
9737	3.2	0.0	124		80	
9738	6.3	0.0	21		80	
9739	3.4	0.0	22		80	
9740	4.2	0.0	12		80	
9741	14.0	0.0	82		80	
9742	11.0	0.0	9		80	
9743	8.0	0.0	10		80	
9744	3.1	0.0	37		80	
9745	6.4	0.0	22		80	
9774	2.2	0.0	15		80	
9775	3.0	0.0	25		80	
9777	3.4	0.0	56		80	
9778	7.3	0.0	24		80	
9779	0.0	0.0	21		80	
9786	3.1	0.0	36		80	
9787	3.1	0.0	116		80	
9788	2.6	0.0	22		80	
9819	4.0	0.0	14		80	
9820	3.9	0.0	30		80	
9821	3.4	0.0	17		80	
9822	3.3	0.0	17		80	
9824	3.1	0.0	14		80	
9826	3.1	0.0	20		80	
9827	2.2	0.0	10		80	
9829	2.8	0.0	20		80	
9831	3.2	0.0	17		80	
9832	2.9	0.0	23		80	
9833	5.7	0.0	29		80	
9834	2.8	0.0	21		80	
9835	6.0	0.0	33		80	
9837	2.7	0.0	41		80	
9838	6.0	0.0	28		80	
9839	8.2	0.0	18		80	
9840	7.4	0.0	27		80	
9841	3.5	0.0	15		80	
9842	2.7	0.0	25		80	
9843	3.5	0.0	9		80	
9871	2.6	0.0	12		80	
9872	2.7	0.0	23		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9873	2.9	0.0	20		80	
9874	3.2	0.0	15		80	
9875	3.3	0.0	17		80	
9876	5.1	0.0	27		80	
9877	5.9	0.0	33		80	
9878	5.8	0.0	40		80	
9879	7.1	0.0	20		80	
9880	7.1	0.0	25		80	
9881	7.9	0.0	18		80	
9882	2.9	0.0	13		80	
9883	5.9	0.0	27		80	
9884	3.0	0.0	14		80	
9885	6.0	0.0	19		80	
9886	2.6	0.0	12		80	
9887	6.0	0.0	19		80	
9888	6.0	0.0	19		80	
9889	3.1	0.0	21		80	
9890	4.1	0.0	21		80	
9891	6.0	0.0	19		80	
9892	6.0	0.0	18		80	
9893	2.9	0.0	10		80	
9894	2.3	0.0	7		80	
9895	5.3	0.0	24		80	
9896	6.0	0.0	18		80	
9897	2.5	0.0	10		80	
9898	2.9	0.0	12		80	
9899	5.5	0.0	24		80	
9900	2.3	0.0	8		80	
9901	3.4	0.0	17		80	
9902	2.3	0.0	8		80	
9903	3.1	0.0	18		80	
9904	6.0	0.0	26		80	
9905	3.5	0.0	28		80	
9906	0.0	0.0	12		80	
9907	0.0	0.0	14		80	
9908	2.6	0.0	14		80	
9909	6.0	0.0	25		80	
9910	2.8	0.0	15		80	
9911	2.3	0.0	17		80	
9912	3.5	0.0	17		80	
9913	4.0	0.0	39		80	
9915	4.3	0.0	32		80	
9917	6.0	0.0	21		80	
9918	5.2	0.0	38		80	
9919	5.9	0.0	23		80	
9921	2.8	0.0	27		80	
9922	7.8	0.0	23		80	
9925	2.8	0.0	24		80	
9927	3.0	0.0	13		80	
9929	5.4	0.0	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9930	3.1	0.0	19		80	
9933	4.4	0.0	41		80	
9934	4.2	0.0	15		80	
9935	5.7	0.0	16		80	
9936	4.1	0.0	17		80	
9937	3.9	0.0	16		80	
9938	4.6	0.0	98		80	
9939	4.8	0.0	89		80	
9941	0.0	0.0	7		80	
9942	3.7	0.0	22		80	
9943	5.6	0.0	103		80	
9944	2.8	0.0	20		80	
9945	7.3	0.0	18		80	
9946	3.9	0.0	26		80	
9947	3.0	0.0	13		80	
9948	7.5	0.0	18		80	
9949	5.8	0.0	35		80	
9950	7.7	0.0	23		80	
9951	7.0	0.0	18		80	
9952	7.6	0.0	23		80	
9953	8.0	0.0	26		80	
9954	6.1	0.0	25		80	
9955	6.0	0.0	18		80	
9956	5.7	0.0	37		80	
9957	6.0	0.0	29		80	
9958	5.9	0.0	18		80	
9959	3.2	0.0	24		80	
9960	3.0	0.0	19		80	
9961	2.8	0.0	17		80	
9962	2.9	0.0	13		80	
9963	2.4	0.0	41		80	
9964	3.1	0.0	15		80	
9965	2.6	0.0	17		80	
9966	2.6	0.0	18		80	
9967	3.1	0.0	15		80	
9968	4.0	0.0	17		80	
9969	4.4	0.0	20		80	
9970	4.2	0.0	15		80	
9971	3.6	0.0	17		80	
9972	4.3	0.0	16		80	
9973	2.7	0.0	13		80	
9974	4.3	0.0	16		80	
9975	3.4	0.0	12		80	
9976	0.0	0.0	11		80	
9977	2.8	0.0	23		80	
9978	4.6	0.0	88		80	
9979	2.9	0.0	20		80	
9980	2.7	0.0	18		80	
9981	3.8	0.0	46		80	
9982	0.0	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9983	3.9	0.0	15		80	
9984	5.9	0.0	31		80	
10032	3.0	0.0	16		80	
10033	4.4	0.0	42		80	
10038	4.3	0.0	42		80	
10039	2.5	0.0	12		80	
10041	6.1	0.0	33		80	
10107	6.0	0.0	38		80	
10113	2.7	0.0	12		80	
10120	5.6	0.0	63		80	
10136	3.1	0.0	16		80	
10323	2.6	0.0	11		80	
10324	2.6	0.0	15		80	
10325	2.3	0.0	11		80	
10326	9.7	0.0	60		80	
10327	3.7	0.0	14		80	
10328	2.8	0.0	16		80	
10329	2.7	0.0	23		80	
10330	6.7	0.0	153		80	
10331	3.2	0.0	44		80	
10332	3.3	0.0	19		80	
10333	2.9	0.0	15		80	
10334	6.7	0.0	28		80	
10335	7.3	0.0	29		80	
10336	7.4	0.0	46		80	
10337	2.8	0.0	12		80	
10338	3.3	0.0	17		80	
10339	4.0	0.0	69		80	
10340	3.9	0.0	132		80	
10341	6.4	0.0	134		80	
10342	1.8	0.0	10		80	
10343	3.0	0.0	84		80	
10347	2.6	0.0	8		80	
10348	2.7	0.0	9		80	
10349	14.6	0.0	85		80	
10350	11.2	0.0	2		80	
10352	15.0	0.0	67		80	
10353	9.1	0.0	136		80	
10354	12.0	0.0	42		80	
10355	3.2	0.0	24		80	
10356	3.1	0.0	15		80	
10357	6.1	0.0	21		80	
10358	15.0	0.0	87		80	
10359	9.1	0.0	92		80	
10360	12.1	0.0	41		80	
10361	2.9	0.0	10		80	
10362	2.9	0.0	10		80	
10363	3.1	0.0	40		80	
10364	2.8	0.0	10		80	
10365	1.8	0.0	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10366	2.6	0.0	8		80	
10367	10.9	0.0	149		80	
10368	7.4	0.0	13		80	
10369	3.8	0.0	29		80	
10370	2.7	0.0	11		80	
10371	2.8	0.0	10		80	
10372	6.6	0.0	20		80	
10373	2.8	0.0	10		80	
10374	2.9	0.0	15		80	
10375	6.6	0.0	27		80	
10376	2.8	0.0	10		80	
10377	6.7	0.0	20		80	
10378	2.6	0.0	15		80	
10379	2.8	0.0	10		80	
10380	6.6	0.0	19		80	
10381	2.6	0.0	9		80	
10382	2.5	0.0	21		80	
10383	6.6	0.0	26		80	
10384	3.0	0.0	18		80	
10385	2.6	0.0	42		80	
10386	2.7	0.0	9		80	
10387	3.1	0.0	34		80	
10388	2.5	0.0	18		80	
10389	6.0	0.0	27		80	
10390	2.6	0.0	15		80	
10391	3.0	0.0	9		80	
10392	2.8	0.0	10		80	
10393	2.6	0.0	15		80	
10394	6.6	0.0	25		80	
10395	6.7	0.0	20		80	
10396	7.0	0.0	23		80	
10397	2.9	0.0	7		80	
10398	3.2	0.0	11		80	
10399	7.6	0.0	28		80	
10400	7.0	0.0	29		80	
10401	3.0	0.0	11		80	
10402	6.1	0.0	21		80	
10403	7.1	0.0	23		80	
10404	2.9	0.0	8		80	
10405	6.8	0.0	27		80	
10406	6.8	0.0	19		80	
10407	6.8	0.0	19		80	
10408	6.9	0.0	19		80	
10409	6.8	0.0	20		80	
10410	6.8	0.0	19		80	
10411	6.8	0.0	19		80	
10412	6.8	0.0	19		80	
10413	6.9	0.0	27		80	
10414	6.9	0.0	21		80	
10415	2.1	0.0	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10416	2.4	0.0	15		80	
10417	6.9	0.0	19		80	
10418	2.7	0.0	8		80	
10419	2.7	0.0	9		80	
10420	6.8	0.0	19		80	
10421	6.9	0.0	21		80	
10422	2.3	0.0	23		80	
10423	2.5	0.0	15		80	
10424	2.6	0.0	16		80	
10425	3.0	0.0	8		80	
10426	2.7	0.0	8		80	
10427	2.5	0.0	11		80	
10428	2.7	0.0	7		80	
10429	6.8	0.0	19		80	
10430	6.8	0.0	19		80	
10431	2.8	0.0	10		80	
10432	6.9	0.0	19		80	
10433	6.0	0.0	19		80	
10434	3.0	0.0	15		80	
10435	2.8	0.0	8		80	
10436	2.8	0.0	10		80	
10437	6.0	0.0	22		80	
10438	2.9	0.0	13		80	
10439	6.0	0.0	19		80	
10440	2.8	0.0	15		80	
10441	3.0	0.0	8		80	
10442	3.0	0.0	15		80	
10443	2.8	0.0	9		80	
10444	2.8	0.0	8		80	
10445	6.1	0.0	19		80	
10446	0.0	0.0	10		80	
10447	6.2	0.0	20		80	
10448	3.0	0.0	24		80	
10449	3.0	0.0	15		80	
10450	2.9	0.0	19		80	
10451	6.0	0.0	21		80	
10452	4.9	0.0	36		80	
10453	3.3	0.0	13		80	
10454	3.0	0.0	10		80	
10455	2.6	0.0	23		80	
10456	6.1	0.0	18		80	
10457	6.0	0.0	23		80	
10458	2.8	0.0	17		80	
10459	2.8	0.0	8		80	
10460	3.0	0.0	9		80	
10461	3.0	0.0	8		80	
10462	2.8	0.0	12		80	
10463	2.9	0.0	8		80	
10464	6.0	0.0	26		80	
10465	2.7	0.0	18		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10466	3.0	0.0	10		80	
10467	6.0	0.0	19		80	
10468	3.2	0.0	13		80	
10469	3.3	0.0	12		80	
10470	7.7	0.0	342		80	
10471	11.7	0.0	22		80	
10472	2.7	0.0	14		80	
10473	3.0	0.0	14		80	
10474	6.7	0.0	20		80	
10475	6.6	0.0	20		80	
10476	2.8	0.0	18		80	
10477	6.7	0.0	20		80	
10478	2.6	0.0	29		80	
10479	3.3	0.0	18		80	
10480	8.0	0.0	19		80	
10481	6.7	0.0	20		80	
10482	2.8	0.0	10		80	
10483	6.6	0.0	20		80	
10484	6.6	0.0	20		80	
10485	2.9	0.0	8		80	
10486	5.9	0.0	21		80	
10487	2.8	0.0	10		80	
10488	2.9	0.0	10		80	
10489	2.5	0.0	12		80	
10490	3.0	0.0	8		80	
10491	6.2	0.0	18		80	
10492	3.0	0.0	21		80	
10493	7.5	0.0	23		80	
10494	2.5	0.0	20		80	
10495	2.9	0.0	10		80	
10496	0.0	0.0	9		80	
10497	6.6	0.0	20		80	
10498	7.6	0.0	19		80	
10499	3.2	0.0	18		80	
10500	2.8	0.0	10		80	
10501	2.3	0.0	16		80	
10502	6.6	0.0	20		80	
10503	2.2	0.0	8		80	
10504	6.6	0.0	21		80	
10505	2.8	0.0	10		80	
10506	6.6	0.0	20		80	
10507	2.8	0.0	10		80	
10508	6.6	0.0	20		80	
10509	2.9	0.0	10		80	
10510	2.9	0.0	9		80	
10511	6.6	0.0	19		80	
10512	2.8	0.0	10		80	
10513	2.9	0.0	19		80	
10514	2.6	0.0	14		80	
10515	3.1	0.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10516	2.7	0.0	49		80	
10517	6.8	0.0	24		80	
10518	2.7	0.0	33		80	
10519	2.3	0.0	15		80	
10520	7.2	0.0	22		80	
10521	2.2	0.0	10		80	
10522	2.4	0.0	11		80	
10523	3.4	0.0	17		80	
10524	2.6	0.0	15		80	
10525	7.2	0.0	23		80	
10526	7.6	0.0	22		80	
10527	3.0	0.0	12		80	
10528	7.2	0.0	22		80	
10529	6.5	0.0	26		80	
10530	2.9	0.0	38		80	
10531	3.0	0.0	16		80	
10532	7.4	0.0	26		80	
10533	7.1	0.0	22		80	
10534	2.5	0.0	14		80	
10535	2.3	0.0	10		80	
10536	2.0	0.0	9		80	
10537	7.1	0.0	21		80	
10538	2.5	0.0	17		80	
10539	7.1	0.0	22		80	
10540	7.2	0.0	22		80	
10541	7.2	0.0	29		80	
10542	7.1	0.0	23		80	
10543	2.4	0.0	14		80	
10544	2.5	0.0	10		80	
10545	2.4	0.0	18		80	
10546	2.3	0.0	13		80	
10547	3.9	0.0	40		80	
10548	2.2	0.0	15		80	
10549	3.3	0.0	13		80	
10550	4.5	0.0	22		80	
10551	2.9	0.0	36		80	
10552	6.5	0.0	26		80	
10553	3.0	0.0	12		80	
10554	6.6	0.0	21		80	
10555	3.0	0.0	17		80	
10556	6.6	0.0	21		80	
10557	7.1	0.0	28		80	
10558	3.2	0.0	6		80	
10559	6.7	0.0	26		80	
10560	3.9	0.0	50		80	
10561	2.7	0.0	14		80	
10562	4.5	0.0	17		80	
10563	5.8	0.0	24		80	
10564	2.9	0.0	12		80	
10591	5.9	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10592	2.9	0.0	14		80	
10593	2.7	0.0	15		80	
10594	6.0	0.0	20		80	
10595	2.9	0.0	17		80	
10596	6.0	0.0	23		80	
10597	6.0	0.0	19		80	
10598	2.4	0.0	16		80	
10599	2.9	0.0	9		80	
10600	2.8	0.0	8		80	
10601	4.8	0.0	70		80	
10602	6.3	0.0	72		80	
10603	5.5	0.0	23		80	
10604	15.1	0.0	1		80	
10605	18.2	0.0	40		80	
10606	21.4	0.0	57		80	
10607	3.3	0.0	11		80	
10608	6.3	0.0	15		80	
10609	12.2	0.0	29		80	
10610	6.2	0.0	16		80	
10611	12.1	0.0	34		80	
10612	12.2	0.0	33		80	
10613	12.1	0.0	22		80	
10614	12.1	0.0	31		80	
10615	6.2	0.0	13		80	
10616	12.1	0.0	23		80	
10617	12.1	0.0	22		80	
10618	6.2	0.0	14		80	
10619	12.1	0.0	24		80	
10620	3.7	0.0	64		80	
10621	3.5	0.0	6		80	
10622	8.1	0.0	70		80	
10623	9.7	0.0	90		80	
10624	2.8	0.0	15		80	
10625	2.5	0.0	18		80	
10626	12.2	0.0	23		80	
10627	6.2	0.0	14		80	
10628	6.8	0.0	27		80	
10629	7.1	0.0	23		80	
10630	7.1	0.0	22		80	
10631	7.1	0.0	22		80	
10632	2.9	0.0	10		80	
10633	2.4	0.0	9		80	
10634	2.3	0.0	19		80	
10635	2.4	0.0	15		80	
10636	6.4	0.0	27		80	
10637	2.3	0.0	39		80	
10638	3.0	0.0	10		80	
10639	2.9	0.0	13		80	
10640	3.1	0.0	15		80	
10641	6.6	0.0	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10642	3.0	0.0	22		80	
10643	6.0	0.0	25		80	
10644	2.6	0.0	27		80	
10645	2.5	0.0	10		80	
10646	3.0	0.0	15		80	
10647	6.0	0.0	19		80	
10648	3.0	0.0	26		80	
10649	2.5	0.0	18		80	
10650	2.5	0.0	10		80	
10651	2.6	0.0	26		80	
10652	7.1	0.0	23		80	
10653	4.2	0.0	17		80	
10654	7.3	0.0	31		80	
10656	2.9	0.0	10		80	
10660	6.9	0.0	21		80	
10661	2.9	0.0	7		80	
10662	7.4	0.0	29		80	
10663	6.9	0.0	21		80	
10664	2.8	0.0	15		80	
10687	3.6	0.0	16		80	
10688	2.7	0.0	49		80	
10689	5.8	0.0	23		80	
10690	2.5	0.0	10		80	
10691	2.5	0.0	10		80	
10692	2.9	0.0	25		80	
10693	5.1	0.0	26		80	
10694	4.8	0.0	32		80	
10695	6.9	0.0	21		80	
10696	2.5	0.0	10		80	
10697	6.9	0.0	21		80	
10698	2.5	0.0	9		80	
10699	2.5	0.0	15		80	
10700	2.8	0.0	15		80	
10701	6.9	0.0	20		80	
10702	5.8	0.0	23		80	
10703	2.5	0.0	9		80	
10704	6.9	0.0	24		80	
10705	2.5	0.0	9		80	
10706	2.8	0.0	10		80	
10707	2.8	0.0	19		80	
10708	6.5	0.0	19		80	
10709	2.5	0.0	10		80	
10710	2.5	0.0	8		80	
10711	2.2	0.0	15		80	
10712	5.8	0.0	46		80	
10713	2.4	0.0	17		80	
10714	6.9	0.0	29		80	
10715	6.8	0.0	20		80	
10716	3.0	0.0	21		80	
10717	6.0	0.0	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10718	2.8	0.0	12		80	
10719	6.0	0.0	19		80	
10720	2.8	0.0	28		80	
10721	5.9	0.0	18		80	
10722	6.8	0.0	21		80	
10723	2.4	0.0	8		80	
10724	5.8	0.0	25		80	
10725	2.7	0.0	17		80	
10726	6.0	0.0	22		80	
10727	6.9	0.0	27		80	
10728	3.1	0.0	15		80	
10729	2.8	0.0	7		80	
10730	6.1	0.0	26		80	
10731	4.0	0.0	49		80	
10732	7.0	0.0	21		80	
10733	2.9	0.0	15		80	
10734	6.1	0.0	21		80	
10735	5.9	0.0	23		80	
10736	2.8	0.0	20		80	
10737	2.8	0.0	10		80	
10738	2.1	0.0	15		80	
10739	6.9	0.0	20		80	
10740	2.6	0.0	13		80	
10741	2.5	0.0	10		80	
10742	6.9	0.0	20		80	
10743	2.5	0.0	9		80	
10744	2.5	0.0	9		80	
10745	2.5	0.0	10		80	
10746	2.6	0.0	9		80	
10747	6.9	0.0	28		80	
10748	2.5	0.0	9		80	
10749	2.4	0.0	10		80	
10750	2.6	0.0	9		80	
10751	7.1	0.0	22		80	
10752	2.5	0.0	9		80	
10753	2.6	0.0	14		80	
10754	7.1	0.0	22		80	
10755	7.0	0.0	21		80	
10756	2.6	0.0	10		80	
10757	7.1	0.0	23		80	
10758	7.1	0.0	22		80	
10759	2.5	0.0	10		80	
10760	6.9	0.0	21		80	
10761	2.8	0.0	41		80	
10762	5.9	0.0	19		80	
10763	2.5	0.0	9		80	
10764	6.9	0.0	21		80	
10765	2.6	0.0	10		80	
10766	7.1	0.0	22		80	
10767	7.0	0.0	20		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10774	2.9	0.0	56		80	
10775	7.7	0.0	29		80	
10776	7.7	0.0	22		80	
10777	7.1	0.0	27		80	
10778	3.0	0.0	31		80	
10779	3.1	0.0	10		80	
10780	2.5	0.0	13		80	
10781	2.8	0.0	10		80	
10782	7.1	0.0	22		80	
10783	2.5	0.0	9		80	
10784	7.1	0.0	22		80	
10785	2.5	0.0	12		80	
10790	7.1	0.0	20		80	
10791	3.0	0.0	7		80	
10793	2.7	0.0	19		80	
10797	7.5	0.0	26		80	
10798	5.1	0.0	44		80	
10802	2.5	0.0	14		80	
10807	2.7	0.0	18		80	
10808	7.1	0.0	22		80	
10809	3.3	0.0	13		80	
10810	2.7	0.0	40		80	
10811	7.5	0.0	29		80	
10812	6.1	0.0	35		80	
10813	6.8	0.0	21		80	
10814	2.5	0.0	10		80	
10815	6.8	0.0	21		80	
10816	2.6	0.0	10		80	
10817	6.8	0.0	21		80	
10818	2.5	0.0	10		80	
10819	6.9	0.0	21		80	
10820	2.5	0.0	9		80	
10821	2.4	0.0	15		80	
10822	6.9	0.0	20		80	
10823	2.5	0.0	10		80	
10824	2.9	0.0	18		80	
10825	2.6	0.0	9		80	
10826	3.1	0.0	16		80	
10827	2.3	0.0	8		80	
10828	2.5	0.0	9		80	
10829	2.5	0.0	9		80	
10830	2.0	0.0	12		80	
10831	2.9	0.0	11		80	
10832	2.3	0.0	14		80	
10833	2.5	0.0	10		80	
10834	7.1	0.0	21		80	
10835	6.8	0.0	21		80	
10836	3.0	0.0	39		80	
10837	3.4	0.0	32		80	
10838	6.6	0.0	37		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10839	2.9	0.0	13		80	
10840	6.8	0.0	35		80	
10841	2.7	0.0	27		80	
10842	6.1	0.0	42		80	
10843	2.8	0.0	21		80	
10844	2.7	0.0	19		80	
10845	3.0	0.0	11		80	
10846	6.6	0.0	29		80	
10847	6.2	0.0	17		80	
10848	2.7	0.0	17		80	
10849	5.2	0.0	82		80	
10850	6.2	0.0	20		80	
10851	3.2	0.0	14		80	
10852	5.9	0.0	32		80	
10853	6.3	0.0	48		80	
10854	3.5	0.0	46		80	
10855	6.9	0.0	33		80	
10856	7.1	0.0	24		80	
10857	3.1	0.0	23		80	
10858	2.9	0.0	27		80	
10859	6.8	0.0	35		80	
10860	5.2	0.0	33		80	
10861	6.0	0.0	19		80	
10862	2.9	0.0	19		80	
10863	2.5	0.0	9		80	
10864	6.5	0.0	28		80	
10865	2.9	0.0	16		80	
10866	6.1	0.0	23		80	
10867	3.0	0.0	26		80	
10868	3.5	0.0	37		80	
10869	2.0	0.0	7		80	
10870	2.3	0.0	8		80	
10871	3.2	0.0	8		80	
10872	4.3	0.0	42		80	
10873	6.5	0.0	27		80	
10874	12.2	0.0	87		80	
10875	9.6	0.0	4		80	
10876	5.3	0.0	49		80	
10877	3.6	0.0	11		80	
10878	6.1	0.0	60		80	
10879	2.4	0.0	11		80	
10880	6.2	0.0	50		80	
10881	6.1	0.0	44		80	
10882	12.3	0.0	2		80	
10883	5.1	0.0	52		80	
10884	6.1	0.0	55		80	
10885	6.1	0.0	39		80	
10886	2.6	0.0	7		80	
10887	5.9	0.0	71		80	
10888	6.1	0.0	39		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10889	6.0	0.0	24		80	
10890	6.0	0.0	24		80	
10891	5.7	0.0	60		80	
10892	6.0	0.0	27		80	
10893	6.0	0.0	40		80	
10894	3.5	0.0	116		80	
10895	7.5	0.0	22		80	
10896	0.0	0.0	7		80	
10897	3.5	0.0	17		80	
10898	7.3	0.0	25		80	
10899	2.7	0.0	16		80	
10900	4.9	0.0	30		80	
10901	3.3	0.0	19		80	
10902	2.5	0.0	12		80	
10903	2.4	0.0	17		80	
10904	6.2	0.0	35		80	
10905	2.4	0.0	8		80	
10906	2.4	0.0	8		80	
10907	2.5	0.0	11		80	
10908	2.5	0.0	12		80	
10909	3.1	0.0	10		80	
10910	6.7	0.0	29		80	
10911	2.4	0.0	16		80	
10912	3.6	0.0	37		80	
10913	6.7	0.0	31		80	
10914	3.4	0.0	39		80	
10915	6.6	0.0	29		80	
10916	6.1	0.0	33		80	
10917	3.4	0.0	45		80	
10918	3.3	0.0	42		80	
10919	2.4	0.0	9		80	
10920	6.5	0.0	25		80	
10921	2.9	0.0	9		80	
10922	3.4	0.0	35		80	
10923	3.3	0.0	47		80	
10924	6.5	0.0	34		80	
10925	3.3	0.0	45		80	
10926	2.2	0.0	11		80	
10927	2.4	0.0	9		80	
10928	3.3	0.0	42		80	
10929	3.4	0.0	35		80	
10930	6.5	0.0	27		80	
10931	3.3	0.0	36		80	
10932	3.5	0.0	45		80	
10933	6.5	0.0	25		80	
10934	2.3	0.0	9		80	
10935	6.5	0.0	25		80	
10936	3.3	0.0	36		80	
10937	2.4	0.0	8		80	
10938	3.3	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10939	3.0	0.0	14		80	
10940	3.6	0.0	34		80	
10941	2.8	0.0	10		80	
10942	3.1	0.0	51		80	
10943	3.2	0.0	43		80	
10944	3.0	0.0	13		80	
10945	2.8	0.0	12		80	
10946	3.1	0.0	28		80	
10947	3.0	0.0	29		80	
10948	5.5	0.0	38		80	
10949	6.3	0.0	22		80	
10950	6.4	0.0	32		80	
10951	6.4	0.0	31		80	
10952	5.6	0.0	18		80	
10953	7.0	0.0	43		80	
10954	5.9	0.0	24		80	
10955	6.9	0.0	31		80	
10956	7.0	0.0	30		80	
10957	7.0	0.0	35		80	
10958	6.9	0.0	33		80	
10959	6.9	0.0	27		80	
10960	2.7	0.0	29		80	
10961	2.7	0.0	26		80	
10962	2.8	0.0	28		80	
10963	2.8	0.0	30		80	
10964	2.8	0.0	18		80	
10965	2.8	0.0	30		80	
10966	6.6	0.0	37		80	
10967	3.0	0.0	13		80	
10968	2.7	0.0	32		80	
10969	2.5	0.0	9		80	
10970	2.8	0.0	30		80	
10971	7.0	0.0	28		80	
10972	2.2	0.0	10		80	
10973	3.1	0.0	13		80	
10974	6.2	0.0	18		80	
10975	6.9	0.0	37		80	
10976	2.9	0.0	24		80	
10977	2.6	0.0	29		80	
10978	3.0	0.0	40		80	
10979	4.2	0.0	23		80	
10980	3.3	0.0	32		80	
10981	2.3	0.0	8		80	
10982	4.7	0.0	35		80	
10983	6.5	0.0	24		80	
10984	3.3	0.0	36		80	
10985	2.5	0.0	8		80	
10986	3.5	0.0	45		80	
10987	6.4	0.0	25		80	
10988	2.4	0.0	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
10989	3.3	0.0	28		80	
10990	2.4	0.0	8		80	
10991	2.5	0.0	9		80	
10992	3.5	0.0	36		80	
10993	6.5	0.0	23		80	
10994	2.7	0.0	10		80	
10995	2.5	0.0	8		80	
10996	3.4	0.0	45		80	
10997	2.3	0.0	9		80	
10998	6.6	0.0	22		80	
10999	3.3	0.0	35		80	
11000	5.4	0.0	57		80	
11001	3.3	0.0	32		80	
11002	7.5	0.0	35		80	
11003	5.4	0.0	73		80	
11004	5.8	0.0	28		80	
11005	3.2	0.0	36		80	
11006	3.9	0.0	21		80	
11007	1.7	0.0	16		80	
11008	2.9	0.0	32		80	
11009	3.2	0.0	22		80	
11010	0.0	0.0	11		80	
11011	2.9	0.0	9		80	
11012	6.5	0.0	20		80	
11013	7.8	0.0	20		80	
11014	6.5	0.0	22		80	
11015	0.0	0.0	7		80	
11016	7.6	0.0	105		80	
11017	3.9	0.0	78		80	
11022	3.4	0.0	31		80	
11023	7.2	0.0	33		80	
11024	2.8	0.0	20		80	
11025	5.4	0.0	53		80	
11047	2.8	0.0	28		80	
11048	2.8	0.0	28		80	
11049	6.9	0.0	26		80	
11050	2.8	0.0	32		80	
11051	7.0	0.0	34		80	
11052	6.8	0.0	35		80	
11053	7.1	0.0	32		80	
11054	2.8	0.0	31		80	
11055	2.8	0.0	27		80	
11056	6.8	0.0	36		80	
11057	6.9	0.0	37		80	
11058	2.8	0.0	25		80	
11059	2.8	0.0	18		80	
11060	6.9	0.0	25		80	
11081	2.3	0.0	39		80	
11082	2.6	0.0	30		80	
11083	6.0	0.0	44		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
11084	2.5	0.0	12		80	
11085	2.5	0.0	11		80	
11086	2.5	0.0	12		80	
11087	2.4	0.0	8		80	
11088	2.5	0.0	12		80	
11089	3.5	0.0	9		80	
11090	2.8	0.0	18		80	
11091	6.3	0.0	32		80	
11092	2.6	0.0	14		80	
11093	2.9	0.0	14		80	
11094	3.5	0.0	8		80	
11095	3.5	0.0	8		80	
11096	5.4	0.0	50		80	
11097	6.7	0.0	23		80	
11098	6.7	0.0	47		80	
11099	7.4	0.0	39		80	
11100	5.9	0.0	38		80	
11101	2.7	0.0	14		80	
11102	7.4	0.0	38		80	
11103	2.5	0.0	18		80	
11104	7.4	0.0	30		80	
11105	6.6	0.0	23		80	
11106	7.4	0.0	41		80	
11107	2.6	0.0	14		80	
11108	6.6	0.0	23		80	
11109	7.3	0.0	40		80	
11110	4.2	0.0	57		80	
11111	2.6	0.0	16		80	
11112	2.7	0.0	29		80	
11113	2.8	0.0	18		80	
11114	3.4	0.0	9		80	
11115	3.4	0.0	8		80	
11116	2.6	0.0	11		80	
11117	2.8	0.0	30		80	
11118	6.8	0.0	29		80	
11119	2.6	0.0	12		80	
11120	6.5	0.0	35		80	
11121	7.0	0.0	35		80	
11122	2.7	0.0	24		80	
11123	6.8	0.0	27		80	
11124	2.8	0.0	26		80	
11125	6.9	0.0	31		80	
11126	2.8	0.0	24		80	
11127	6.9	0.0	36		80	
11128	2.8	0.0	25		80	
11129	6.9	0.0	36		80	
11130	2.7	0.0	26		80	
11131	2.8	0.0	31		80	
11132	0.0	0.0	14		80	
11133	2.4	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
11134	2.4	0.0	10		80	
11173	6.9	0.0	28		80	
11175	2.8	0.0	26		80	
11177	6.9	0.0	34		80	
11179	2.7	0.0	24		80	
11189	6.9	0.0	34		80	
11190	2.7	0.0	32		80	
11200	6.8	0.0	45		80	
11201	5.2	0.0	60		80	
11202	7.4	0.0	46		80	
11203	2.8	0.0	16		80	
11204	2.8	0.0	61		80	
11205	2.8	0.0	15		80	
11206	2.8	0.0	12		80	
11207	6.4	0.0	39		80	
11208	2.6	0.0	18		80	
11209	2.9	0.0	59		80	
11210	7.3	0.0	35		80	
11211	4.8	0.0	60		80	
11212	7.2	0.0	27		80	
11213	2.8	0.0	61		80	
11214	2.6	0.0	7		80	
11215	2.3	0.0	9		80	
11216	2.8	0.0	65		80	
11229	2.8	0.0	65		80	
11231	2.5	0.0	18		80	
11232	2.8	0.0	12		80	
11234	2.6	0.0	18		80	
11235	2.9	0.0	55		80	
11237	7.3	0.0	41		80	
11238	5.2	0.0	32		80	
11239	2.9	0.0	61		80	
11240	7.3	0.0	29		80	
11241	5.0	0.0	56		80	
11242	2.8	0.0	17		80	
11244	3.2	0.0	10		80	
11246	4.7	0.0	47		80	
11247	7.3	0.0	29		80	
11249	2.4	0.0	10		80	
11250	7.1	0.0	47		80	
11251	3.8	0.0	18		80	
11252	7.0	0.0	28		80	
11253	7.2	0.0	30		80	
11254	2.5	0.0	14		80	
11255	2.5	0.0	11		80	
11256	7.3	0.0	37		80	
11257	3.0	0.0	12		80	
11258	7.3	0.0	32		80	
11259	2.5	0.0	14		80	
11260	6.7	0.0	43		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
11261	2.5	0.0	18		80	
11262	7.2	0.0	29		80	
11263	7.3	0.0	41		80	
11264	7.4	0.0	34		80	
11265	5.5	0.0	3		80	
11266	7.0	0.0	46		80	
11267	2.8	0.0	16		80	
11268	2.7	0.0	13		80	
11285	7.5	0.0	35		80	
11290	2.8	0.0	12		80	
11291	2.8	0.0	17		80	
11972	0.0	0.0	0		80	
11975	10.0	0.0	205	deel 3 lagen zuidoosthoek	80	
11976	7.0	0.0	46	deel 2 laags	80	
11977	4.0	0.0	52	deel zuidwest hoek 1 laag	80	
11979	7.0	0.0	261	deel noordwesthoek 2 laags	80	

Bronnen

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6700	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6701	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6702	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6703	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6704	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6705	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6706	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6707	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6708	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6709	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6710	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6711	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6712	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6713	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6714	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6715	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6716	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6717	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6718	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6719	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6720	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6721	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6722	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6723	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6724	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6725	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6726	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6727	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6728	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6729	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6730	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6731	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6732	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6733	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6734	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
6735	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
6736	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6737	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6738	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6739	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6740	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6741	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6742	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6743	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6744	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6745	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6746	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.7.2 (c) dirActivity-software 03-02-2026 15:38

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6758	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6759	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6760	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6761	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6762	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6763	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6764	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6765	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6766	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6767	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6768	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6769	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6770	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6771	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6772	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6773	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6774	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6775	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6776	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6777	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6778	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6779	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6780	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6781	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
6782	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
6783	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6784	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6785	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6786	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6787	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6788	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6789	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6790	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6791	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6792	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6793	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.7.2 (c) dirActivity-software 03-02-2026 15:38

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6805	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6806	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6807	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6808	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6809	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6810	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6811	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6812	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6813	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6814	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6815	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6816	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6817	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6818	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6819	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6820	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6821	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6822	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6823	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6824	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6825	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6826	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6827	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6828	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
6829	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
6830	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6831	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6832	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6833	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6834	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6835	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6836	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6837	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6838	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6839	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6840	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.7.2 (c) dirActivity-software 03-02-2026 15:38

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6852	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6853	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6854	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6855	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6856	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6857	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6858	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6859	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6860	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6861	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6862	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6863	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6864	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6865	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6866	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6867	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6868	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6869	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6870	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6871	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6872	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6873	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6874	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6875	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
6876	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
6877	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6878	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6879	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6880	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6881	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6882	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6883	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6884	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6885	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6886	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6887	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6888	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
6889	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
6890	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6891	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6892	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6893	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6894	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6895	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6896	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6897	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
6898	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	-- %
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6899	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6900	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6901	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6902	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6903	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6904	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6905	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6906	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6907	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6908	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6909	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6910	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6911	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6912	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6913	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6914	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6915	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6916	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6917	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6918	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6919	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6920	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6921	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6922	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
6923	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
6924	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6925	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6926	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6927	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6928	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6929	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6930	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6931	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6932	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6933	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6934	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.7.2 (c) dirActivity-software 03-02-2026 15:38

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6946	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6947	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6948	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6949	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6950	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6951	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6952	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6953	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6954	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6955	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6956	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6957	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6958	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6959	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6960	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6961	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6962	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6963	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6964	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6965	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6966	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6967	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6968	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6969	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
6970	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
6971	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6972	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6973	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6974	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6975	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6976	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6977	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6978	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6979	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6980	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
6981	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
6993	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6994	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6995	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6996	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6997	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6998	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
6999	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7000	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7001	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7002	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7003	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7004	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7005	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7006	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7007	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7008	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7009	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7010	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7011	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7012	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7013	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7014	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7015	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7016	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
7017	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7018	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7019	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7020	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7021	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7022	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7023	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7024	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7025	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7026	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7027	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7028	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.7.2 (c) dirActivity-software 03-02-2026 15:38

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7040	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7041	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7042	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7043	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7044	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7045	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7046	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7047	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7048	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7049	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7050	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7051	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
7052	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		19.00	24.00	31.00 dB		
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5					91.6	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--	
7053	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7054	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7055	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7056	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7057	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7058	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7059	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7060	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7061	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7062	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7063	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
7064	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7065	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7066	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7067	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7068	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7069	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7070	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7071	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7072	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7073	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7074	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7075	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7087	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7088	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7089	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7090	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7091	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7092	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7093	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7094	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7095	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7096	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7097	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7098	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7099	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7100	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7101	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7102	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7103	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7104	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7105	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7106	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7107	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7108	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7109	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7110	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
7111	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7112	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7113	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7114	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7115	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7116	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7117	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7118	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7119	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7120	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7121	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7122	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.7.2 (c) dirActivity-software 03-02-2026 15:38

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7134	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7135	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7136	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7137	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7138	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7139	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7140	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7141	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7142	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7143	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7144	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7145	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7146	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7147	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7148	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7149	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7150	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7151	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7152	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7153	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7154	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7155	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7156	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7157	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
7158	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7159	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7160	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7161	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7162	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7163	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7164	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7165	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7166	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7167	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7168	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7169	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.7.2 (c) dirActivity-software 03-02-2026 15:38

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7181	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7182	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7183	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7184	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7185	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7186	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7187	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7188	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7189	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7190	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7191	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7192	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
7193	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5					91.6
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7194	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7195	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7196	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7197	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7198	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7199	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7200	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7201	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7202	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7203	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7204	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
7205	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7206	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7207	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7208	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7209	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7210	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7211	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7212	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7213	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7214	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7215	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7216	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB

WinHavik-Omgevingswet 1.0.7.2 (c) dirActivity-software 03-02-2026 15:38

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7228	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7229	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7230	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7231	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7232	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7233	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7234	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7235	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7236	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7237	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7238	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7239	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
7240	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--		19.00	24.00	31.00 dB	
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5					91.6
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--					--
7241	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7242	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7243	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7244	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7245	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7246	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7247	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7248	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7249	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7250	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
7251	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
7252	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7253	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7254	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7255	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7256	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7257	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7258	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7259	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7260	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7261	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7262	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7263	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.7.2 (c) dirActivity-software 03-02-2026 15:38

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7275	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7276	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7277	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7278	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7279	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7280	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7281	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7282	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7283	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7284	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7285	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7286	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7287	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7288	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7289	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7290	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7291	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7292	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7293	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7294	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7295	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7296	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7297	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7298	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
7299	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7300	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7301	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7302	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7303	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7304	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7305	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7306	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7307	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7308	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7309	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
				0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7310	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur			
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht	
7311	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7312	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7313	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7314	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7315	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7316	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7317	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7318	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7319	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7320	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7321	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai	5.0)=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
			0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6		19.00	24.00	31.00	dB	
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
			0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7322	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7323	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7324	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7325	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7326	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7327	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7328	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7329	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7330	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7331	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7332	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7333	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7334	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7335	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7336	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7337	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7338	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7339	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7340	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7341	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7342	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7343	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7344	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7345	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
7346	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7347	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7348	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7349	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7350	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7351	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7352	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7353	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7354	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7355	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7356	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7357	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	

WinHavik-Omgevingswet 1.0.7.2 (c) dirActivity-software 03-02-2026 15:38

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7369	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7370	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7371	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7372	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7373	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7374	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7375	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7376	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7377	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7378	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7379	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7380	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielaawaai		5.0	∅=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7381	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7382	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7383	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7384	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7385	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7386	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7387	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7388	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7389	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7390	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7391	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7392	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur				
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht		
7393	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
7394	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7395	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7396	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7397	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7398	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7399	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7400	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7401	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7402	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7403	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	--	--	%
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
7404	5=vrij (als > 0.01m van gevel industriela	waai	5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00	dB	
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					

WinHavik-Omgevingswet 1.0.7.2 (c) dirActivity-software 03-02-2026 15:38

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7416	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7417	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7418	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7419	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7420	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7421	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7422	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7423	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7424	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7425	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7426	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
7427	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	J=A	0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

nr bron/bedrijf	brontype	beoordelen als	bronvermogen													tot kenmerk	bedrijfsduur		
			h	wg	richt.	hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		dag	avond	nacht
7428	5=vrij (als > 0.01m van gevel industrielawaai		5.0	j=A	0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
					0	0	-7.5	73.4	77.4	81.4	85.4	86.4	84.4	82.4	-7.5	91.6	19.00	24.00	31.00 dB
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+5dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	+10dB:	--	-- %
					0	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

Waarneempunten

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	waarneemhoogten										refl kenmerk
						h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	
38	0.0	0.0	[3]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
41	0.0	0.0	[5]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
43	0.0	0.0	[3]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
46	0.0	0.0	[3]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
48	0.0	0.0	[3]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
51	0.0	0.0	[4]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
53	0.0	0.0	[3]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
57	0.0	0.0	[3]		0=geve	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
63	0.0	0.0	[1]		0=geve	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
64	0.0	0.0	[2]		0=geve	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
71	0.0	0.0	[2]		0=geve	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
73	0.0	0.0	[2]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
80	0.0	0.0	[1]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
83	0.0	0.0	[2]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
87	0.0	0.0	[1]		0=geve	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
91	0.0	0.0	[5]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
93	0.0	0.0	[4]		0=geve	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
96	0.0	0.0	[4]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
102	0.0	0.0	100		0=geve	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
103	0.0	0.0	101		0=geve	1.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
104	0.0	0.0			0=geve	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
105	0.0	0.0			0=geve	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
106	0.0	0.0			0=geve	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
107	0.0	0.0			0=geve	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
108	0.0	0.0			0=geve	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
109	0.0	0.0			0=geve	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
110	0.0	0.0			0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
111	0.0	0.0	[5]		0=geve	1.7	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
112	0.0	0.0	[1]		0=geve	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
114	0.0	0.0	[1]		0=geve	4.7	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
344	0.0	0.0	deel 3 lagen zuidoosthoek [1]		0=geve	1.8	4.8	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
345	0.0	0.0	deel 3 lagen zuidoosthoek [2]		0=geve	1.8	4.8	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
346	0.0	0.0	deel 3 lagen zuidoosthoek [3]		0=geve	1.8	4.8	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
347	0.0	0.0	deel 3 lagen zuidoosthoek [4]		0=geve	1.8	4.8	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
348	0.0	0.0	deel 3 lagen zuidoosthoek [5]		0=geve	1.8	4.8	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
349	0.0	0.0	deel 3 lagen zuidoosthoek [6]		0=geve	1.8	4.8	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
350	0.0	0.0	deel 3 lagen zuidoosthoek [8]		0=geve	1.8	4.8	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
351	0.0	0.0	deel 3 lagen zuidoosthoek [9]		0=geve	1.8	4.8	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
352	0.0	0.0	deel 3 lagen zuidoosthoek [10]		0=geve	1.8	4.8	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
353	0.0	0.0	deel 3 lagen zuidoosthoek [11]		0=geve	1.8	4.8	7.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
354	0.0	0.0	deel 2 laags [1]		0=geve	1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
355	0.0	0.0	deel 2 laags [3]		0=geve	1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
356	0.0	0.0	deel zuidwest hoek 1 laag [1]		0=geve	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
357	0.0	0.0	deel zuidwest hoek 1 laag [2]		0=geve	1.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
358	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [1]		0=geve	1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
359	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [2]		0=geve	1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
360	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [3]		0=geve	1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
361	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [4]		0=geve	1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
362	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [5]		0=geve	1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
363	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [6]		0=geve	1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
364	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [7]		0=geve	1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
365	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [8]		0=geve	1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	waarneemhoogten										refl kenmerk
						h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	
366	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [9]	0=geve		1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
367	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [10]	0=geve		1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
368	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [12]	0=geve		1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
369	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [13]	0=geve		1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
370	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [14]	0=geve		1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
371	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [15]	0=geve		1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
372	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [16]	0=geve		1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
373	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [17]	0=geve		1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
374	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [18]	0=geve		1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	
375	0.0	0.0	deel noordwesthoek 2 laags [19]	0=geve		1.8	4.8	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
23958	20	80.0	
23972	21	80.0	
23973	44	80.0	
23978	15	80.0	
23987	49	80.0	
24002	29	80.0	
24012	66	80.0	
24014	59	80.0	
24027	1723	80.0	
24043	15	80.0	
24050	1670	80.0	
24051	30	80.0	
24067	24	80.0	
24073	23	80.0	
24074	28	80.0	
24087	23	80.0	
24100	46	80.0	
24105	31	80.0	
24108	16	80.0	
24113	74	80.0	
24118	16	80.0	
24170	23	80.0	
24191	30	80.0	
24196	40	80.0	
24219	18	80.0	
24228	150	80.0	
24243	74	80.0	
24262	128	80.0	
24269	32	80.0	
24271	21	80.0	
24288	30	80.0	
24330	31	80.0	
24360	44	80.0	
24377	20	80.0	
24384	31	80.0	
24399	85	80.0	
24414	169	80.0	
24417	73	80.0	
24419	38	80.0	
24445	18	80.0	
24465	10	80.0	
24478	141	80.0	
24479	53	80.0	
24481	49	80.0	
24508	42	80.0	
24520	115	80.0	
24525	18	80.0	
24531	25	80.0	
24532	22	80.0	
24533	30	80.0	
24534	17	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
24564	454	80.0	
24591	19	80.0	
24627	26	80.0	
24659	21	80.0	
24660	20	80.0	
24668	87	80.0	
24683	479	80.0	
24692	33	80.0	
24696	30	80.0	
24714	21	80.0	
24718	36	80.0	
24749	12	80.0	
24759	22	80.0	
24765	70	80.0	
24769	17	80.0	
24774	21	80.0	
24775	86	80.0	
24791	23	80.0	
24802	505	80.0	
24803	22	80.0	
24818	126	80.0	
24821	42	80.0	
24824	108	80.0	
24828	42	80.0	
24829	98	80.0	
24839	37	80.0	
24853	50	80.0	
24865	41	80.0	
24891	31	80.0	
24894	28	80.0	
24908	30	80.0	
24942	67	80.0	
24957	15	80.0	
24980	90	80.0	
24987	40	80.0	
24995	19	80.0	
25038	67	80.0	
25046	43	80.0	
25052	61	80.0	
25056	211	80.0	
25080	136	80.0	
25085	92	80.0	
25109	55	80.0	
25143	16	80.0	
25145	44	80.0	
25156	27	80.0	
25166	26	80.0	
25175	20	80.0	
25197	24	80.0	
25198	31	80.0	
25200	132	80.0	
25218	32	80.0	
25230	42	80.0	
25237	151	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
25270	94	80.0	
25271	19	80.0	
25272	32	80.0	
25276	38	80.0	
25285	18	80.0	
25291	97	80.0	
25302	12	80.0	
25305	26	80.0	
25309	10	80.0	
25314	17	80.0	
25317	16	80.0	
25324	25	80.0	
25355	63	80.0	
25376	27	80.0	
25388	289	80.0	
25397	40	80.0	
25404	17	80.0	
25431	2150	80.0	
25441	397	80.0	
25442	996	80.0	
25455	927	80.0	
25469	69	80.0	
25479	275	80.0	
25498	34	80.0	
25510	82	80.0	
25528	16	80.0	
25529	988	80.0	
25530	89	80.0	
25543	45	80.0	
25558	42	80.0	
25566	36	80.0	
25580	18	80.0	
25590	271	80.0	
25647	32	80.0	
25663	20	80.0	
25673	35	80.0	
25684	105	80.0	
25699	362	80.0	
25708	215	80.0	
25725	96	80.0	
25729	80	80.0	
25738	55	80.0	
25739	105	80.0	
25756	267	80.0	
25787	4386	80.0	
25800	26	80.0	
25807	28	80.0	
25817	17	80.0	
25837	133	80.0	
25850	33	80.0	
25863	819	80.0	
25875	49	80.0	
25894	1897	80.0	
25901	356	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
25911	364	80.0	
25912	94	80.0	
25921	194	80.0	
25962	690	80.0	
25979	257	80.0	
25990	538	80.0	
26008	17	80.0	
26012	17	80.0	
26025	302	80.0	
26031	88	80.0	
26039	35	80.0	
26059	185	80.0	
26060	81	80.0	
26062	207	80.0	
26068	183	80.0	
26080	335	80.0	
26081	94	80.0	
26113	235	80.0	
26139	37	80.0	
26147	15	80.0	
26161	29	80.0	
26169	66	80.0	
26171	59	80.0	
26187	885	80.0	
26188	844	80.0	
26204	15	80.0	
26211	1670	80.0	
26212	30	80.0	
26228	24	80.0	
26235	23	80.0	
26236	28	80.0	
26253	23	80.0	
26266	46	80.0	
26271	31	80.0	
26274	16	80.0	
26279	33	80.0	
26280	36	80.0	
26285	16	80.0	
26335	23	80.0	
26355	30	80.0	
26360	40	80.0	
26385	18	80.0	
26394	150	80.0	
26410	74	80.0	
26428	128	80.0	
26435	32	80.0	
26437	21	80.0	
26455	30	80.0	
26478	31	80.0	
26506	44	80.0	
26527	31	80.0	
26544	85	80.0	
26559	169	80.0	
26562	73	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
26564	38	80.0	
26590	18	80.0	
26609	21	80.0	
26610	44	80.0	
26620	10	80.0	
26633	141	80.0	
26634	53	80.0	
26636	49	80.0	
26661	42	80.0	
26673	115	80.0	
26677	18	80.0	
26684	25	80.0	
26685	22	80.0	
26686	30	80.0	
26687	17	80.0	
26725	454	80.0	
26759	19	80.0	
26795	26	80.0	
26829	21	80.0	
26830	20	80.0	
26839	87	80.0	
26854	479	80.0	
26864	33	80.0	
26868	30	80.0	
26889	21	80.0	
26893	36	80.0	
26928	22	80.0	
26934	70	80.0	
26938	17	80.0	
26943	21	80.0	
26944	86	80.0	
26960	23	80.0	
26973	505	80.0	
26974	22	80.0	
26990	126	80.0	
26995	108	80.0	
26999	42	80.0	
27000	98	80.0	
27008	50	80.0	
27020	41	80.0	
27039	12	80.0	
27045	42	80.0	
27055	31	80.0	
27058	28	80.0	
27072	30	80.0	
27114	67	80.0	
27134	15	80.0	
27157	90	80.0	
27164	40	80.0	
27173	13	80.0	
27174	9	80.0	
27219	67	80.0	
27227	43	80.0	
27233	61	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
27237	211	80.0	
27261	136	80.0	
27266	92	80.0	
27291	55	80.0	
27327	16	80.0	
27329	44	80.0	
27341	27	80.0	
27351	26	80.0	
27360	20	80.0	
27382	24	80.0	
27383	31	80.0	
27385	132	80.0	
27404	32	80.0	
27422	29	80.0	
27423	126	80.0	
27454	94	80.0	
27455	19	80.0	
27456	32	80.0	
27460	38	80.0	
27468	18	80.0	
27474	97	80.0	
27485	12	80.0	
27488	26	80.0	
27492	10	80.0	
27497	17	80.0	
27501	42	80.0	
27503	16	80.0	
27510	25	80.0	
27541	63	80.0	
27562	27	80.0	
27574	289	80.0	
27583	40	80.0	
27590	17	80.0	
27628	397	80.0	
27629	996	80.0	
27643	252	80.0	
27644	12	80.0	
27645	674	80.0	
27660	69	80.0	
27670	275	80.0	
27681	34	80.0	
27694	82	80.0	
27714	16	80.0	
27715	58	80.0	
27716	951	80.0	
27717	89	80.0	
27728	35	80.0	
27733	45	80.0	
27746	42	80.0	
27761	36	80.0	
27779	18	80.0	
27789	45	80.0	
27790	228	80.0	
27792	359	80.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
27821	105	80.0	
27858	32	80.0	
27875	20	80.0	
27906	362	80.0	
27912	215	80.0	
27930	96	80.0	
27931	80	80.0	
27945	55	80.0	
27954	2834	80.0	
27964	267	80.0	
27997	105	80.0	
28004	3393	80.0	
28005	555	80.0	
28006	496	80.0	
28042	26	80.0	
28051	28	80.0	
28062	17	80.0	
28076	188	80.0	
28113	33	80.0	
28123	133	80.0	
28131	819	80.0	
28159	1897	80.0	
28166	356	80.0	
28181	127	80.0	
28182	192	80.0	
28183	60	80.0	
28184	94	80.0	
28193	194	80.0	
28223	690	80.0	
28241	257	80.0	
28254	538	80.0	
28279	7	80.0	
28280	300	80.0	
28286	88	80.0	
28290	335	80.0	
28291	94	80.0	
28294	35	80.0	
28322	17	80.0	
28324	17	80.0	
28334	185	80.0	
28336	81	80.0	
28339	207	80.0	
28345	183	80.0	
28372	235	80.0	
28391	4007	80.0	

Projectgegevens

projectnaam: Nijkerk Wallerstraat
opdrachtgever: Beweging 3.0
adviseur: SF1
databaseversie: 1001
situatie: Bijlage 2: Berekeningsresultaten Industrielawaai
uitsnede: basismodel


<u>omschrijving</u>	<u>beoordeeld als verkeerslawaaï</u>		<u>beoordeeld als railverkeerslawaaï</u>		<u>beoordeeld als industrielawaai</u>
	wegverkeer	railverkeer (lokaal spoor)	railverkeer	industrie (emplacement)	industrie
rekenhart versie:	1.0.0 (build 2)		1.0.0 (build 2)		OW.1.0
rekenresultaat binnengelezen (datum):					30-01-2026 17:27
maximum aantal reflecties:	1		1		1
standaard bodemabsorptie:	0 %		0 %		0 %
rekenmethode:					OW
meteo correctie:					☒
jaargetijde zomer:					☐
opmerking					

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel															
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
38	0.0	0.0 [3]	0=gev					(0)	1	1.7	50.50	45.50	38.50	49.93	49.93
								(0)	1	4.7	51.75	46.75	39.75	51.18	51.18
41	0.0	0.0 [5]	0=gev					(0)	1	1.7	53.20	48.20	41.19	52.63	52.63
								(0)	1	4.7	54.49	49.49	42.49	53.92	53.92
43	0.0	0.0 [3]	0=gev					(0)	1	1.7	50.52	45.52	38.52	49.95	49.95
								(0)	1	4.7	51.81	46.81	39.80	51.24	51.24
46	0.0	0.0 [3]	0=gev					(0)	1	1.7	47.90	42.90	35.90	47.33	47.33
								(0)	1	4.7	51.08	46.08	39.08	50.51	50.51
48	0.0	0.0 [3]	0=gev					(0)	1	1.7	48.41	43.41	36.40	47.84	47.84
								(0)	1	4.7	49.30	44.30	37.30	48.73	48.73
51	0.0	0.0 [4]	0=gev					(0)	1	1.7	45.58	40.58	33.58	45.01	45.01
								(0)	1	4.7	47.59	42.59	35.59	47.02	47.02
53	0.0	0.0 [3]	0=gev					(0)	1	1.7	50.65	45.65	38.65	50.08	50.08
								(0)	1	4.7	51.68	46.68	39.68	51.11	51.11
57	0.0	0.0 [3]	0=gev					(0)	1	1.7	41.06	36.06	29.06	40.49	40.49
63	0.0	0.0 [1]	0=gev					(0)	1	1.7	49.97	44.97	37.97	49.40	49.40
64	0.0	0.0 [2]	0=gev					(0)	1	1.7	49.05	44.05	37.05	48.48	48.48
71	0.0	0.0 [2]	0=gev					(0)	1	1.7	52.77	47.77	40.76	52.20	52.20
73	0.0	0.0 [2]	0=gev					(0)	1	1.7	50.54	45.54	38.54	49.97	49.97
								(0)	1	4.7	54.01	49.01	42.01	53.44	53.44
80	0.0	0.0 [1]	0=gev					(0)	1	1.7	45.01	40.01	33.01	44.44	44.44
								(0)	1	4.7	49.21	44.21	37.21	48.64	48.64
83	0.0	0.0 [2]	0=gev					(0)	1	1.7	42.78	37.78	30.78	42.21	42.21
								(0)	1	4.7	45.38	40.38	33.37	44.81	44.81
87	0.0	0.0 [1]	0=gev					(0)	1	1.7	54.47	49.47	42.46	53.90	53.90
91	0.0	0.0 [5]	0=gev					(0)	1	1.7	52.25	47.25	40.25	51.68	51.68
								(0)	1	4.7	54.17	49.17	42.17	53.60	53.60
93	0.0	0.0 [4]	0=gev					(0)	1	1.7	54.34	49.34	42.34	53.77	53.77
96	0.0	0.0 [4]	0=gev					(0)	1	1.7	51.68	46.68	39.68	51.11	51.11
								(0)	1	4.7	53.47	48.47	41.47	52.90	52.90
102	0.0	0.0 100	0=gev					(0)	1	1.7	50.36	45.36	38.36	49.79	49.79
103	0.0	0.0 101	0=gev					(0)	1	1.7	50.31	45.31	38.31	49.74	49.74
104	0.0	0.0	0=gev					(0)	1	4.7	45.57	40.57	33.56	45.00	45.00
105	0.0	0.0	0=gev					(0)	1	4.7	50.68	45.68	38.67	50.11	50.11
106	0.0	0.0	0=gev					(0)	1	4.7	50.50	45.50	38.49	49.93	49.93
107	0.0	0.0	0=gev					(0)	1	4.7	52.30	47.30	40.30	51.73	51.73
108	0.0	0.0	0=gev					(0)	1	4.7	52.45	47.45	40.44	51.88	51.88
109	0.0	0.0	0=gev					(0)	1	4.7	52.70	47.70	40.70	52.13	52.13
110	0.0	0.0	0=gev					(0)	1	1.7	51.54	46.54	39.54	50.97	50.97
								(0)	1	4.7	53.94	48.94	41.93	53.37	53.37
111	0.0	0.0 [5]	0=gev					(0)	1	1.7	52.88	47.88	40.88	52.31	52.31
								(0)	1	4.7	54.34	49.34	42.34	53.77	53.77
112	0.0	0.0 [1]	0=gev					(0)	1	4.7	54.78	49.78	42.77	54.21	54.21
114	0.0	0.0 [1]	0=gev					(0)	1	4.7	54.44	49.44	42.44	53.87	53.87
344	0.0	0.0 deel 3 lagen zuidoosthoek [1]	0=gev					(0)	1	1.8	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	4.8	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	7.8	--	--	--	-999.90	999.90
345	0.0	0.0 deel 3 lagen zuidoosthoek [2]	0=gev					(0)	1	1.8	31.06	26.06	19.05	30.49	30.49
								(0)	1	4.8	32.82	27.82	20.81	32.25	32.25

(*) IL: inc. maatregel															
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
346	0.0	0.0 deel 3 lagen zuidoosthoek [3]	0=gev					(0)	1	7.8	35.08	30.08	23.08	34.51	34.51
								(0)	1	1.8	28.67	23.67	16.67	28.10	28.10
								(0)	1	4.8	30.31	25.31	18.31	29.74	29.74
347	0.0	0.0 deel 3 lagen zuidoosthoek [4]	0=gev					(0)	1	7.8	34.24	29.24	22.23	33.67	33.67
								(0)	1	1.8	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	4.8	--	--	--	-999.90	999.90
348	0.0	0.0 deel 3 lagen zuidoosthoek [5]	0=gev					(0)	1	7.8	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	1.8	46.05	41.05	34.05	45.48	45.48
								(0)	1	4.8	47.11	42.11	35.11	46.54	46.54
349	0.0	0.0 deel 3 lagen zuidoosthoek [6]	0=gev					(0)	1	7.8	47.62	42.62	35.62	47.05	47.05
								(0)	1	1.8	50.64	45.64	38.64	50.07	50.07
								(0)	1	4.8	51.11	46.11	39.11	50.54	50.54
350	0.0	0.0 deel 3 lagen zuidoosthoek [8]	0=gev					(0)	1	7.8	51.71	46.71	39.70	51.14	51.14
								(0)	1	1.8	27.79	22.79	15.79	27.22	27.22
								(0)	1	4.8	31.48	26.48	19.47	30.91	30.91
351	0.0	0.0 deel 3 lagen zuidoosthoek [9]	0=gev					(0)	1	7.8	37.18	32.18	25.18	36.61	36.61
								(0)	1	1.8	29.25	24.25	17.25	28.68	28.68
								(0)	1	4.8	31.42	26.42	19.42	30.85	30.85
352	0.0	0.0 deel 3 lagen zuidoosthoek [10]	0=gev					(0)	1	7.8	34.60	29.60	22.60	34.03	34.03
								(0)	1	1.8	32.63	27.63	20.63	32.06	32.06
								(0)	1	4.8	34.95	29.95	22.94	34.38	34.38
353	0.0	0.0 deel 3 lagen zuidoosthoek [11]	0=gev					(0)	1	7.8	42.54	37.54	30.54	41.97	41.97
								(0)	1	1.8	31.00	26.00	19.00	30.43	30.43
								(0)	1	4.8	33.55	28.55	21.55	32.98	32.98
354	0.0	0.0 deel 2 laags [1]	0=gev					(0)	1	7.8	36.80	31.80	24.80	36.23	36.23
								(0)	1	1.8	30.68	25.68	18.68	30.11	30.11
								(0)	1	4.8	34.74	29.74	22.74	34.17	34.17
355	0.0	0.0 deel 2 laags [3]	0=gev					(0)	1	1.8	48.97	43.97	36.97	48.40	48.40
								(0)	1	4.8	49.51	44.51	37.51	48.94	48.94
								(0)	1	1.8	38.53	33.53	26.53	37.96	37.96
356	0.0	0.0 deel zuidwest hoek 1 laag [1]	0=gev					(0)	1	1.8	48.60	43.60	36.60	48.03	48.03
357	0.0	0.0 deel zuidwest hoek 1 laag [2]	0=gev					(0)	1	1.8	25.69	20.69	13.69	25.12	25.12
358	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [1]	0=gev					(0)	1	4.8	28.45	23.45	16.45	27.88	27.88
359	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [2]	0=gev					(0)	1	1.8	12.47	7.47	.47	11.90	11.90
								(0)	1	4.8	--	--	--	-999.90	999.90
								(0)	1	1.8	24.72	19.72	12.72	24.15	24.15
360	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [3]	0=gev					(0)	1	4.8	27.80	22.80	15.80	27.23	27.23
								(0)	1	1.8	1.61	-3.39	-10.39	1.04	1.04
								(0)	1	4.8	--	--	--	-999.90	999.90
361	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [4]	0=gev					(0)	1	1.8	26.60	21.60	14.60	26.03	26.03
								(0)	1	4.8	27.49	22.49	15.49	26.92	26.92
								(0)	1	1.8	29.51	24.51	17.51	28.94	28.94
362	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [5]	0=gev					(0)	1	4.8	33.93	28.93	21.93	33.36	33.36
								(0)	1	1.8	36.92	31.92	24.92	36.35	36.35
								(0)	1	4.8	39.04	34.04	27.04	38.47	38.47
363	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [6]	0=gev					(0)	1	1.8	30.32	25.32	18.32	29.75	29.75
								(0)	1	4.8	20.78	15.78	8.78	20.21	20.21
								(0)	1	1.8	37.20	32.20	25.19	36.63	36.63
364	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [7]	0=gev					(0)	1	4.8	36.48	31.48	24.48	35.91	35.91
								(0)	1	1.8	38.11	33.11	26.11	37.54	37.54
								(0)	1	4.8	23.54	18.54	11.54	22.97	22.97
365	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [8]	0=gev					(0)	1	1.8	34.71	29.71	22.71	34.14	34.14
								(0)							
								(0)							
366	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [9]	0=gev					(0)							
								(0)							
								(0)							
367	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [10]	0=gev					(0)							
								(0)							
								(0)							
368	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [12]	0=gev					(0)							
								(0)							
								(0)							

(*) IL: inc. maatregel															
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	als	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)
369	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [13]	0=gev					(0)	1	4.8	41.51	36.51	29.50	40.94	40.94
								(0)	1	1.8	35.06	30.06	23.06	34.49	34.49
								(0)	1	4.8	40.83	35.83	28.82	40.26	40.26
370	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [14]	0=gev					(0)	1	1.8	31.95	26.95	19.95	31.38	31.38
								(0)	1	4.8	36.49	31.49	24.48	35.92	35.92
371	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [15]	0=gev					(0)	1	1.8	26.67	21.67	14.67	26.10	26.10
								(0)	1	4.8	32.27	27.27	20.27	31.70	31.70
372	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [16]	0=gev					(0)	1	1.8	29.67	24.67	17.67	29.10	29.10
								(0)	1	4.8	34.56	29.56	22.56	33.99	33.99
373	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [17]	0=gev					(0)	1	1.8	28.37	23.37	16.37	27.80	27.80
								(0)	1	4.8	33.02	28.02	21.01	32.45	32.45
374	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [18]	0=gev					(0)	1	1.8	31.35	26.35	19.35	30.78	30.78
								(0)	1	4.8	35.13	30.13	23.13	34.56	34.56
375	0.0	0.0 deel noordwesthoek 2 laags [19]	0=gev					(0)	1	1.8	28.96	23.96	16.96	28.39	28.39
								(0)	1	4.8	31.62	26.62	19.61	31.05	31.05

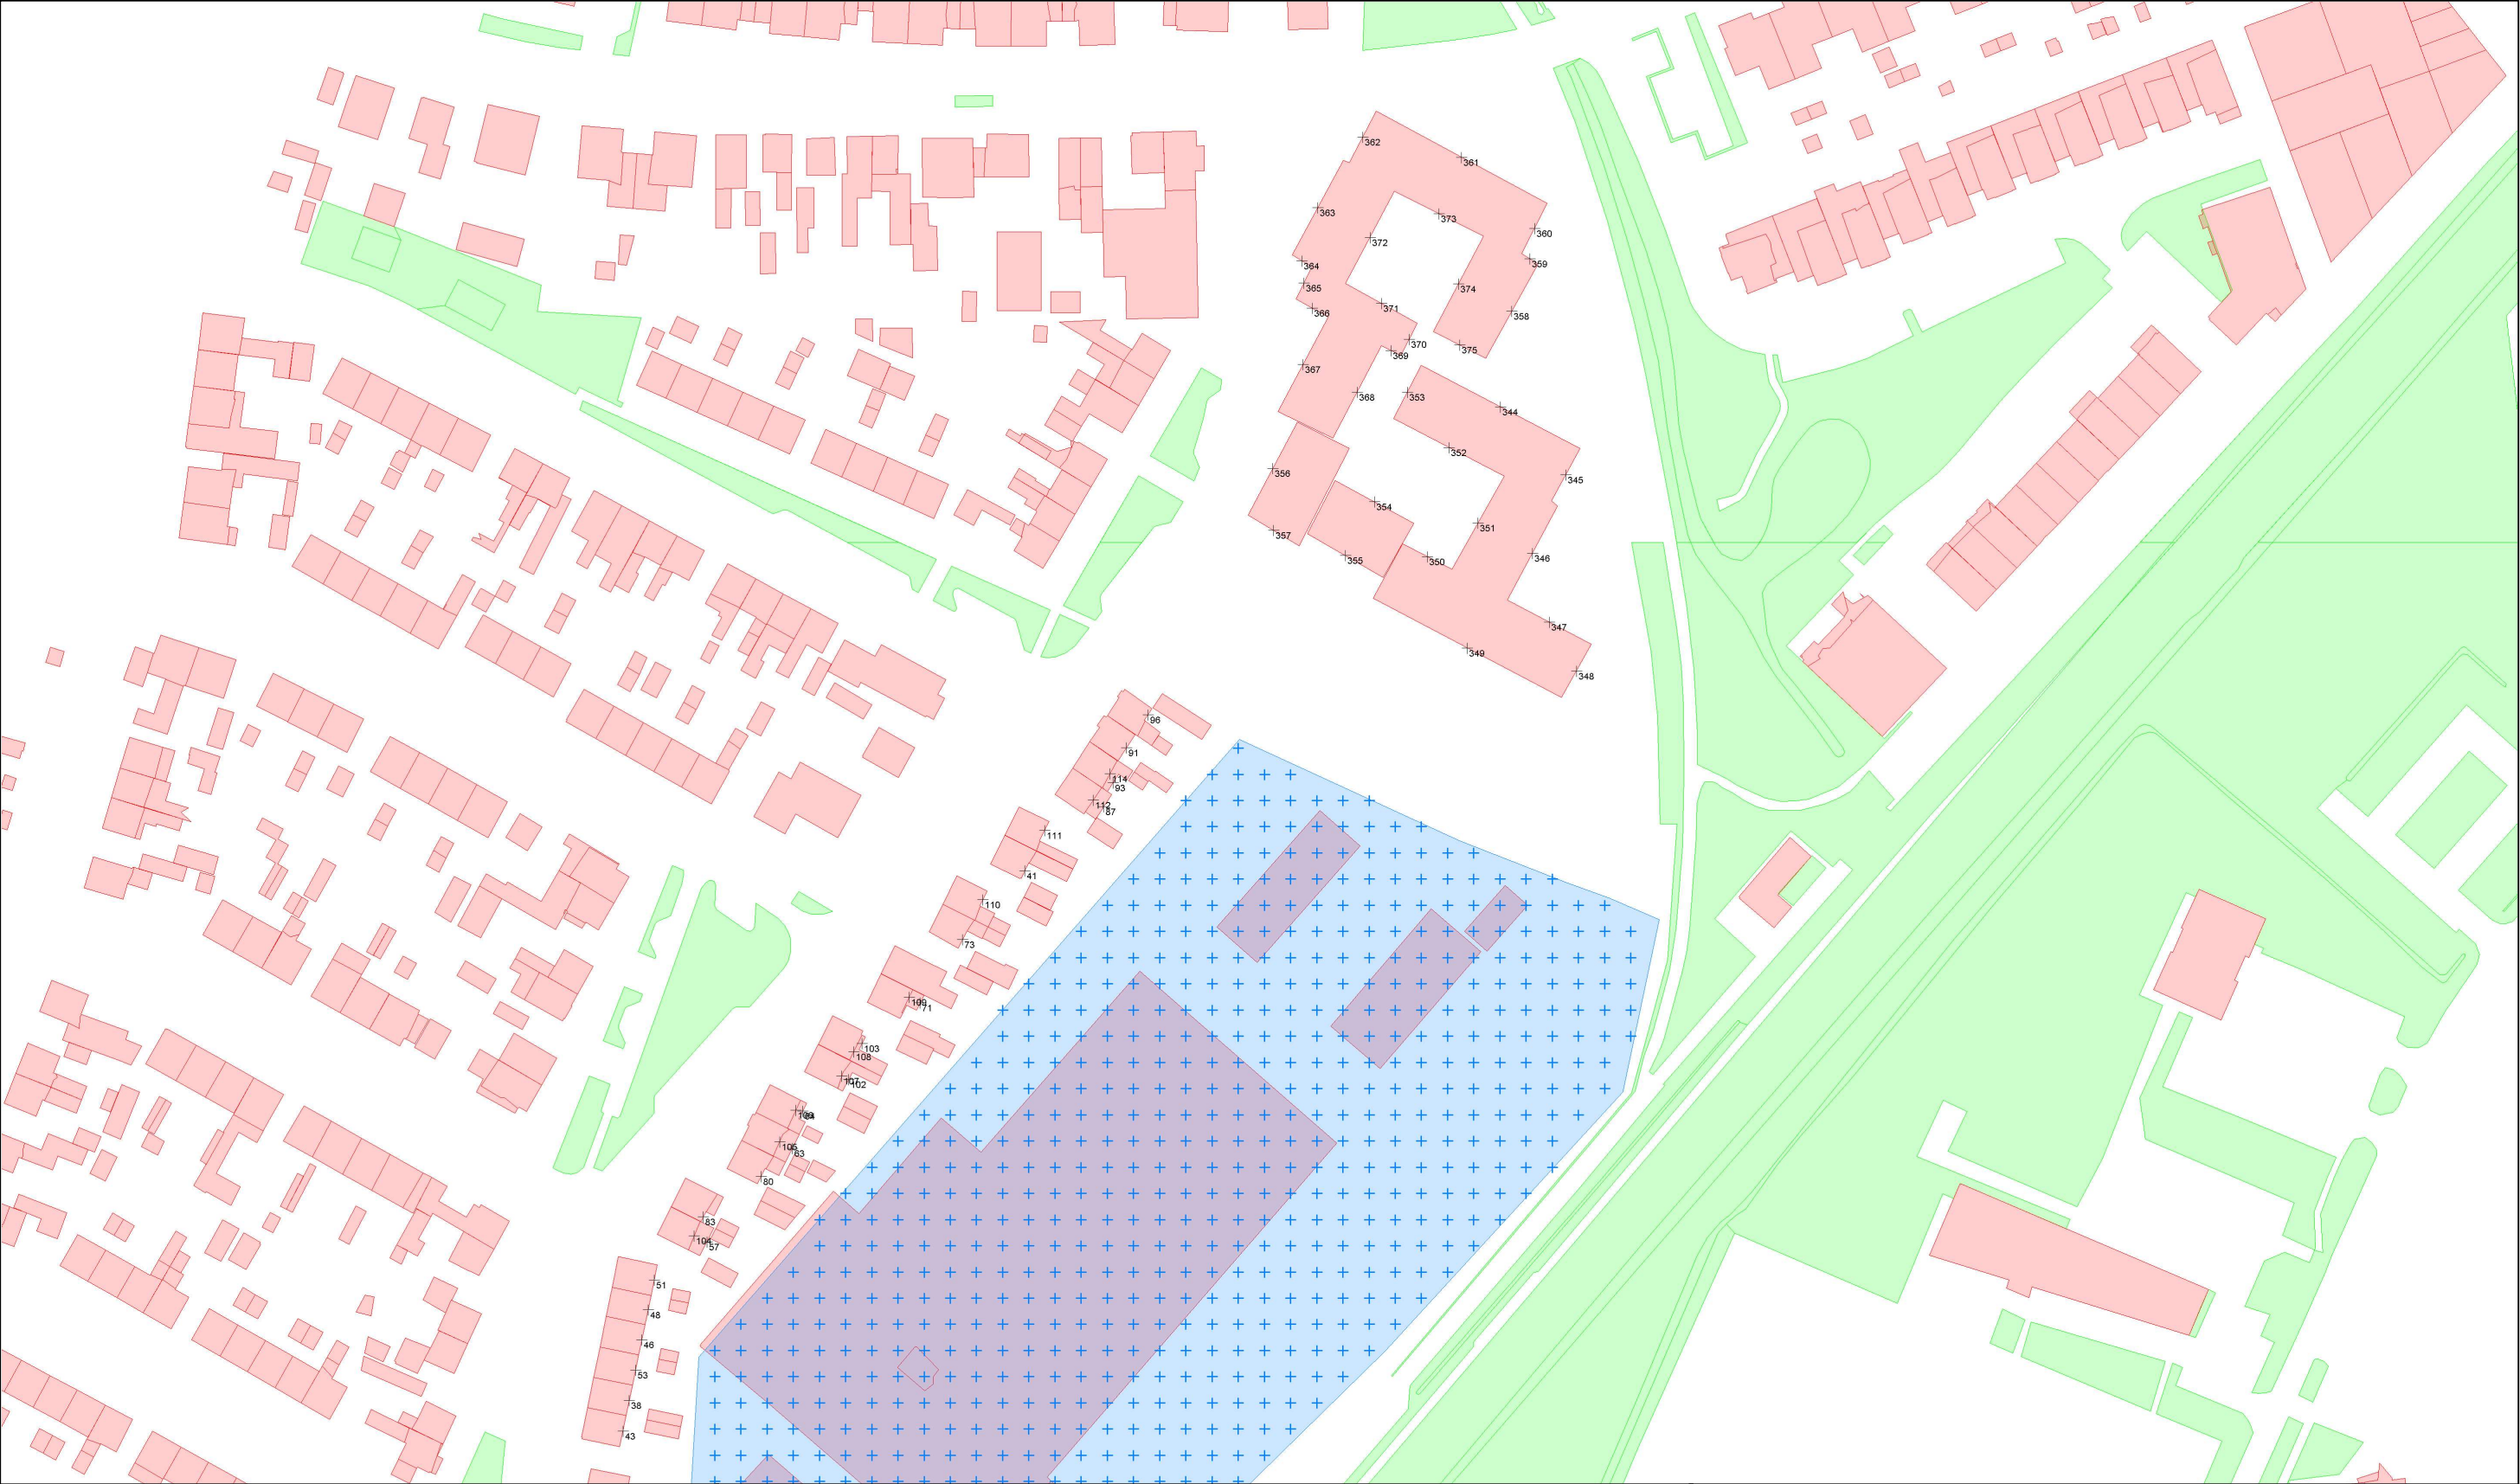



- bodemabsorptie
- bebouwing
- scherp scherm
- extrastomp scherm
- + bron (beoordeeld als industrie)
- oppervlaktebron (beoordeeld als industrie)
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Nijkerk Wallerstraat
Beweging 3.0
omschrijving
Figuur 1
Ligging waarneempunten
Modelnummers



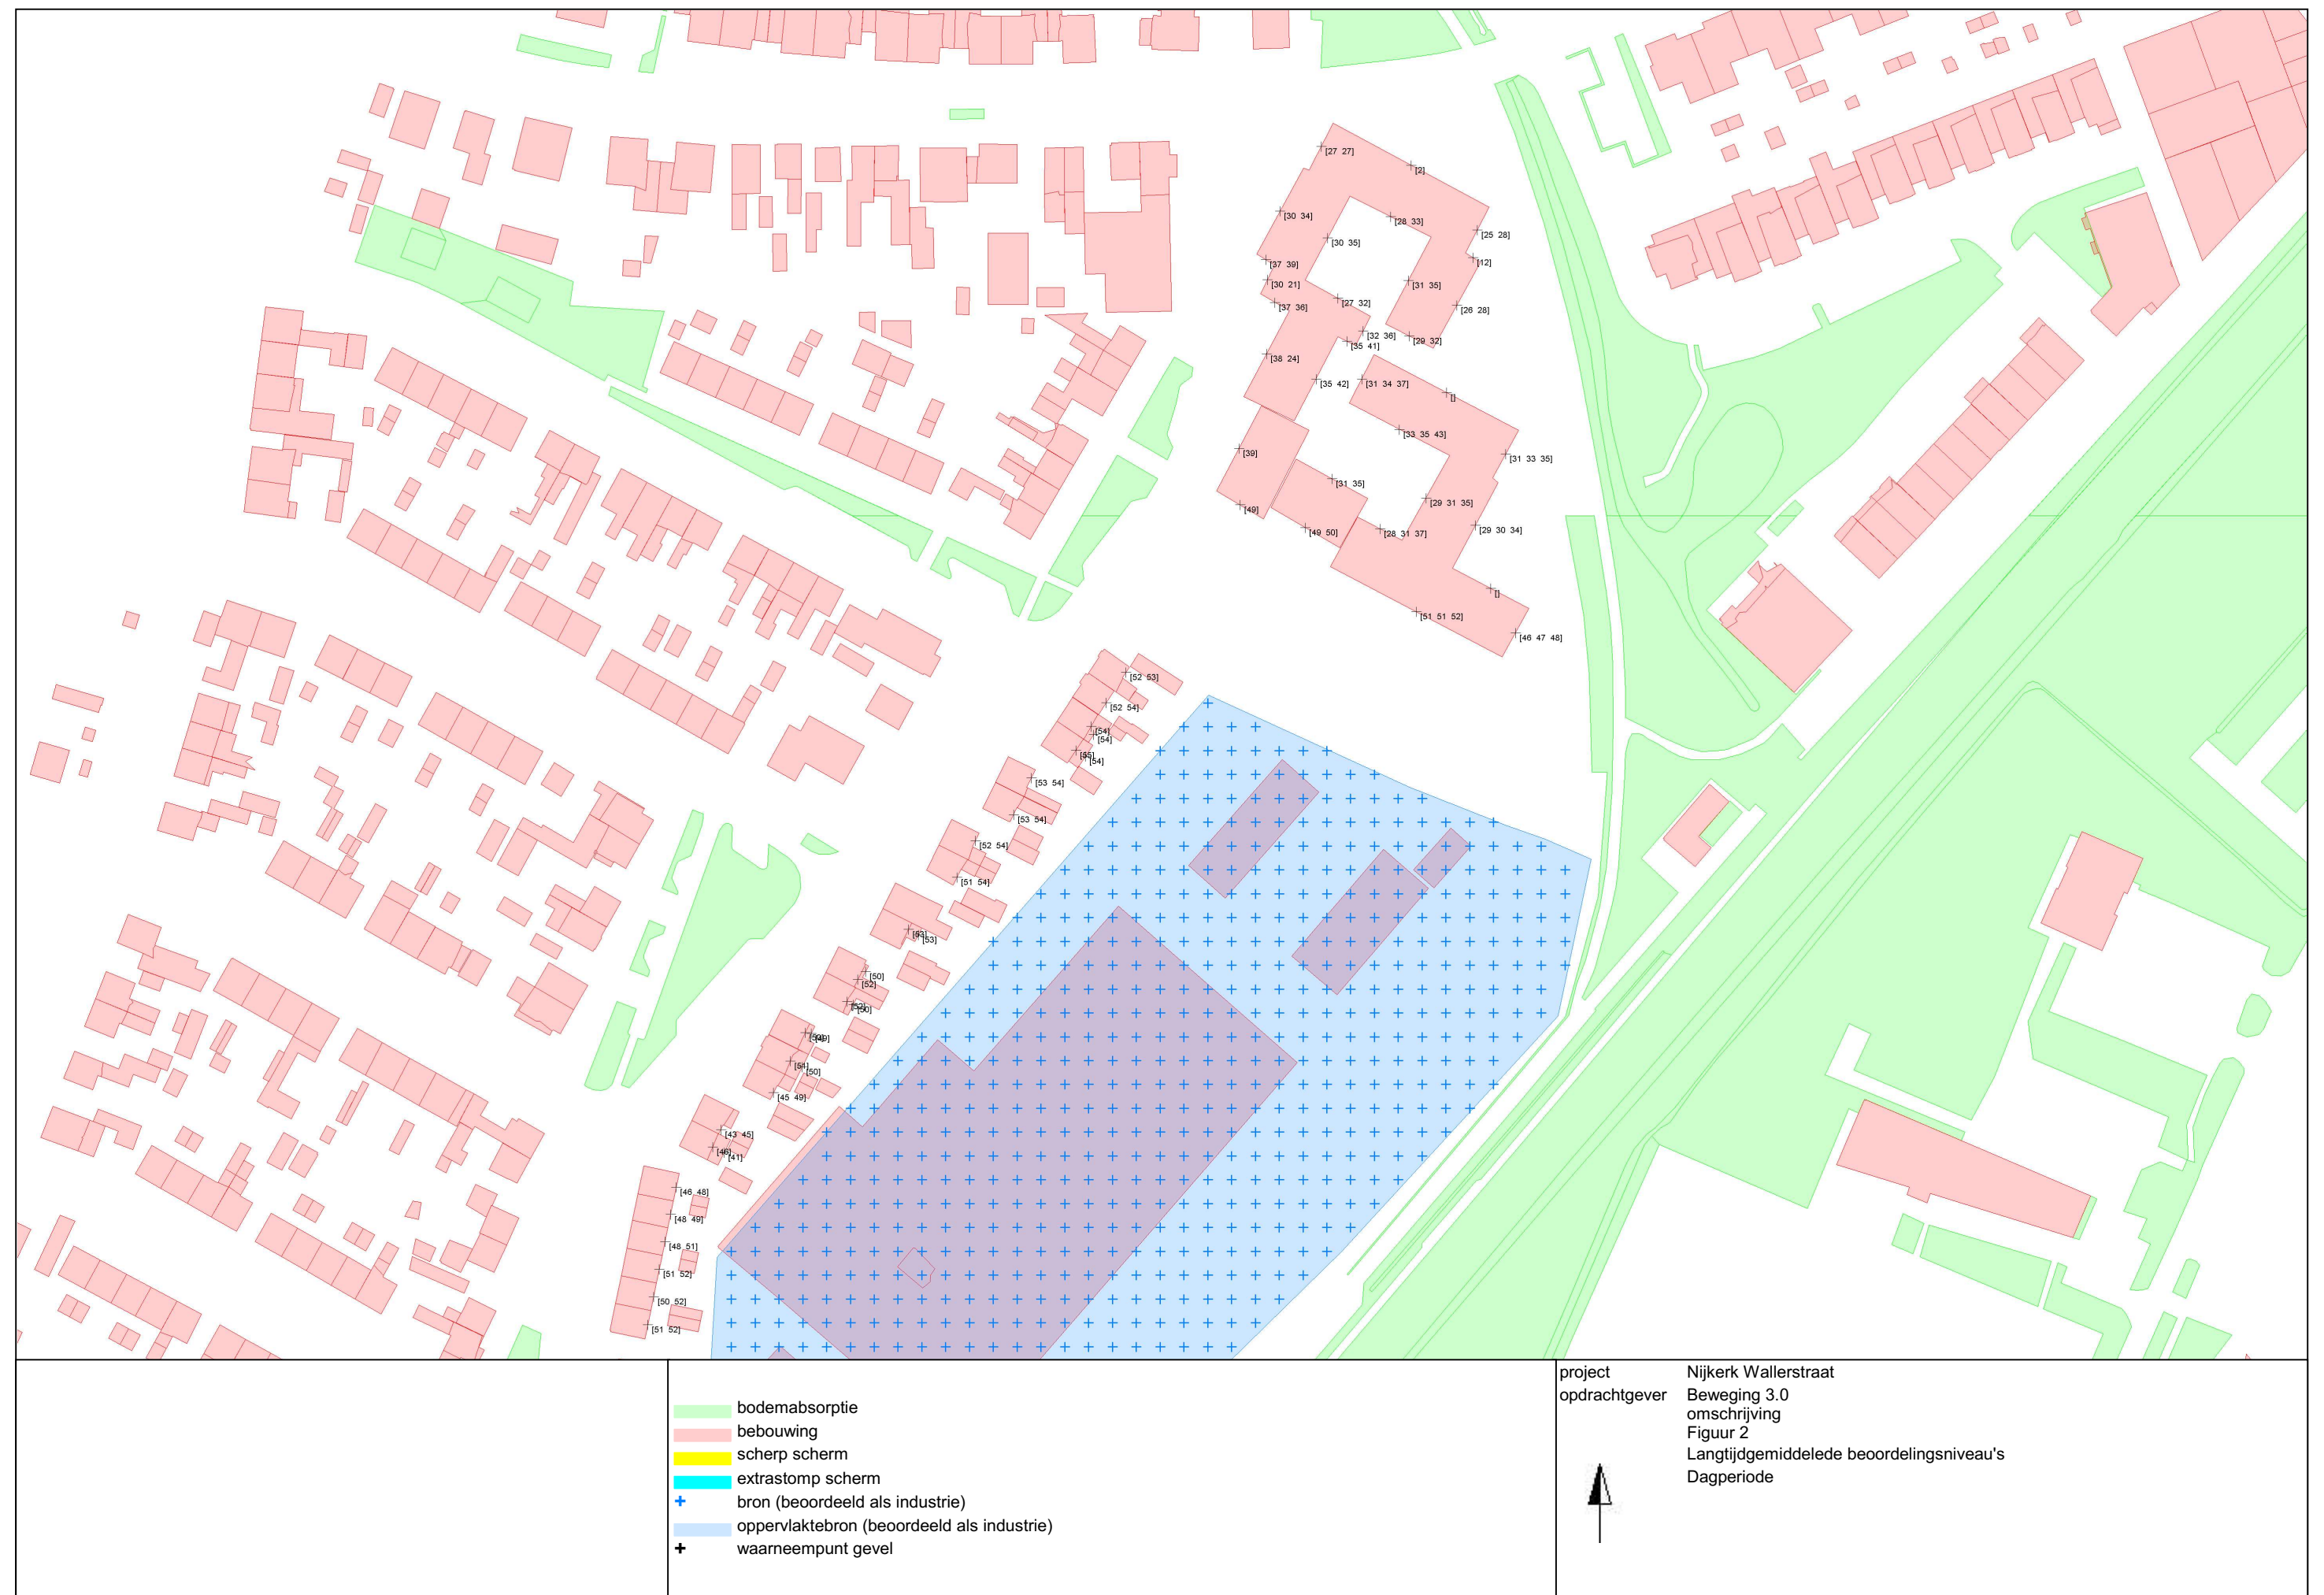


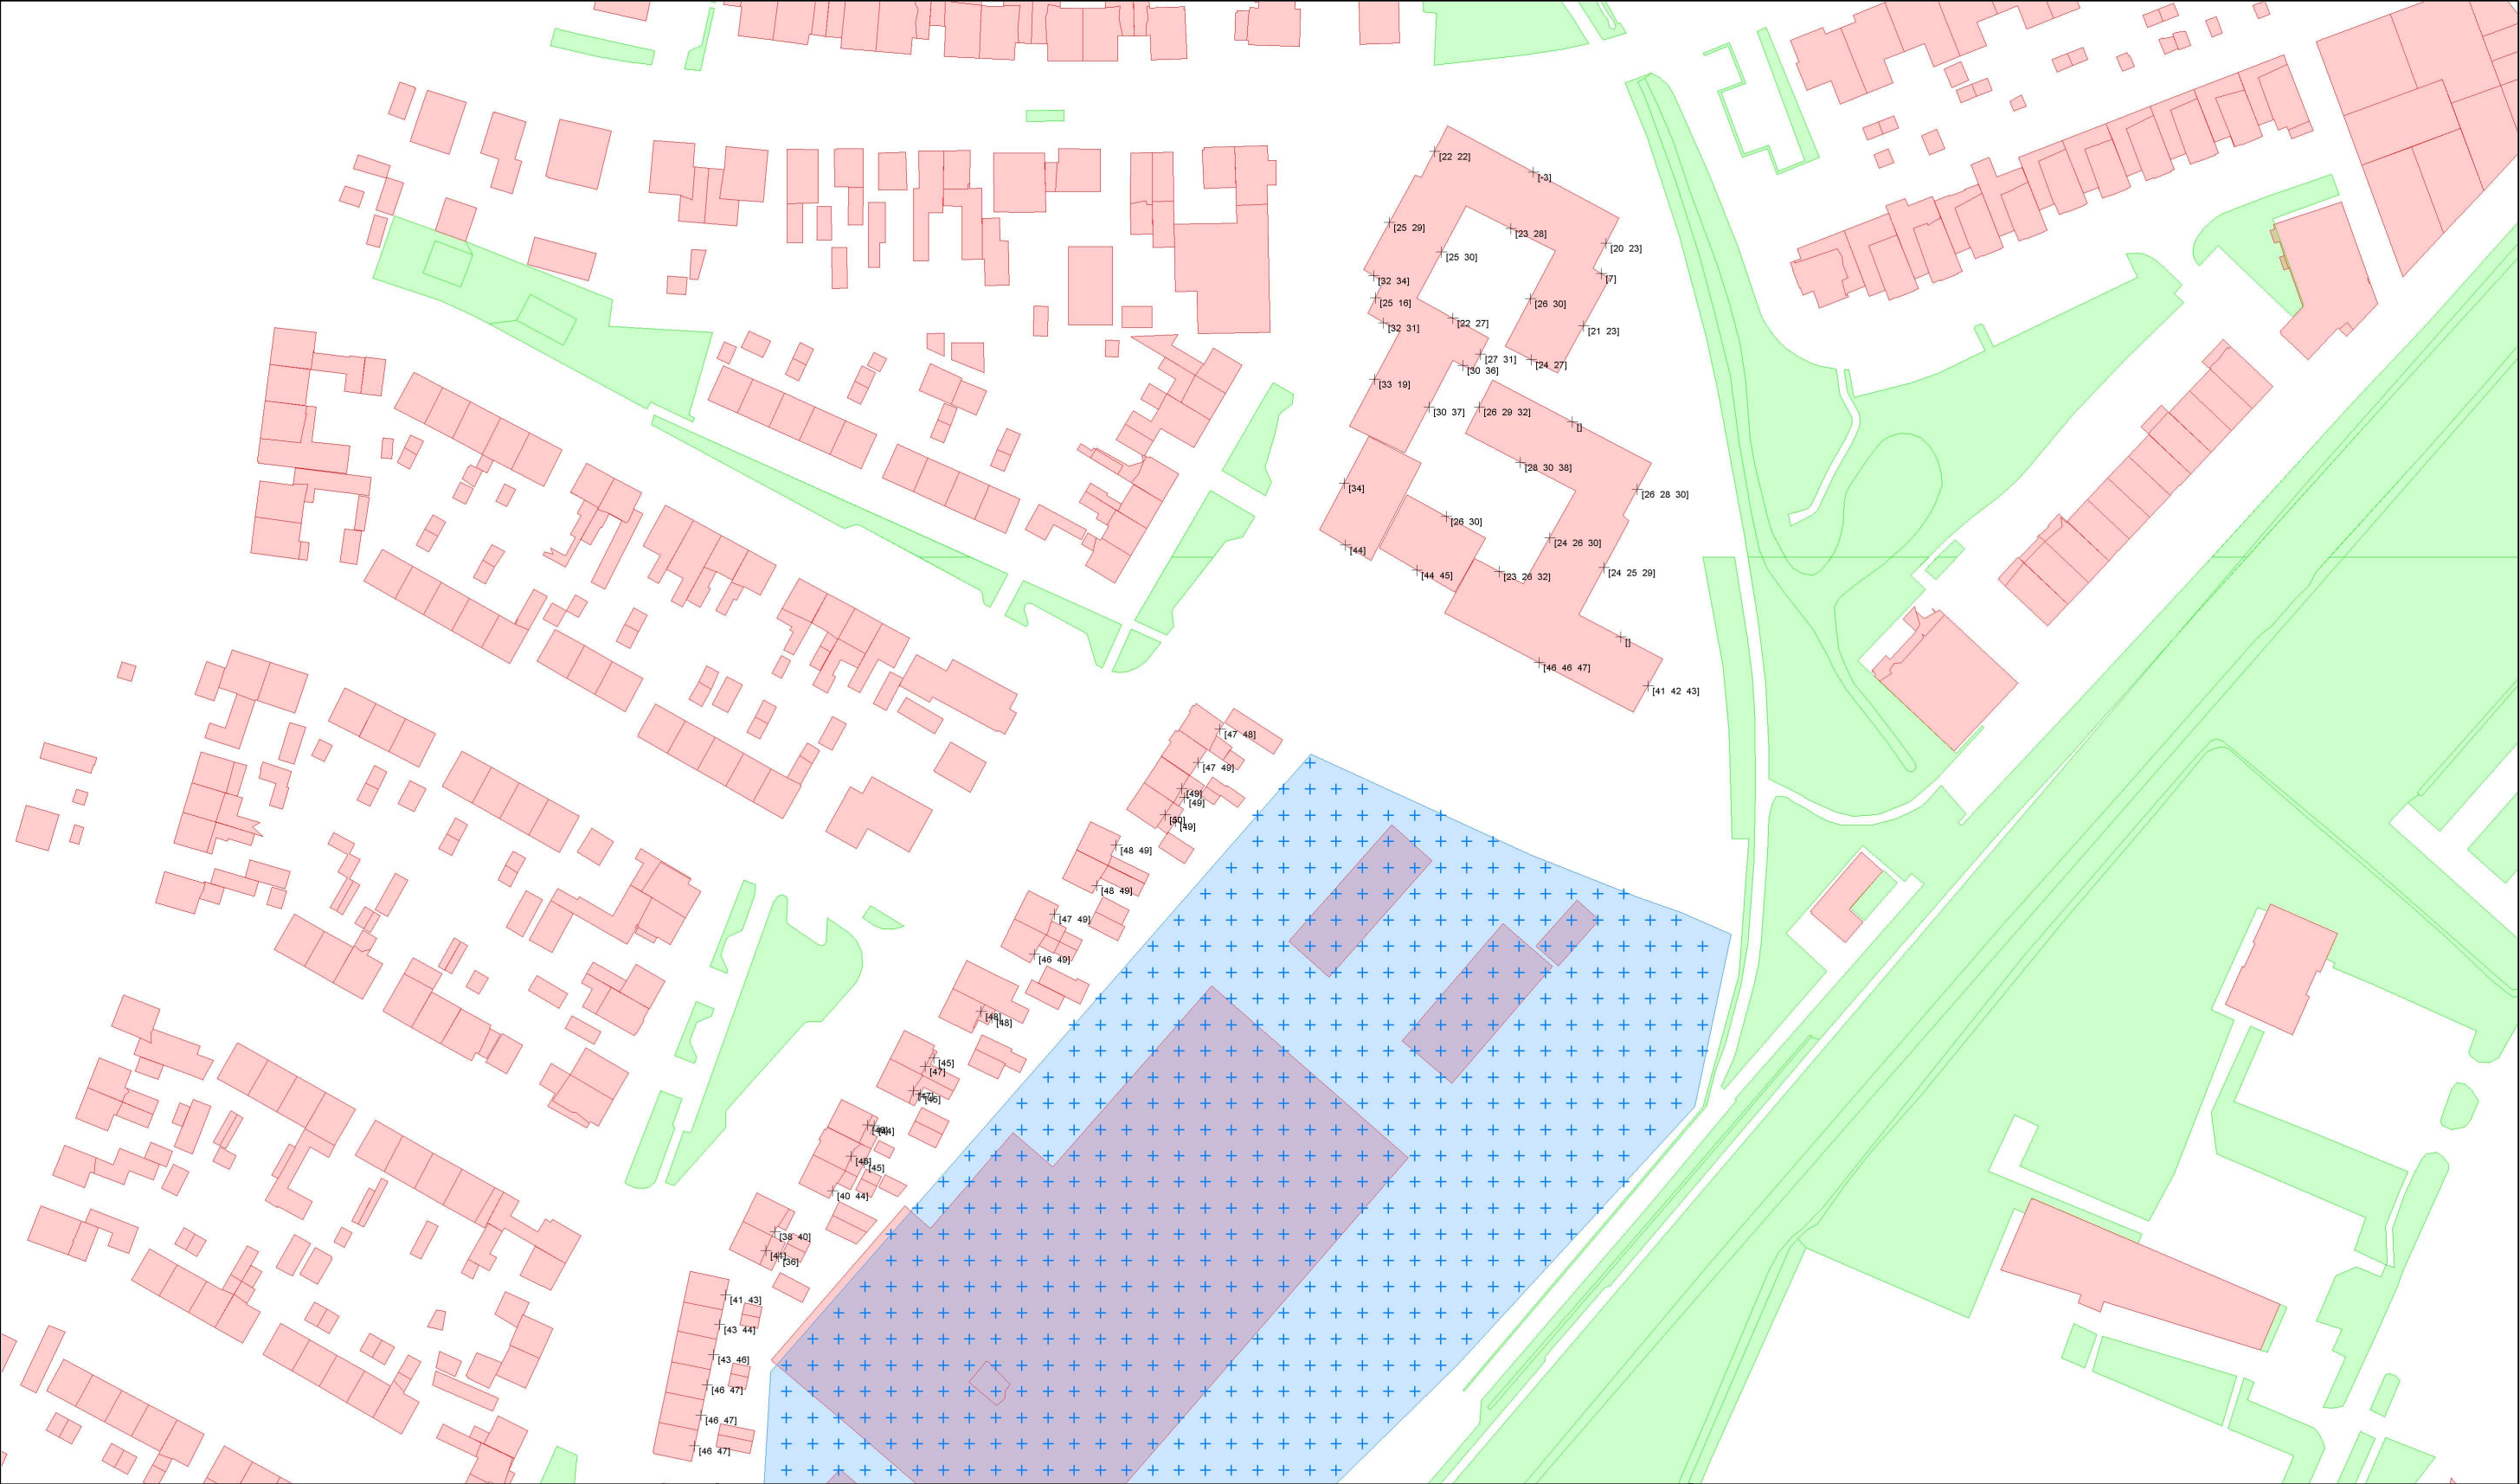



-  bodemabsorptie
-  bebouwing
-  scherp scherm
-  extrastomp scherm
-  bron (beoordeeld als industrie)
-  oppervlaktebron (beoordeeld als industrie)
-  waarneempunt gevel

project Nijkerk Wallerstraat
opdrachtgever Beweging 3.0
omschrijving Figuur 2.2
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau's
Avondperiode



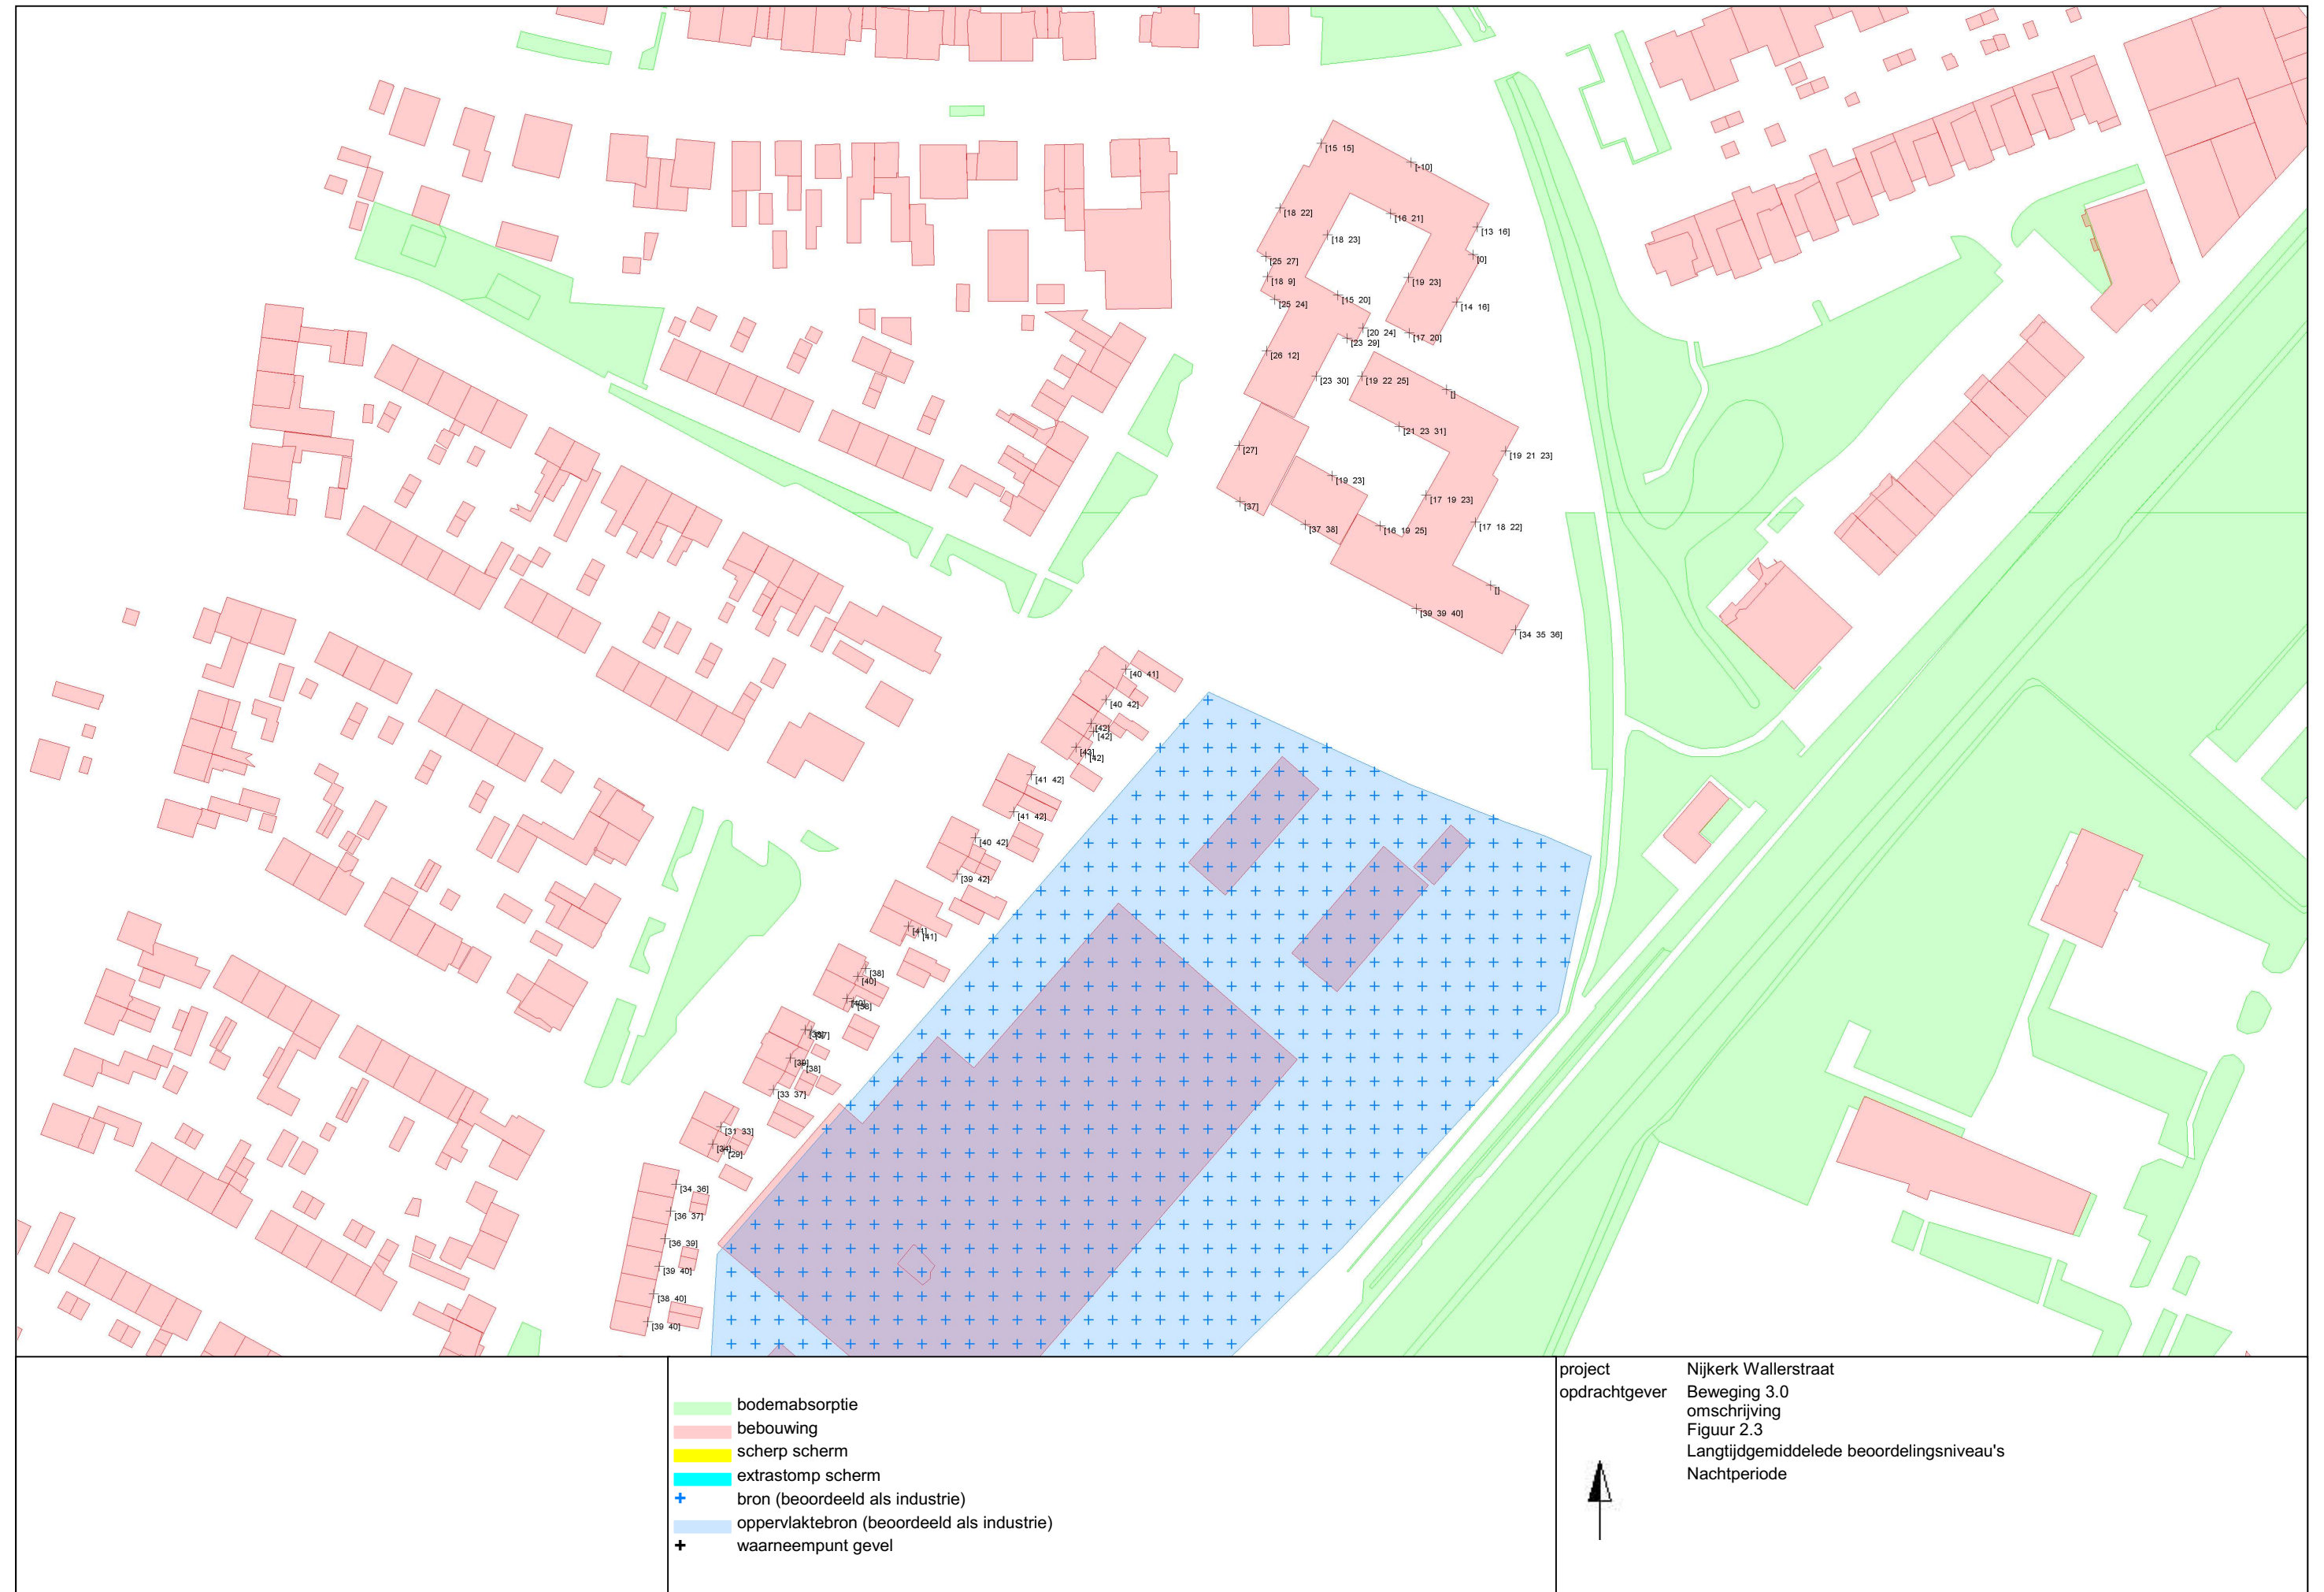

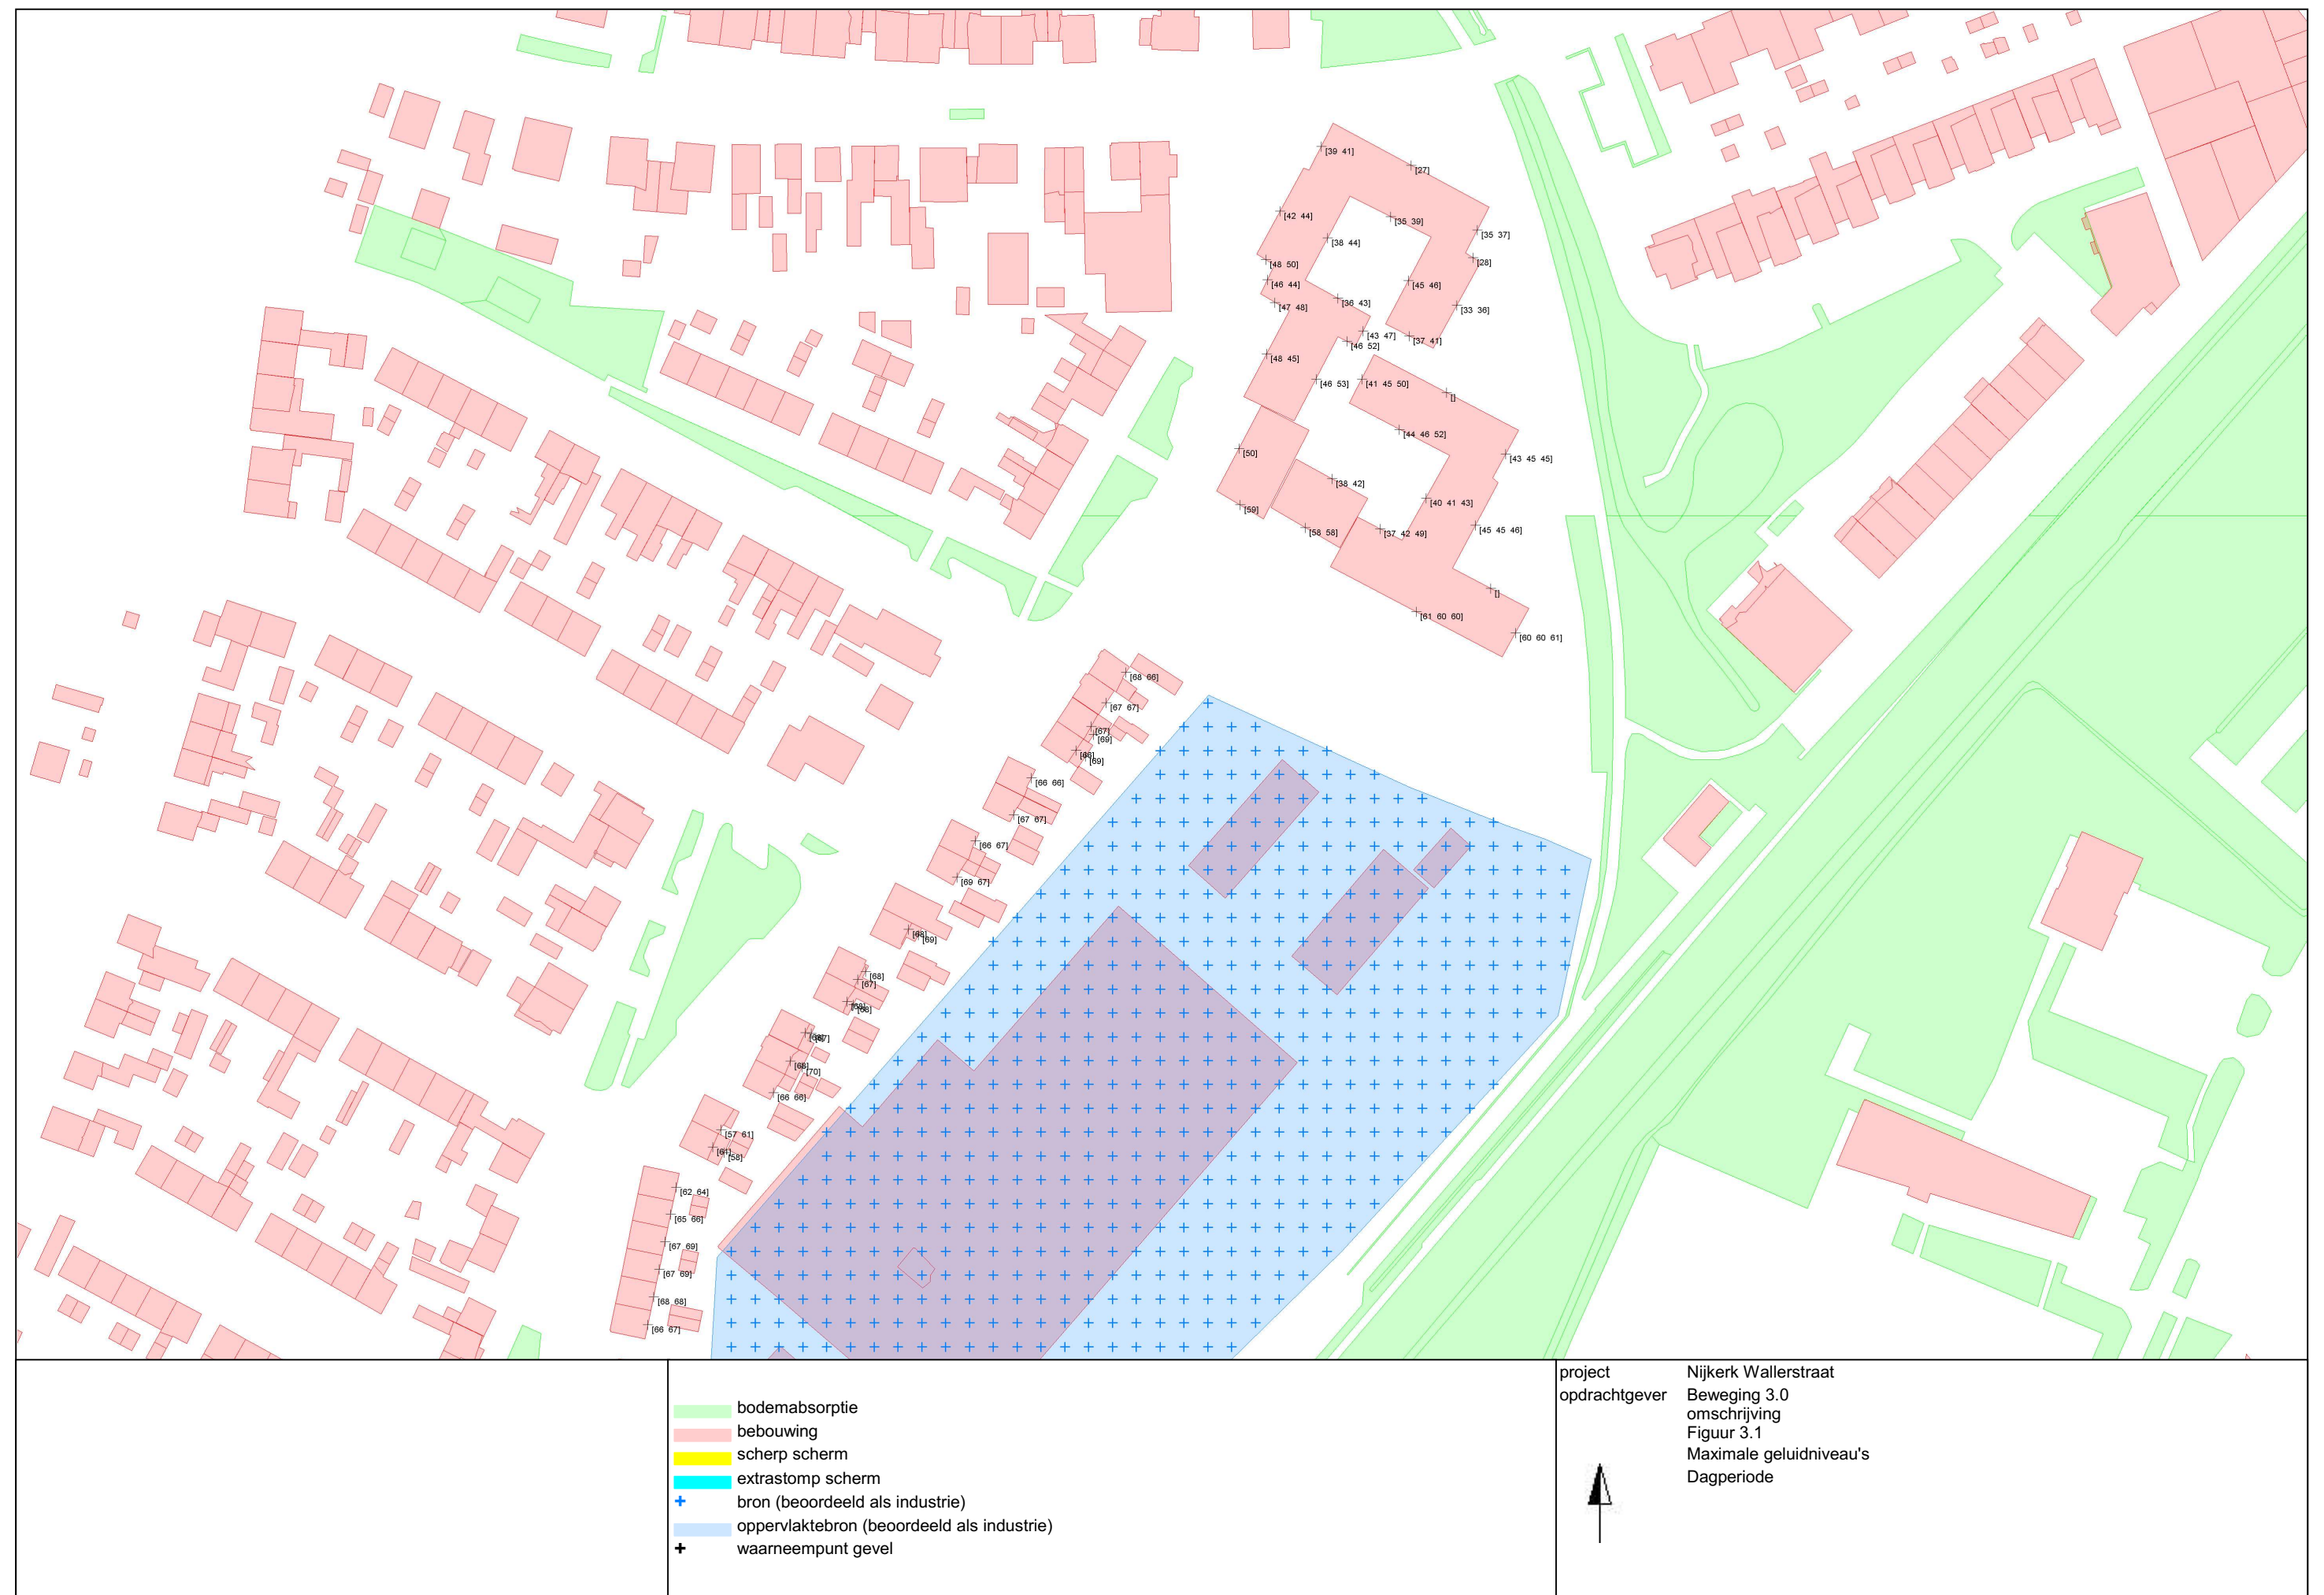

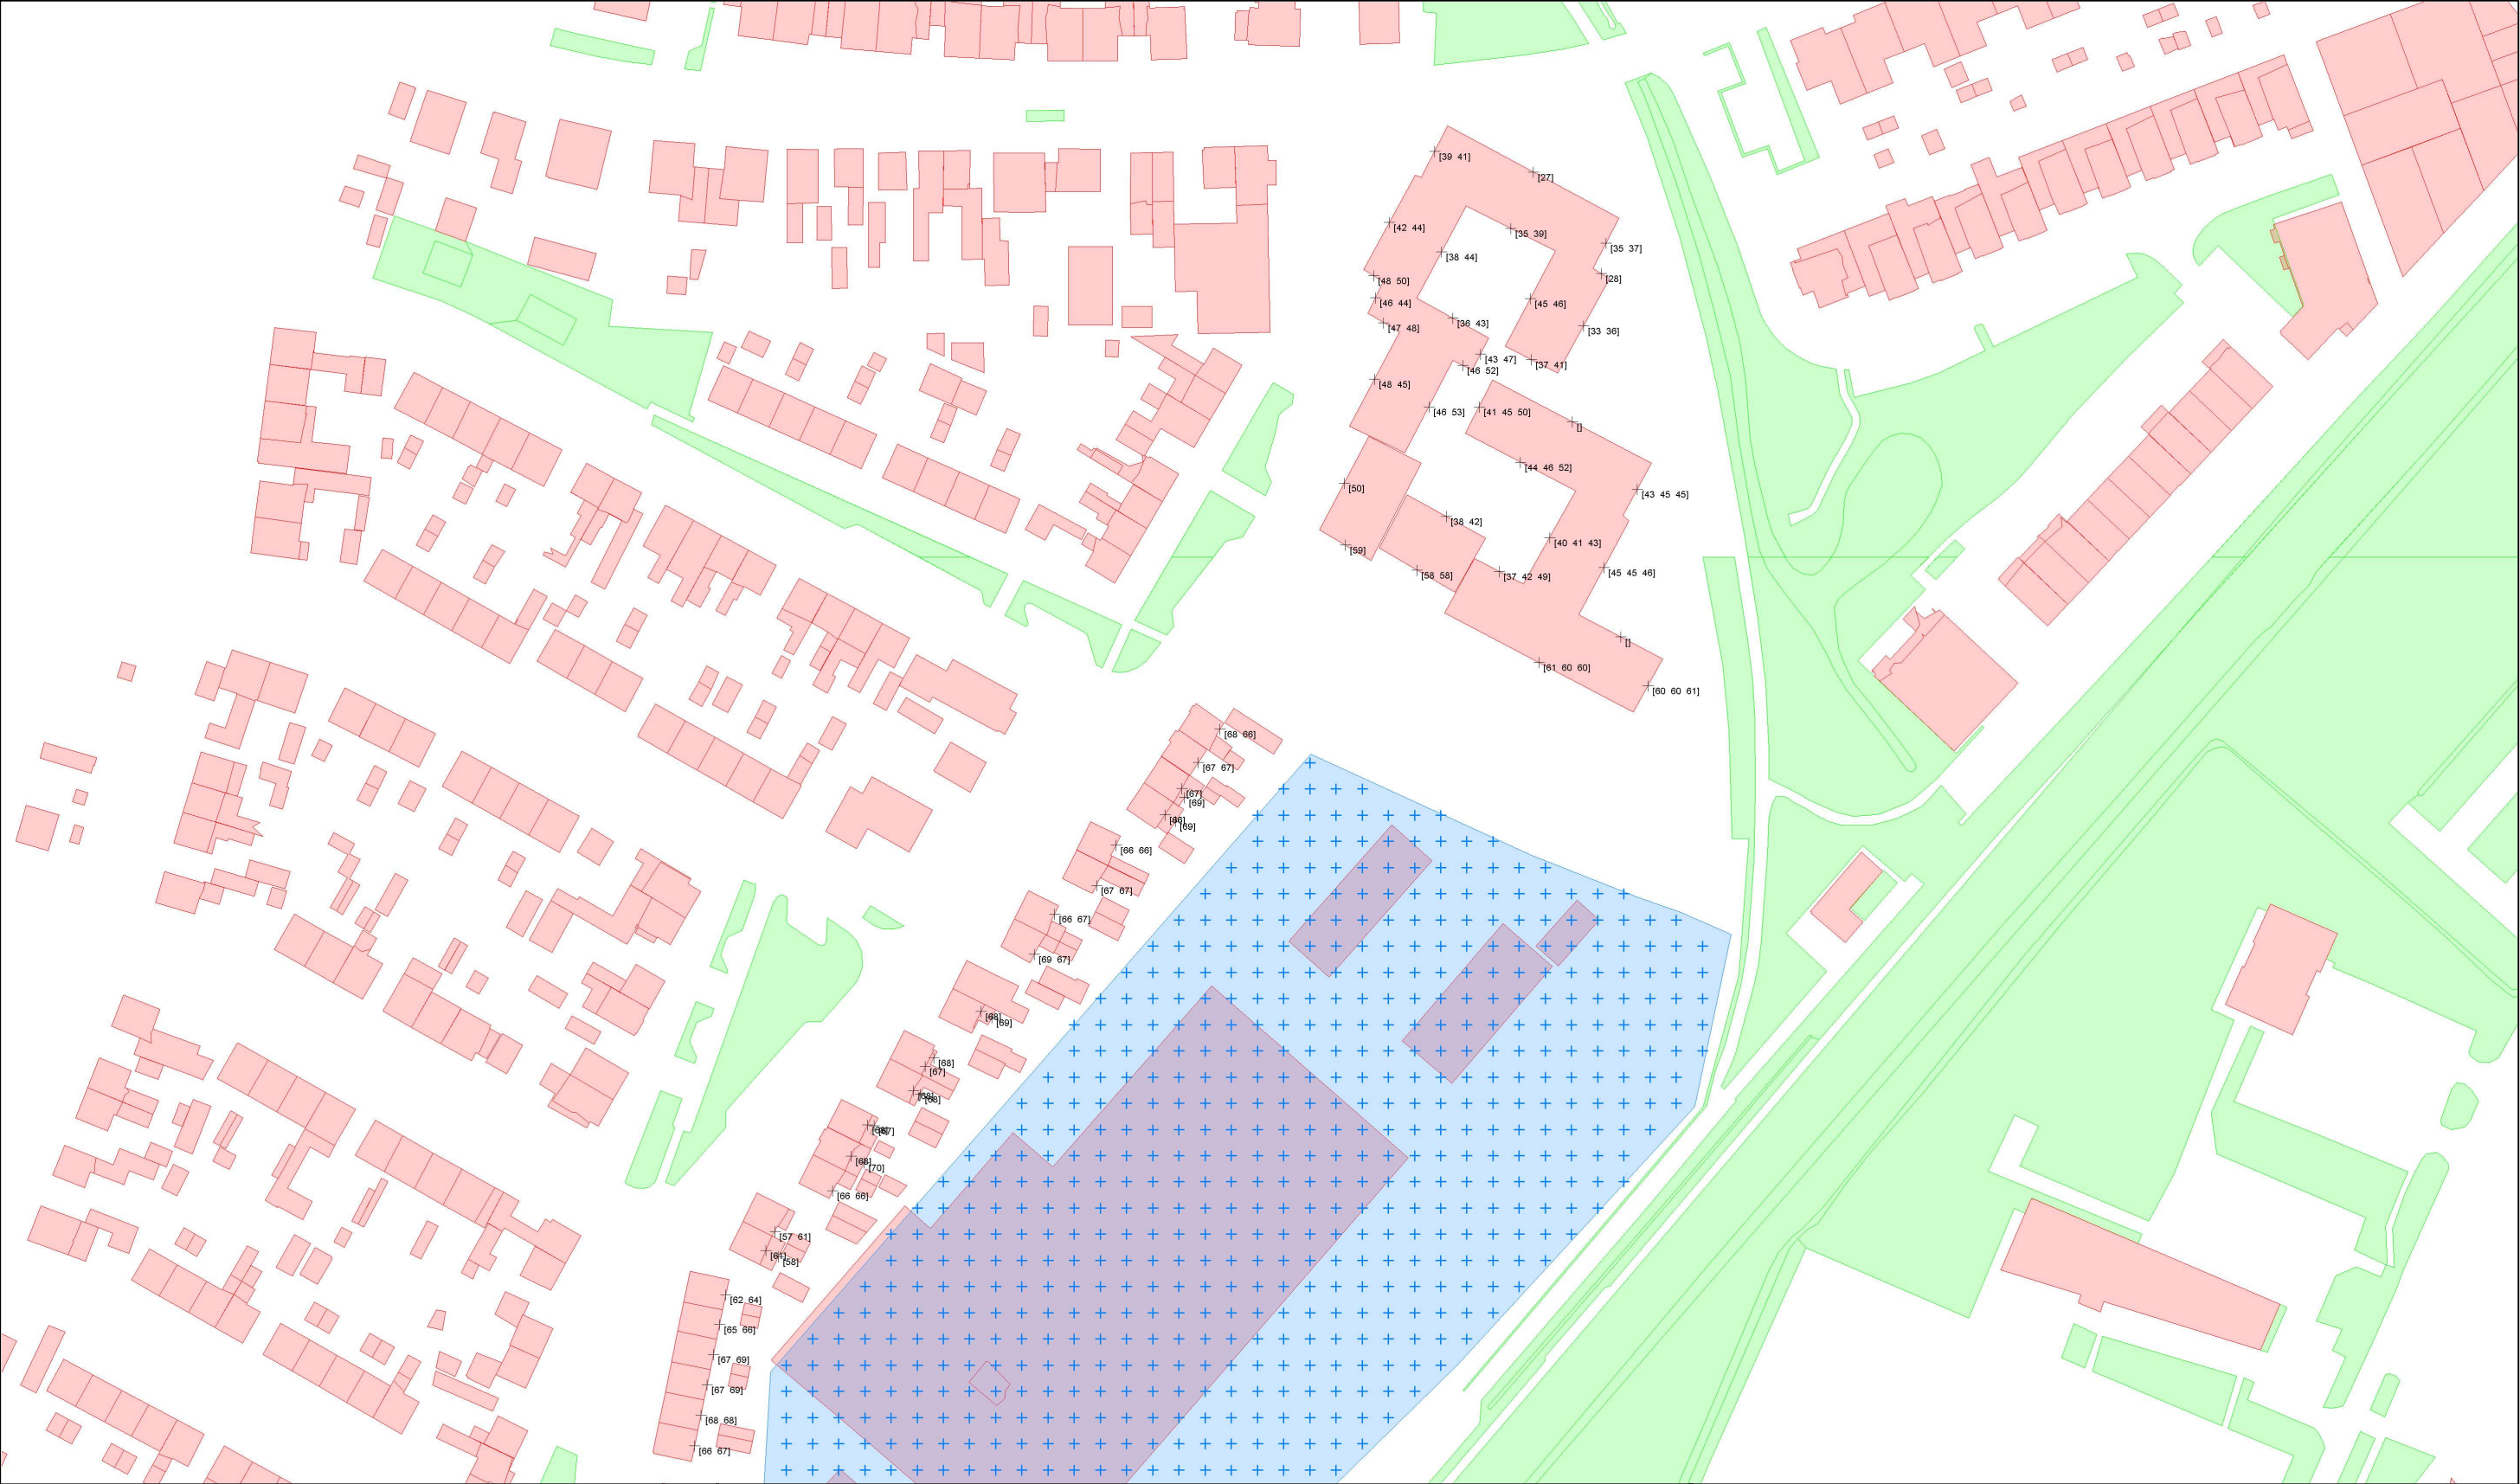


- bodemabsorptie
- bebouwing
- scherp scherm
- extrastomp scherm
- bron (beoordeeld als industrie)
- oppervlaktebron (beoordeeld als industrie)
- waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Nijkerk Wallerstraat
Beweging 3.0
omschrijving
Figuur 3.2
Maximale geluidniveau's
Avondperiode



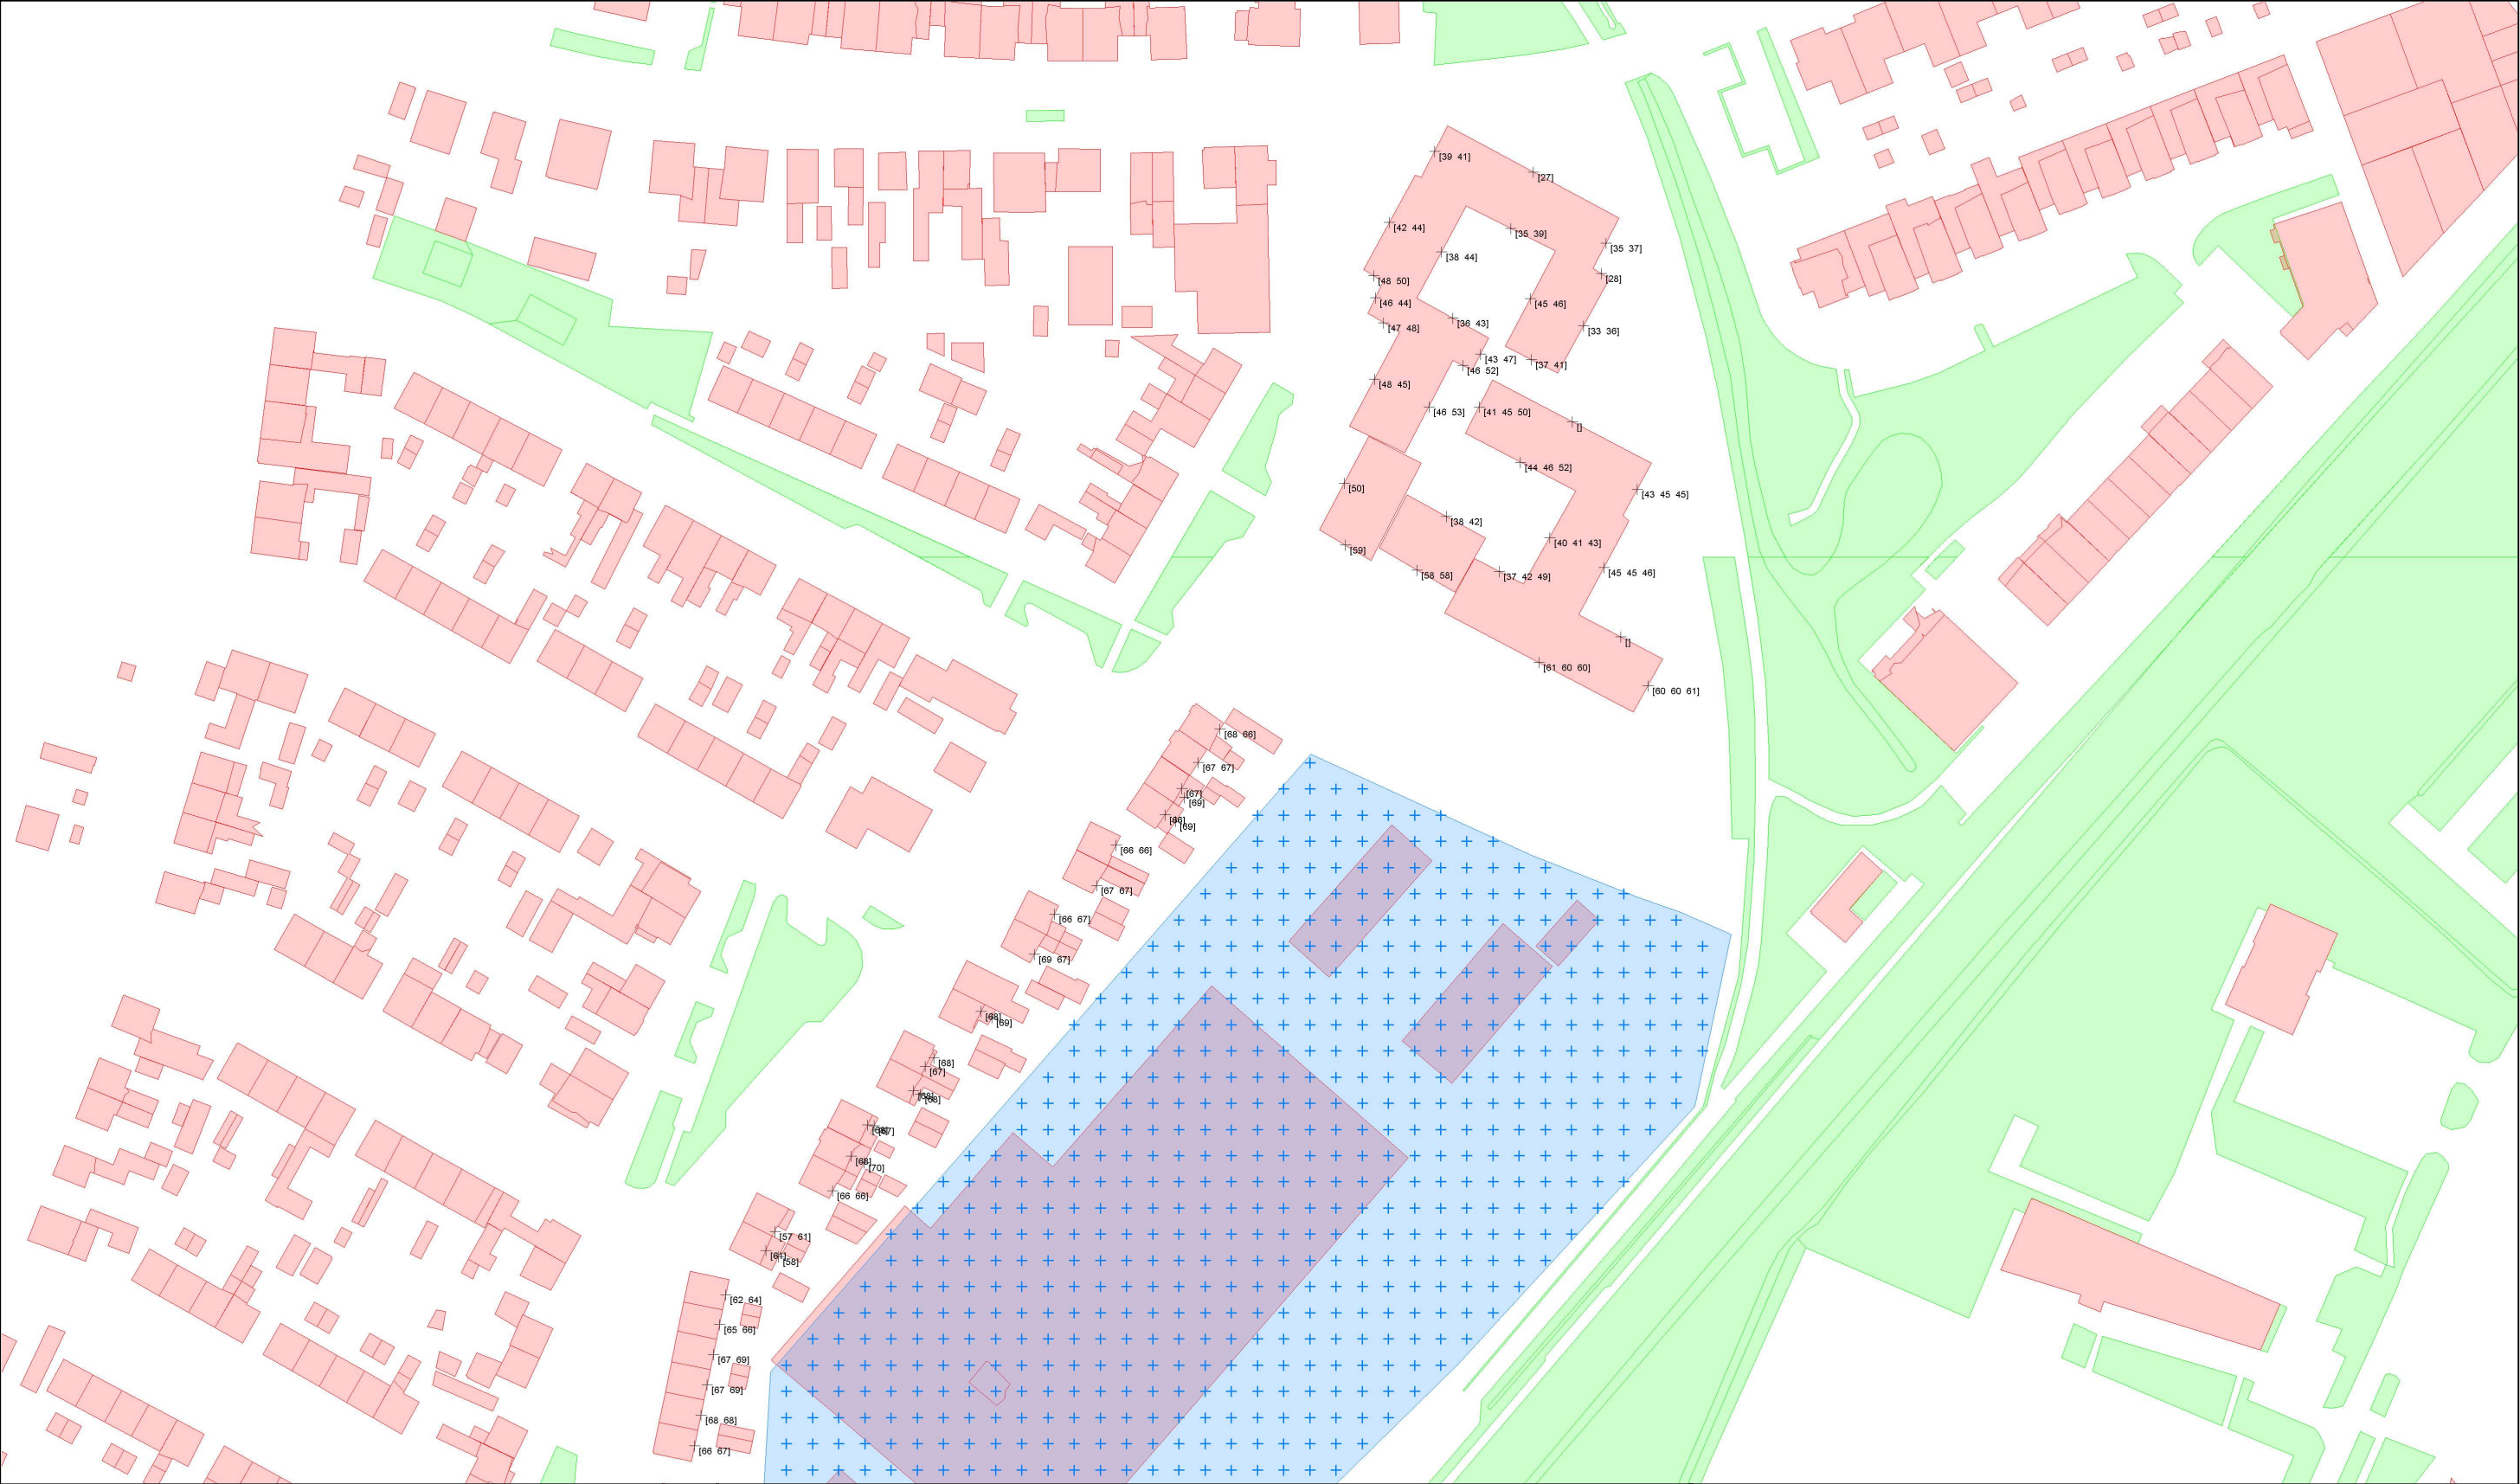


- bodemabsorptie
- bebouwing
- scherp scherm
- extrastomp scherm
- bron (beoordeeld als industrie)
- oppervlaktebron (beoordeeld als industrie)
- waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Nijkerk Wallerstraat
Beweging 3.0
omschrijving
Figuur 3.3
Maximale geluidniveau's
Nachtperiode



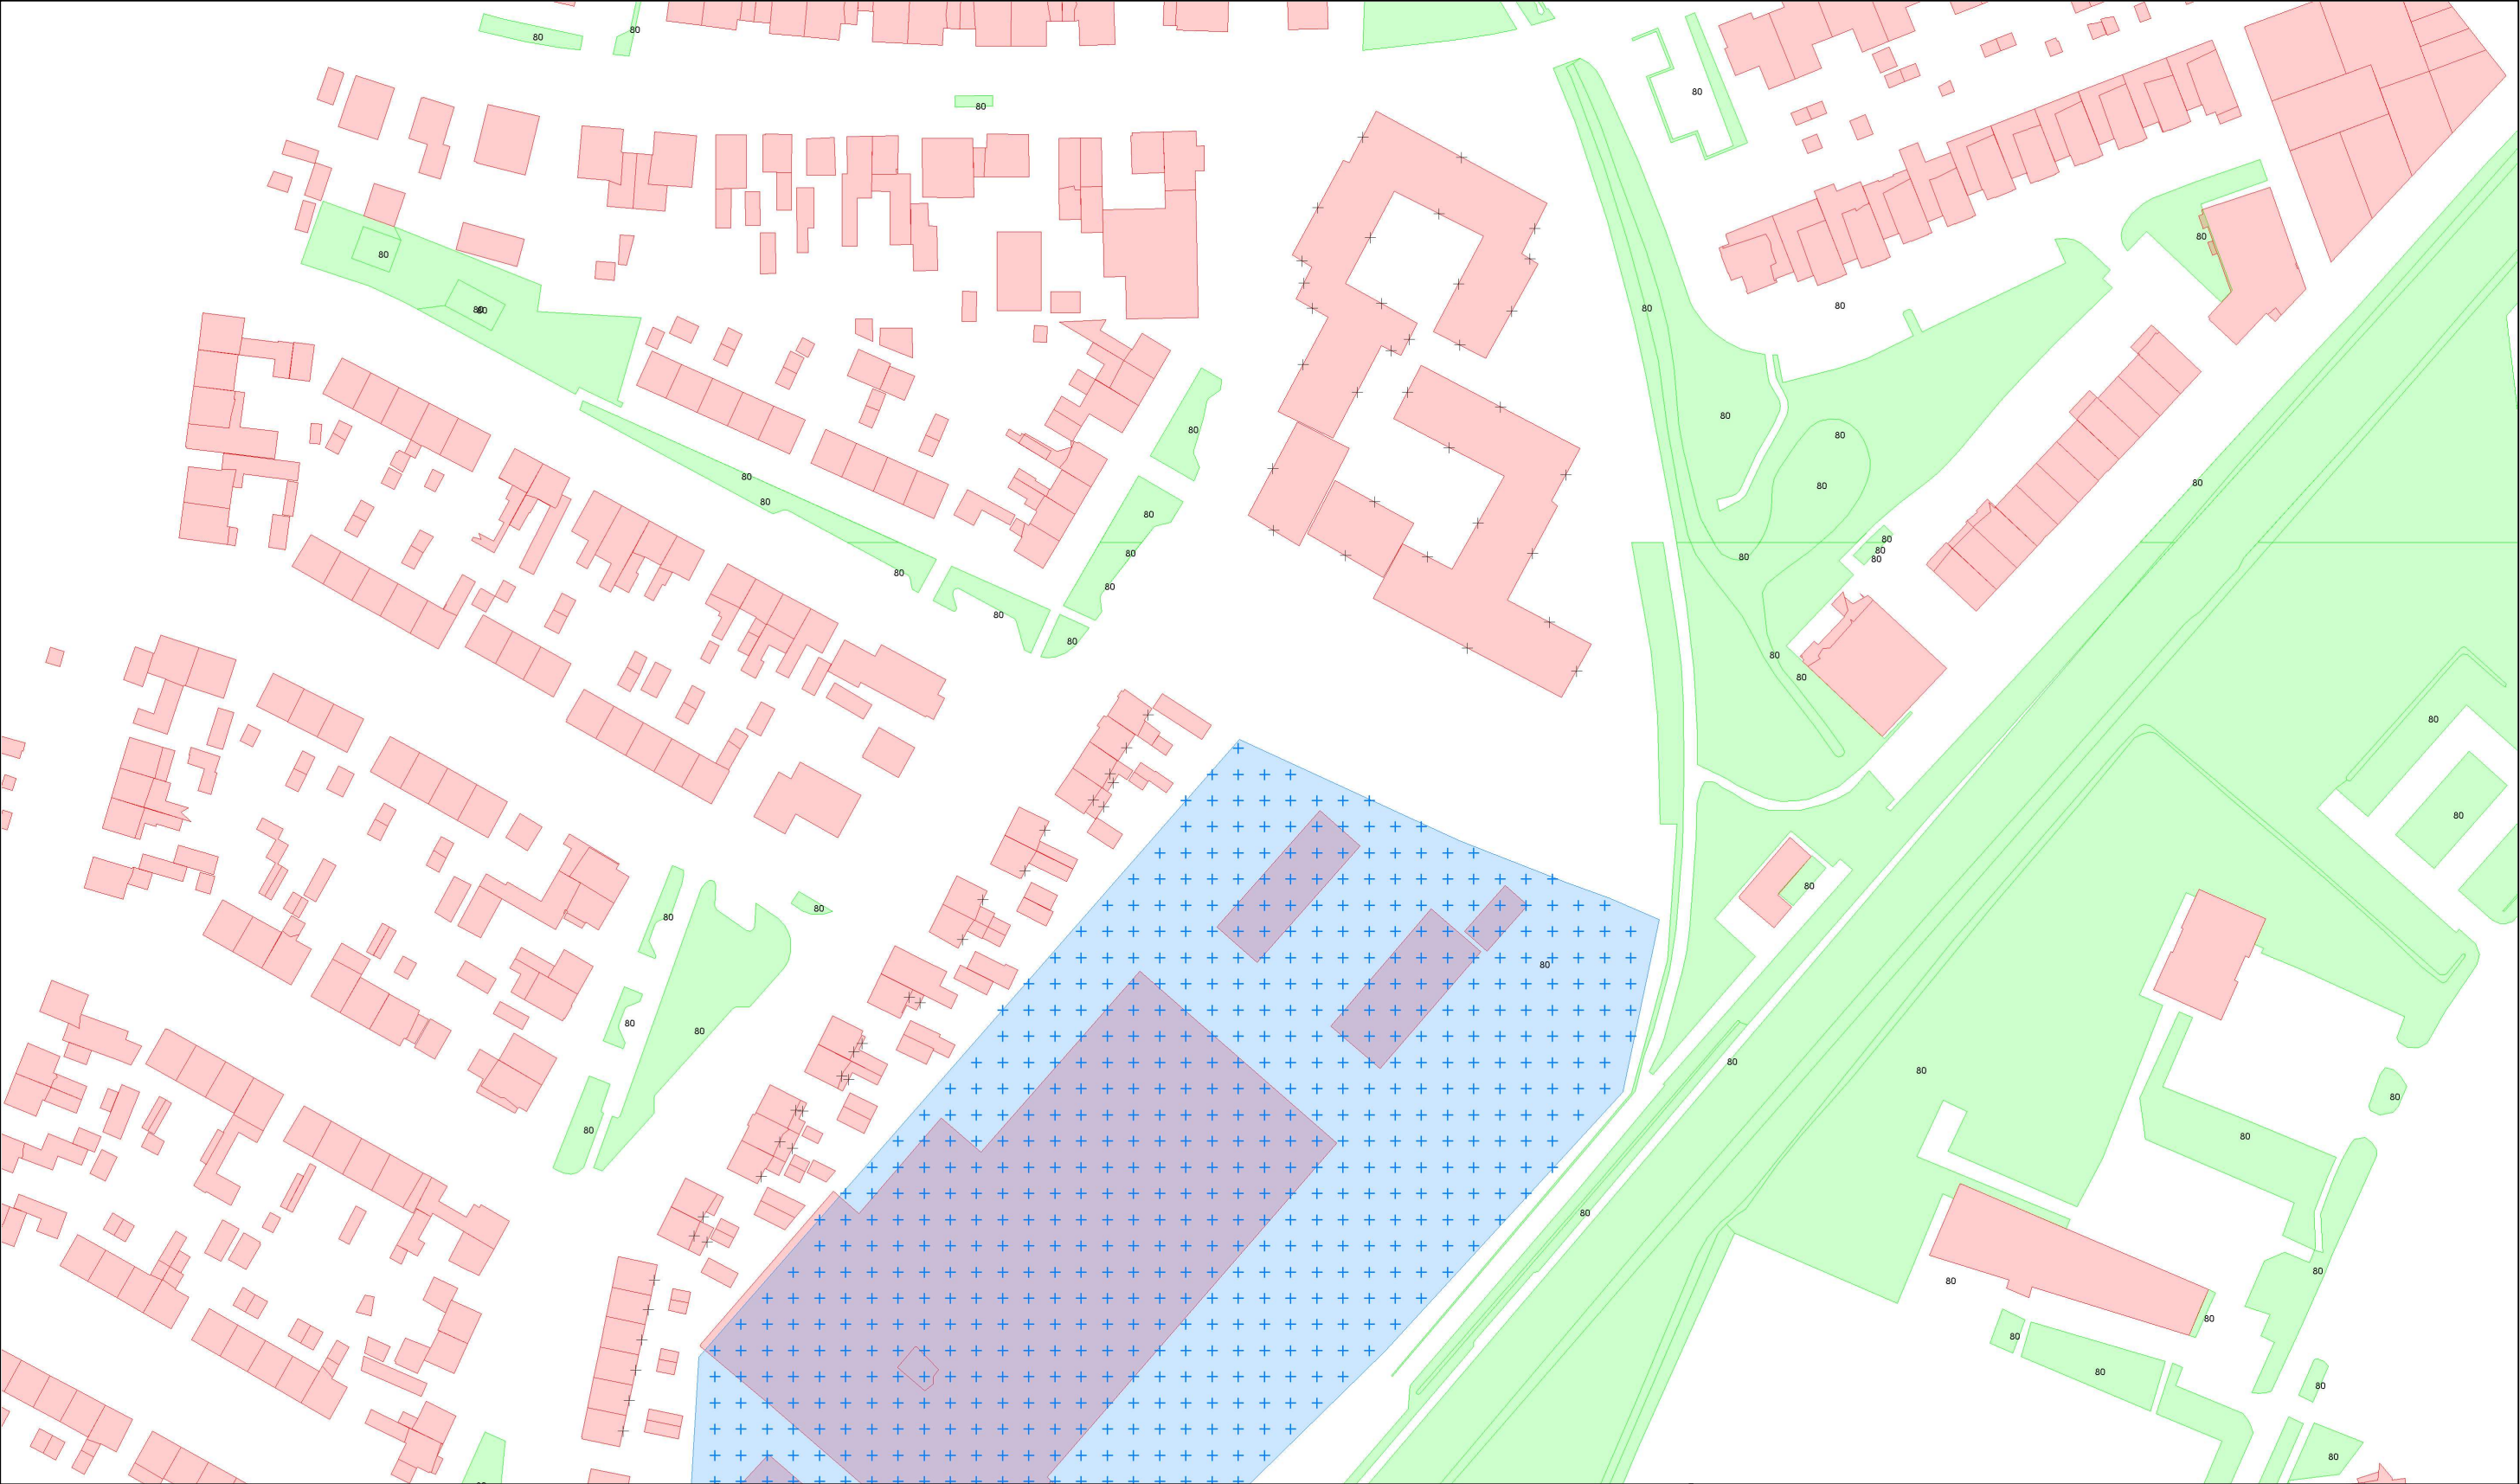



- bodemabsorptie
- bebouwing
- scherp scherm
- extrastomp scherm
- + bron (beoordeeld als industrie)
- oppervlaktebron (beoordeeld als industrie)
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Nijkerk Wallerstraat
Beweging 3.0
omschrijving
Figuur 4
Bodemgebieden
Absorptiefactor



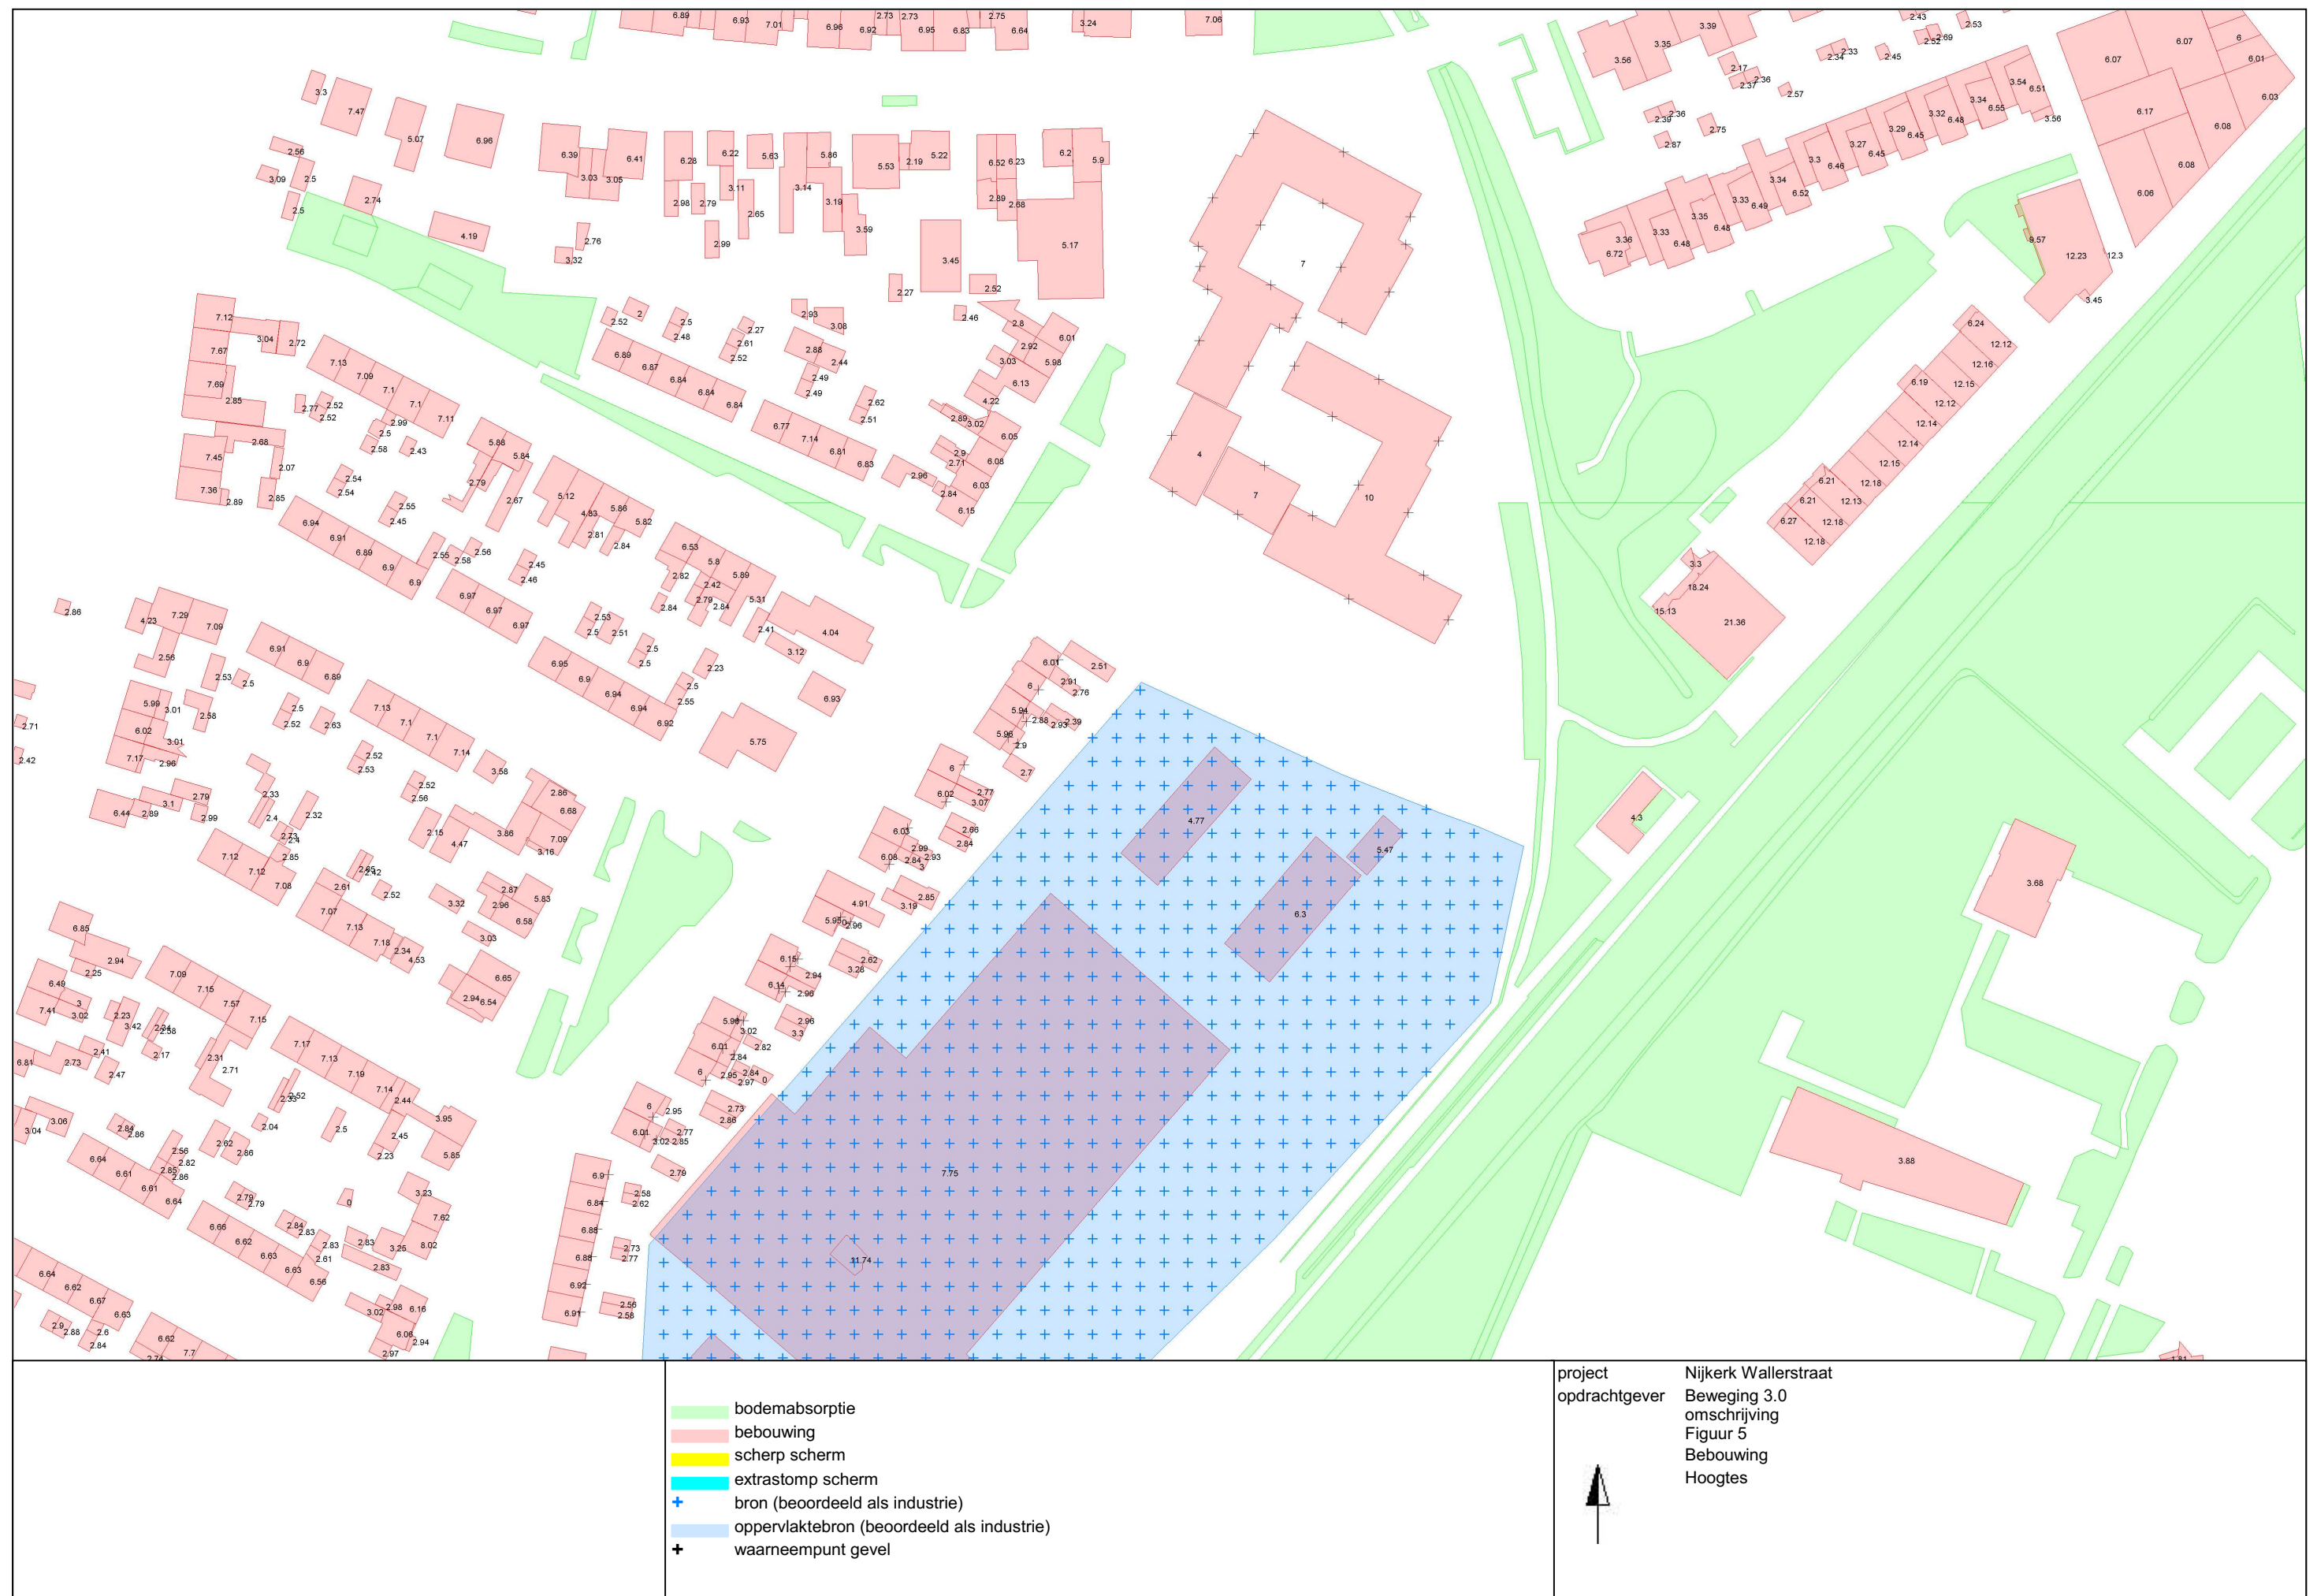

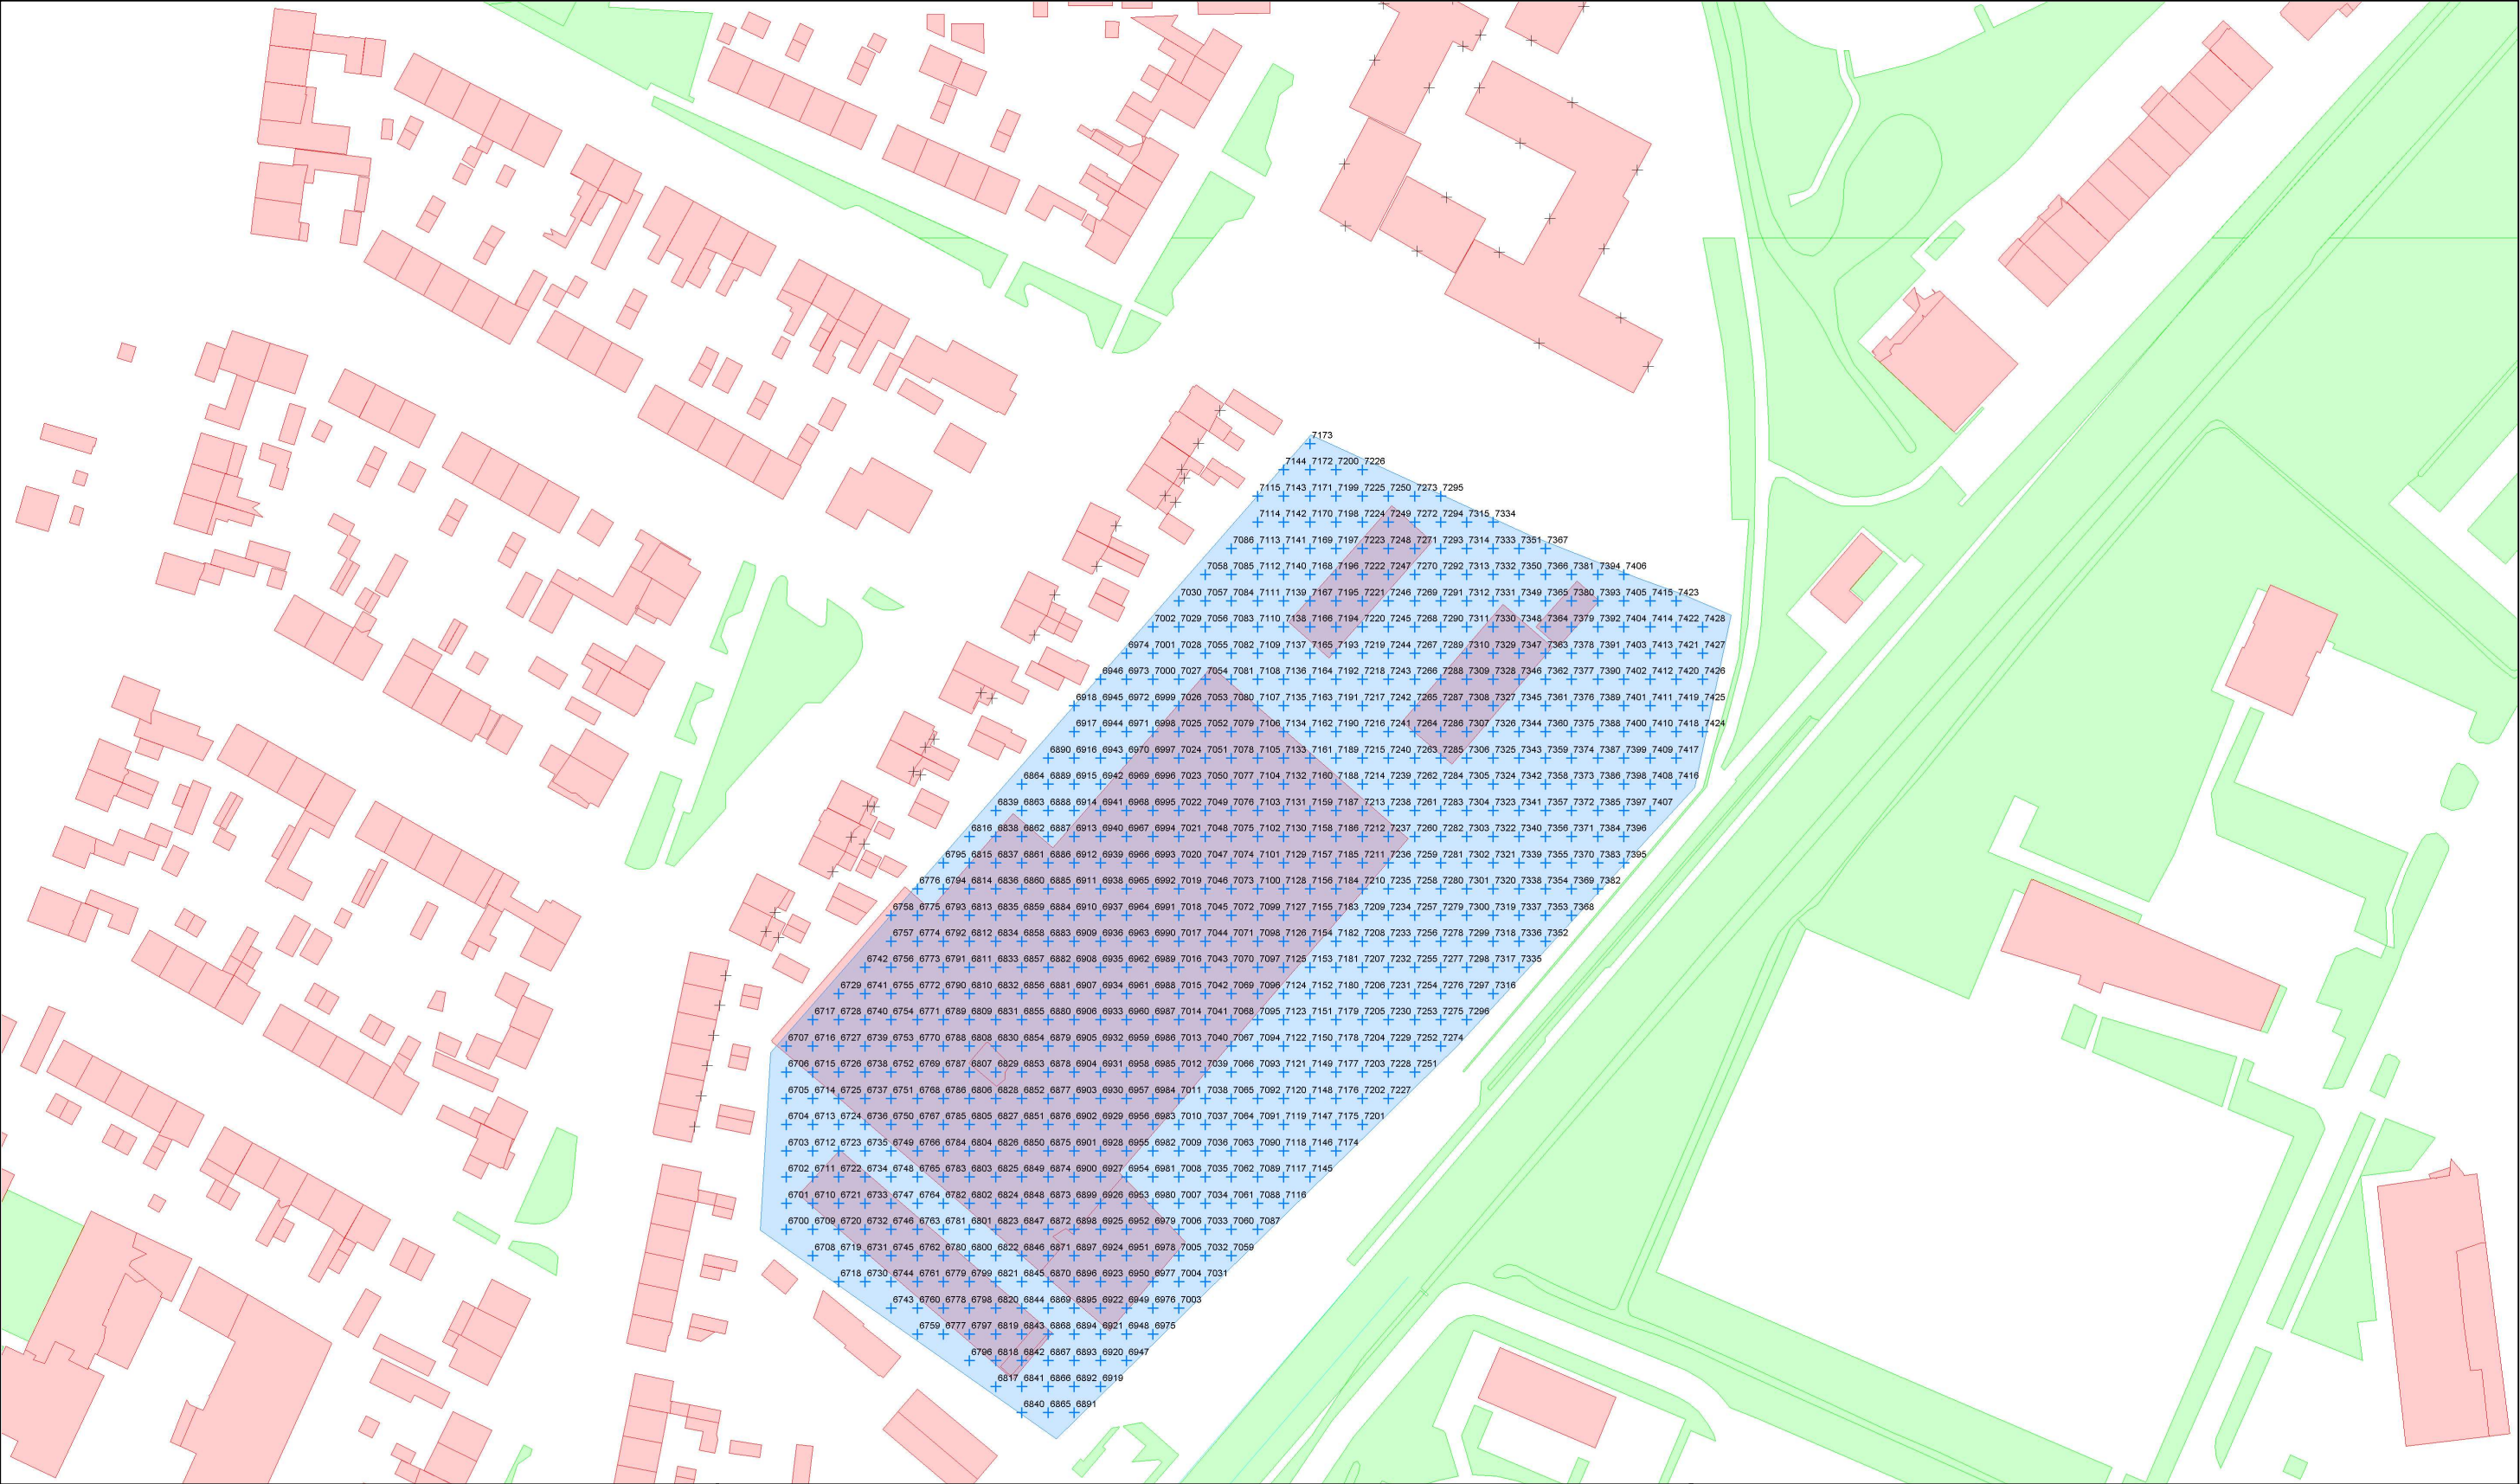

- bodemabsorptie
- bebouwing
- scherp scherm
- extrastomp scherm
- + bron (beoordeeld als industrie)
- oppervlaktebron (beoordeeld als industrie)
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Nijkerk Wallerstraat
Beweging 3.0
omschrijving
Figuur 6
Ligging geluidbronnen
Modelnummers

