



1 Level
1 : 200



2 LEVE
1 : 200

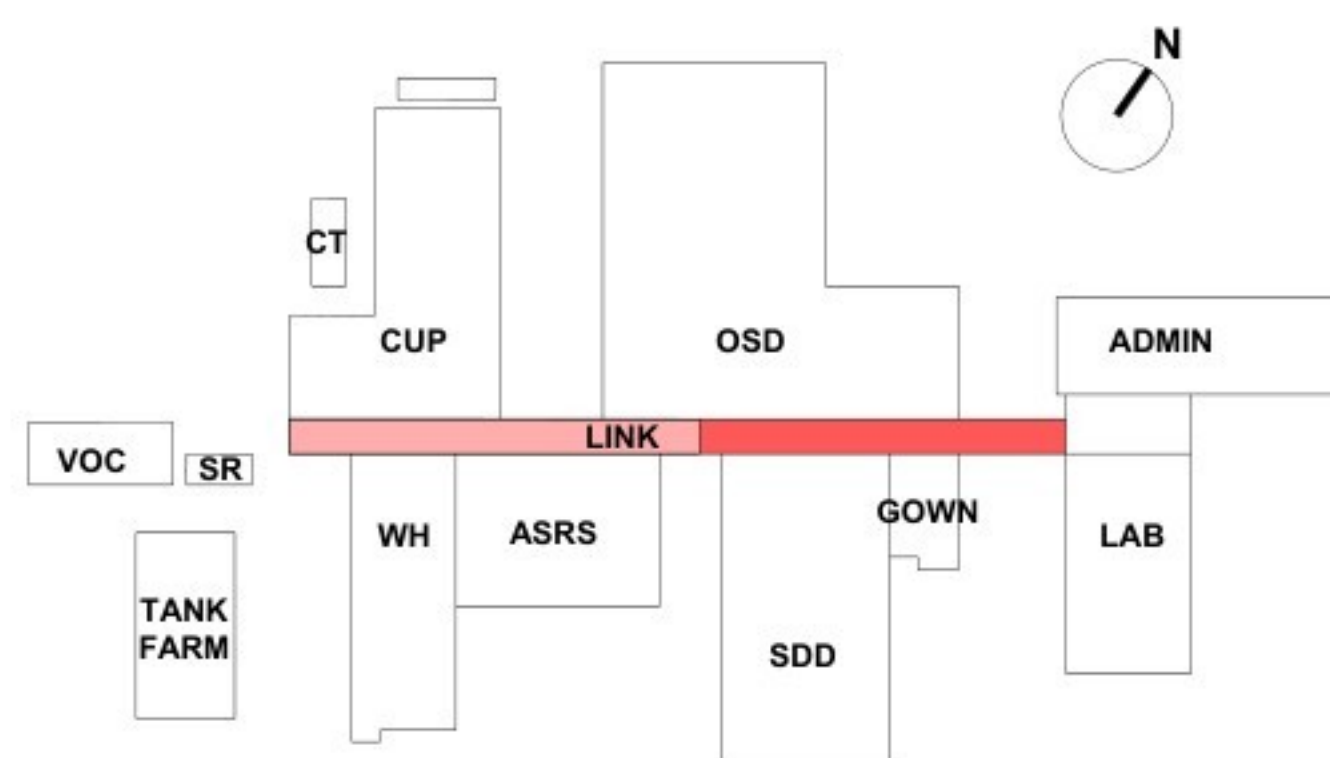

OVERZICHT

	M p/d	Wijziging	Datum
A	ISSUE FOR PERMIT		03-04-2026
REV	PROJECT NUMBER / DESCRIPTION		DATE

Project	Opdrachtgever
2533 Project Mondrian	Lilly
Fase	Status
Omgevingsvergunning	Definitief
Formaat	Schaal
A0 1189mm W x 841mm H	1: 200
Gebouwddeel	Datum
LINK	03-04-2026
Onderwerp	
LEVEL 00 GROUND FLOOR PLAN	DO.1200.link
ROOM FUNCTION PLAN	
LINK BUILDING	

F

Permitting Room / Function Schedule				
Area Type/Function	Number	Name	Area	Level
Industriefunctie	12RM0002	LINK CORRIDOR	1472.74 m²	Level 0
Industriefunctie	12RM0001	LINK CORRIDOR	1218.70 m²	Level 0
Industriefunctie	12RM1003	MAL IN	80.29 m²	Level 10
Industriefunctie	12RM1002	MAL OUT	77.83 m²	Level 10
Industriefunctie	12RM1004	CNC LINK CORRIDOR	1122.51 m²	Level 10
Industriefunctie	12RM1001	NC LINK CORRIDOR	867.62 m²	Level 10

E

D

C

B

A


Algemeen:
- PEIL+0 is 1,5 M +NAP
Alle maten in het werk te controleren
Deze tekening wordt in kleur afgedrukt

Bouwtechnica cf. rapport:
- [DGMR Bouw B.V.]
Brandwerende voorzieningen cf. rapport:
- [DGMR Bouw B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:
- [Van Rossum B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:
- [DGMR Bouw B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:
- [JAP Landscape & Urban Design B.V.]

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL):
- Trappen voldoen aan Art. 4.24 t/m 4.28 (zie hieronder)
- Vrije doorgang voldoen aan Art. 4.180-4.181
- Afscheidingen van vloer, trap en hellingbaan voldoen aan Art. 4.19 t/m 4.23
- Detaillering van gebouw voldoet aan Afdeling 4.3.9 (Bescherming tegen ongedierte), Art 4.143 t.m 4.145
- Elektrische installatie cf. NEN 1010 voor laagspanning
- Elektrische installatie cf. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 voor hoogspanning
- Gasinstallatie cf. NEN 1078
- Drinkwatervoorziening cf. NEN 1006
- Warmwatervoorziening cf. NEN 1006
- Afvoervoorziening voor afvalwater cf. NEN 3215
- Vuchtroutesaanleiding cf. NEN 6088 en art. 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838
- Aanduiding blusmiddelen cf. NEN 3011
- Scheidingconstructies van sanitaire ruimten waterdicht cf. NEN 2778
- Volumestromen en thermisch cf. ventilatievoorzieningen cf. NEN 1087
- Deur meterkasten voorzien van rooster
- Luchttoevoer en rookgasafvoer stooktoestel cf. NEN 2757
- Rc-waarden minimaal cf. BBL

Minimale eisen trappen cf. Bbl en tekeningen:
leuningën: 800 tot 1000+ tov. voorkant trede
balustrade: min.1000+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer < 13 m.)
min.1200+ vloerpeil (hoogte tov. naastgelegen vloer > 13 m.)
tussenruimte spijlen max. 100 mm
geen opstap mogelijkheid tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil
hoogte: max. 4000 mm zonder tussenbordes

Andere gebruiksfunctie/noodtrap
aanrede: aanrede: min. 185 mm
optrede: optrede: max. 210 mm
breedte: breedte: min. 850 mm

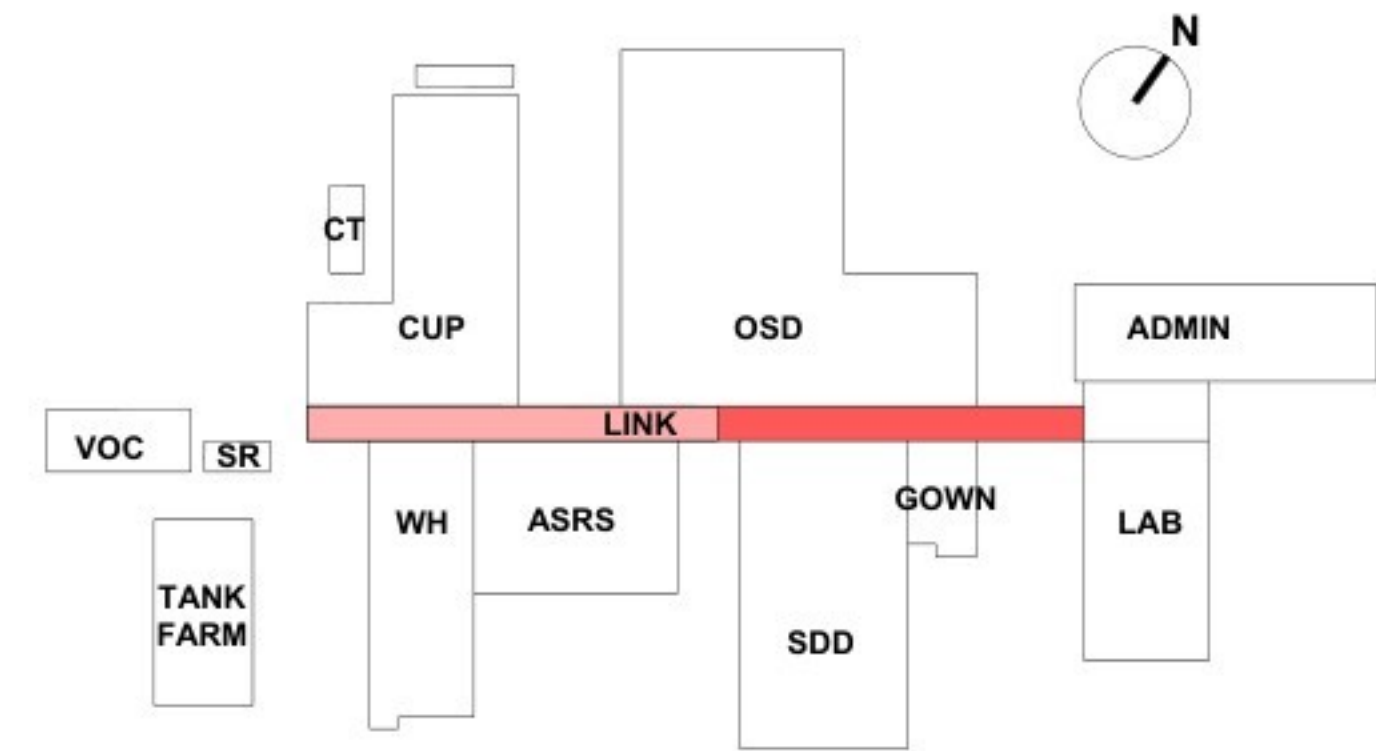

OVERZICHT

Wijzig	Wijziging	Datum
A	ISSUE FOR PERMIT	03-04-2026
REV	PROJECT NUMBER / DESCRIPTION	DATE

Jacobs | Lilly

POWERHOUSE

Project 2533 Project Mondrian	Opdrachtgever Lilly
Fase Omgevingsvergunning	Status Definitief
Formaat A0 1189mm W x 841mm H	Schaal
Gebouwddeel LINK	Datum 03-04-2026
Onderwerp ROOM FUNCTION SCHEDULE	DO.1202.link
LINK BUILDING	