
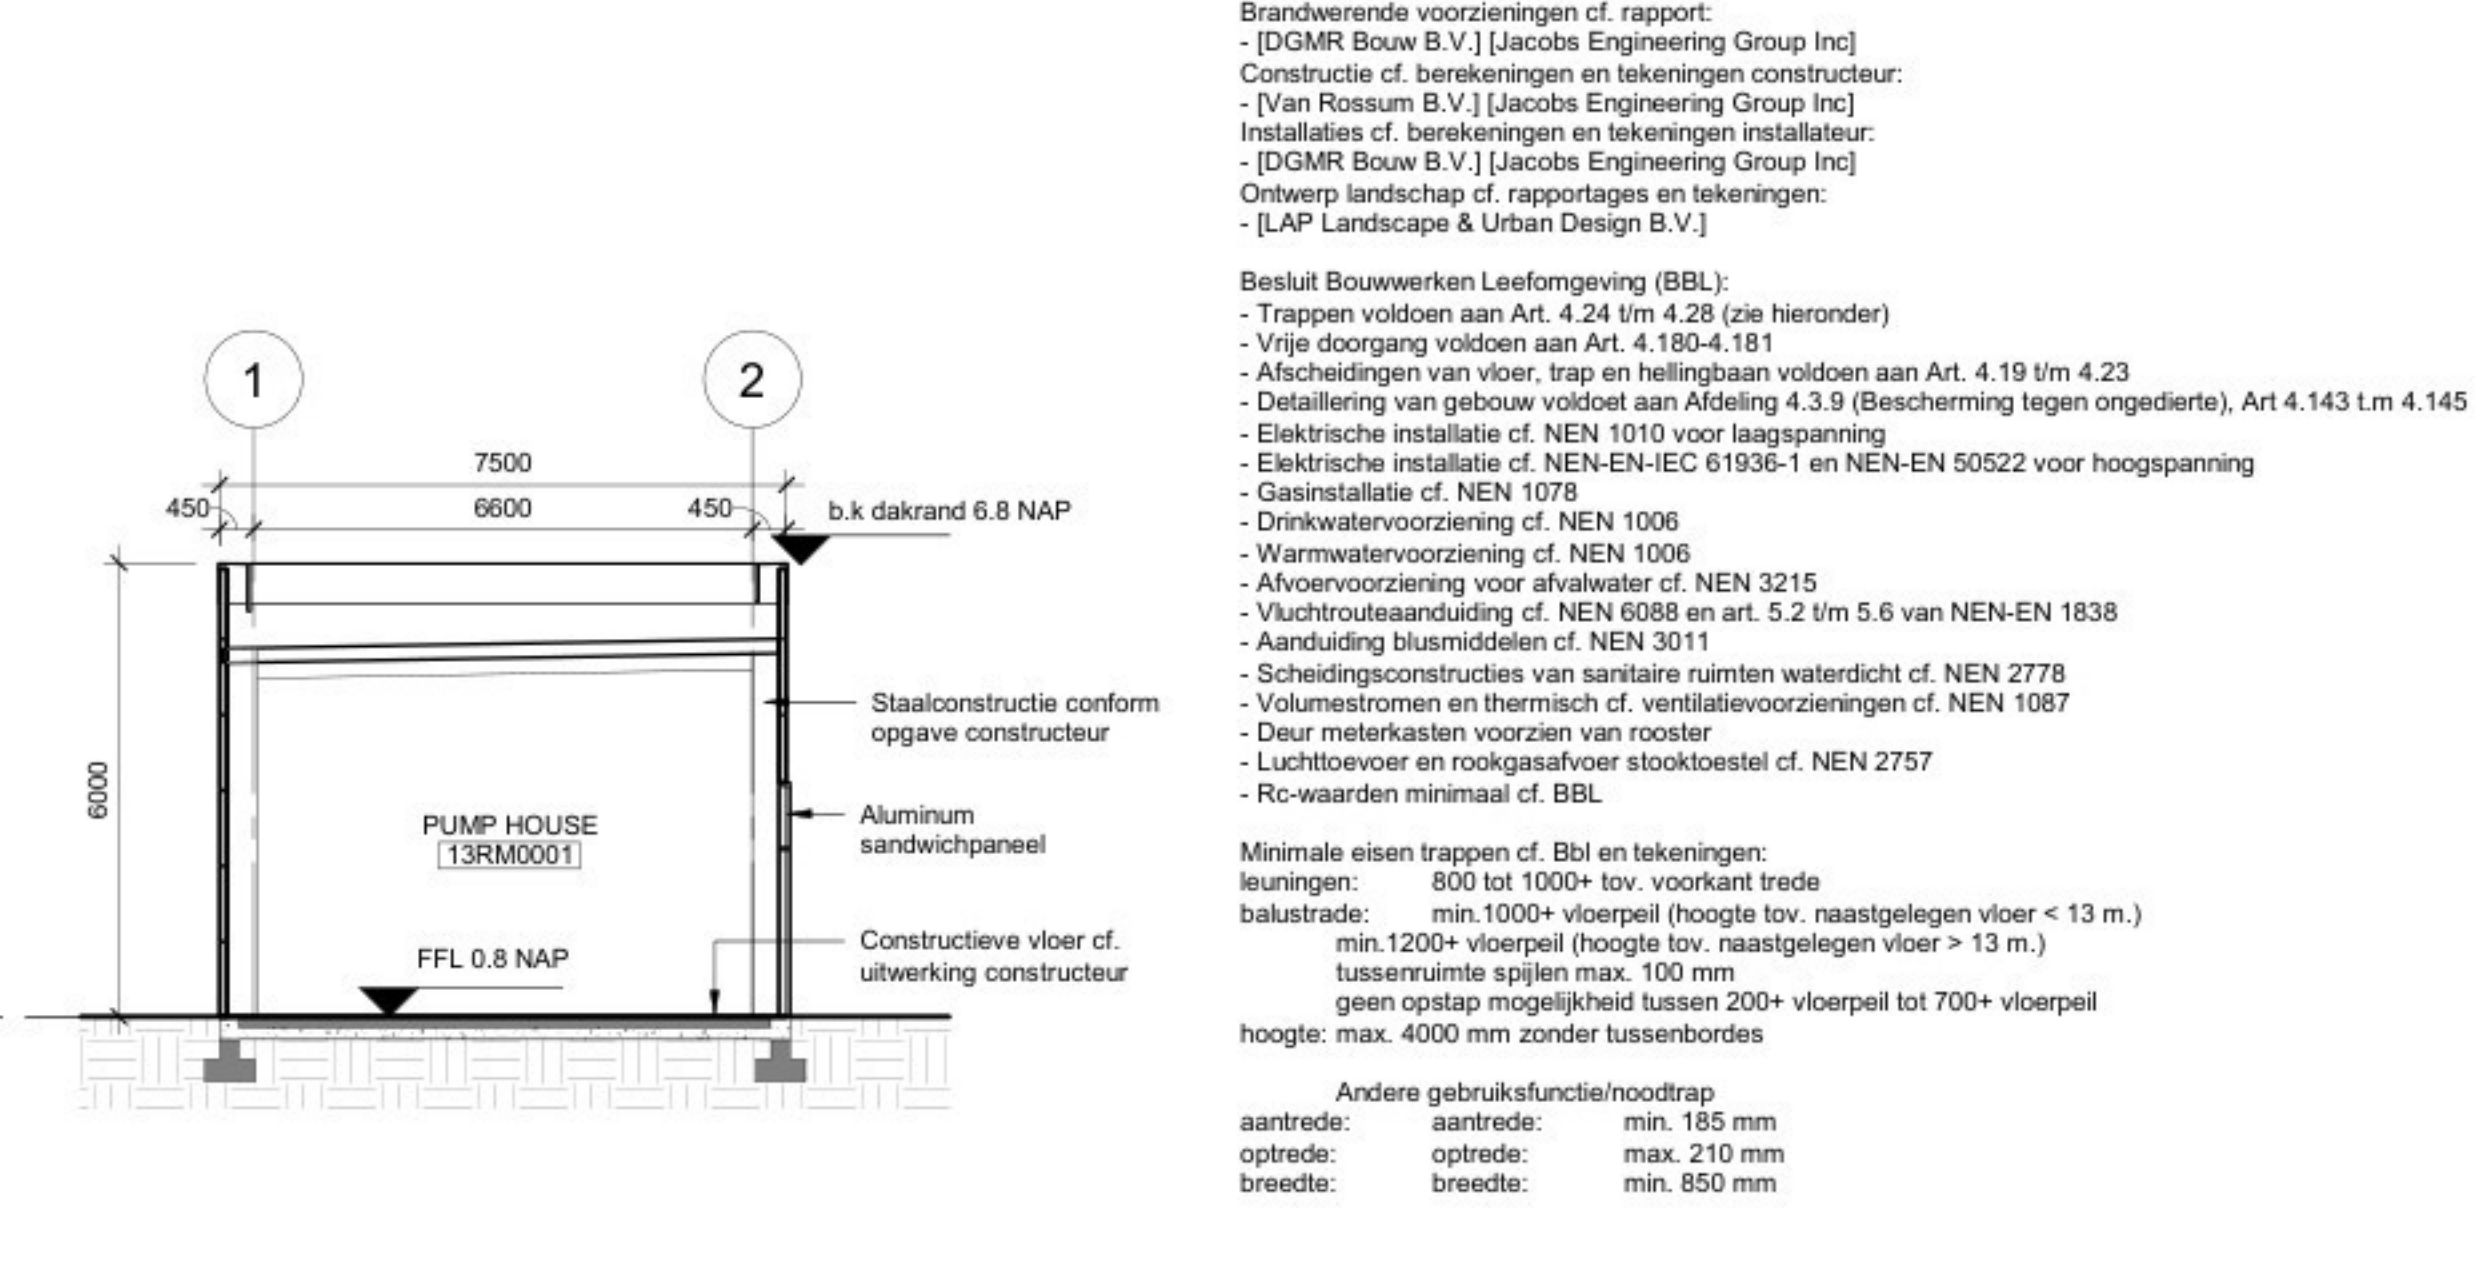
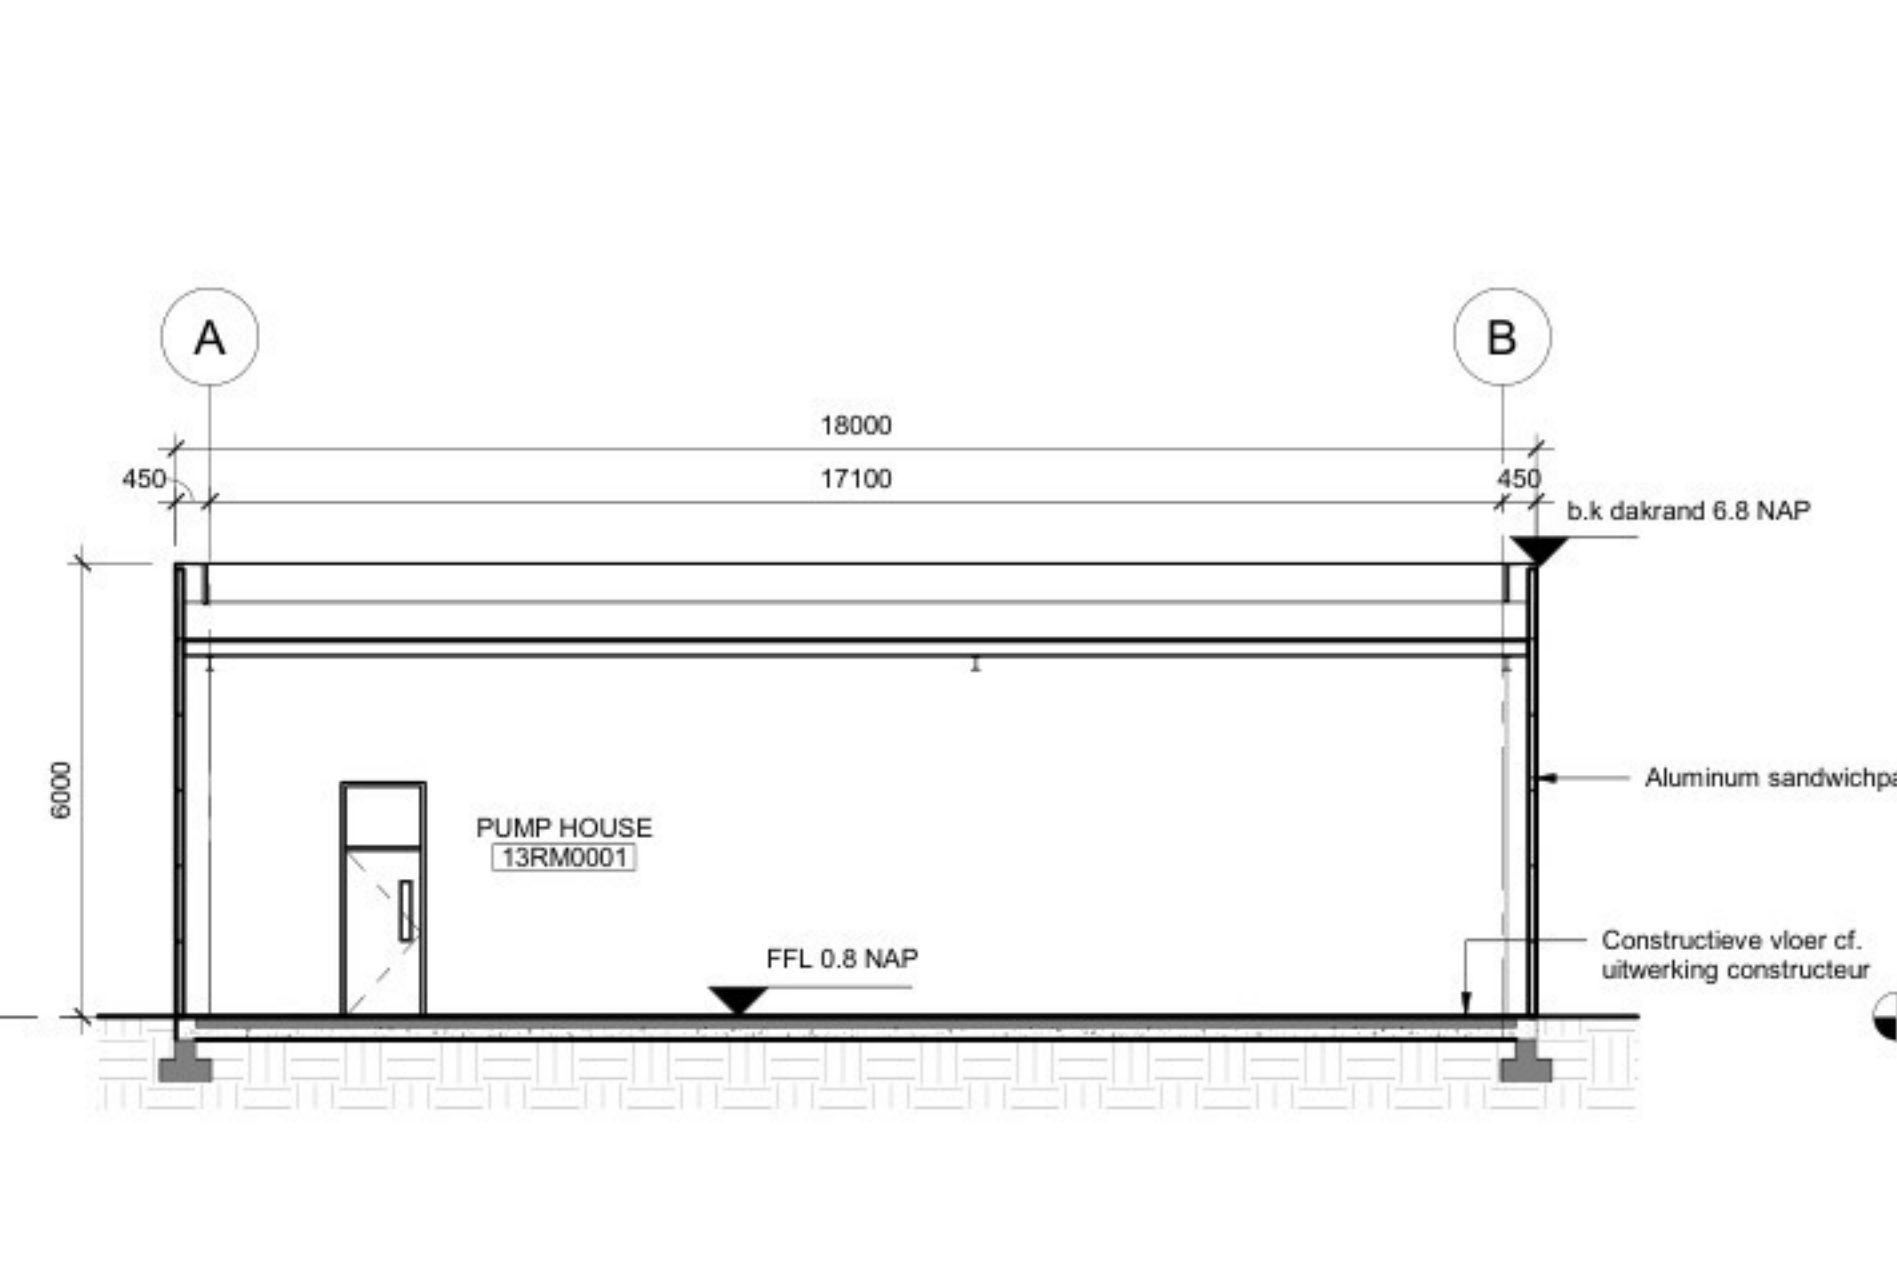
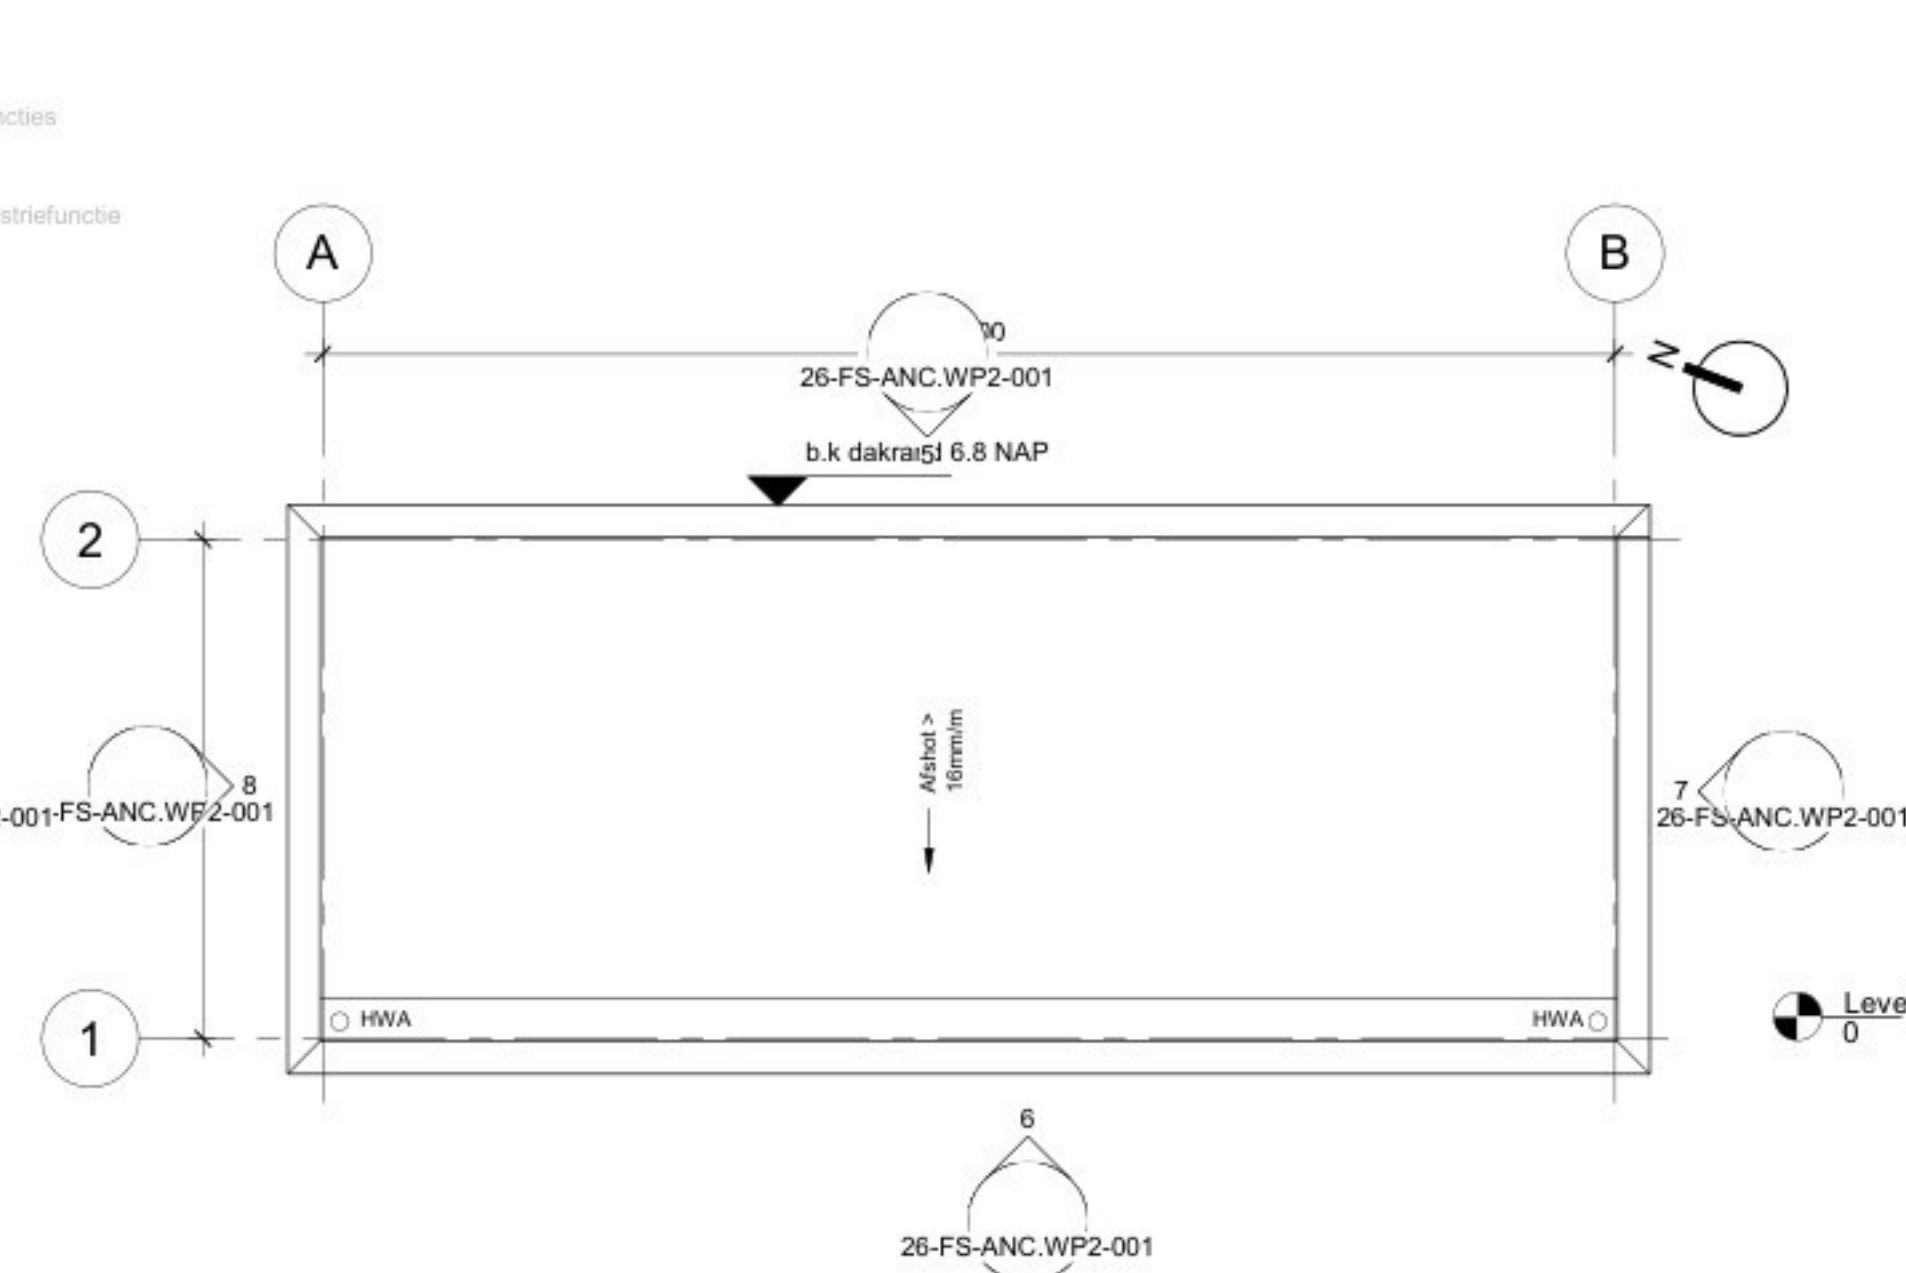


WATER PUMPHOUSE 2


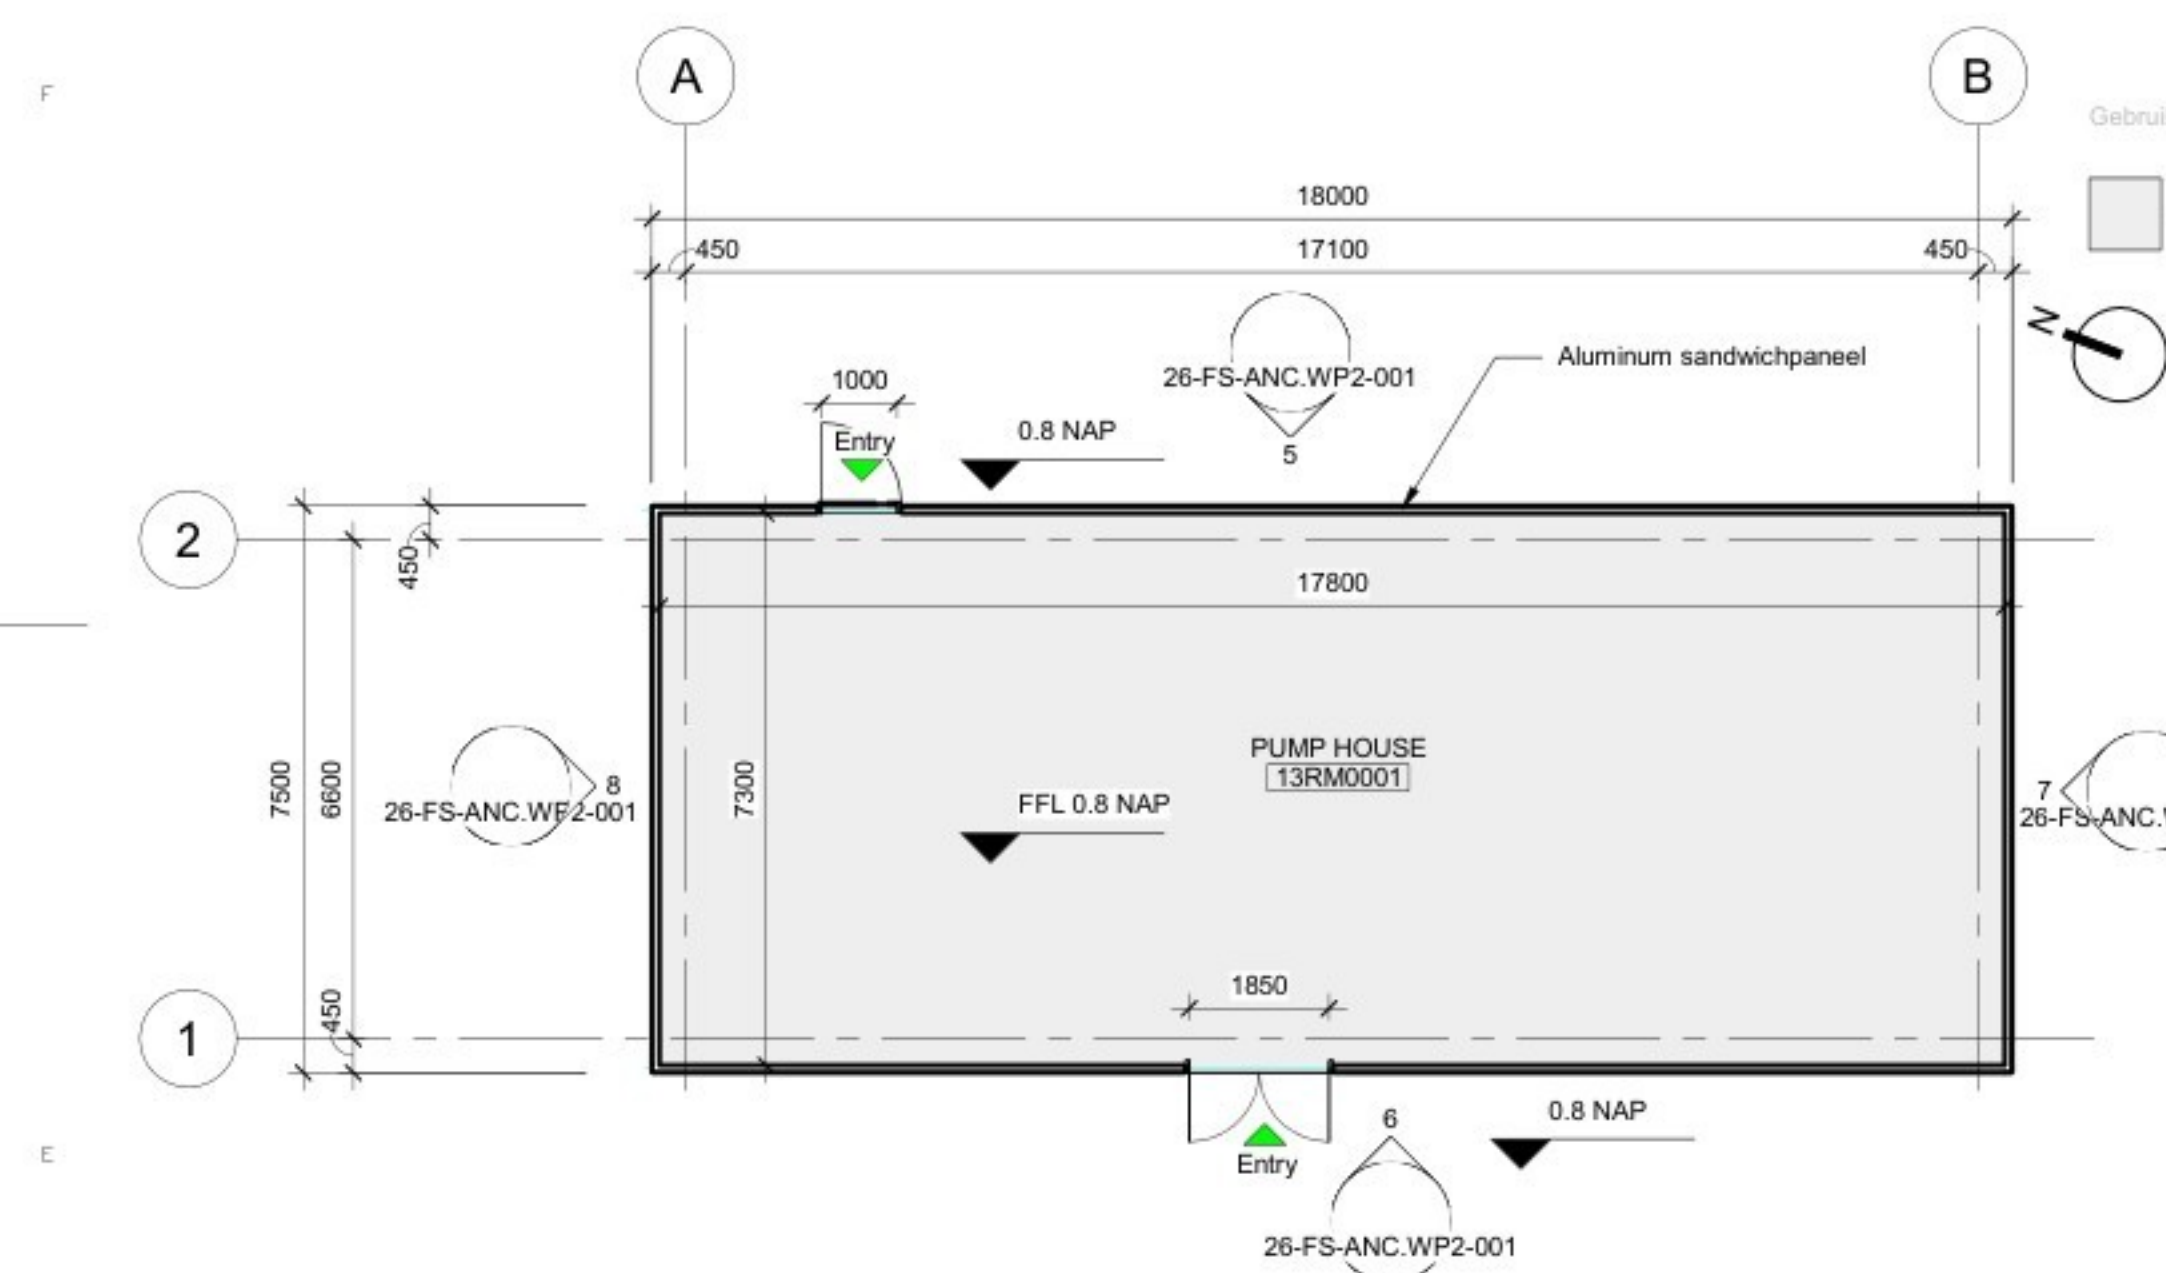


1 WPH2-PLATTEGROND BEGANE GROND
1:100

2 WPH2-PLATTEGROND DAKVERDIEPING
1:100



3 WPH2-DOORSNEDE 1
1 : 100

4 WPH2-DOORSNEDE 2
1 : 100

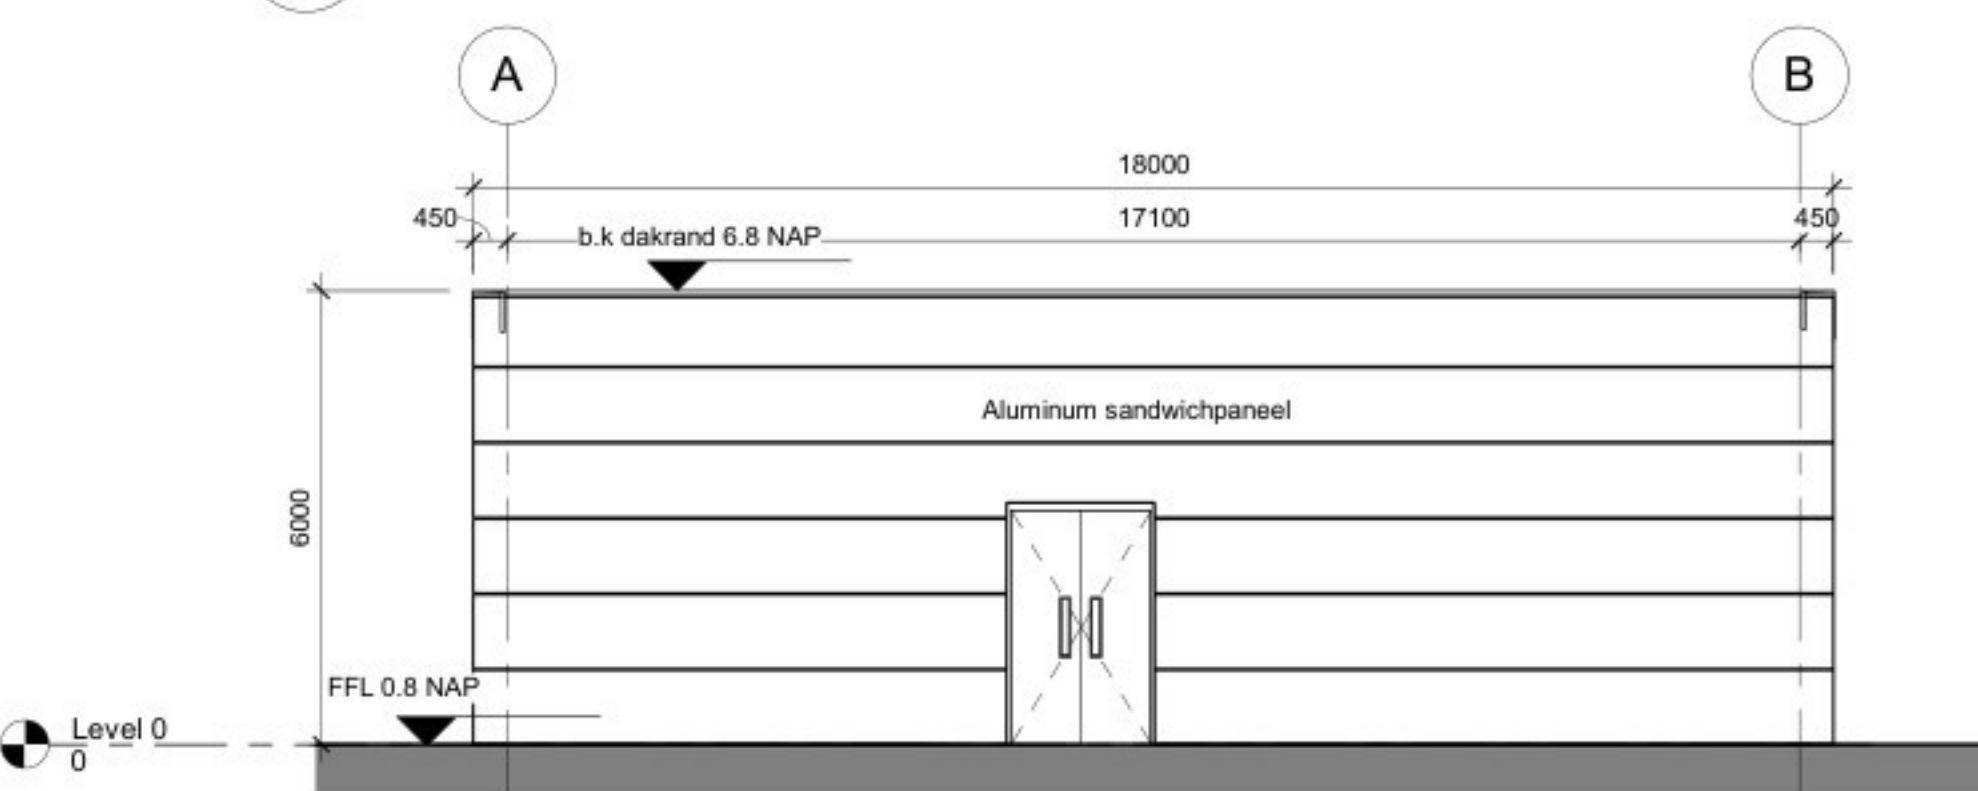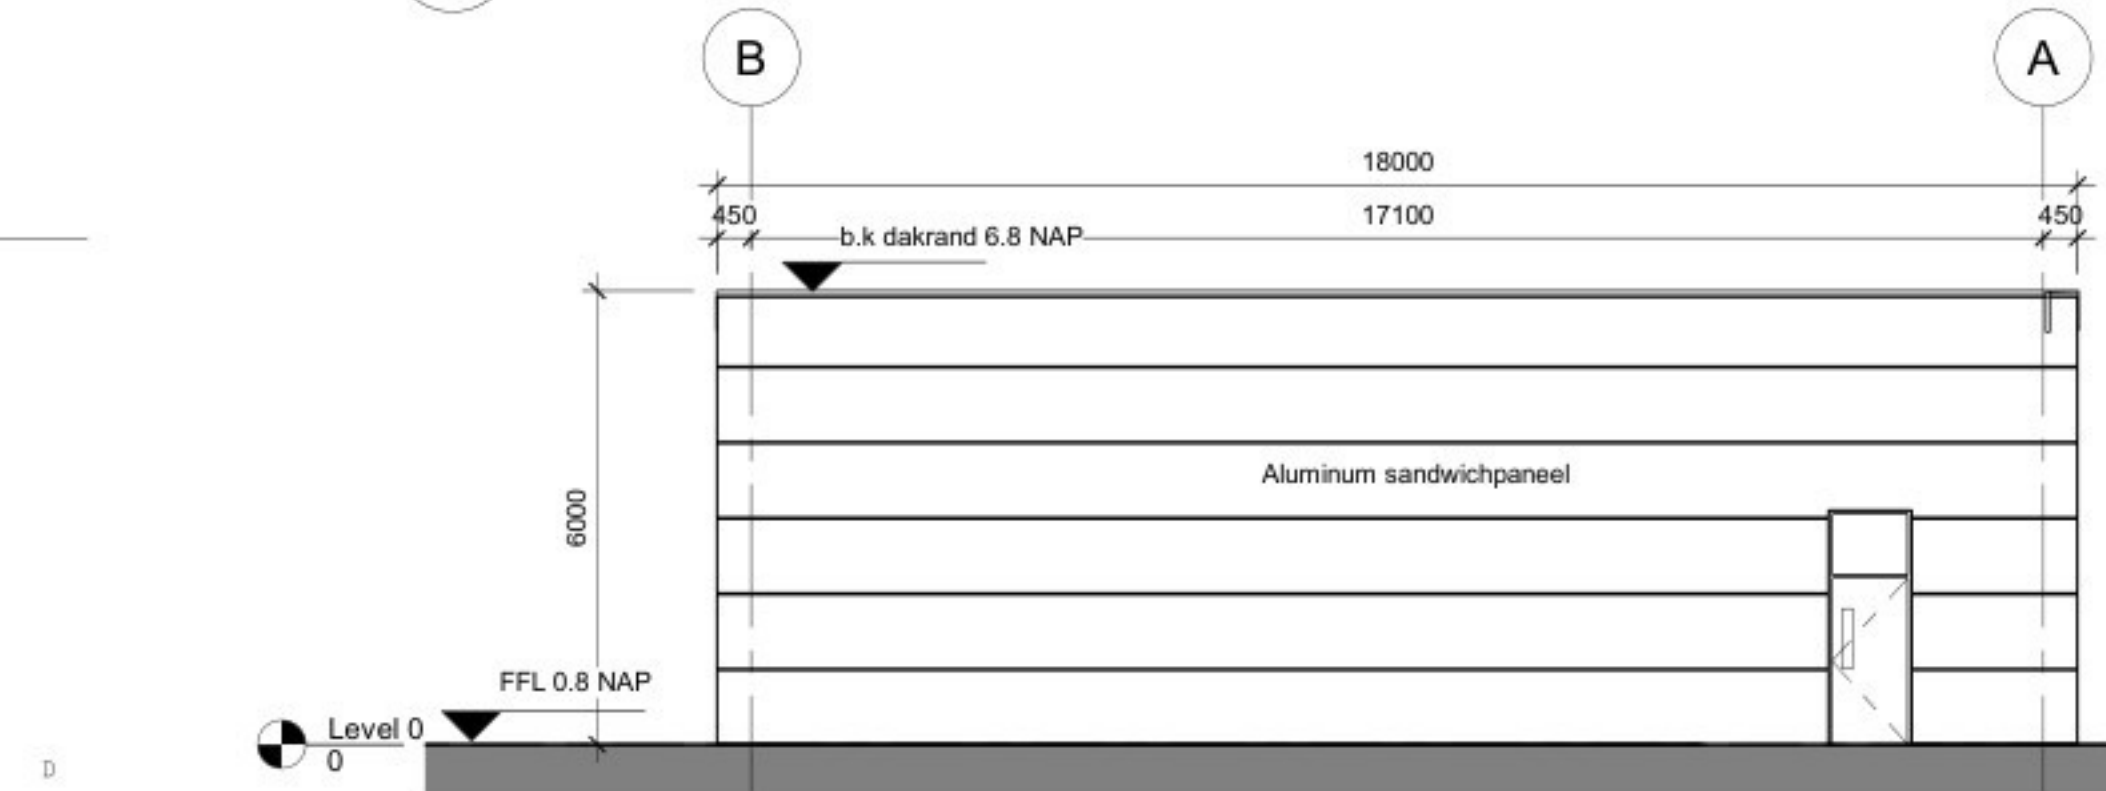


5 WPH2-AANZICHT 1
1 : 100

6 WPH2- AANZICHT 2
1 : 100

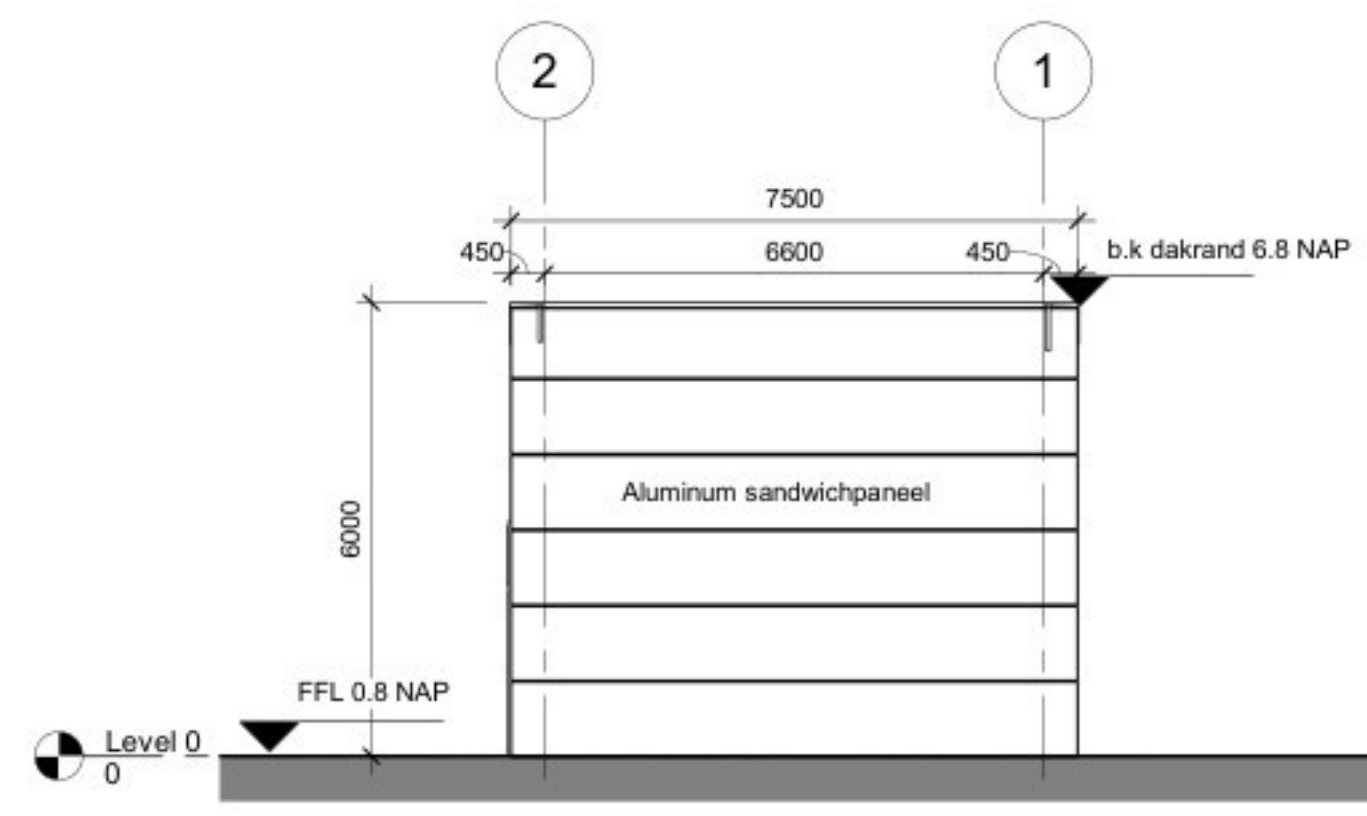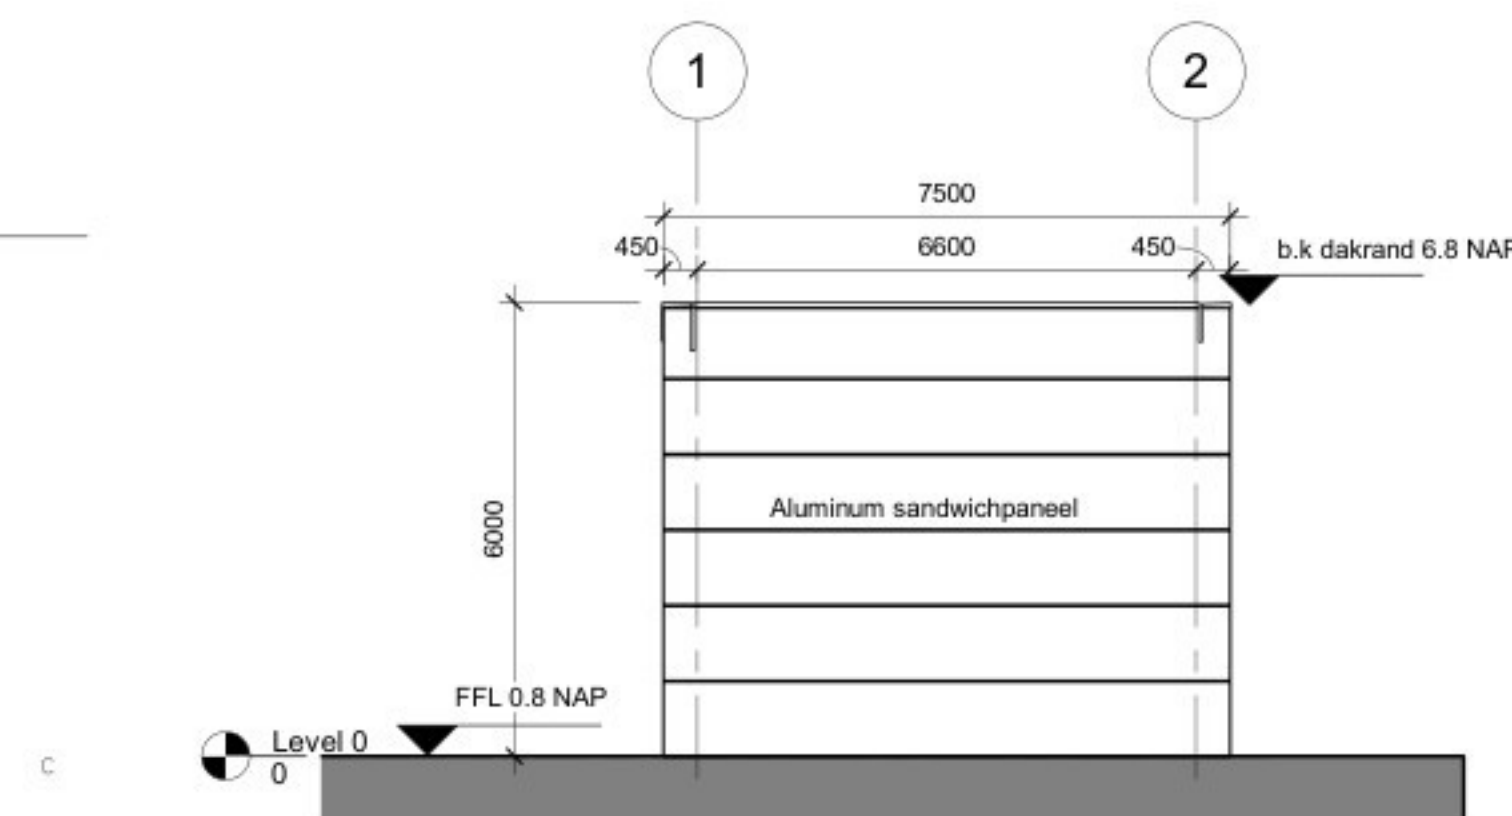


7 WPH2-AANZICHT 3
1 : 100


8 WPH- AANZICHT 4
1:100

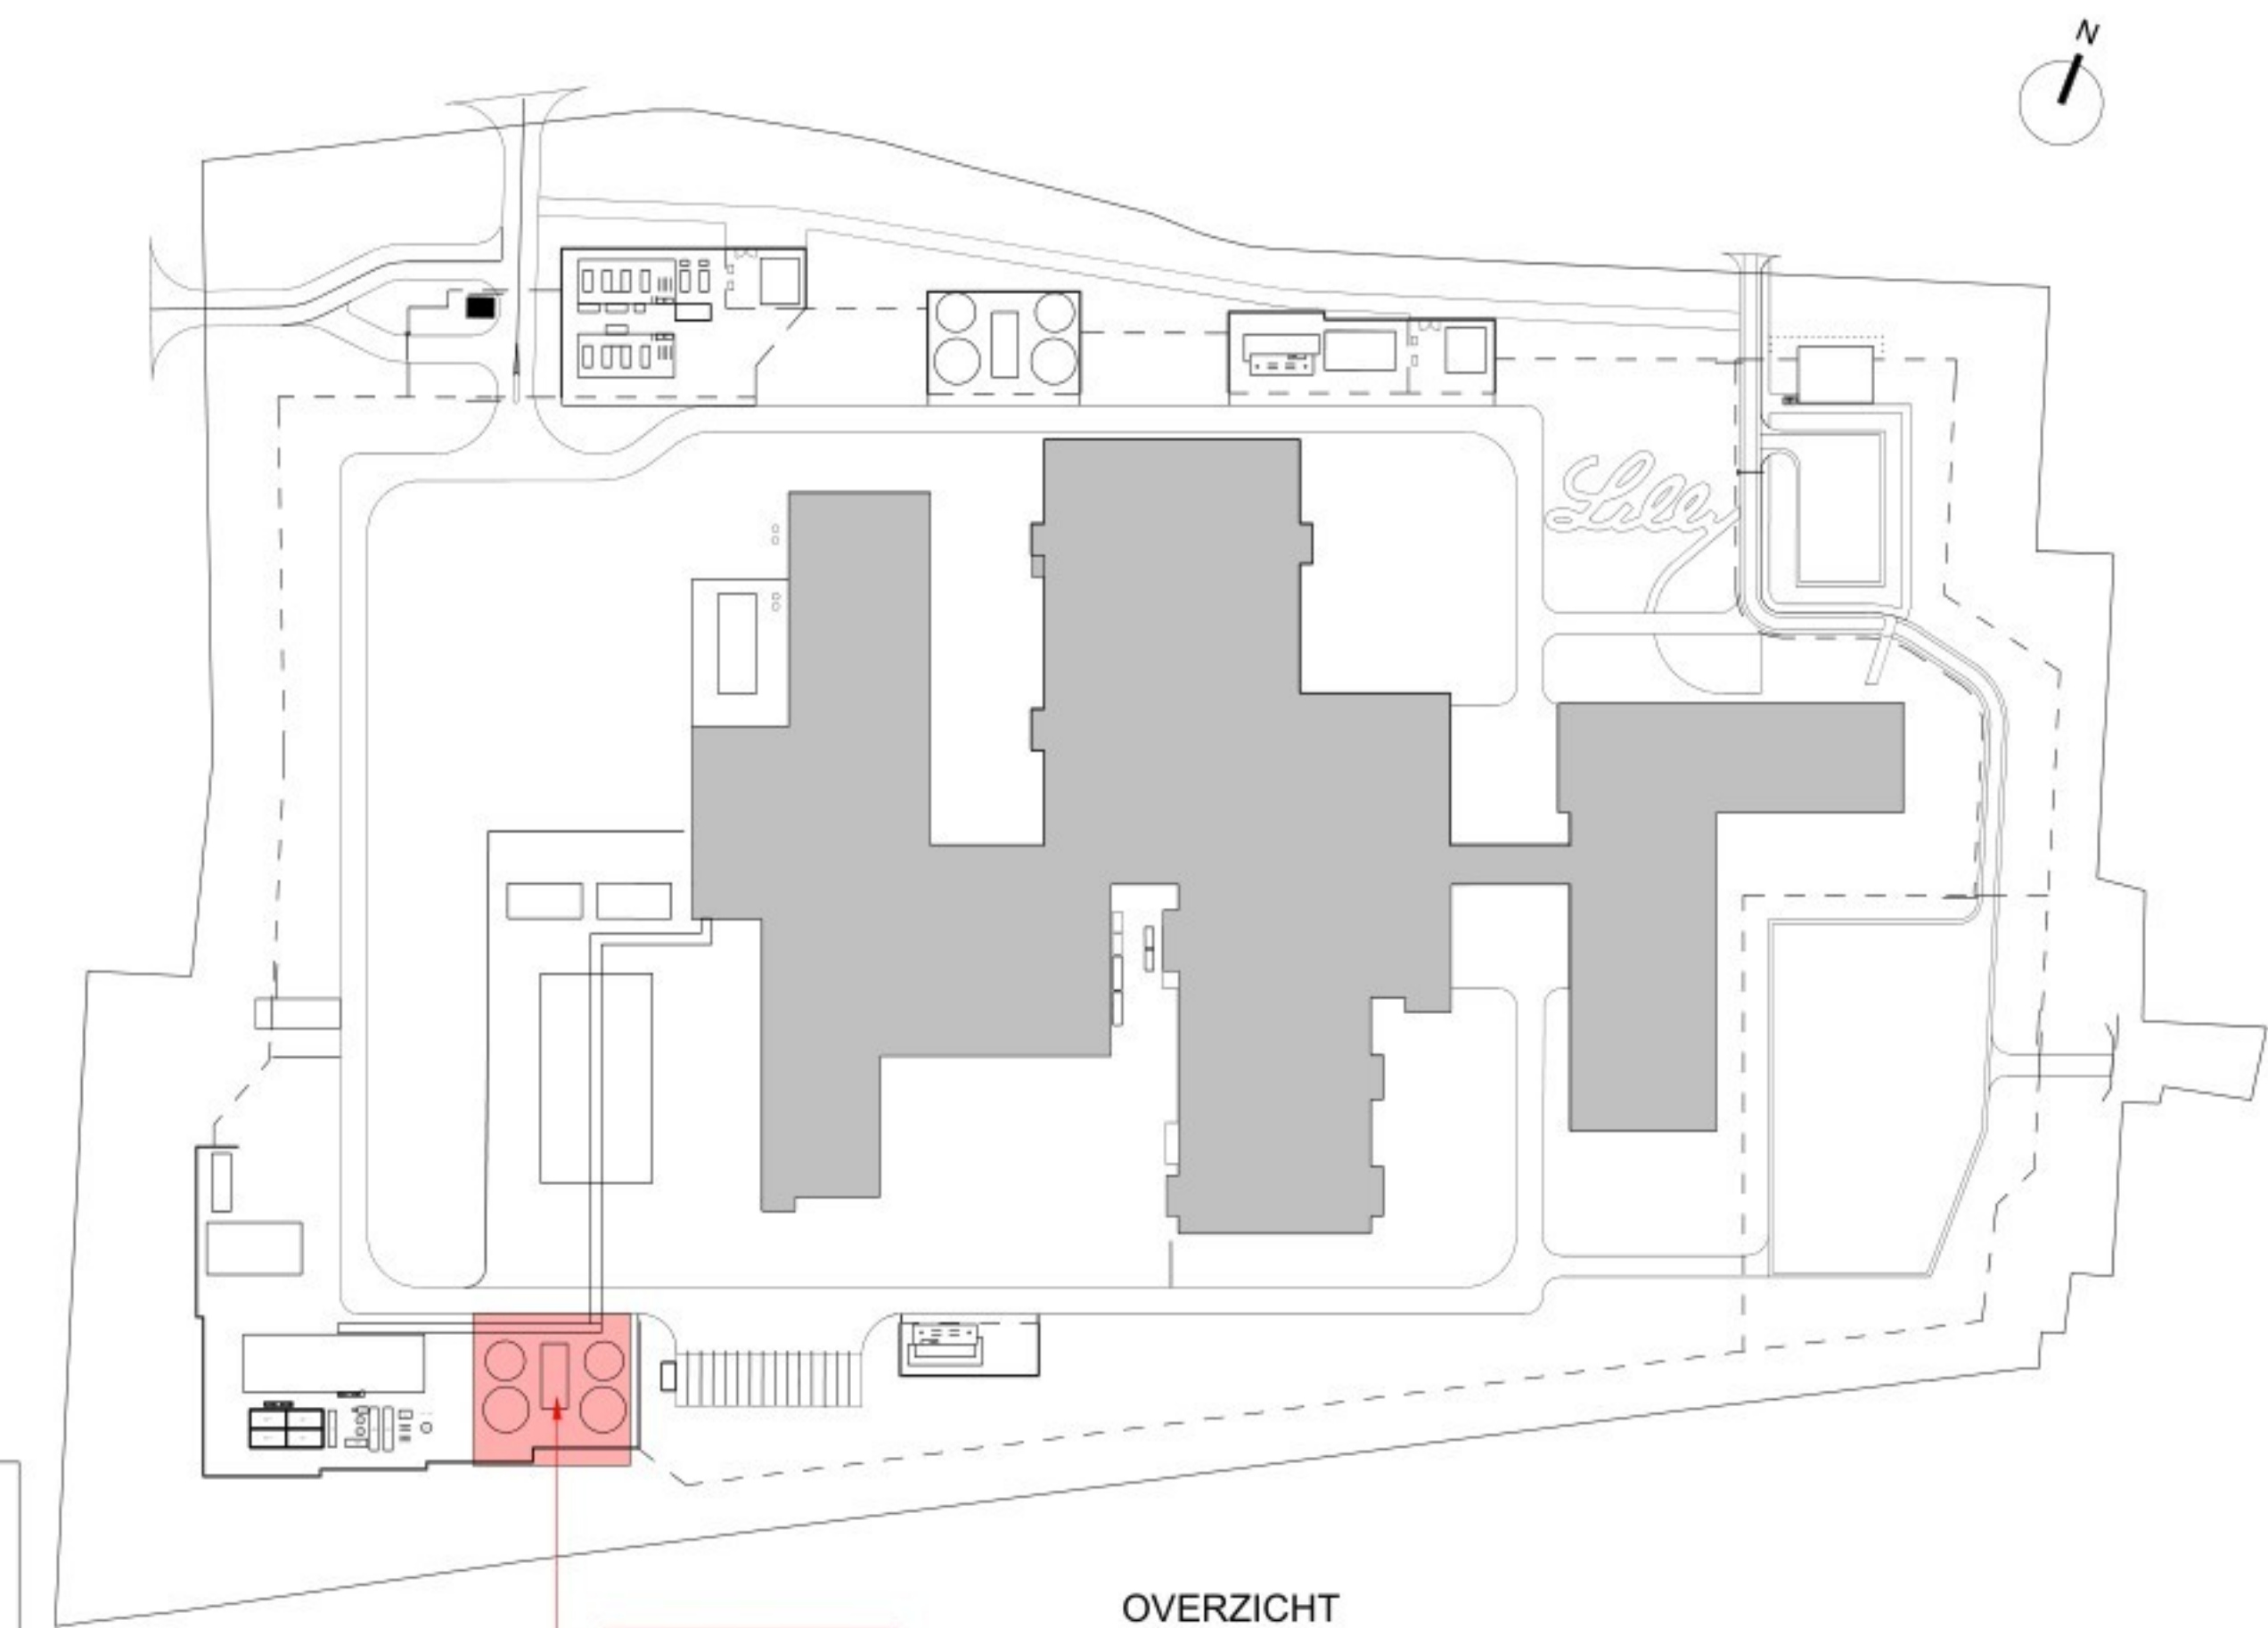

FIRE WATER TANK 2 No. OF THESE ADJACENT TO EACH WATER PUMPHOUSE
--

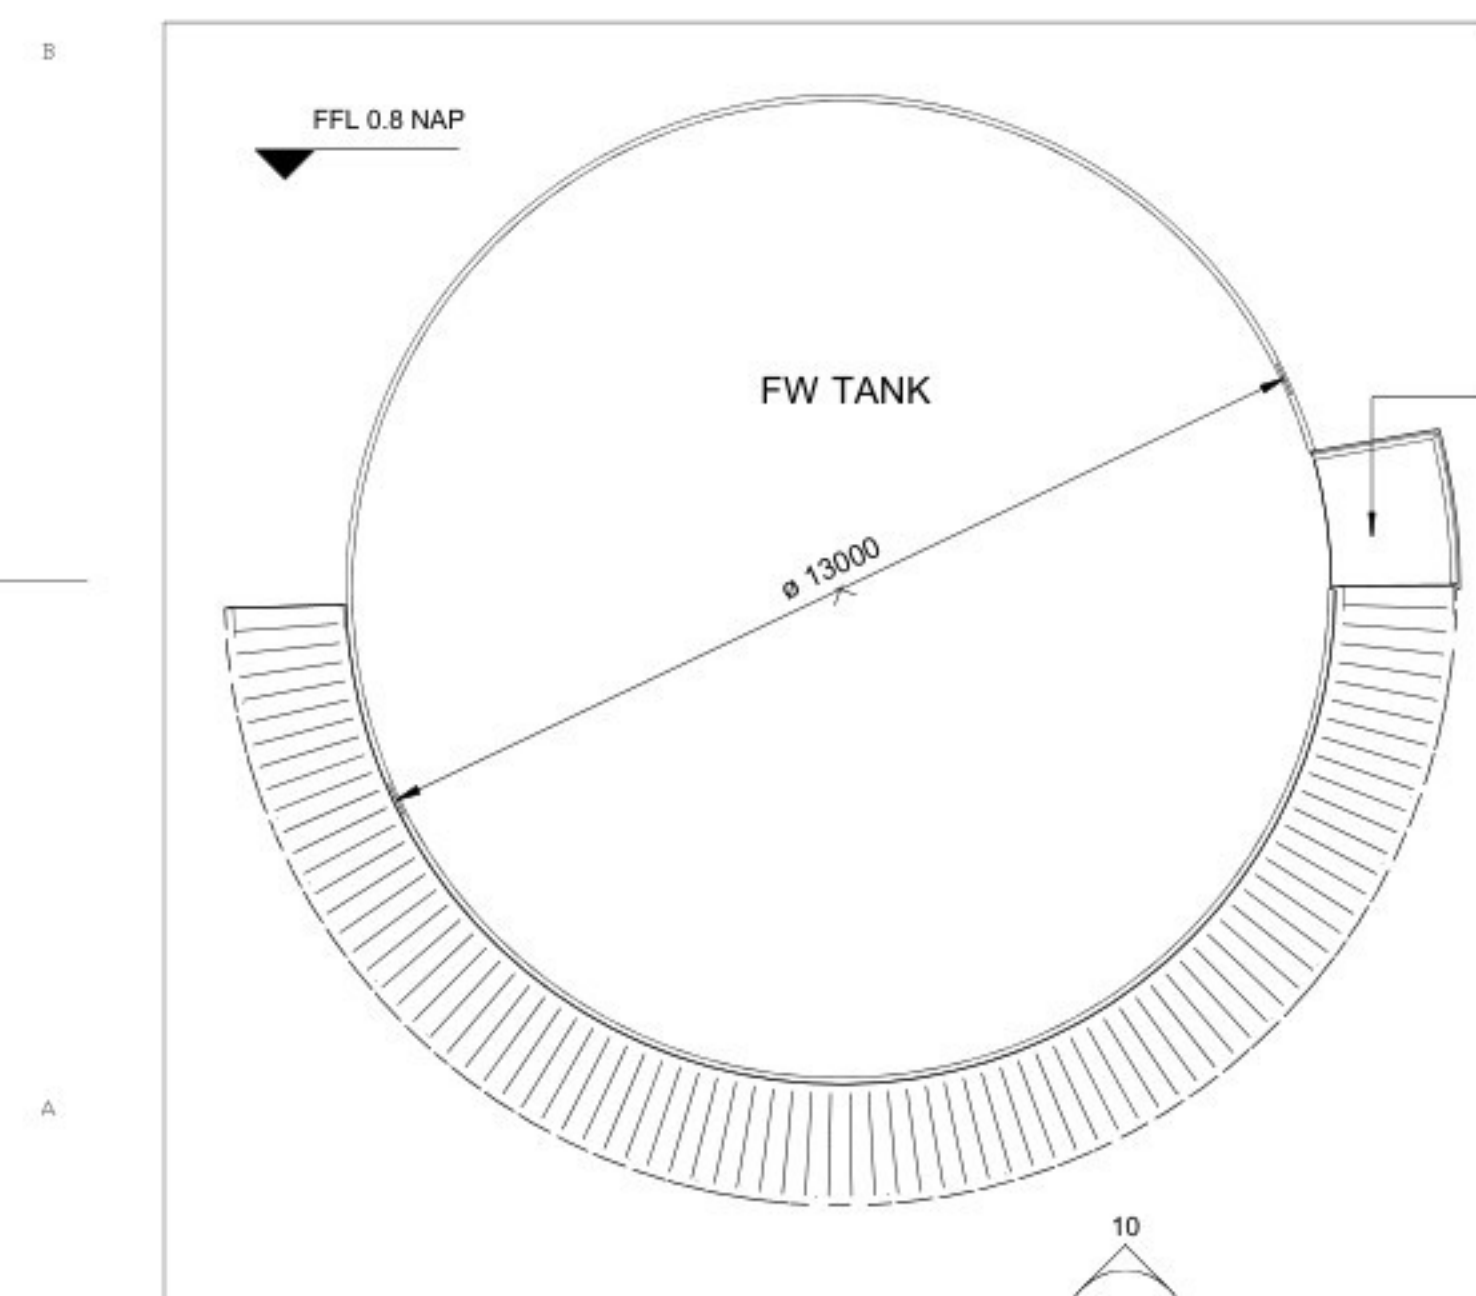


9 WPH2-FW TANK PLAN
1 : 100

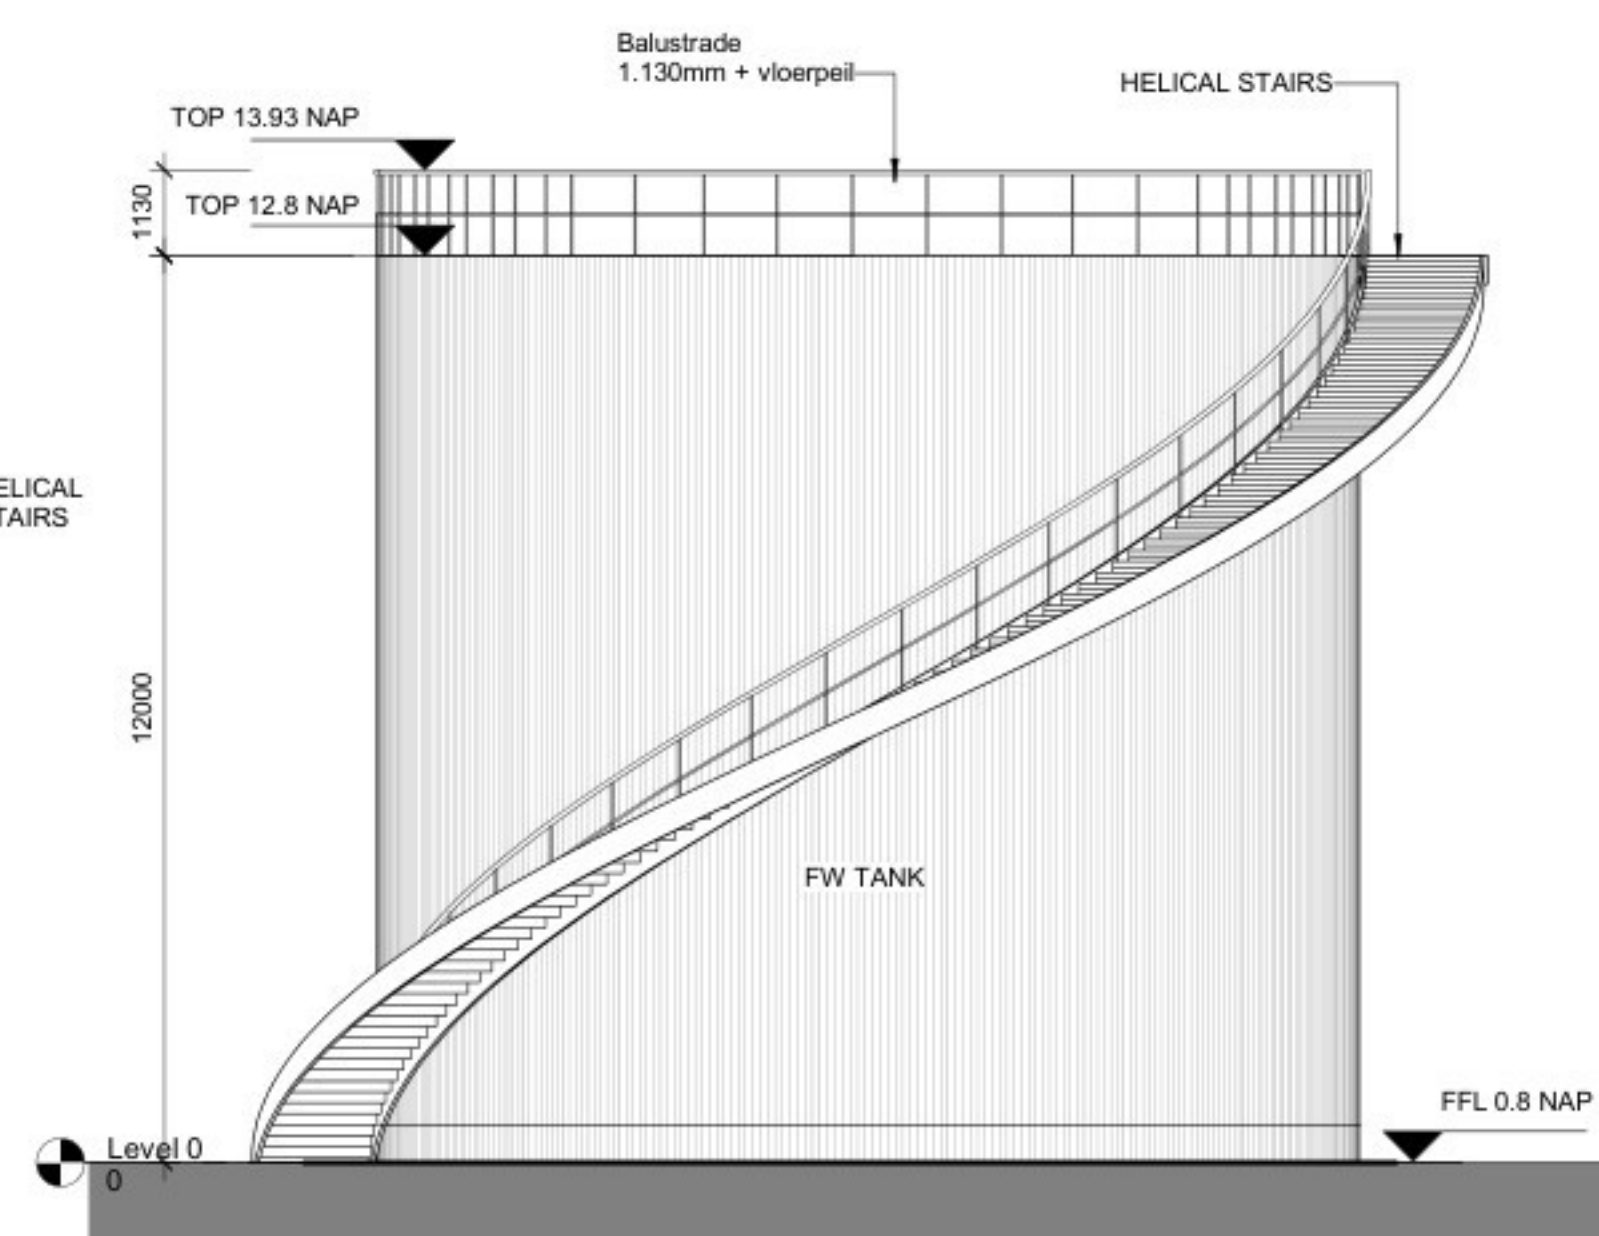


10 WPH2-FW TANK ELEVATION

WATER FOR OPERATION TANK
2 No. OF THESE ADJACENT TO EACH WATER PUMPHOUSE

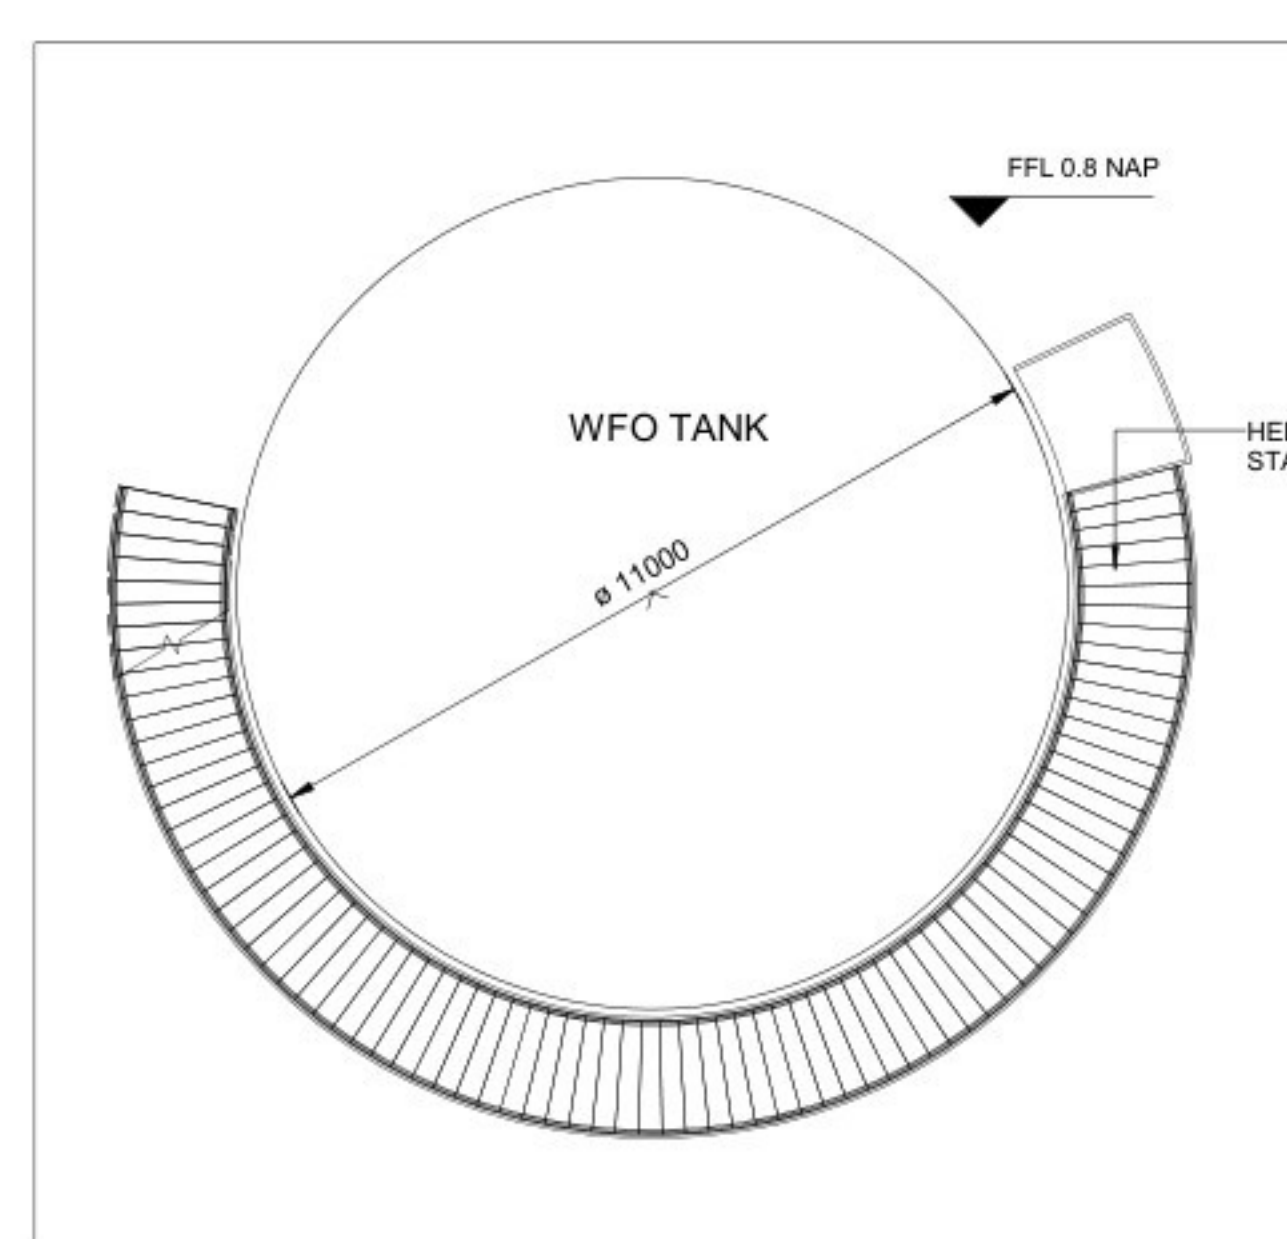

11 WPH2-WFO TANK PLAN
1 : 100

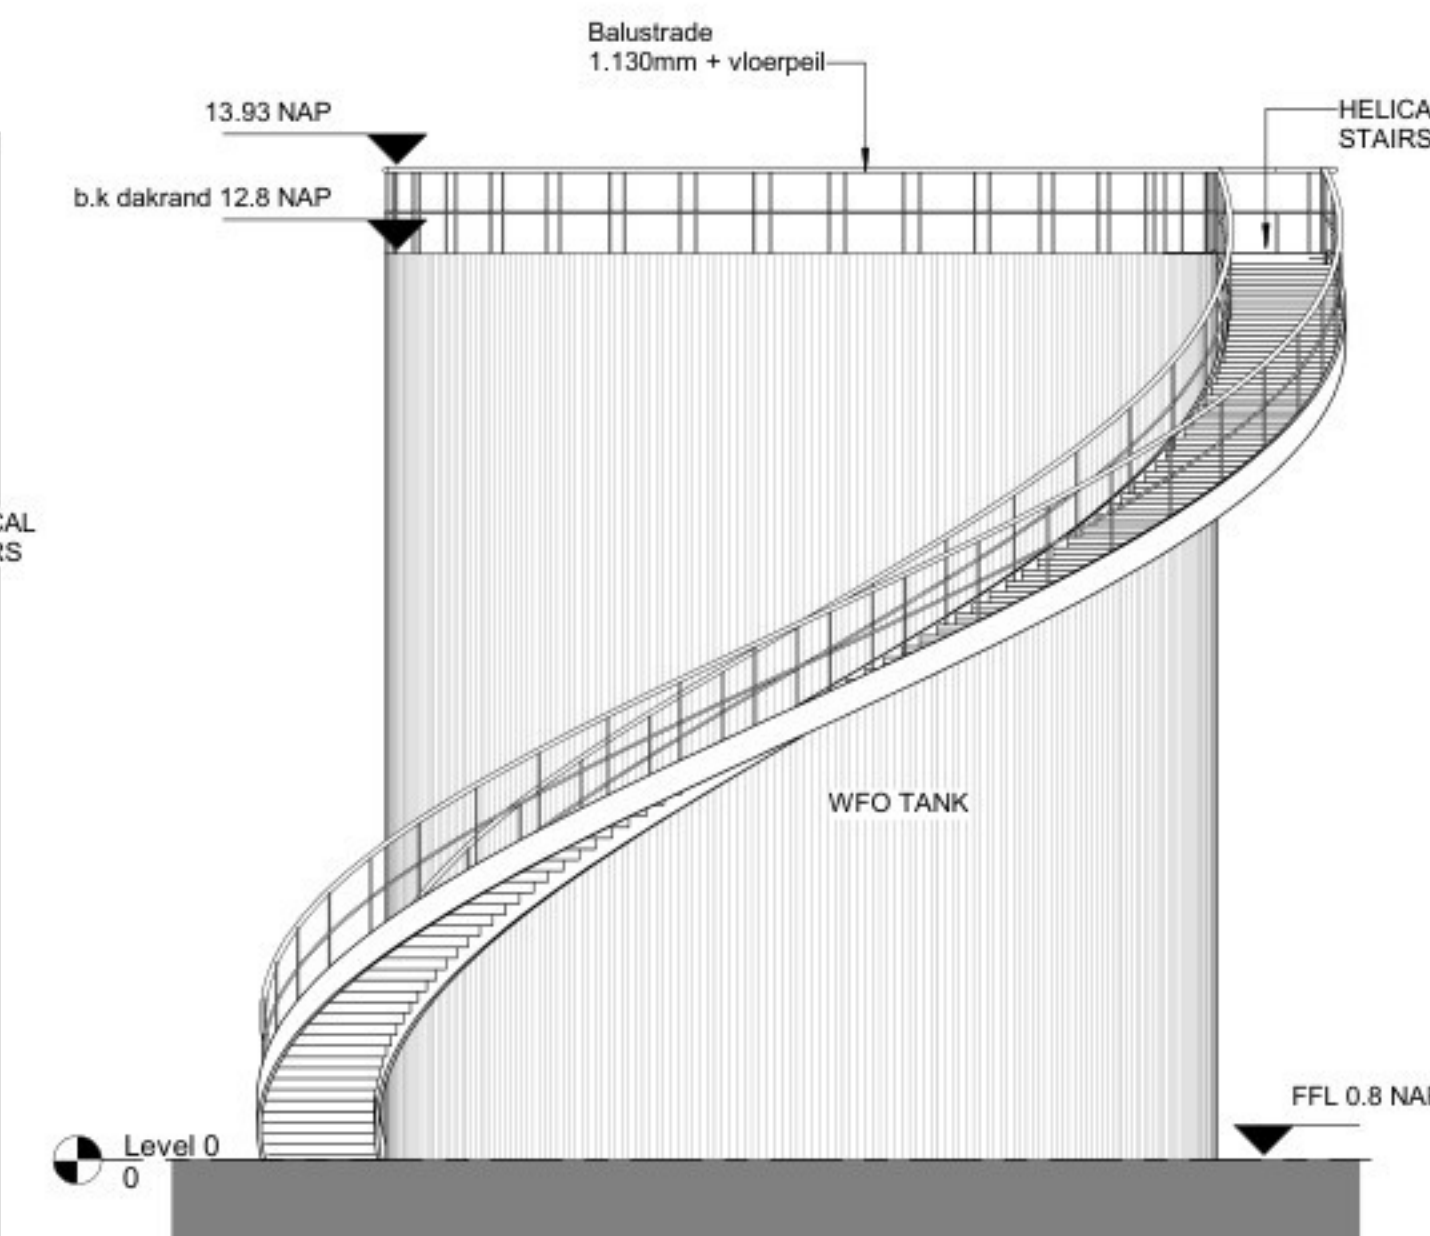

12 WPH2-WFO TANK ELEVATION
1 : 100

Algemeen:
- PEIL=0 is 1,5 M +NAP
Alle maten in het werk te controleren
Deze tekening wordt in kleur afgedrukt

Bouw fysica cf. rapport:
- [DGMR Bouw B.V.]
Brandwerende voorzieningen cf. rapport:
- [DGMR Bouw B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
Constructie cf. berekeningen en tekeningen constructeur:
- [Van Rossum B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
Installaties cf. berekeningen en tekeningen installateur:
- [DGMR Bouw B.V.] [Jacobs Engineering Group Inc]
Ontwerp landschap cf. rapportages en tekeningen:
- [LAP Landscape & Urban Design B.V.]

- Resultat Bouwteken A4.2 omgiving (BBL):
 - Trappen voldoen aan 4.2.4 m en 4.2.8 (zie hieronder)
 - Vrije doorgang voldoen aan 4.1.1 tot 4.1.8, 4.1.11
 - Afslachdingen van vloer, trap en hellingnaal voldoen aan 4.1.9 t/m 4.2.3
 - Detaillering van gebouwt voldoen aan Afdeling 3.3 (Bescherming tegen ongedierte). Art. 4.143 t/m 4.145
 - Elektrische installatie van NEN-IEC 60361-1 en NEN-EN 50022 voor hoogspanning
 - Gasinstallatie of NEN 1078
 - Drinkwaterleiding van NEN-EN 1055
 - Warmtevoorziening of NEN 1006
 - Gasvoorziening voor afvalwater of NEN 3215
 - Luchtvoorraadsluik of NEN 608 en art. 5.2 m v. 5.6 van NEN-EN 1388
 - Aanduiding buismiddelen of NEN 3011
 - Scheidingconstructies van waterloze naven waterdicht of NEN 277
 - Volumestroom en thermisch of ventilatievoorzieningen of NEN 1087
 - Reo markeringen voorzien van rooster
 - Lichtbeveiliging en rookgasalarmering afstakbeveiliging van NEN 277
 - Door meten minimaal of BBL

Minimale eisen trappen cf. Bbl en tekeningen:
 leuningen: 800 tot 1000+ toe, voorkant trede
 balustrade: min. 1000+ vloerpeil (hoogte toe, naastgelegen vloer < 13 m.)
 min. 1200+ vloerpeil (hoogte toe, naastgelegen vloer > 13 m.)
 tussenruimte spijlen max. 100 mm
 geen opstap mogelijk/te tussen 200+ vloerpeil tot 700+ vloerpeil
 hoogte: max. 4000 mm zonder tussenborden

Andere gebruiksfunctie/noodtrap		
aantrede:	aantrede:	min. 185 mm
optrede:	optrede:	max. 210 mm
breedte:	breedte:	min. 850 mm

OVERZICHT		
Wj jr/O	Wijziging	Datum
0	ISSUE FOR PERMIT	03-04-2026
BRV	PROJECT NAMED / DESCRIPTION	DATE

Jacobs *Lilly*
POWERHOUSE

Project	Opdrachtgever
2533 Project Mondrian	Lily
Fase	Status
Permitting	Design
Formaat	Schaal
A0 1189mm W x 841mm H	1: 100
Gebouwdetail	Datum
2533 Project Mondrian	03-04-2026
Onderwerp	
PLANS ELEVATION AND SECTIONS	DO.600.anc.wp2
WATER PUMPHOUSE 2 & TANKS	