




Legenda

- | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| ■ Afsluitmiddel (lokaal regelbaar) | ⚡ Stuw (op afstand regelbaar) | ⚡ Stuw (niet regelbaar, vast) | ⚡ Afsluitbare duiker | ▭ Peilgrens |
| ▬ Peilschaal | ⚡ Stuw (lokaal regelbaar) | ⚡ Open duiker | ⚡ Sifon | ■ Primair water |
| — Keerschot | | ⚡ Stuwende duiker | ⚡ Afsluitbare sifon | ■ Secundair water |
| | | | ⚡ Inlaatleiding | |

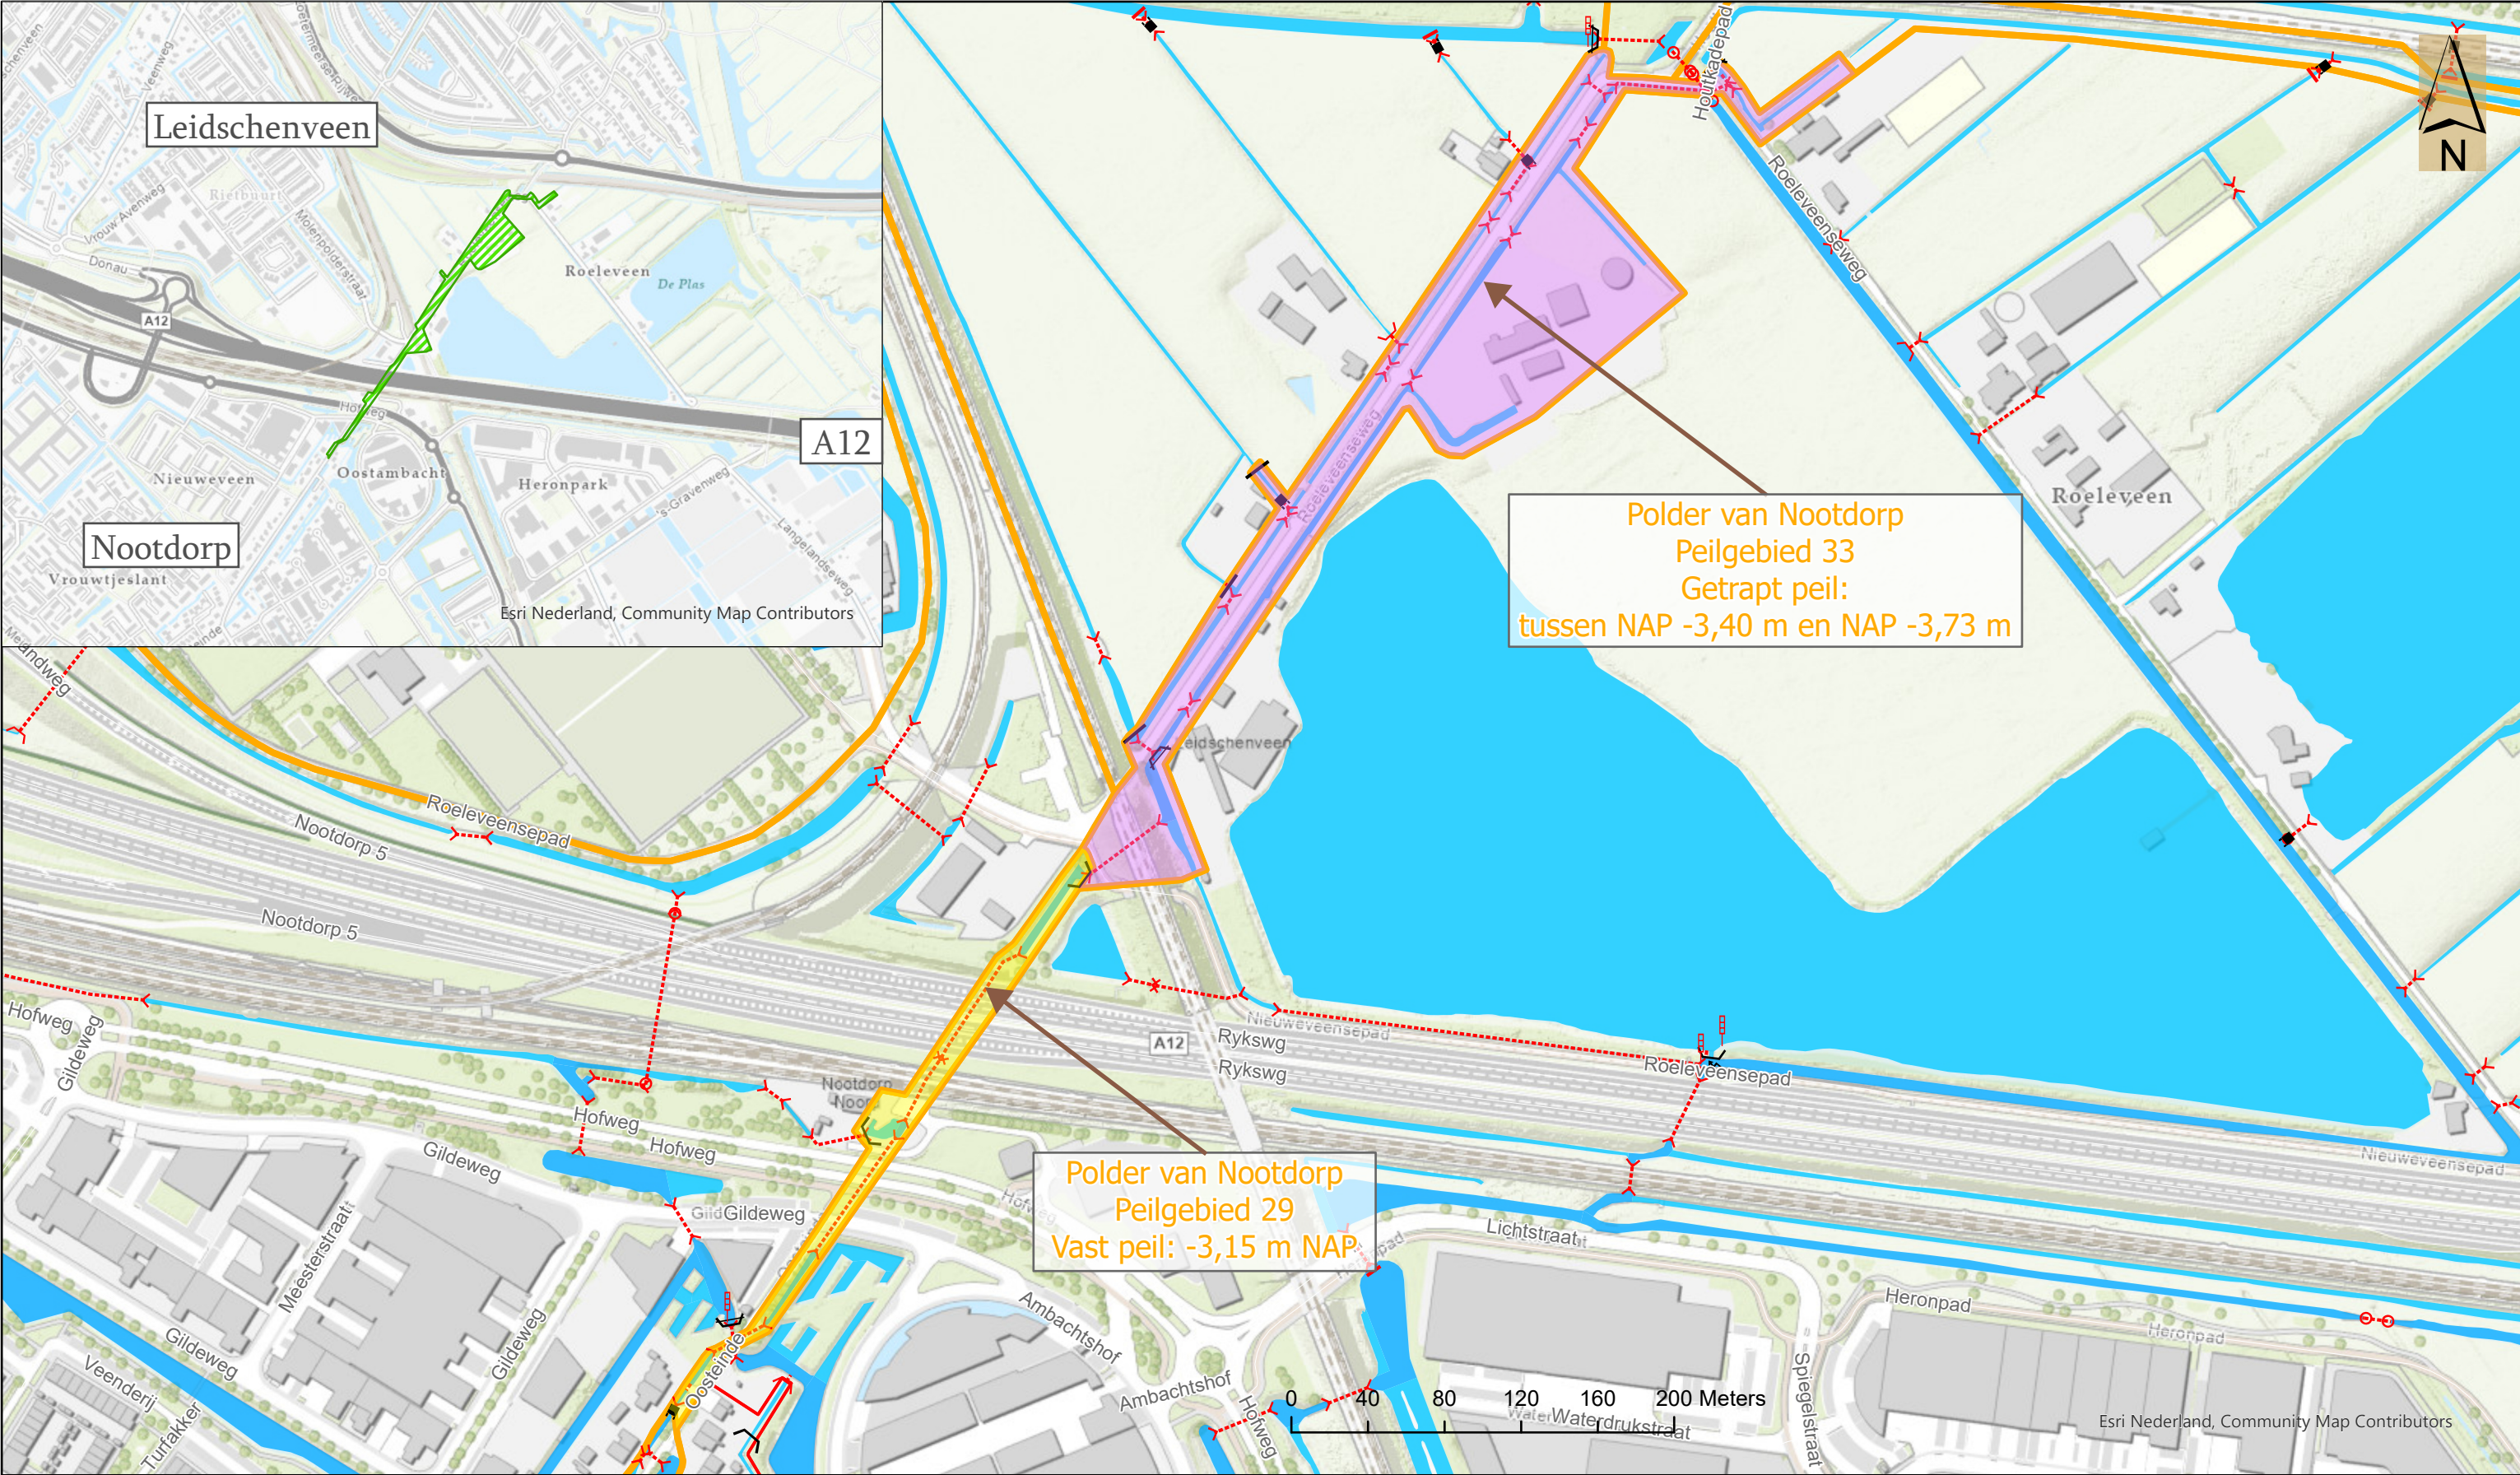

Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
<https://www.hhdelfland.nl>

Peilenkaart van Peilbesluit

Polder van Nootdorp, peilgebied 29 en 33 Oosteinde en Roeleveenseweg

Programma: Watersysteem

Datum: 8-12-2025 17:42

Revisiedatum:

Getekend: Afdeling MWA

Tekeningnummer: PBS2026PVN 29 en 33

