




Ruimtestaat

nr.	ruimte omschrijving	ruimtebenoeming	opp (m2)	max. personen/ruimte
n0.01	entree	verkeersruimte	16.4 m²	0
n0.02	toilet	sanitaire ruimte	1.3 m²	0
n0.03	centrale hal	verkeersruimte	118.3 m²	0
n0.04	time-out	verblijfsruimte	24.0 m²	0
n0.05	teamkamer	verblijfsruimte	27.9 m²	0
n0.06	werkkast	onbenoemde ruimte	2.6 m²	0
n0.07	berging	onbenoemde ruimte	4.8 m²	0
n0.08	toiletten MB	sanitaire ruimte	7.0 m²	0
n0.09	kast	onbenoemde ruimte	0.6 m²	0
n0.10	groepsruimte 5/6	verblijfsruimte	53.7 m²	26
n0.11	berging	onbenoemde ruimte	5.8 m²	0
n0.12	nieuwkomersklas	verblijfsruimte	50.1 m²	26
n0.13	entree	verkeersruimte	19.4 m²	0
n0.14	gang	verkeersruimte	27.3 m²	0
n0.15	groepsruimte 7/8	verblijfsruimte	47.3 m²	26
n0.16	berging	onbenoemde ruimte	8.2 m²	0
n0.17	toiletten BB	sanitaire ruimte	5.1 m²	0
n0.18	groepsruimte 3/4	verblijfsruimte	54.3 m²	26
n0.18a	kast	onbenoemde ruimte	0.7 m²	0
n0.19	toiletten MB	sanitaire ruimte	4.3 m²	0
n0.20	groepsruimte 1/2	verblijfsruimte	54.2 m²	26
n0.20a	kast	onbenoemde ruimte	0.7 m²	0
n0.21	verwerkingsruimte	verkeersruimte	47.2 m²	0
n0.21a	berging	technische ruimte	3.6 m²	0
n0.21b	techn. ruimte	technische ruimte	4.9 m²	0
n0.22	MIVA	sanitaire ruimte	3.6 m²	0
n0.23	toiletten OB	sanitaire ruimte	4.4 m²	0
n0.24	entree	verkeersruimte	18.1 m²	0
n0.24a	mk	technische ruimte	0.6 m²	0
n0.25	PSZ	verblijfsruimte	52.7 m²	15
n0.26	verschoningsruimte	sanitaire ruimte	7.9 m²	0
n0.27	KDV	verblijfsruimte	56.1 m²	18
n0.27a	keuken kdv	verblijfsruimte	1.4 m²	18
n0.28	slaapkamer	verblijfsruimte	7.4 m²	0
n0.29	slaapruijme	verblijfsruimte	5.3 m²	0
n0.30	speellokaal	verblijfsruimte	66.7 m²	0
n0.30a	speellokaal	verblijfsruimte	18.0 m²	4
n0.31	berging	onbenoemde ruimte	10.5 m²	0
n1.01	overloop	verkeersruimte	2.5 m²	0
n1.02	spreekruimte	verblijfsruimte	27.0 m²	10
n1.03	kantoor	verblijfsruimte	27.0 m²	4
bezetting totaal				199

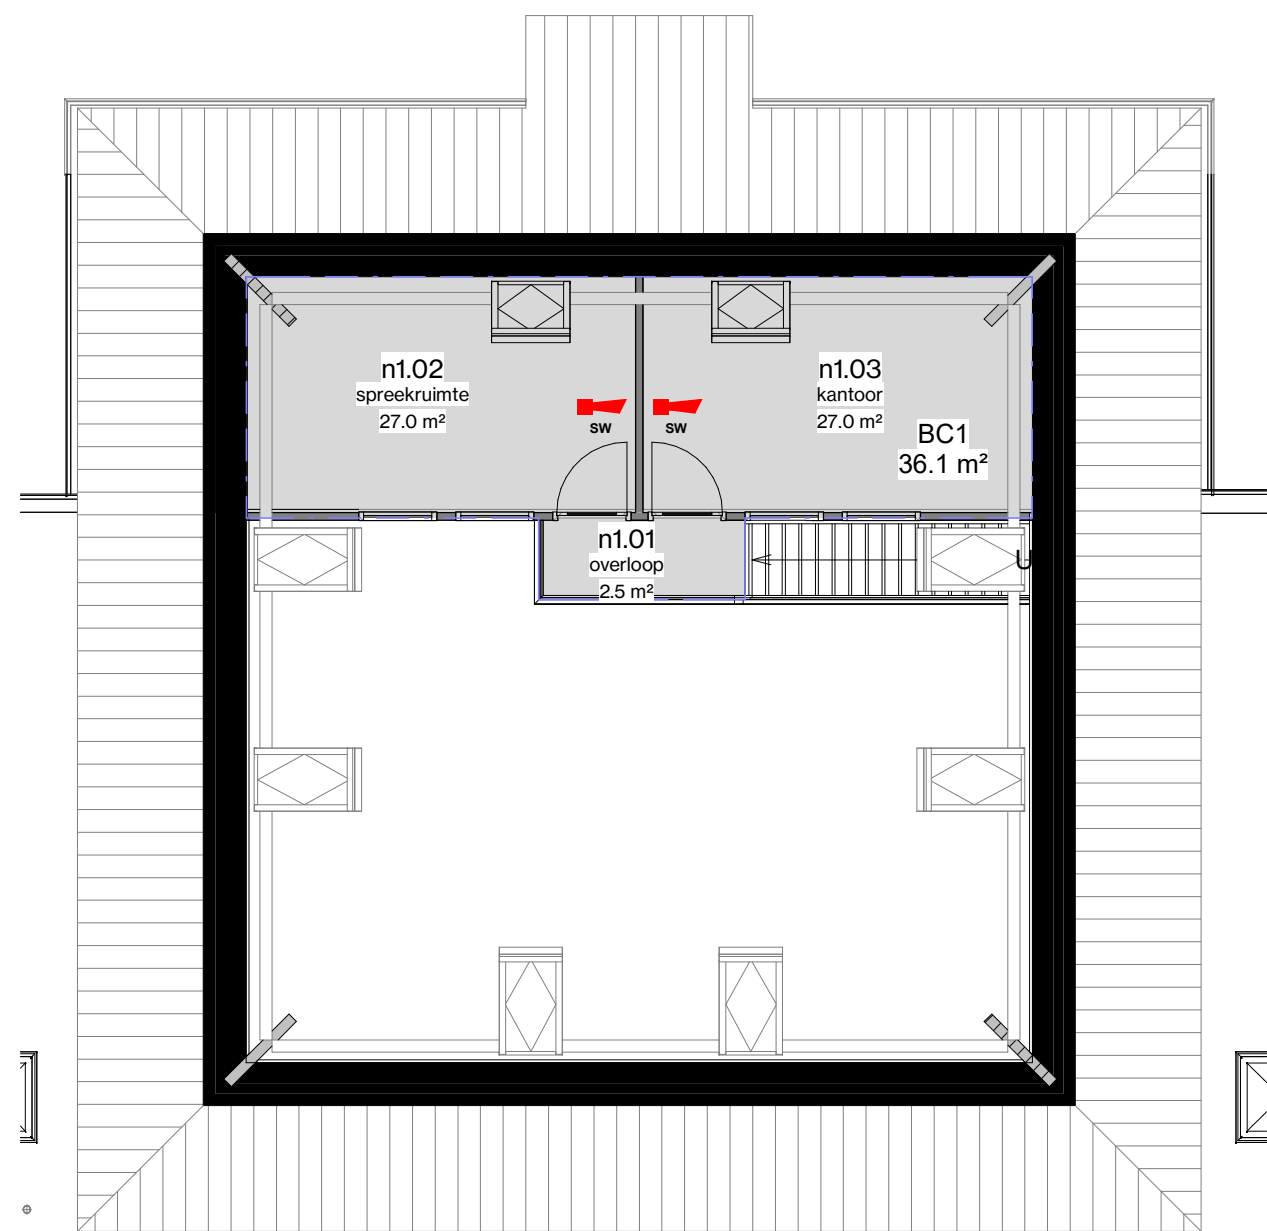

brandcompartmentering		
Naam	Oppervlakte	Verdieping
BC1	807.7 m²	00 begane grond
BC1	36.1 m²	01 1e verdieping hulp
BC2	74.5 m²	00 begane grond
Totaal Brandcompartment	918.3 m²	

Brandveiligheid

los blusapparaat voorzien van poeder/koolzuur/schuim	brandweeringang
brandlanghepel, doorlaat spuitstuk 6mm, slangdiameter 19mm. Lengte als aangegeven	branddrant
rookmelders (volgens NEN 2555)	verzamelplaats
hand brandmelder	brandweer opstelplaats
permanent brandende decentrale noodverlichtingsarmaturen met gran NEN-EN-ISO-7010	L.S. sluiting, te ontgrendelen zonder gebruik van losse deelen
noodverlichting NEN-EN-1838	l.s. loopspoor, altijd te openen zonder sleutel
brandmeldcentrale	P.S. panieksluiting NEN-EN 179 en NEN-EN 1025

Artikel 4.18 (bepalingsmethode niet-bezijken)
Bij het bepalen van het niet-bezijken van een bouwconstructie als bedoeld in artikel 4.17 wordt uitgegaan van de buitengewone belastingcombinaties die volgens NEN-EN 1990 kunnen optreden bij brand.

WBDO	weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag conform NEN 8068
—	deur, zelfsluitend
X—X—X—X	deur en/of pui, 30 min. WBDO
X—X—X—X	deur en/of pui, 60 min. WBDO
X—X—X—X	deur, 30 min. WBDO, zelfsluitend
X—X—X—X	deur, 60 min. WBDO, zelfsluitend
—	brandscheiding 30 min. WBDO
—	brandscheiding 60 min. WBDO

Artikel 4.18 (bepalingsmethode niet-bezijken)
Bij het bepalen van het niet-bezijken van een bouwconstructie als bedoeld in artikel 4.17 wordt uitgegaan van de buitengewone belastingcombinaties die volgens NEN-EN 1990 kunnen optreden bij brand.

Artikel 4.208 Brandmeldinstallatie
Het gebouw moet worden voorzien van een brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking uitgevoerd volgens NEN 2535 in combinatie met een ontruimingsalarminstallatie uitgevoerd volgens NEN 2575. Dit betekent handbrandmelders op bereikbare plaatsen (in verkeersruimten). Aangevuld met volledige bewaking in brandcompartment kinderdagverblijf conform NEN 2535.

Maten in het werk controleren!

	projectnaam	Bruinvis	status	DEFINITIEF
	projectnummer	2024017	fase	Uitvoerings Ontwerp
	adres	Trompsstraat 1, 1792 BJ Oudeschild	tekening	Brandveiliggebruik
	opdrachtgever		schaal	As indicated
	projectarchitect	Maarten Overtoom	formaat	A1
	projectleider	Laurens Bijhouwer	datum	25-06-2026
	engineer	Henk Riemers	revisie	
			bladnummer	BB-103