




Quinta Ingenieursbureau

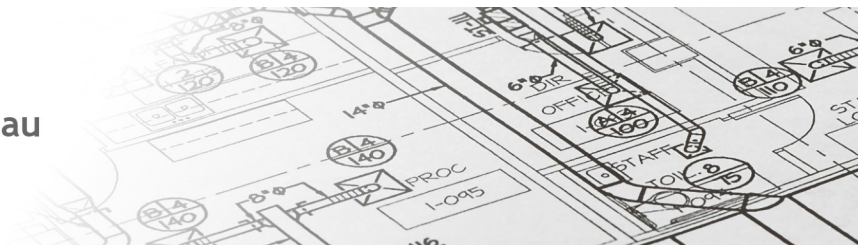

Daglichtberekening

Conform NEN 2057

OBS de Bruinvis Oudeschild Texel

Documenttitel	: Daglichtberekening – OBS de Bruinvis
Status	: Definitief
Datum	: 23-4-2026
Projectnaam	: OBS de Bruinvis Oudeschild Texel
Opdrachtgever	:
Opsteller	: drs. ing. M.A.L. Stevens

Daglichttoets

OBS de Bruinvis Oudeschild Texel

Conform NEN 2057

Ruimte:

Kantoor 1.01

Kantoorfunctie

=

3%

van vloeroppervlak

Vloeropp:

21,3

m2

$A_e = A_d \times C_b \times C_u$

Kozijn type:

Kozijn dakraam NW

=

940

980

68

0,68

1,00

0,75

74%

0,60

0,65

Totaal Equivalente daglichtoppervlakte ruimte (A_e)

=

0,60 m2

Vereiste Equivalente daglichtoppervlakte (A_e)

=

0,5325 m2

Vereiste Equivalente daglichtoppervlakte

Voldoet

Vereiste minimale daglichtoppervlakte

>

0,5 m2

Kantoorfunctie

Voldoet

Dimensie daglichtopening (incl kozijn)

Kozijn dikte

A_d = Opp. Doorlaat daglichtopening

C_b = Belemmeringsfactor

Netto/bruto verhouding (kozijn/glas)

LTA

C_u = Uitwendige reductiefactor

A_e = Equivalente daglichtoppervlakte

Aantal

A_e totaal per type kozijn

Gemeente Texel

.txl

Behoort bij bestuursstuk van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: **Zaak 3745282**
kenmerk document: **Bijlage 3/32**
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R. Westbroek
afdelingsmanager Beleid & Vergunningen