



Besluit

Melmuseum Group B.V.
T.a.v. 
Hoofdstraat 28
7213 CW GORSSEL

Datum

8 juli 2026

Zaaknummer

2026-009374

Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open
bodemenergiesysteem

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 5

Activiteit

Open bodemenergiesysteem ten behoeve van het open bodemenergiesysteem van
Museum MORE aan de Hoofdstraat 28 in Gorssel

Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Gorssel, sectie E, perceelnummer 7673

Beste 

U heeft een vergunning voor een open bodemenergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie,
volgens besluit d.d. 10 september 2013 met zaaknummer 2013-008679.

Op 22 juni 2026 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens het
onderhoud van de bronnen op het hemelwaterriool. Het betreft een lozing die tijdelijk en
kortdurend is en noodzakelijk is voor een goed en duurzaam functionerend open
bodemenergiesysteem. Daarom stemmen we in met de aangevraagde lozing.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn
opgenomen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

8 juli 2026

Zaaknummer

2026-009374

Blad

2 van 5

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan Melmuseum Gebouw B.V. vergunning te verlenen voor het lozen van maximaal 60 m³/jaar grondwater bij het onderhoud van de bronnen met een maximale capaciteit van 30 m³/uur.
- Dat de lozing plaatsvindt op het hemelwaterriool.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 10 september 2013 met zaaknummer 2013-008679.

Adviezen

Wij hebben de aanvraag voorgelegd aan de gemeente als wettelijke adviseur. De gemeente heeft binnen een termijn van vier weken geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen. De aanvrager heeft de lozing wel in het voortraject afgestemd met de gemeente. Binnen dit traject heeft de gemeente aangegeven akkoord te zijn met de lozing.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

Bijlage

- Bijlage 1 –Voorschriften

Datum

8 juli 2026

Zaaknummer

2026-009374

Blad

3 van 5

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlage 1 Voorschriften


U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhouden van de bronnen mag op het hemelwaterriool geloosd worden met een maximaal debiet van 30 m³/uur, met een totale lozing van maximaal 60 m³/jaar.
2. Het te lozen grondwater bevat maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen. Indien niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat deze concentratie niet zal worden overschreden, wordt op aangeven van het bevoegd gezag het grondwater bemonsterd en onderzocht op de concentratie onopgeloste stoffen.
3. De lozing op het hemelwaterriool moet plaatsvinden via een, op het lozingsdebiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie welke zich bevindt tussen het onttrekkingspunt en het lozingspunt. Het te lozen water moet op een doelmatige wijze op een locatie na het passeren van de zandvanger/bezinkinstallatie kunnen worden bemonsterd.
4. De lozing op het hemelwaterriool voor het onderhoud van de bronnen vindt plaats op het lozingspunt zoals aangegeven in figuur 1.
5. De installatie dient voorzien te zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m³/uur als in l/s).
6. De start van de lozing op het riool dient twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld te worden aan de provincie via post@gelderland.nl.
7. De beëindiging van de lozing op het riool dient binnen vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld te worden aan de provincie via post@gelderland.nl.

Datum
8 juli 2026

Zaaknummer
2026-009374

Blad
5 van 5

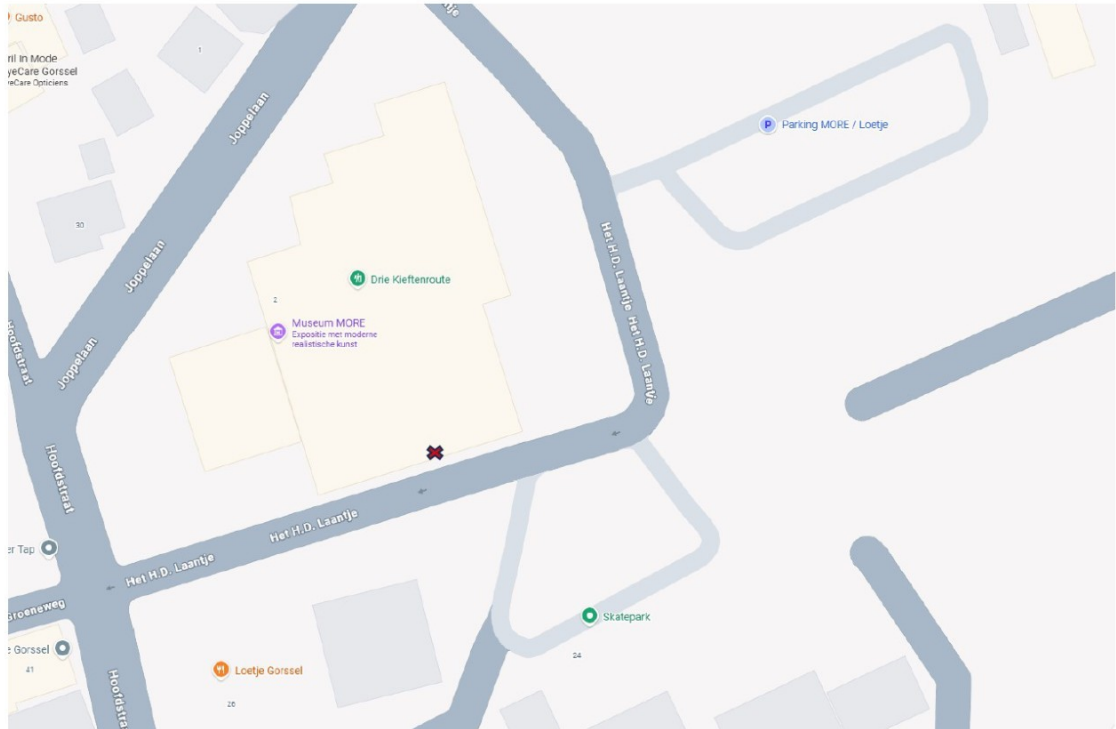

Figuur 1 Lozingspunt (rood kruisje)