




RENVOLUIT BETONCONSTRUCTIE						
oorspronkelijk betonconstructie begrijp grondvlak	skelconstructie CO307	toegerekenheden ¹ L1-L6 constructie	zijde	constructie klasse	milieuklasse ²	deling γ_{ed}
- fundering poelen	CO307	monolith onder	binnen	S3	XA1, XA3, XD1	40%
- fundering bakken	CO307	monolith onder	binnen	S4	XA1, XA3, XD1	35
- putwanden	CO307	werkzaam onder	binnen	S4	XA1, XA3, XF1	35
- putwanden	CO307	werkzaam binnen	binnen	S3	XA1, XA3	35
- putwanden	CO307	werkzaam binnen	binnen	S3	XA1, XA3	35
		grondwater	binnen	S3	XA1, XA3	35

- kwantiteit betonstaaf B500B;
brandwerendheid betonconstructie 30 minuten wordt bereikt door betonconstructie zelf (dus geen aanvullende maatregelen noodzakelijk);
onder alle constructieve beten van funderingen een werkvlak, van 50 mm dik, toepassen (C1215);
bij waterscheid wat de slothoeken/voegingen eveneens waterdicht afzetten;
Eisdegen in de betonnen voegingen, achter de balken alleen na schriftelijke goedkeuring van hoofdconstructeur;
eventueel in vloeren in de sloot kanalen/rolingen alleen na schriftelijke goedkeuring van hoofdconstructeur;
doornvoeren door funderingsdalken halverwege de overspanning en in de neutrale lijn van de balk situeren, doornvoeren achter na schriftelijke goedkeuring van hoofdconstructeur;
constructie betrekwerk uitvoeren en oriënteren volgens NEN-EN-13670;
vrijheid vlier conform NEN 2747 klasse 5 conform oasep DAF.

RENVOOI DAKCONSTRUCTIE

- stalen dakplaten verspringend aanbrengen en minimaal 2,4 kN veldvoorspanningen *;
- afsluit stalen dakvlak 23 mm in*, door middel van constructie onder afsluit;
- indien stalen dakplaten als klopsten fungeren voor dakplaten, golfprofiel of vast schieten *;
- de deksel wordt schuifsluikend ontlast, hierbij geen dakbedekst bepalen en de delingsneming van leverancier aan hoofdconstructeur voorleggen;
- noodtoelaten bepalen: zie plattegrond en principaaltekening;
- de noodoverstorten op de bekijkingen van Vitalis voorzien de noodafleiding voor de eerste 15 meter tegen de gevel. Voor het overzicht van de overige noodoverstorten op het dak zie: overzicht A25-B10 - Trechteroverstorten van Wauw.

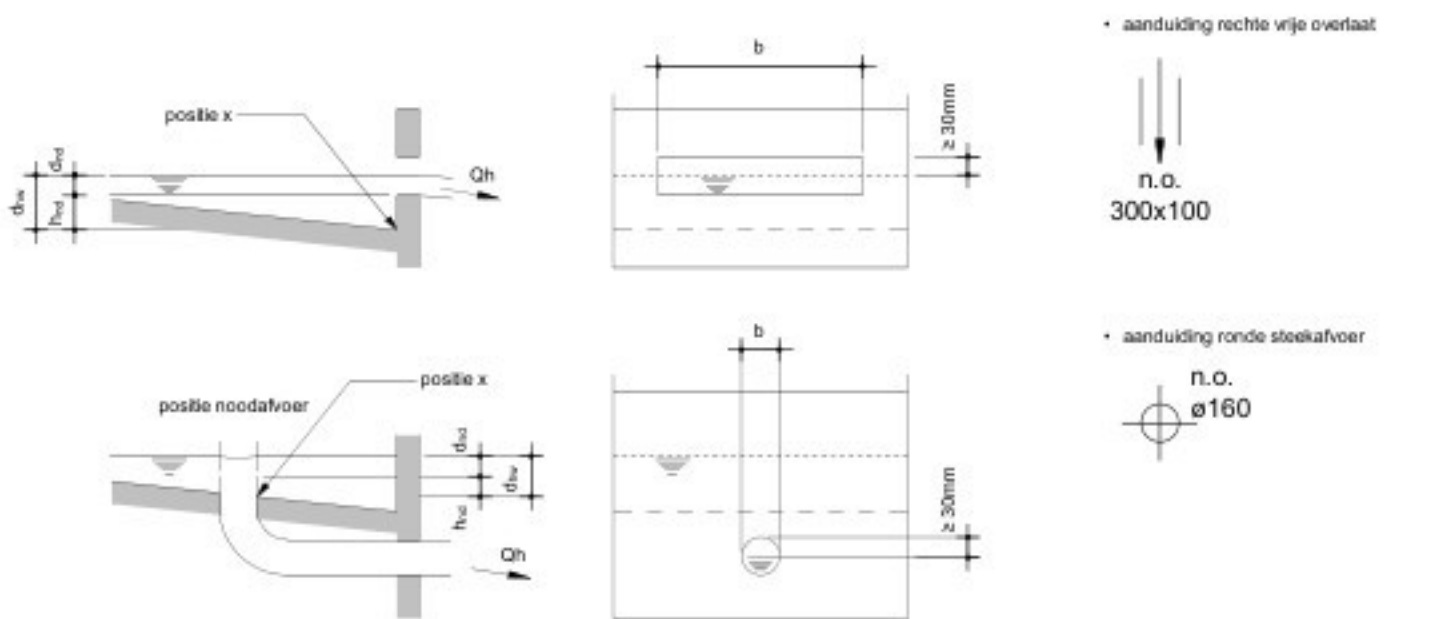


RENVOOI STAALCONSTRUCTIE

- [illegible]

VERKLARING AFKORTINGEN

- | | | |
|-------|---|--|
| K | = bovenkant | |
| KK | = koker koudgevoemd | |
| KW | = koker warmgevoemd | |
| g. mv | = gedeeltelijk momentvast | |
| mv | = momentvast | |
| n.d. | = niet dragend | |
| n.o. | = noodoverloop | |
| o.g. | = of gelijkaardig, de gegevens ten behoeve van beoordeling gelijkwaardigheid aan hoofdconstructuur voorleggen | |
| ok | = oordeelkundig | |
| n.v. | = niet vermeld | |
| * | = tenzij anders vermeld | |

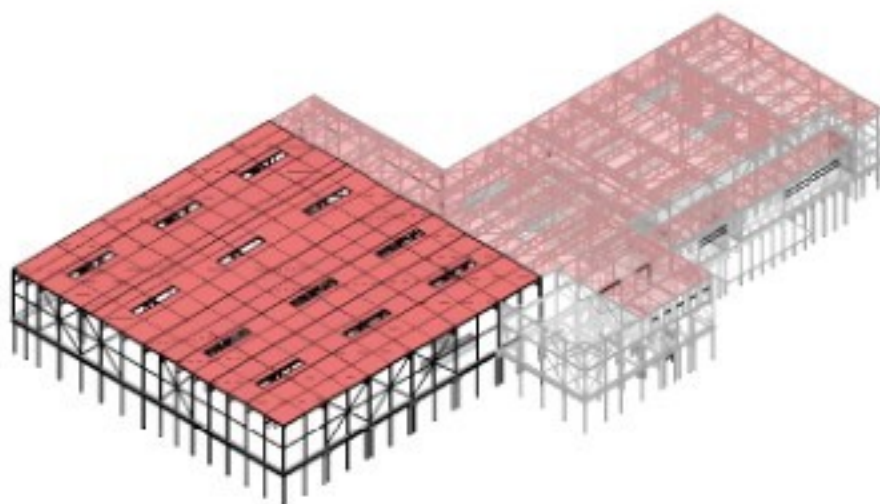

UITGANGSPUNTEN

- peil = 19,20 m ten opzichte van (t.o.v.) NAP;
- richtlijn financiering zie grensoverlop-funderingsadvies van Socotec: 245P3139-adv-01 Eindhoven d.d. 17-02-2025;
- revisie en datum bovenstaande documenten conform documentenlijst.
- constructieve uitgangspunten 080-RA-402 van Volantis;
- hoofdbekening 080-RA-502 van Volantis.

