


[illegible]

- 5 mm toetslag t.b.v. vinden en (op)lossen
- kwaliteits betoonstaal B500c;
- brandwerendheid betoonconstructie 0 minuten wordt bereikt door betoonconstructie zelf (geen aanvullende maatregelen noodzakelijk);
- ook als constructieve beton van funderingen een werkruimte van 50 mm dik, bijvoegen (C12/15);
- y-afstand veel te klein (constructie) eveneens versterkt afdekken
- E-begieten in betonnen wanden vooral inricht, afkeer afzetten na schriftelijke goedkeuring van hoofdconstructeur;
- verloop in vloeren in de sloot kan aantrekkingslengte aan schriftelijke goedkeuring van hoofdconstructeur;
- toestaan door funderingsbakken klasse 5 overname en in de restatie lijn van de balk uitvoeren, domoeren echter na schriftelijke goedkeuring van hoofdconstructeur;
- constructie betonnen vloeren en orlonnen volgens NEN-EN-13870;
- dekheid vloer conform NEN 2774 klasse 5 conform opgevoerd DAF.

RENVOOI DAKCONSTRUCTIE

- stalen dakplaten verspringend aanbrengen en minimaal 2 à 3 veldsoverlappingspanningen;
- afstich stalen dakvlak 23 mm/m², door middel van constructie onder afstich;
- indien stalen dakplaten als kapitaal fungeren voor dakgevel, platen schroeven of vast schieten;
- aan dakbeschot wordt schijflijning ontbied, hierbij geschikt dakbeschot bossen en detailingenieur van keurancie aan hoofdconstructeur voorleggen;
- noodafvoer basisspel; zie platengedrag en eindoverzicht;
- de noodoverstorten op de bekeringen van Valviers voorzien de platengedrag voor de eerste 15 meter tegen de gevel. Voor het overzicht van de overige noodoverstorten op het dak zie overzicht A25-0109 - Trochtoeroversicht van Waven.

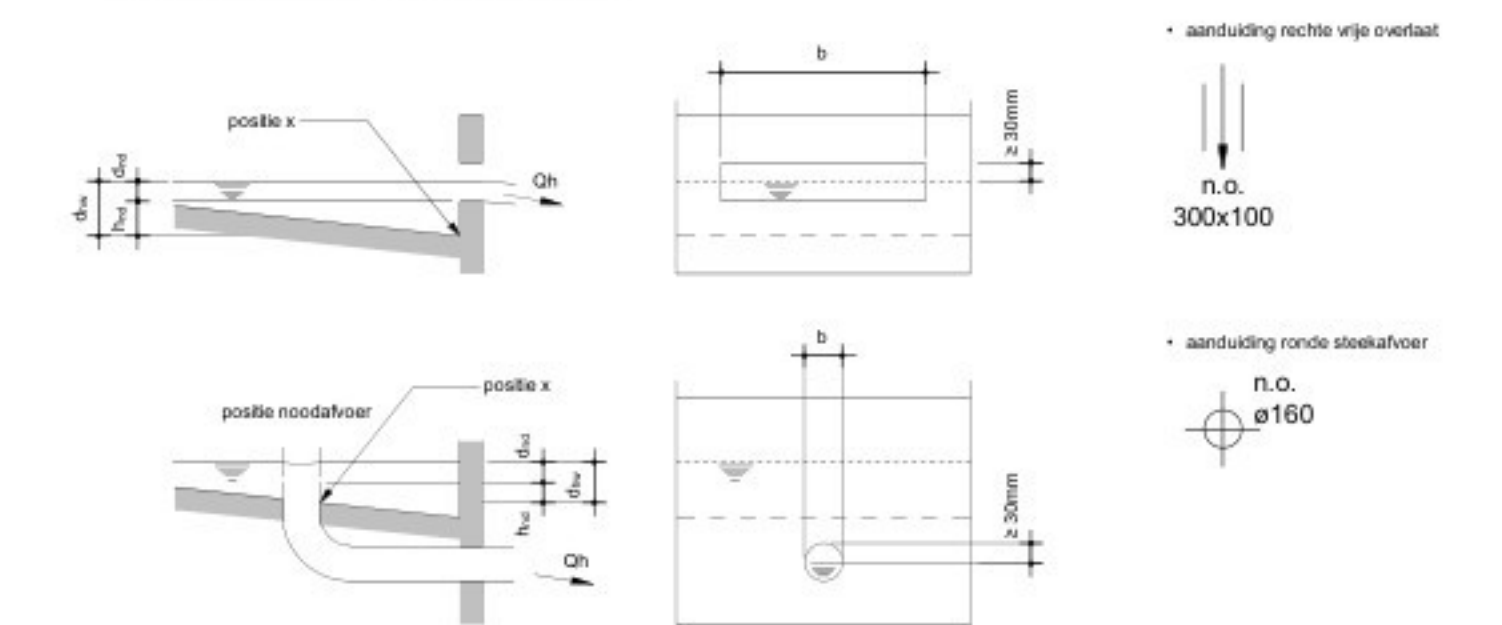


RENVOOI STAALCONSTRUCTIE

- [illegible]

VERKLARING AFKORTINGEN

- | | |
|------|---|
| bk | = boekent |
| KK | = koker koudgevoerd |
| KV | = koker warmgevoerd |
| g mv | = geleidelijk momenteel |
| mv | = momenteel |
| n.d. | = niet dragend |
| n.o. | = noodverband |
| o.g. | = of getuigenis, de gegevens ten behoeve van beoordeling getuigenaardigheid aan hoofdinstructeur voorleggen |
| sk | = onderkant |
| w.v. | = wachverband |
| * | = tenzij anders vermeld |

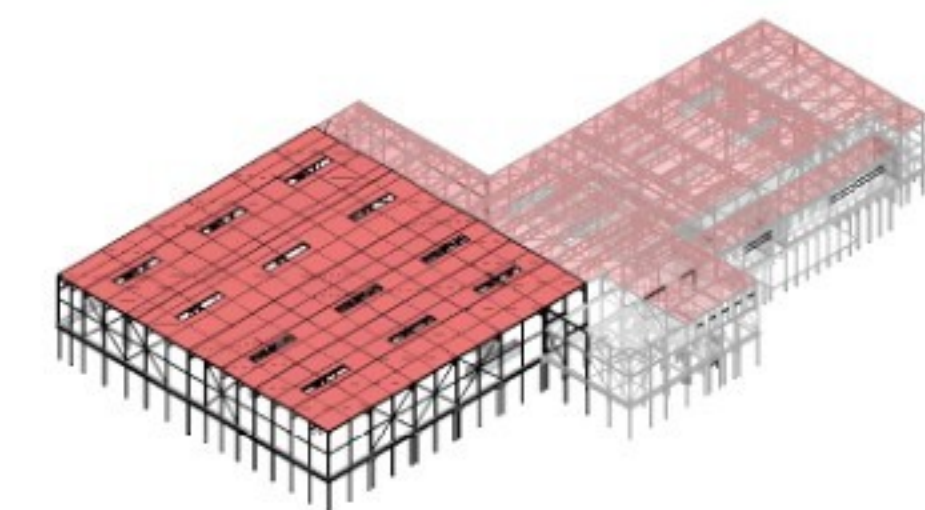

UITGANGSPUNTEN

- peil = 19.80 m ten opzichte van (t.o.v.) NAP;
- richtlijn fundering zie grensoverpartijfunderingsadvies van Socotec: 245P133-adv-01 Eindhoven d.d. 17-02-2025;
- revisie en datum bovenstaande documenten conform documentenlijst;
- constructieve uitgangspunten 080-RA-602 van Volantis;
- hoofdberekening 080-RA-602 van Volantis.

