

Project and customer information:

**MAXIMA-CENTRALE
BSMC project**



Space for stamping (review and validation status – if needed)

Project name: BSMC

Country : Nederland

Revision History

Rev.	Revision date	Created by	Checked by	Approved by	Description
1	08-06-2025	AAHJ	HKLN	AKNL	Voor Aanvraag
2	02-02-2026	HSDH	HKLN	AKNL	Definitieve Layout
3	12-2-2026	SBOM	SCTS	AKNL	Bouwaanvraag
4	18-2-2026	SBOM	AKNL	AKNL	Bouwaanvraag (update)

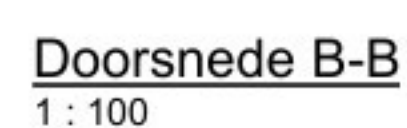
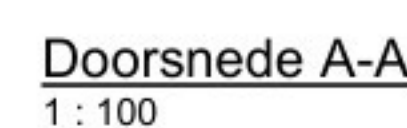


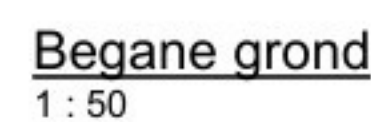
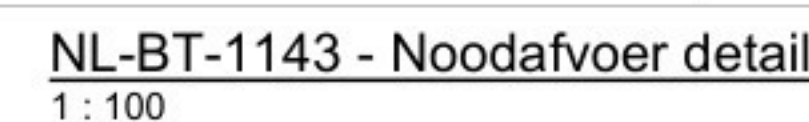
Description latest version :

Cross checked

Department	Name	Date	Signature
Civil	AKNL	18-02-2026	

Replaces		Scale 1:50; 100	Format A1	Company document code FLE-91-C-0000000000-CE-0002
				Contractor code nIT59154-1142002

Originator	Document Type	Document status Definitieve plattegrond
	Title, Subtitle Plattegrond en aanzichten utiliteitsgebouw	ENGIE Identification number
		Rev. 4 Date 18-02-2026 Lang. Sheet 1/2

Principe detail noodafvoer

Algemene opmerkingen

Indien niet anders aangegeven:

- Referentiepeil = 0 = xxx + N.A.P.
- Alle maatvoering in mm.
- Alle hoogtematen in mm t.o.v. Peil.
- De aannemer is verantwoordelijk voor het inmeten van het Peil ten opzichte van N.A.P.
- Alle maten in het werk te controleren.
- Van deze tekening mag niet gemeten worden.
- Revisies worden aangeduid met het volgende symbool:  (X geeft de actuele revisie aan)

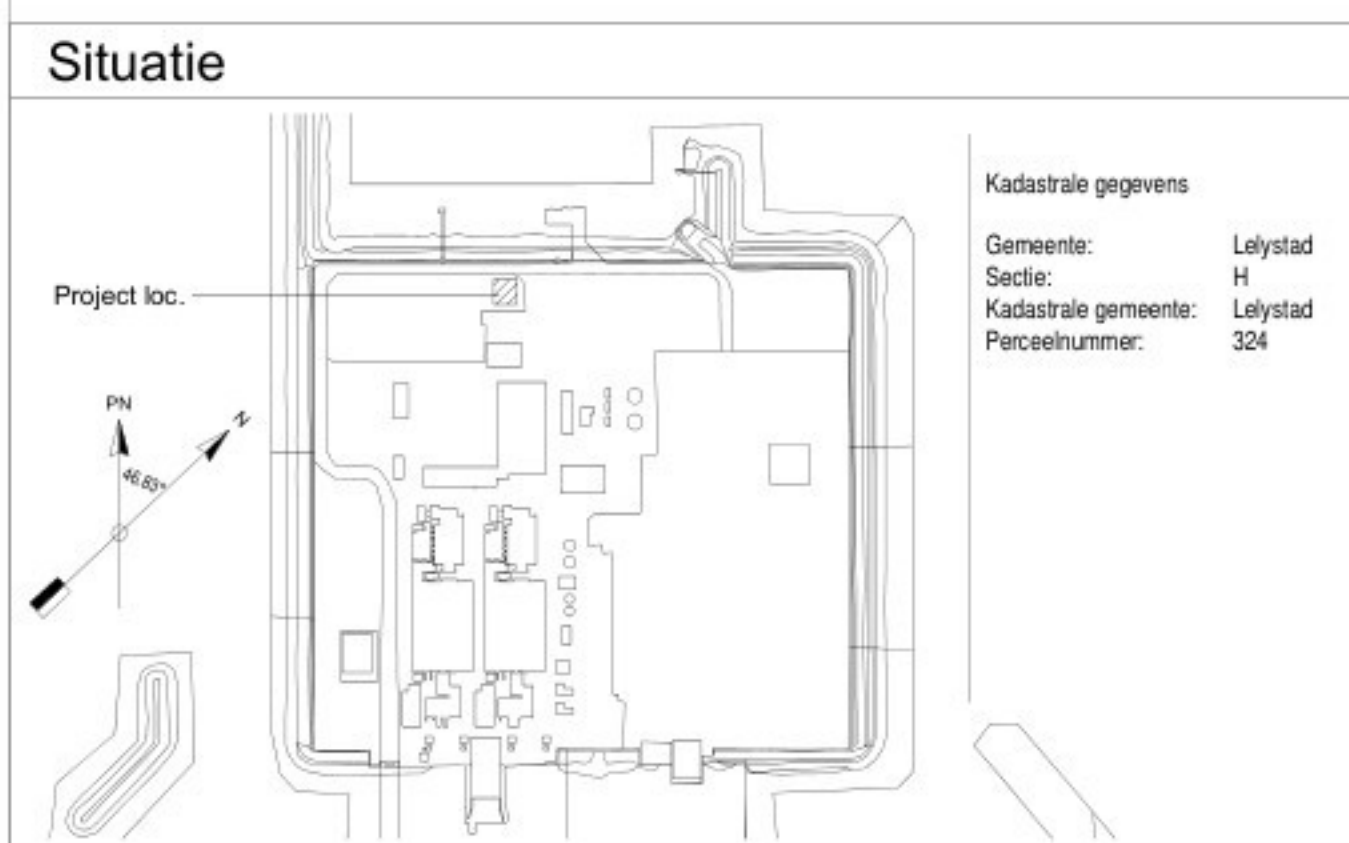
Renvooi

	Beton, i.h.w. gestort		Isolatie, zacht
	Beton, prefab	hwa	hemelwaterafvoer
	Computervloer	n.o.	noodoverstort
	Roostervloer		60 minuten WBDBO
	Staal		60 minuten brandwerend, zelfsluitend
	Isolatie, harde persing		Vuurchroet aanduiding conform NEN 3011 / NEN-EN 1838

Materiaalstaat	
----------------	--

Bouwdeel	Materiaal	kleuren
Keldersloer	Beton	Grijs
Kelderswand	Beton	Grijs
Dakbedekking	Kunststof	Grijs/ Antraciet
Gevels	Staalplaten	Grijs/ Antraciet
Trafodeuren	Aluminium	Grijs/ Antraciet
HWA	Kunststof	Grijs/ Antraciet
Dakrand	Staal	Grijs/ Antraciet
Loopdeuren	Aluminium	Grijs/ Antraciet
Kozijnen	Aluminium	Grijs/ Antraciet
Zetwerk	Staal	Grijs/ Antraciet

- Kabel in- en doorvoeren zijn indicatief aangegeven en dienen definitief te worden bepaald in overleg met de E-aanvrager.
- Wanddoorvoeren in de kelder moeten waterdicht zijn d.m.v. rubber.
- Elke ruimte twee aardspalen p.l.v. equipment-aarding en goetwaarding. Deze worden aangesloten op het aardspansel van de Maxima-Centrale en de funderingspalen van het utiliteitsgebouw.
- Elke ruimte, m.v.v. de transformatorruimte, uitvoeren met een sparring van rond 100mm inclusief afdichting t.b.v. eventuele lekkages.
- Elke ruimte, m.v.v. de transformatorruimte, voorzien van redundant uitgevoerde splitsitten.
- De afmetingen van de 6,5KV switchgear gebaseerd op Siemens NXAIR.



4	18-02-2026	Bouwaanvraag (update)	HSDH	SCTS
3	12-02-2026	Bouwaanvraag	SBOM	SCTS
2	02-02-2026	Definitieve Layout	HSDH	HKLN
1	08-06-2025	Voor Aanvraag	AAHJ	HKLN

TITEL
Utilitybuilding FL91UBB10
PLATTEGRONDEN EN AANZICHTEN



 Bilfinger Engineering & Consultancy BeNe	PROJECT	BSMC	100	100	100
	ENGIE DOC NUMBER	FLE-91-C-0000000000-CE-0002	BLD	WAN	REV
	BILFINGER DOC NUMBER	nIT59154-1142002	1	1	4