
Bedrijfsnoodplan

Omrin - Ecopark De Wierde

Omrin

Ecopark de Wierde

De Dolten 11

8447 SB Heerenveen

Datum:

13-04-2021

Versie:

2021-2.0 DEFINITIEF

Auteur:

 - KAVM-adviseur Recycling

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Inrichting bedrijfsnoodorganisatie.....	3
2.1	Reikwijdte bedrijfsnoodplan	3
2.2	Beschikbaarheid Bedrijfsnoodplan	3
2.3	BHV organisatie	4
2.4	Werktijden.....	4
2.5	Niet zelfredzame personen	4
3	Belangrijke contactgegevens	5
3.1	Continuïteit.....	6
4	Calamiteitenprocedure	7
4.1	BHV incident	7
4.2	Ernstig incident	8
4.3	Milieu incidenten.....	9
4.4	Prikincidenten	9
4.5	Nazorg	9
5	Instructie voor medewerkers en bezoekers	10
5.1	Ongevallen.....	10
5.2	Brand en ontruiming.....	11
5.3	Milieu incident	12
6	Overige gevaarsaspecten	13
6.1	EX-zones	13
6.2	Gevaarlijke stoffen.....	13
7	Risico scenario's.....	13
Bijlage I	Bereikbaarheidskaart brandweer	14
Bijlage II	Interne en externe informatiebronnen	15
Bijlage III	Van toepassing zijnde wet- en regelgeving	17
Bijlage IV	Taken en bevoegdheden BHV-organisatie	18
Bijlage V	Register gevaarlijke stoffen	19

1 Inleiding

Omrin Ecopark De Wierde te Heerenveen wordt gekenmerkt door tal van uiteenlopende activiteiten en daarmee samenhangende risico's. Vanuit de Arboret moet een werkgever de risico's zo veel mogelijk voorkomen dan wel beperken. In dat kader is een RI&E opgesteld¹. Vanuit die RI&E moet er een bedrijfsnoodorganisatie worden opgezet met een bedrijfsnoodplan waarin systematisch wordt aangegeven wat de organisatie moet doen wanneer een calamiteit² zich voordoet. Het doel daarbij is het beperken van de gevolgen voor personen op de eigen locatie en in de omgeving.

Dit bedrijfsnoodplan is opgesteld aan de hand van de vigerende versie van de NEN 8112. Omrin houdt wijzigingen in wet- en regelgeving bij. Indien de eisen aan een BHV organisatie wijzigen, dan zal een update van het bedrijfsnoodplan plaatsvinden.

Kunstsofsorteerinstallatie (KSI)

De KSI staat op het terrein Omrin Ecopark De Wierde te Heerenveen. KSI heeft een bedrijfsnoodplan dat op zichzelf staat, maar wel aansluit op dit bedrijfsnoodplan.

Daarnaast kan er vanuit de KSI bij calamiteiten een beroep worden gedaan op de faciliteiten van Omrin. Omdat de toegang tot de locatie via het terrein van Omrin loopt, dient bij inschakelen hulpdiensten altijd het interne alarmnummer van Omrin (dagperiode) of de dienstdoende ploegleider SBI (avond-/nacht-/weekendperiode) te worden geïnformeerd. Er wordt dan geregeld dat de hulpdiensten worden opgevangen en vrije doorgang hebben naar de KSI.

2 Inrichting bedrijfsnoodorganisatie

2.1 Reikwijdte bedrijfsnoodplan

Onder de reikwijdte van het bedrijfsnoodplan vallen incidenten op locatie Ecopark De Wierde (met uitzondering van KSI) waarbij de BHV organisatie een rol speelt, te weten:

- Veiligstellen van de omgeving
- Blussen beginnende brand
- Ontruimen bij brand
- Regelen opvang hulpdiensten bij de poort (ook voor KSI calamiteiten)
- Verlenen eerste hulp
- Begeleiding slachtoffer bij behandeling door arts
- Coördinatie (Ploegleider BHV)
- Milieu incidenten

2.2 Beschikbaarheid Bedrijfsnoodplan

Er zijn kopieën van het bedrijfsnoodplan beschikbaar op de volgende locaties:

1. SharePoint (KAVM Recycling)
2. Bedrijfsgebouw (kantoorgebouw P, kamer KAVM)
3. Controlekamer kantoor DANO-hal (gebouw P)
4. Controlekamer KSI (gebouw R)
5. Portiersloge/Weegbrug (gebouw S)

1) RI&E is inzichtelijk via de SharePoint pagina van KAVM Recycling

2) Een calamiteit is een verstoring van de dagelijkse bedrijfsvoering met (mogelijk) verstrekkende gevolgen.

2.3 BHV organisatie

Functie BHV organisatie	Functie binnen Omrin	Bereikbaarheid	Rol
Hoofd BHV	Hoofd HR [J]	Telefoon: 06-[J]	Geïnformeerd houden bij ingeschakelde hulpdiensten
Ploegleider BHV	1 Ploegleider SBI 2 Ploegleider BHV kantoor	Telefoon: 06-[J] Portofoon: KANAAL [J]	Leiding geven aan BHV-ers Coördineren + informeren
BHV-er	Divers; opgeleid als BHV-er	Portofoon: KANAAL [J] Portofoon: RODE KNOP	Ontruimen, eerste hulp en bestrijden beginnende brand

Zie bijlage I voor taken en bevoegdheden BHV-organisatie.

Noodkanaal portofoon

Met het indrukken van de rode knop (alarmknop) op de portofoon kan bij incidenten de BHV-organisatie worden ingeschakeld. Het gehele portosysteem schakelt dan naar het noodkanaal: kanaal [J]. Op de display van iedere portofoon is te zien op welke portofoon de alarmknop is bediend en in welke zone.

2.4 Werktijden

Dagdienst: 06.00 uur - 18.00 uur

5-ploegen (SBI en KSI)

Vroege dienst: 06.00 uur - 14.00 uur

Late dienst: 14.00 uur - 22.00 uur

Nacht dienst: 22.00 uur - 06.00 uur

2.5 Niet zelfredzame personen

Er worden bijeenkomsten en rondleidingen verzorgd. Daardoor bestaat in het kantoorpand de mogelijkheid dat er niet zelfredzame personen (ouderen, gehandicapten) aanwezig zijn. Doordat het kantoorpand uit alleen een beganen grond bestaat, vele uitgangen naar buiten heeft en relatief veel BHV-ers heeft, is een aanvullend risico als gevolg van niet zelfredzame personen zeer klein.

Door de indeling en aanwezigheid van veel trappen is het niet te verwachten dat er niet zelfredzame personen op andere plaatsen dan het kantoorpand (gebouw A) aanwezig zijn. Het is wel mogelijk dat er personen aanwezig zijn op moeilijk bereikbare plaatsen.

3 Belangrijke contactgegevens

Algemeen		
Omrin Ecopark De Wierde	Ecopark De Wierde (EDW) De Dolten 11 8447 SB HEERENVEEN (Voorheen Oudehaske)	0513 - 61 45 00
Intern alarmnummer Omrin	07.00 - 18.00 uur <i>t.b.v. opvang hulpdiensten aan de poort</i>	0513 - [redacted] J
Ploegleider SBI - VI	24 uur per dag/ 7 dgn per week <i>t.b.v. opvang hulpdiensten aan de poort</i>	06 - [redacted] J of via portofoon (kanaal [redacted] J)
Ploegleider SBI - SI		
Ploegleider KSI	24 uur per dag/ 7 dgn per week	06 - [redacted] J of via portofoon (kanaal [redacted] J)
Management		
[redacted] J	Bedrijfsdirecteur Recycling Verantwoordelijk voor EDW	06 - [redacted] J
[redacted] J	Manager Acceptatie, Vergunningen en Beheer	06 - [redacted] J
[redacted] J	Algemeen directeur	06 - [redacted] J
[redacted] J	Hoofd communicatie Persvoorlichter	06 - [redacted] J (werk) 06 - [redacted] J (privé)
[redacted] J	Hoofd HR Hoofd BHV	06 - [redacted] J
[redacted] J	Productieleider KSI	06 - [redacted] J
[redacted] J	Productiemanager Scheidingsinstallatie	06 - [redacted] J
[redacted] J	Productiemanager Vergistingsinstallatie	06 - [redacted] J
Overig		
[redacted] J	Veiligheidscoördinator	06 - [redacted] J
[redacted] J	Directeur strategie, beleid en veiligheid	06 - [redacted] J
Incidenten RSC		
[redacted] J	Directeur Commercie & Logistiek	06 - [redacted] J
[redacted] J	Manager Transport en overslag	06 - [redacted] J
Incidenten Centrale werkplaats		
[redacted] J	Directeur Inzameling & Reiniging	06 - [redacted] J
[redacted] J	Hoofd werkplaats	06 - [redacted] J
NTCP		
[redacted] J	Directeur NTCP	0513 - [redacted] J

Hulpdiensten		
Ambulance	Spoedeisende hulp [aanrijdtijd = 10 - 15 min.]	1 - 1 - 2
Brandweer	Spoed [aanrijdtijd = 10 - 15 min.]	1 - 1 - 2
Ziekenhuis Tjongerschans (spoedplein; alleen na doorverwijzing huisarts of met ambulance)	Thialfweg 44 8441 PW HEERENVEEN	1 - 1 - 2 0513 - 68 56 85
Dokterswacht Friesland	17.00 - 08.00 uur + weekend Thialfweg 44 8441 PW HEERENVEEN	0900 - 112 7 112
Groepspraktijk Huisartsen De Compaaenen	08.00 - 17.00 uur Veldschans 115 8448 EX HEERENVEEN	0513 - 62 35 15
Politie	Spoed [aanrijdtijd = 10 - 15 min.]	1 - 1 - 2
Politie/ brandweer/ Explosieven OpruimingsDienst	Geen spoed	0900 - 88 44
Slachtofferhulp		06 - [REDACTED] J

Overige contactpersonen		
Provinsje Fryslân	Vergunning verlening	058 - 292 59 25
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)	Afdeling handhaving + milieu incidenten	058 - [REDACTED] J
Wetterskip Fryslân	Milieu inspecteur	058 - [REDACTED] J
Brandweer, contactpersoon vergunning	[REDACTED] J	088 - [REDACTED] J
Brandweer, contactpersoon aanvalsplan	[REDACTED] J	088 - [REDACTED] J
Gemeente Heerenveen	Lokaal bevoegd gezag	Kantoor uren: 14 0513 Milieu meldingen via FUMO

Omliggende bedrijven		
Metaalhandel De Horne	Duitslanddreef 5	0513 - 41 34 47
Morssinkhof Plastics	Frankrijkdreef 5	0544 - 37 23 06
Groene hart Recycling BV	Denemarkendreef 5	0513 - 41 06 45
Suez Recycling	Energielaan 17	0513 - 61 39 50

3.1 Continuïteit


Alternatieve verwerkingslocaties			
REC	- Huishoudelijk afval - Kantoor-, winkel-, dienstenafval (KWD)	Lange Lijnbaan 14 8861 NW HARLINGEN	0517-432383
Attero	- Huishoudelijk afval - Kantoor-, winkel-, dienstenafval (KWD)	Vamweg 7 9418 TM WIJSTER	0593-563939
Van der Wiel Drachten	- Veegvuil - RKG-slib	De Meerpaal 11 9206 AJ DRACHTEN	0512-586230
DBG	Verontreinigde grond	De Meerpaal 11 9206 AJ DRACHTEN	0512-586230
Van der Wiel Beetsterzwaag	Hekkelzoden, bermgras, takken	Beetsterweg 38 9244 GC NIJ BEETS	0512-383415
Jansma Drachten	Baggerslib	De Bolder 1 9206 AM DRACHTEN	0512-334070

4 Calamiteitenprocedure


Er zijn drie soorten incidenten te onderscheiden:

1. BHV incident; er is sprake van een verwonding die door een BHV-er verzorgd kan worden of een beginnende brand welke door een BHV-er geblust kan worden. Zie hoofdstuk 4.1.
2. Ernstig incident; er is sprake van een incident waarbij hulpdiensten ingeschakeld moeten worden (ambulance en/of brandweer). Zie hoofdstuk 4.2.
3. Milieu incidenten; er is sprake van overlast naar de omgeving en/of schade aan het milieu. Zie hoofdstuk 4.3.

4.1 BHV incident

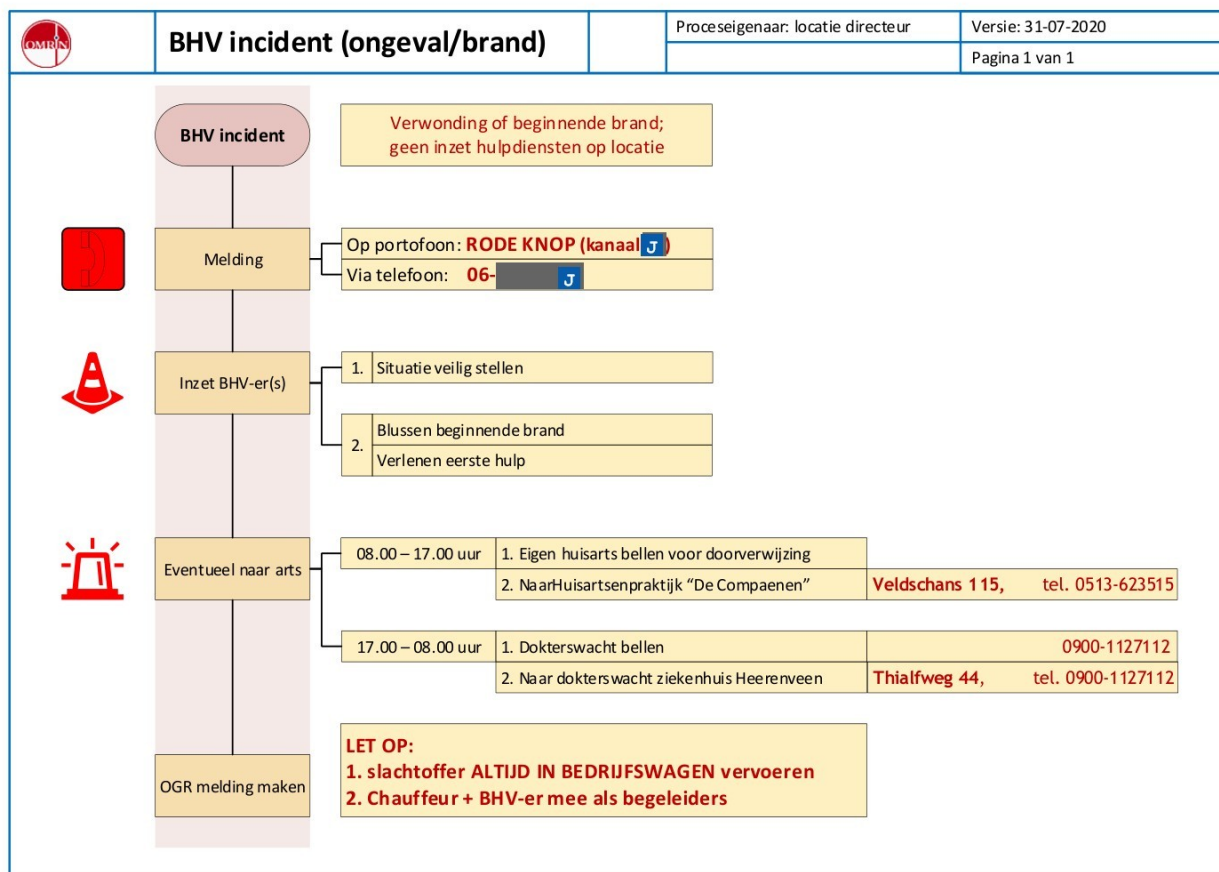

4.2 Ernstig incident

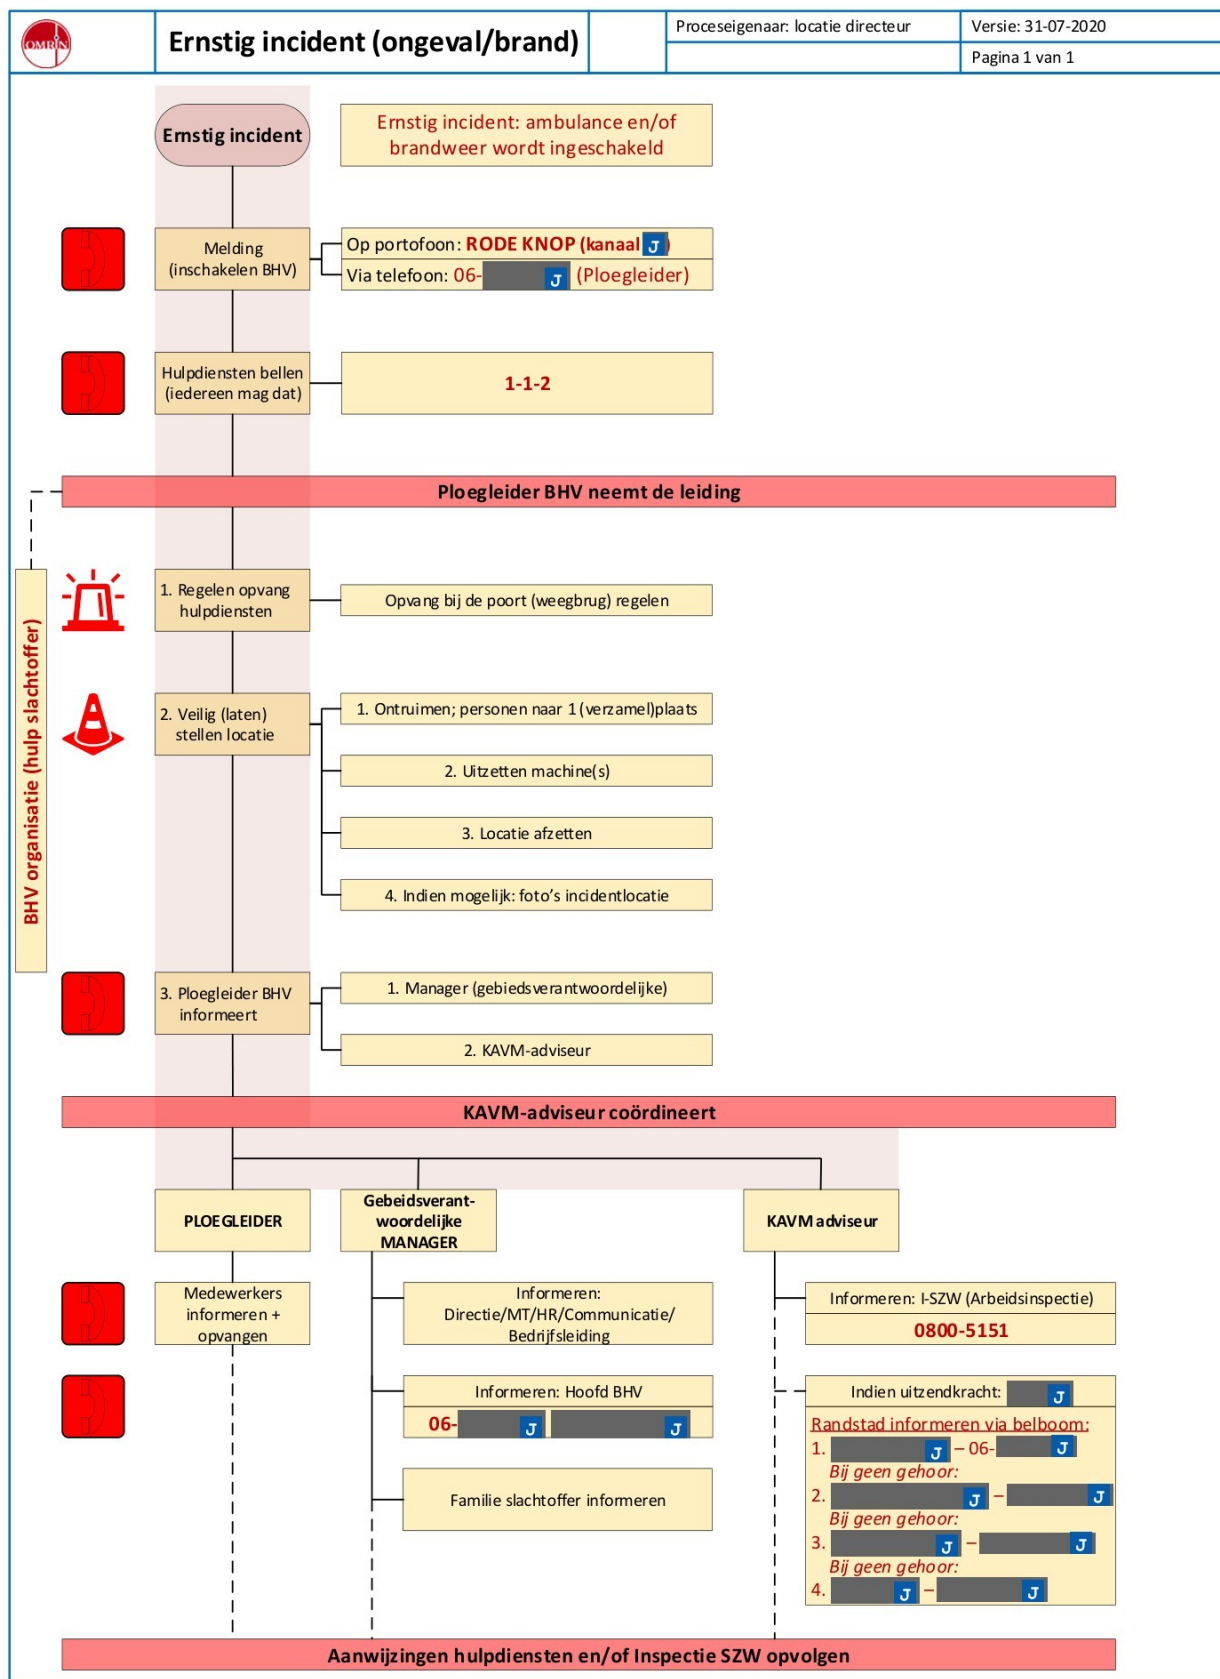

4.3 Milieu incidenten

Onder een milieu incident wordt onder meer verstaan:

- Stank-/geuroverlast
- Geluidsoverlast
- Lozing afvalwater op het oppervlaktewater
- Emissie stort-/biogas naar de omgeving
- Openstaande deuren (als gevolg van een defect)
- Lekkage milieugevaarlijke stoffen naar de bodem
- Stofoverlast

Milieu incidenten dienen altijd te worden gemeld bij de afdeling Acceptatie, Vergunningen en Beheer. Deze afdeling zorgt voor een melding naar het bevoegd gezag (FUMO) via de mail (Mailgroep "Milieumeldingen De Wierde In en Extern") of via het milieu alarmnummer 058-2122422.

Indien er sprake is van een incident waarbij schade aan het milieu kan ontstaan, dan dient de situatie zo spoedig als mogelijk is te worden opgeruimd of te worden hersteld.

4.4 Prikincidenten

Onder een prikincident wordt verstaan: risico op bloedcontact (of met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen) via niet intacte huid of slijmvliezen.

Bij een prikincident:

- Wond spoelen met water (bloeding bevorderen)
- Wond ontsmetten (desinfectiemiddel)
- Contact opnemen met (eigen) huisarts (buiten kantoortijden via dokterswacht, 0900 - 1127112)
- Binnen 36 uur in antistoffen laten toedienen: Hepatitis B en eventuele andere antistoffen)

Zie ook Protocol Prikincidenten (intranet, KAVM).

4.5 Nazorg

Indien een slachtoffer, de getuigen of andere aanwezigen bij een incident behoefte heeft aan slachtofferhulp, dan kan via de hoofd BHV of KAVM adviseur contact worden gelegd met een professionele hulpverlener (zie hoofdstuk 3, hulpdiensten).

5 Instructie voor medewerkers en bezoekers

5.1 Ongevallen

Ongeval, ALLEEN EHBO



1. Let op gevaar; denk om de eigen veiligheid!

2. Schakel een BHV-er in via de Ploegleider BHV (ook kantoor)

SBI 06 - [J]

KSI 06 - [J]



3. Verleen eerste hulp *of laat dit doen door de BHV-er(s)*

Locaties AED: oude weegbrug, nieuwe weegbrug, controlekamer VI, KSI en RSC

Ongeval, BEHANDELING DOOR ARTS NODIG

4. Tussen 08.00 en 17.00 uur: (eigen) huisarts bellen voor doorverwijzing

Daarna naar Groepspraktijk De Compaaenen, **Veldschans 115** 0513 - 623 515

Tussen 17.00 uur en 08.00 uur: Dokterwacht bellen 0900 - 1127112

Daarna naar Dokterwacht (Ziekenhuis Tjongerschans), **Thialfweg 44**

Opmerking 1: NOOIT onaangekondigd naar de eerste hulp gaan! Eerst bellen!

Opmerking 2: Vervoer het slachtoffer in een bedrijfswagen

Opmerking 3: Chauffeur + BHV-er mee

AMBULANCE (mogelijk) noodzakelijk



4. Bel ambulancedienst en volg instructies

1 - 1 - 2

5. Informeer de ploegleider BHV (telefonisch of portofoon)

SBI 06 - [J]

KSI 06 - [J]

6. Volg instructies van hulpdiensten op

5.2 Brand en ontruiming

Beginnende BRAND



1. Doe een bluspoging
2. Denk om rook, hitte, elektrocutiegevaar
3. Blussen succesvol --> meld het incident bij de leidinggevende

Blussen lukt niet onmiddellijk



4. Bel de brandweer 1 - 1 - 2
5. Vlucht + alarmeer
Schakel een BHV-er in via Ploegleider BHV

SBI 06 - [redacted] J

KSI 06 - [redacted] J

Ontruiming (op aanwijzingen BHV en/of bij slow-whoop signaal)



6. Voorkom het inademen van rook
7. Ga naar de verzamelplaats

Verzamelplaatsen:

- Bezoekersparkeerplaats
- Containerwisselplaats SBI
- Toegang nieuwe deel stortplaats
- RSC
- Weegbrug
- Noordoost hoek terrein KSI

5.3 Milieu incident

Milieu incident



1. Ruim verontreiniging zo mogelijk zelf op
2. Voer opgeruimde verontreiniging af als chemisch afval
3. Indien het niet opgeruimd/afgehandeld kan worden, neem dan contact op met de Manager Acceptatie, Vergunningen en Beheer

06 -

J

6 Overige gevaarsaspecten

6.1 EX-zones

Op Ecopark De Wierde zijn EX-zones (explosiegevaar mogelijk) aanwezig. In die zones kan onder bepaalde voorwaarden een explosieve atmosfeer ontstaan door aanwezigheid van een gas of stof.

Alle EX-zones zijn aangegeven met een bord/sticker:



De gevarenbronnen en zonering staan beschreven in het ExplosieVeiligheidsDocument (EVD), versie 170904.1.0.

6.2 Gevaarlijke stoffen

Op de locatie zijn stoffen aanwezig die schadelijk kunnen zijn voor personen en/of milieu. De maximaal aanwezige hoeveelheden staan beschreven op de Bereikbaarheidskaart Brandweer (Bijlage I) en op het Vluchtplan-terreintekening.

Onderdeel van het bedrijfsnoodplan is het register gevaarlijke stoffen. Hierin staan ook de te nemen maatregelen in beschreven bij huidcontact/inslikken/inademen/oogcontact.

7 Risico scenario's

De risico scenario's zijn beschreven in het scenarioboek (versie 01, 10-12-2020).

Bijlage I Bereikbaarheidskaart brandweer

BEREIKBAARHEIDSKAART		Objectgegevens d.d. 13-04-2021, vervangt versie 03-08-2020	
Object:	OMRIN - ECOPARK DE WIERDE	Bij brand waarschuwen:	
Adres:	De Dollen 11, 8447 SB HEERENVEEN	1. Ploegleider BHV (ploegleider SBI)	06- [] J
Telefoon:	0513-614500	2. [] (Locatiedirecteur)	06- [] J
Functie:	Afval be-/verwerking, opslag	3. [] (Teamleider Recycling)	06- [] J
		4. [] (Manager acceptatie/verg./beheer)	06- [] J
Beschikbaarheid noodplan:	Weegbrug en Controlekamer SBI	Te verwachten aanwezig:	
Opvang hulpdiensten:	Weegbrug (Ingang afvaltransport)	• Dagdienst: ca. 150 pers.	
Aanspreekpunt brandweer:	Ploegleider BHV	• Nacht/weekend: ca. 20 pers.	
LOCATIE INFORMATIE			
Brandweer ingang: Via "toegang afvaltransport" (weegbrug) →		Brandmeldcentrale: • Niet aangesloten op Meldkamer Fryslân • Doormelding via G4S, 020- [] J	
Intercom: • Schuifhek toegangsweg weegbrug (t.h.v. gebouw S)		Brandkraan: Brandhydrant bij waterzuivering 125mm	
Sleutelbuis: Niet aanwezig; 24 uur bezetting			
Alternatieve ingangen: • Frankrijkdreef (KSI) • Veldweg • Vergravingen Toegang via hoofd BHV			
AFSLUITERS			
	Water	Gebouw A (Bedrijfsgebouw) Gebouw R (KSI)	Technische ruimte; 0.21 <u>Meterkast</u>
	Gas	Gebouw A (Bedrijfsgebouw) Gebouw R (KSI) Gebouw E (Waterzuivering)	Ongenummerde buitendeur (westelijk van fietsenstalling) <u>Meterkast</u> Technische ruimte; 0.52
	Elektra	Gebouw A (Bedrijfsgebouw) Gebouw R (KSI)	Technische ruimte 0.21 <u>Laagspanningsruimte</u> Door schakelbevoegd persoon Door schakelbevoegd persoon
	Sprinkler	Gebouw R (KSI)	<u>Sprinkler- en kleppen afsluitruimten</u>
	Riolering	Afsluiter B1 Afsluiter B2	Oostzijde Gebouw E (Waterzuivering) Westelijk talud stortbordes
OVERIG ELEKTRA			
	Electra	Hoogspanning	Transformatorstations C-03 (Netbeheer - MS - LS), C-06 (MS - LS), C-09 (MS - LS) en B-08 (MS - LS)
	Accu's	Gebouw G (RSC) Parkeerterrein Gebouw H (Werkplaats)	Li-Ion en loodaccu's uit AEEA Elektrische auto's met Li-Ion accu's Li-Ion en loodaccu's + elektrische auto's met Li-Ion accu's

BIJZONDERHEDEN			
	Röntgen	Gebouw D (vergistingshal) Gebouw P (Dano hal)	Röntgenscheider; röntgenbuis werkt alleen bij ingeschakelde machine
	EX-zones	Reactoren (R4200-R4400-R4600) Gasopwerking Gasbol (max. 4900 m3, druk 10 mBar)	EX-zones zijn aangegeven met borden en/of rode zones op de grond

OVERIGE GEVAARSASPECTEN (aanwezige stoffen)					
Stof	Gevaar		Locatie	ERIC www.ericards.net	Hoeveelheid (max)
Methanol	• Zeer brandbaar • Giftig • Drukstijging door verhitting (Explosiegevaar)	 	Tank (buitenopslag) Zuidoost Gebouw E (waterzuivering)	3-15 (UN 1230)	41.800 liter
Zoutzuur 30%	• Bijtend • Drukstijging door verhitting (Explosiegevaar)		Gebouw E (waterzuivering)	8-03 (UN 1789)	12 cans a 25 liter
Natronloog 25%	• Bijtend • Reageert met water • Drukstijging door verhitting (Explosiegevaar)		Gebouw E (waterzuivering)	8-04 (UN 1824)	4 cans a 25 liter
Asbest	• Schadelijk • Giftig	 	Dubbel verpakt Stortcompartiment asbest	9-01 (UN 2212) (UN 2590)	
Acetyleen	• Explosief gasmengsel • Verstikkingsgevaar		Drukhouders Gebouw H (werkplaats)	2-40 (UN 1001)	Flessenkar
			Drukhouders Gebouw I (stalling)		Flessenkar
			Drukhouders Gebouw N (technische dienst)		Flessenkar
			Drukhouders bij gebouw H (werkplaats)		Gasflessenopslag
Zuurstof	• Brand bevorderend • Verstikkingsgevaar	 	Drukhouders Gebouw H (werkplaats)	2-27 (UN 1072)	Flessenkar
			Drukhouders Gebouw I (stalling)		Flessenkar
			Drukhouders Gebouw N (technische dienst)		Flessenkar
			Drukhouders bij gebouw H (werkplaats)		Gasflessenopslag
Compressed Natural Gas (CNG)	• Explosief • Verstikkingsgevaar		CNG buffer Tankstation	2-10 (UN 1971)	10 m3 (250 bar)
Methaan	• Explosief • Verstikkingsgevaar		Reactoren (R4200-R4400-R4600) en Gasopwerking	2-10 (UN 1971)	Ca. 6000 m3 atm.
Diesel	• Schadelijk • Giftig bij brand of verhitting	 	Ondergrondse tank Tankstation	3-05 (UN 1202)	50.000 liter
Ad-Blue	• (irriterend in ogen)		Ondergrondse tank Tankstation		2.900 liter
Motor olie	• Brandbaar		Gasopwerking, in pandig en buiten		8.000 liter
			Tank op 1 ^e verdieping Gebouw H (werkplaats)		1.500 liter
Motor olie, afgewerkt	• (-)		Gasopwerking, in pandig en buiten		5.000 liter
			Tank op 1 ^e verdieping Gebouw H (werkplaats)		2.700 liter
Diverse olie en vetten	• Brandbaar		Vaten op 1 ^e verdieping Gebouw H (werkplaats)		4.460 liter

Bijlage II Interne en externe informatiebronnen

Informatiebron m.b.t. kennis over risico's in het bedrijf:

Bron[/ belanghebbende]	Kennis over	Intern/extern
KAVM adviseur	• Risico-inventarisatie • Processen • Contact met brandweer • Contact met bevoegd gezag • Plattegronden/ verzamelplaatsen/ (nood)voorzieningen	Intern
Concern KAVM-coördinator	• Vergunningen • Eisen uit Activiteitenbesluit	Intern
BHV-er	• Eerste hulp, blussen beginnende brand, ontruiming	Intern
Ploegleider BHV	• Coördinatie bij calamiteiten	Intern
Productieleider	• Risico-inventarisatie • BHV-organisatie • Processen • Contact met brandweer • Contact met bevoegd gezag • Plattegronden/ verzamelplaatsen/ (nood)voorzieningen	Intern
Brandweer	• Eisen m.b.t. bouwbesluit, maximale afstanden en vluchtwegen	Extern
Bevoegd gezag	• Wettelijke eisen • Vergunning • Activiteitenbesluit	Extern
IVM BV (adviseurs)	• Explosie Veiligheidsdocument (EVD)	Extern

Bijlage III Van toepassing zijnde wet- en regelgeving

- Arbowet, geldend op 12-08-2020
 - Artikel 15; werkgever laat zich bijstaan op het gebied van verlenen eerste hulp, bestrijden van brand, beperken gevolgen van ongevallen, alarmeren en evacueren door voldoende opgeleide en aangewezen BHV-ers (1 of meer).
 - Artikel 15a; BHV-ers moeten kunnen beschikken over ongevalsrapportages en beschikkingen van bevoegd gezag.
- NEN 8112 (NL, 2017)
 - Inrichten bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening.
- Arbo Informatieblad 10 (AI-10) (NL, 2017)
 - Leidraad voor opzetten en beheren van en bedrijfsnoodorganisatie.
- Bouwbesluit 2012 (NL, vanaf 01-07-2020)
 - Voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken.
- Besluit Brandveilig gebruik en Basishulpverlening (o.b.v. Arbowet, Woningwet en Wet Veiligheidsregio's) (NL, 2017)
- Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) (NL, 28-07-2018)
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS-15) (NL, 2016)
 - Richtlijn voor (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid).
- Explosieveiligheidsdocument Ecopark De Wierde (EVD) (IVM, 08-2018)
- OHSAS 18001(NL, 2007); wordt vervangen door ISO 45001 (NL, 2018)
 - Arbomanagementsysteem; BHV-ers moeten in voldoende mate aanwezig zijn en over opleiding/middelen beschikken om hun taak naar behoren uit te kunnen voeren (informatieblad SCCM).
- NEN-EN-ISO 14001 (NL, 2015)
 - Milieumanagementsysteem; compliance verplichtingen incl. art. 15 van de Arbowet identificeren en oppakken.
- NEN-EN-ISO 9001 (NL, 2015)
 - Milieumanagementsysteem; compliance verplichtingen incl. art. 15 van de Arbowet identificeren en oppakken.
- Locatiereglement Ecopark De Wierde, Heerenveen (NL, 06-2018)
- Vergunning(en)

Bijlage IV Taken en bevoegdheden BHV-organisatie

1. BHV-er

Taken en bevoegdheden tijdens afwezigheid externe hulpverlening:

- Eerste hulp verlenen bij ongevallen
- Gevolgen van ongevallen beperken
- Beginnende brand bestrijden
- Alarmeren en evacueren van alle personen uit de gevarenzone(s) in een noodsituatie
- Reanimeren
- Opvolgen aanwijzingen ploegleider BHV

2. Ploegleider BHV

Taken en bevoegdheden tijdens afwezigheid externe hulpverlening:

- Alarmeren en evacueren van alle personen uit de gevarenzone(s) in een noodsituatie; de operator blijft zolang het moet/kan in de controlekamer om het proces (installatie) te bewaken.
- Informeren bedrijfsleiding en KAVM-adviseur.
- Informeren medewerkers en eventueel opvangen medewerkers.
- (laten) Verzorgen van de eerste hulp bij ongevallen (EHBO) en oproepen van geneeskundige bijstand;
- Beperken van brand;
- Voorkomen en beperken van het vrijkomen van gevaarlijke (afval)stoffen;
- Vrijhouden van de communicatiekanalen (telefoon, mobiele telefoon, e.d.) ten behoeve van de voor bedrijfshulpverlening noodzakelijke communicatie;
- Zorg dragen voor inachtneming van een veilige afstand voor derden tot de gevarenzone;
- Verzorgen van informatieverstrekking over mogelijk gevaar voor overig personeel en bezoekers en de namen van alle aanwezigen noteren;
- Verantwoordelijkheid: vrijmaken en vrijhouden van de toegangsweg(en) naar de locatie, evenals de doorgaande wegen en het voorzieningenterrein op de locatie t.b.v. rijdend materieel van externe hulpverleners (via Ploegleider SBI);
- Zorg dragen voor veilige geconcentreerde verplaatsing van geparkeerde voertuigen naar elders;
- Bij de toegangspoort/weegbrug externe hulpverleners (laten) opwachten om deze zo spoedig mogelijk naar de gevarenzone te begeleiden.

Taken en bevoegdheden bij arriveren externe hulpverlening:

- Eerste aanspreekpunt externe hulpdiensten
- Overdragen commando
- Bespreken welke acties ondernomen zijn en welke acties noodzakelijk zijn
- Opvangen personeel

Bijlage V Register gevaarlijke stoffen

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen