

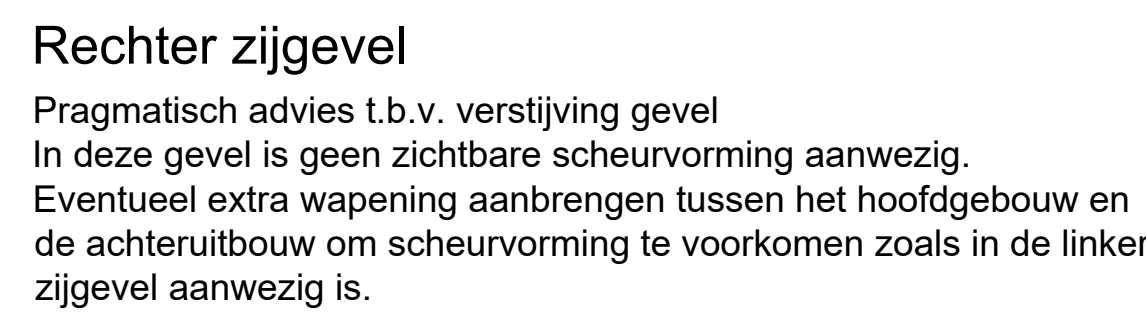
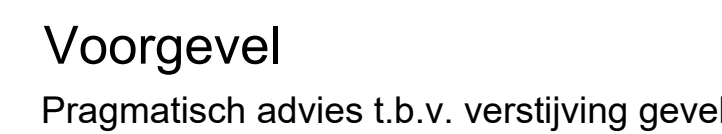




Voegen herstellen volgens de ERM richtlijnen historisch voegwerk (URL 4006)
Basaltwapening geribbelde staven Ø4 mm, treksterkte min. 1000 MPa
Exacte posities i.h.w. te bepalen
Verlijmd met chemische mortel in open geslepen lintvoegen
Nieuwe gevelplint vervaardigen d.m.v. een cementpleister

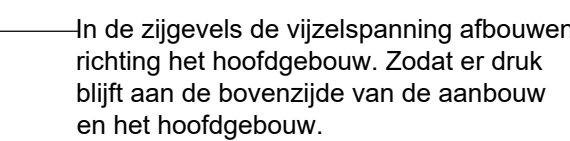

Aanname peil achteruitbouw = 8,00m + N.A.P.
b.k. dorpel hoofdgebouw = 9,13m + N.A.P.

- Maten in het werk te controleren -
- Alle prefab onderdelen volgens opgave leverancier -

Houtman
ingenieursbureau

Werk: Fundering- en gevelherstel Lekkijd 5 te Amerongen
 Status: Bouwaanvraag
 Projectnummer: 2025-009
 Versie / datum: [C] / 21-07-2026
 Tekenaar: ing. H.K. Houtman
 Constructeur: ing. H.K. Houtman