

Renvooi Bouwkundig

- | | |
|--|--|
| | Funderingsbalk
- I.H.w.g. betondek vlg. opg. constructeur
- PS-funderingsbekisting |
| | Begane grondvloer
- Zandement dekvloer 70mm
- Isolatieplaatvloer 200mm (Rc 3,7) vlg. opg. constructeur
- Cementdekvloer in bergingen voorzien van slijstaf topkag |
| | Verdiepingvloer
- Zandement dekvloer 60mm
- Versio isolatieplaat 20mm
- Bekistingplaatvloer 280mm vlg. opg. constructeur |
| | Zoekvloer
- Bekistingplaatvloer 280mm vlg. opg. constructeur
- Galerij en balkonplaat 280mm vlg. opg. constructeur |
| | Bouwnummer en type appartement, zie tekening A0204 |

-  Metelwerk vgl. kleur en metaalstofdikte met tellen op voorliggende tekening
-  Spuiswaaier KCI Enthernum (10mm) (RC 4-7)
-  Hefbeugel betonnen
-  Betonnenwaaier 20mm en 200mm vgl. ovg. constructief
-  weerscheidende wanden 250mm vgl. ovg. constructief
-  Kalkzandsteen vellingklokken 100mm
-  Betonnen leerswaai vgl. ovg. en leverancier sporenkalk
-  Betonnenwanden 70 en 100mm vgl. ovg. daarnaar
-  Zanddekke
-  -Dakpannen vgl. kleur en metaalstofdikte
-  Hefbeugel spoorwaaier vgl. leverancier (RC 4-3):
-  bi - bu
-  - spaarplaat 11mm
-  -waterscheidende laag pe-fole:
-  - sporen vuren 245mm, vgl. 400, 600mm, minerale wot
-  - vloerbeton 100, damplaatvloerd 3 laagjes gipsbet:
-  - lengte vuren 2148mm;
-  - spoorvuren vuren 2148mm.
-  Metaalstaf
-  Kopstuk 80x60x60mm
-  Elektrische deurbelringer
-  Elektrische deurbel
-  Mechanische deurbelringer
-  Mechanische deurbel



VOORLESCHIEDINGEDELING 2:
 - artikel 2.1: de afmetingen zijn het aantal de vloer gemeten hoogte van ten minste 1,00 meter
 - artikel 2.2: Het afschrijding heeft tot de hoogte 600 mm boven de vloer, boven de voorkant van de treden of boven de vloer van de hellingsbomen gemeten, open omlaaten met een breedte groter dan 100 mm.

OVERBLOEDENDE HOOGTEVERSCILLEN ofdeling 2.4.2.2.3
 - artikel 2.2.3.1: Een reguliere trap voor vloer tot vloer met een breedte van 800 mm breed, een minimale vloer hoogte van 200 mm, een minimale oetredende plaats van de klimp tot 200 mm, een maximum van een oetredende van 188 mm en een minimale trap breedte van 800 mm.
 - tabel 2.3.3: Een reguliere trap voor andere gebouwen heeft een breedte van 800 mm breed, een minimale vloer hoogte van 200 mm, een minimale oetredende plaats van de klimp tot 200 mm, een maximum van een oetredende van 188 mm en een minimale trap breedte van de klimp tot de zijkenen van de trap van 300 mm.
 - artikel 2.2.3.2: Een trap met een oetredende van de trap met een maximale trap breedte 1 zijken een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tred of vlak van de trap, op een hoogte van ten minste 800 mm en ten hoogste 1000 mm.

INBRAAKWERENDHEID afdeling 2.15
- artikel 2.130 : Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een uitwendige scheidingsconstr. van een niet gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

WERING VAN VOCHT afdeling 3.
artikel 2.23: Een onbepaalde...

2000 kg/m² hoogte boven de vloer van de ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde waterpomp die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m².s) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s).

Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3000 mm, tot een hoogte van 2100 mm boven de vloer van de ruimte.

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN afdeling 3.10

- artikel 3.69: De uitwendige scheidingconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 10 mm, m.u.v. afsluurbare opening en een afmonding van een voorziening voor luchtverversing, rook en on- en beluchting van een afvoervoorziening voor afvalwater en fecaliën.

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID afdeling 4.4

- artikel 4.22: Een doorgang heeft een breedte van ten minste van 850mm breed (excl. trap) en 2300mm hoog.
- artikel 4.23: Een gemeenschappelijke verkeersruimte (excl. trap) is, is de vrije breedte ten minste 1,2 m. Een toegang van een woongebouw als bedoeld in artikel 4.22 ontsluit een gemeenschappelijke verkeersruimte die bij die toegang over een lengte van ten minste 1,5 m een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 1,5 m.
- artikel 4.27: Bij ten minste 1 toegang van een woongebouw, woonfunctie of een toegankelijkheidssector is een hoogteverschil tussen de vloer ter plaatse van de toegang en het aansluitende terrein niet groter dan 20 mm.

ENERGIEZUINIGHEID afdeling 5.1
artikel 5.2.1.5 en verder de afzender[illegible]

Brandveiligheid

Brandveiligheidsvoorzieningen volgens brandveiligheidsrapportage opgesteld door Innax, d.d. 13-04-2023


Divers:

CONSTRUCTIES:

- Voor constructies: zie tekeningen en berekeningen van de constructeur
- Noodoverstorten: zie opgave constructeur

VENTILATIE:

- Meerkast voorzien van 1 l/s per m² of minimaal 2 l/s toe- en afvoer middels roosters in de deur.
- Onder binnendeuren 20 mm vrije ruimte tbv ventilatie.

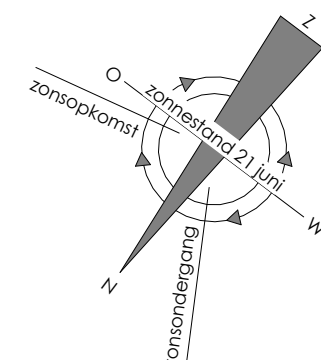

Wijziging E	Aanvulling op verzoek van brandweer	09-10-2024	HR
Wijziging D	Aanvulling op verzoek van gemeente	21-03-2024	HR
Wijziging C	Wijzigingen n.a.v. mail van Wijnen d.d. 09-05-2023	16-05-2023	WA
Wijziging B	Wijz. kozijnen kopvels en kleinere sprong in blok B HWA bergingen blok B verplaatst	04-04-2023	HR
Wijziging A	Wijz. indeling op/schachten	20-02-2023	HR

Peil = 0 is bovenkant afgewerkte vloer
Alle maatvoering is t.o.v. Peil

Projectnummer: Datum:
S200905 30-01-2023

Project:
Smeeke Ven Assendelft

Opdrachtgever:
Van Wijnen Heerhugowaard B.V.

Onderdeel:
Plattegrond 2e verdieping

Fase:
Aanyraag Omaevinasveraunninga

Formaat:	Schaal:	Getekend:
A1	1 : 100	HR

Postadres:
Oude Oppenhuizerweg 27
8606 JA Sneek
T. 0515-425800
E. info@wijbengagroep.nl
www.wijbengagroep.nl



Wijbenga | Tromp
architecten
adviseurs