

25

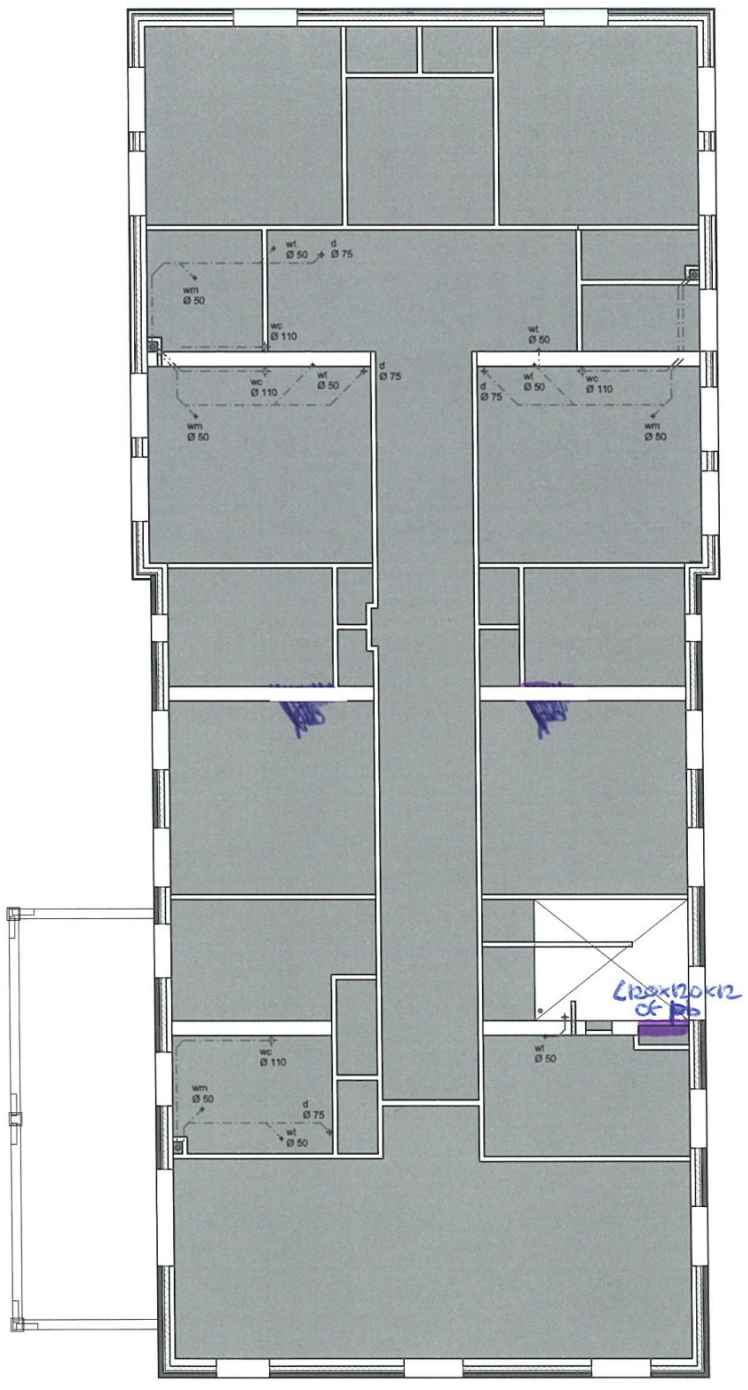


Verdiepingsvloer

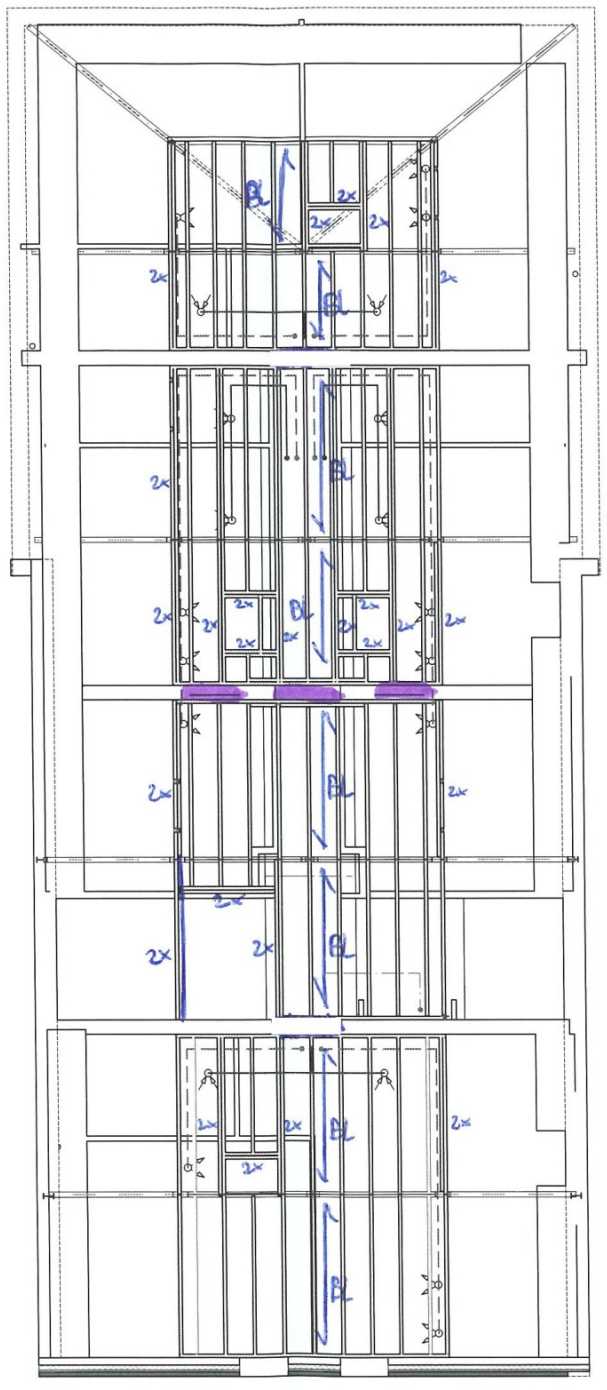

Zoldervloer

Bl = Balklaag 71x171 mm
hart. 610 mm

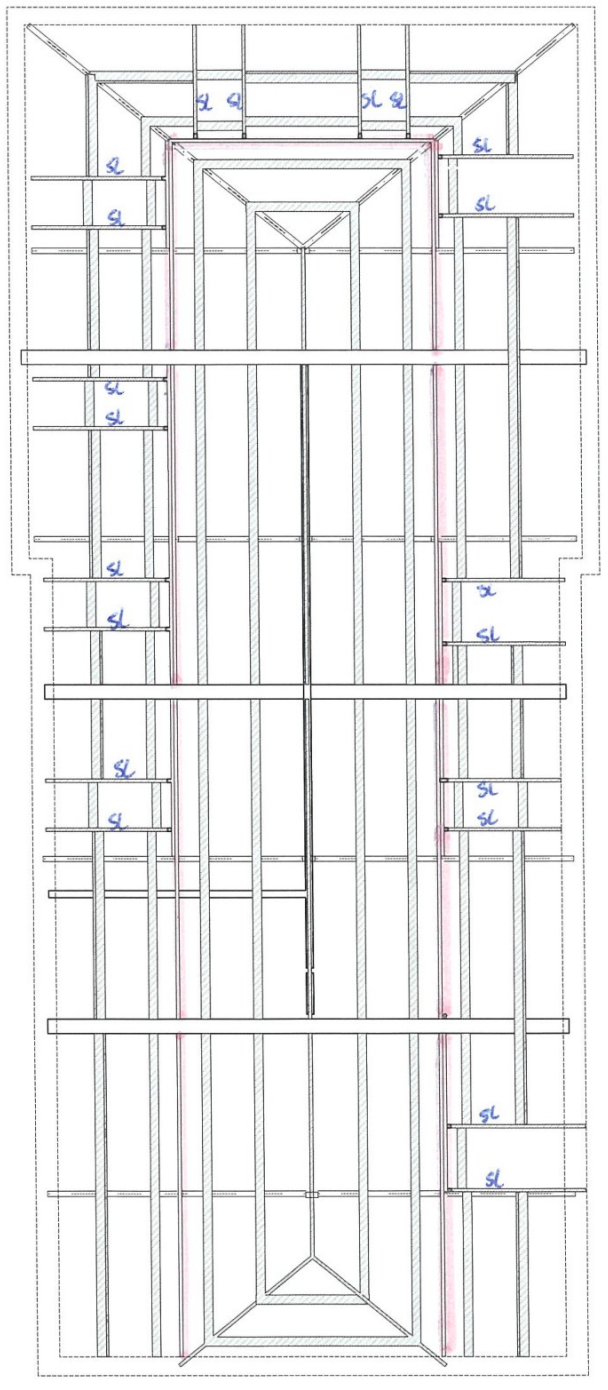


Kapplan

= extra gording 71x~~171~~ mm / ~~zwak~~ balk balklaag dubbel uitvoeren tpv stapeas

SL = Sleper 71x195 mm

= prefab betonlatei of 2x L120x120x12

21 en 23

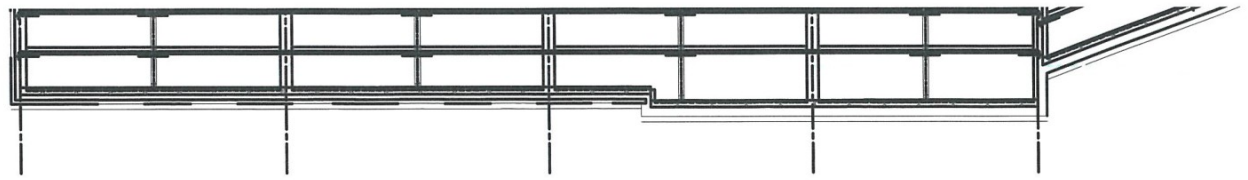

CA. 5900+P SCHAAL 1:100

HOUTWERK:
- Vuren: standaard bouwhout sterkteklasse: C18

+— = haakanker
— = koppelanker

LH = bi: L150.150.12
bu: rollaag + 2 lagen Murfor wap. (of L120.80.8)
K1 = houten kolom 200x200mm op stalen voet K70.70.4
ST = Stalton latei

KAPPLAN SCHAAL 1:100


HOUTWERK:
- Vuren: standaard bouwhout sterkteklasse: C18

+— = haakanker
— = koppelanker

h.k. = hoekkeper 71*221mm
s.l.2 = slaper 71*196mm
ST = Stalton latei
H = Hamerstuk L120.120.12 lg 400mm
DG = dwarsgordingen 71*196mm

— = extra gording ~~71×195~~ mm / balk balklaag dubbel uitvoeren tpv slapers

— = slapen 71×195 mm
(gordingen tussen slapers verplaatsen of geen weg)
(zie kaplan constructie Flinkeat 25)

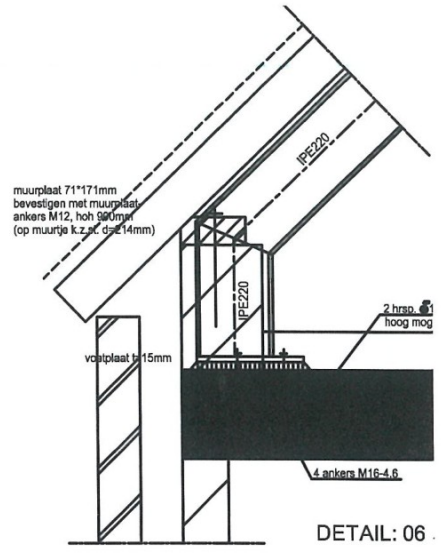


DETAIL: 06

DETAIL: 08 - schaal 1:10




DETAIL: 07 - schaal 1:10

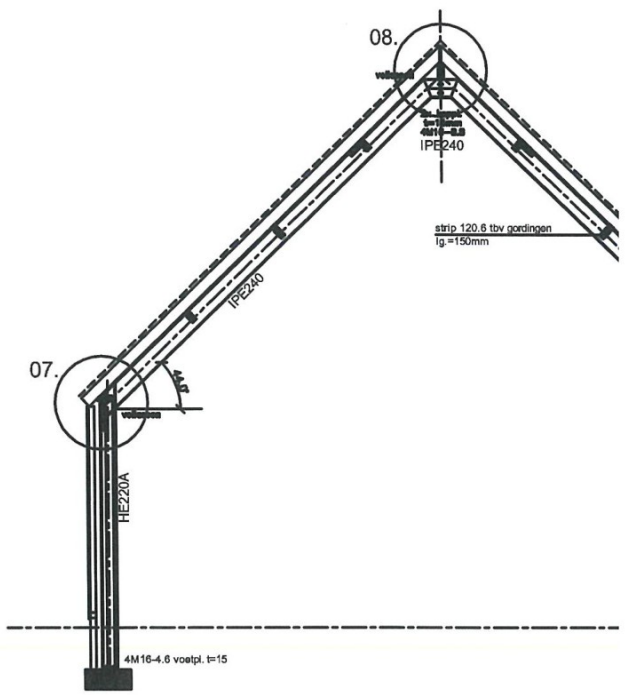

STALEN SPANTEN - type C SCHAAL 1:

21 en 23

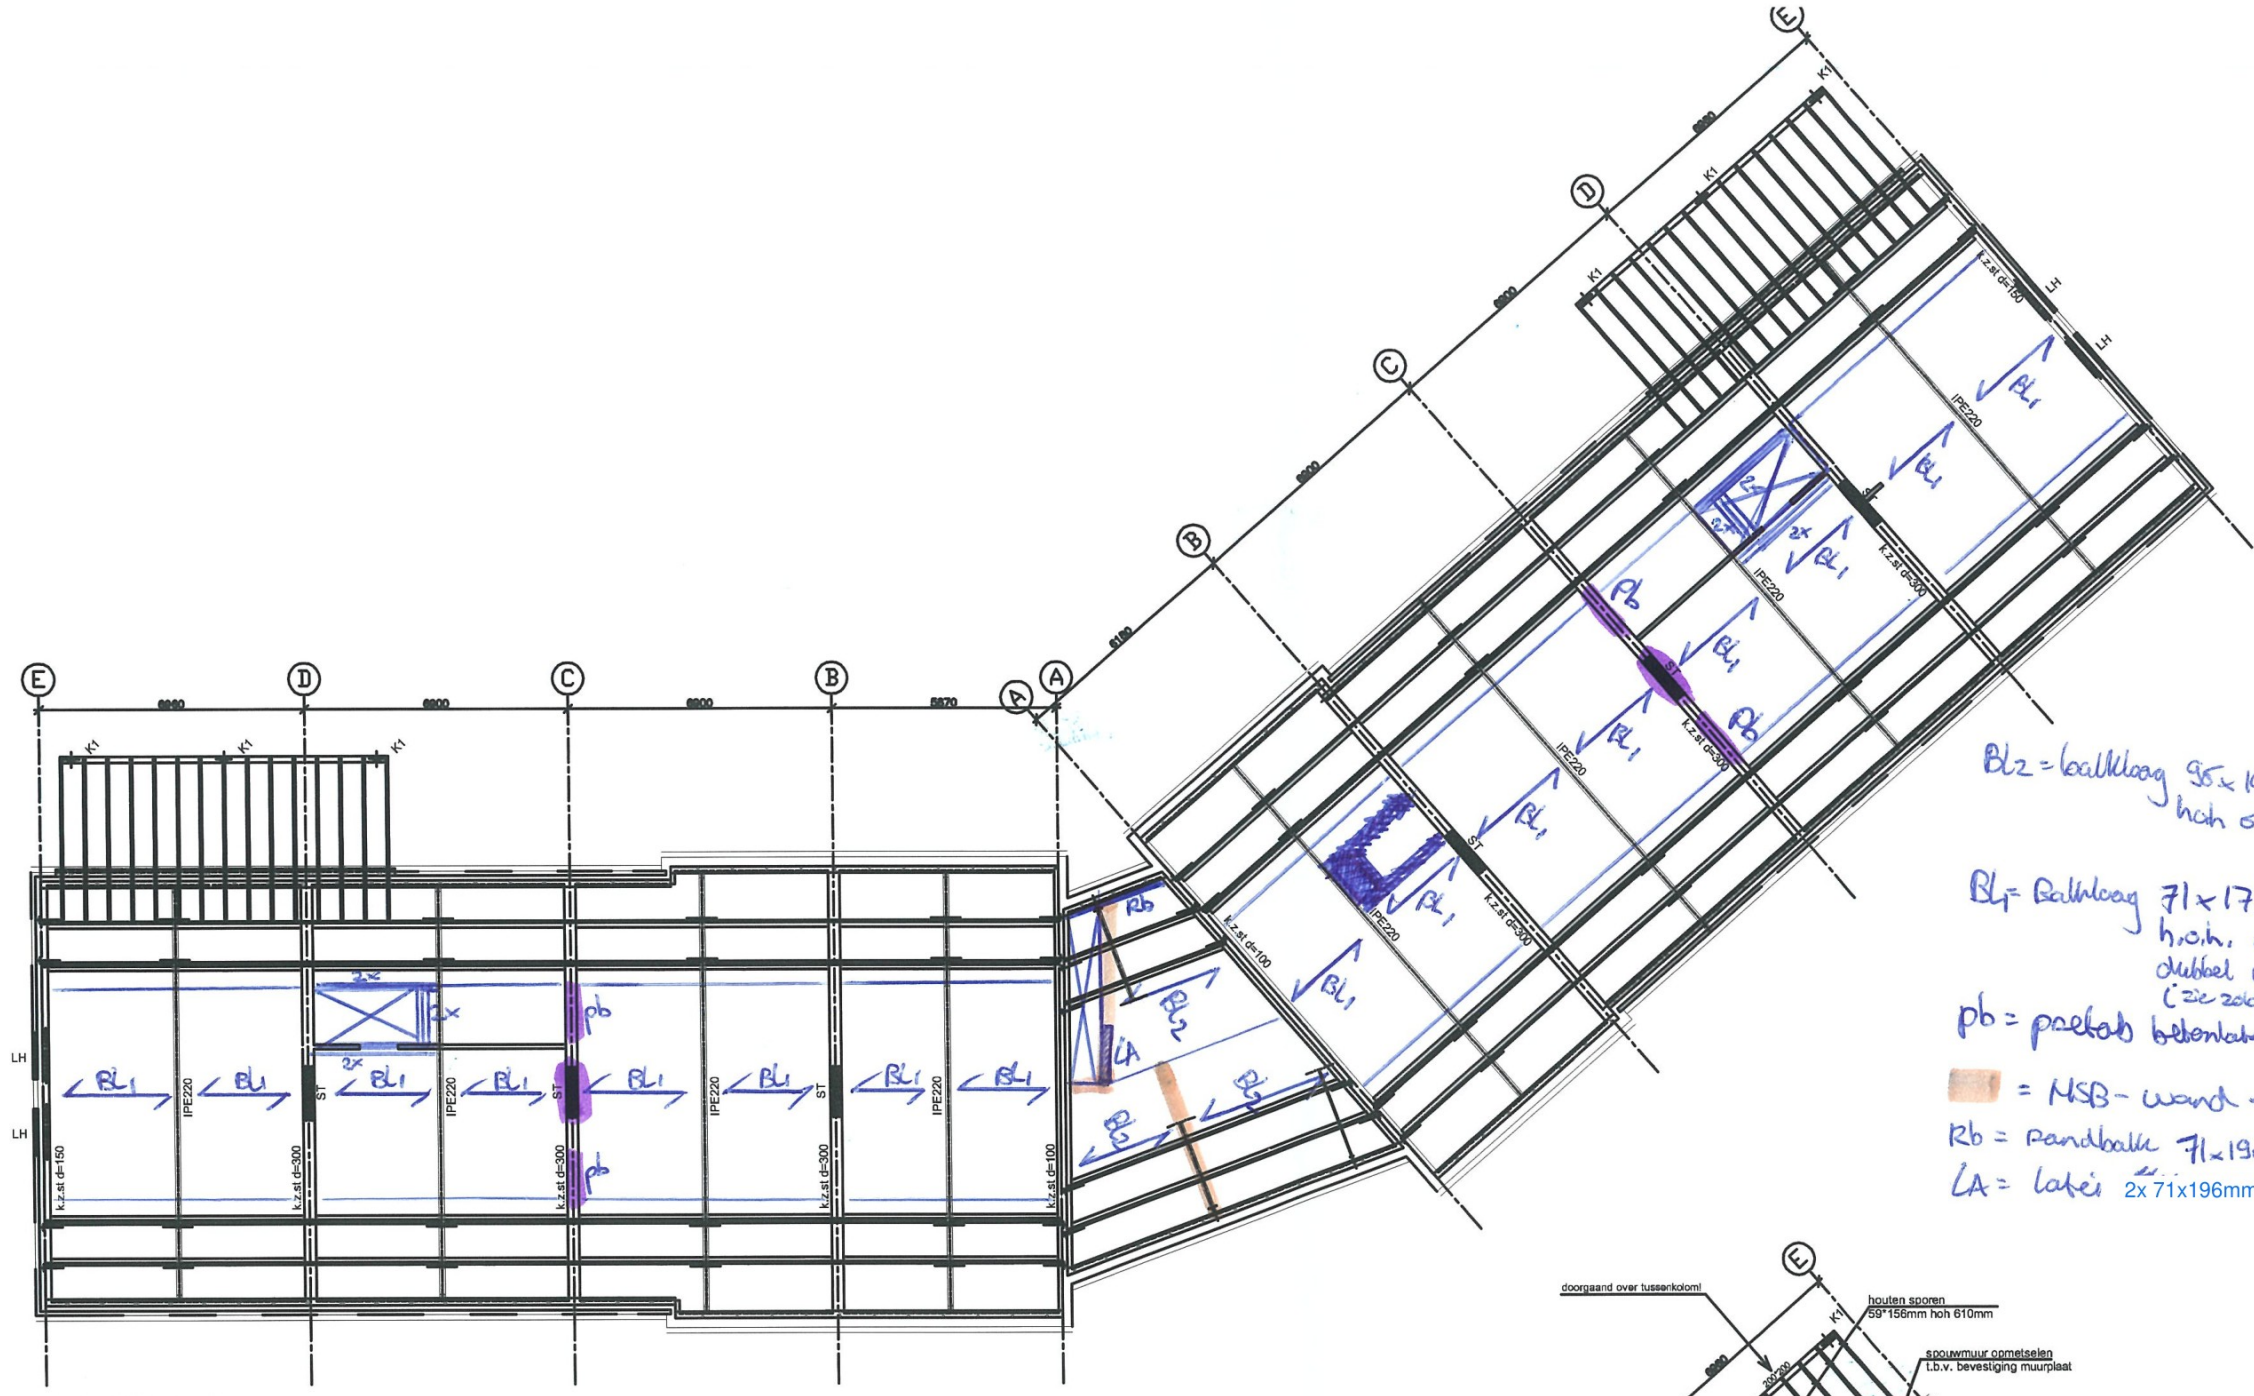


CA. 5900+P SCHAAL 1:100

HOUTWERK:
- Vuren: standaard bouwhout sterkteklasse: C18

+ = haakanker
— = koppelanker

LH = bij L150.150.12
hor. rollaag + 2 lagen Murfor wap. (of L 120.80.8)

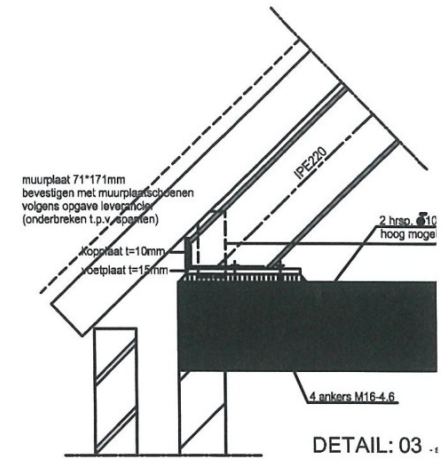

Bl2 = balklaag 95 x 195 mm
hoh 610 mm


Bl1 = Balklaag 71 x 171 mm
h.o.h. 610 mm
dubbel uitvoeren rondom uitzetraap en technische ruimte
(zie zolderdek constructie Flinkvast 25)


pb = prefab betonbalkei of 2x L120x120x12

= MSB-wand-stijlen 95 x 145 mm
h.o.h. 610 mm

Rb = Randbalk 71 x 195 mm

LA = Latei 2x 71x196mm

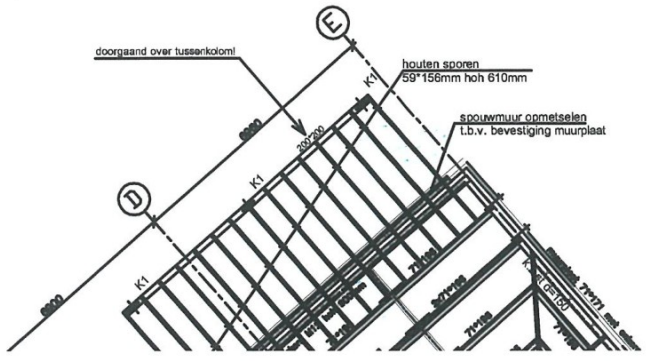

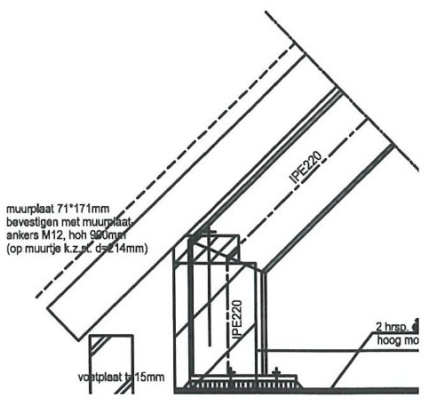

FUNDERING:	Beton C20/25, c=300, aardegolfje 800-P (lengte aangeven) wapening ø8-150 (lengte aangeven), wapeningsstaal Fe8500 milieuklasse XC2, dekking boven en onder 35mm
HOUTWERK:	standaard bouwhout C18
METSELWERK:	mm. (lengte aangeven): stijgmeten Rm=16 N/mm2 en t.p.v. opliggingen Rm=20 N/mm2 dragende wanden: lokbaranddelen Rm 16 N/mm2 en mortel M7,5 toepassen! (volgens NEN 3836-1976 en NEN 3837-1980)
STAALWERK:	Fe360, liassen a min= 5, boutenmet minimaal M16-8.8 (lengte aangeven) minimale opleglengte 160 mm (lengte aangeven) Liggers en liassen altijd opleggen op tussenliggend Fm=.20 N/mm2. L-staal in buitenlaad tbmmen verzinkt!
ROLLADEN:	uitvoeren met 2 lagen MURFOR (muurbox door klein loper tot minimaal 500 mm voorbij de gaag)
BMEEM.W.OER:	bevering en betekening vochtwerende betekening ter controle naar hoofdconstructeur en Bouw- en Woningtoezicht.
GMOKOWATER:	Materiaal toebehorende grondwaterdruk: 1 00 m. minus Pel (in het werk te controleren)
GMOKOWERK:	kunstmig op waste grondslag, in het werk te controleren en weer nodig grondvervanging toepassen of nader grondonderzoek toepassen, o.a.s. in overleg met hoofdconstructeur en Bouwtoezicht (grondverbetening conform ondersteigsadvies ingeschakeld LANKELMA rapp.nr. 5561 6 dd.06.11.07)

*** MAATVOERING VOLGENS BOUWKUNDIGE TEKENINGEN, IN HET WERK TE KONTROLEREN ***

Gewijzigd:	07.03.2008	Bouwaanvraag
Gewijzigd:	01.08.2008	verdiepingshoogte gewijzigd in tussenliggende verdieping
Gewijzigd:		
Gewijzigd:		
Gewijzigd:		

Project:	nieuwbouw zorgboerderijen - GEBOUW 3PG - 4VG -
Opdrachtgever:	a.d. Braak / Oude Schoolstraat te VESSEM
Onderwerp:	CONSTRUCTIESCHEMA'S
Opdrachtnemer:	Woningstichting 'de Zaligheden', Dijk 16, 5521 AX EERSEL
Architect:	LSW architecten, De Loop 40, 5688 EW OIRSCHOT

Gewijzigd:	Bestektekening
Datum:	03.03.2008
Schaal:	1:100
Proj.nr.:	P07175
Blad:	B04

ADVIESBURO VOOR BOUWCONSTRUCTIES J.H. de Kwaadsteniet B.V.
(postadres: nl 3131 BH Boskoop | tel.: 0182-382128 | fax.: 0182-382660 | email: info@dekwaadsteniet.nl)

Tenzij anders overeengekomen worden alle rechten voorzien en uitgevoerd overeenkomstig de W.A.U. 2001 met wijzigingen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 28 Jun 2001

SEMDER\JOB\TOT\SCHTTS\SCHTTS_Bestekteekeningen.dwg

FUNDERING & BEGANE GRONDVLOER

3PG — SCHAAL 1:100

BEGANE GRONDVLOER
- Dekplaat/vide betonvloer d=150mm, wapening ø8-150
- beton C20/25, milieuklasse XC2, dekking 30mm

FUNDERING
- poeren en stroken: beton C20/25, d=300mm
- funderingsstrook 800-P (lengte aangeven)
- wapening: ø8-150 (lengte aangeven)
- wapeningsmat: Fe8 500
- milieuklasse XC2, dekking 30mm

P.ø II 3PG = 23.80 + N.A.P.
P.ø II 4VG = 24.20 + N.A.P.
conform hinlichtingstekening
Buitenruimte - Edith Kolkman

4VG

PRINCIPE DETAIL FUNDERING (1:10)

DETAIL: 01 - schaal 1:10

1e VERDIEPINGSVLOER

SCHAAL 1:100

VERDIEPINGSVLOER
- hoeklijnafdoer d=230mm
- betonlaag en betonrand vgens leverancier
- betonlaag en betonrand ter controle naar hoofdconstructeur en Bouw- en Woningtoezicht.

Belastingen:
vormgevende bel. = 1,75 kN/m2
nuttende bel. = 3,00 kN/m2 (excl. lichte scheidingswanden)

OVERIGE:
V3 = ventilatie stroek in betonvloer P.f. = P.ø/M21 = 27 kN
ST = Stalen trap P.ø/M21 = 18 kN
P1 = paneel mat 700 x 300mm; f'm = 10N/mm2

LATEN:
LA = bel. aurarna strek + 2 lagen kliffor wap.
bel. L 1:50, 120, 12
LB = bel. L 1:50, 120, 12
bel. uitmonsen
LC = bel. LINP 300 + aangelaste strip 6x6x15mm
bel. gipsgolfje rabaag + 2 lagen kliffor wap.
LD = bel. stuiten strek
bel. rabaag + 2 lagen kliffor wap. (d.t.1:20.80.8)
LE = bel. stuiten strek
bel. t.1:20.80.8
LF = bel. gipsgolfje rabaag
bel. uitmonsen
LG = bel. stuiten strek
bel. uitmonsen

21 x 23